

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens :

Verslag N°: 202779
Agent-bezoeker: Paternoster Michaël
Controle volgens AREI. art.: 86, 270
Type keuring: Indienstellingsonderzoek
Datum onderzoek: 06/12/2017
Procedure: TP-E-01
Keuring N°: 200730

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Attenhovenstraat 122, 3401 Attenhoven
Distributienetbeheerder: PBE (via Infrax)
Teller n°: Te plaatsen
Index teller: Dag: Nacht:
EAN-code:
Naam opdrachtgever: DE BATSELIER VICKY
Naam eigenaar: De Batselier Vicky
Installateur: De Batselier Vicky
BTW-n° of ID:
Type lokaal: Woning
Adres opdrachtgever: Attenhovenstraat 122, 3401 Attenhoven
Adres eigenaar: Attenhovenstraat 122, 3401 Attenhoven

gemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 230V
Type electrode: Piket
Max. beveiliging: 2 x 40 A
verdeelborden: 1
Meter - bord verbinding: VOB 2 x 10 mm²
eindstroombanen: 25

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	2	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen: Algemeen # 25
A - F # 6
Bescherming: A - Y
A - F
Sectie: 1,5mm², 2,5mm², 4mm²
2,5mm²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	28,00	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	52,77	MOhm	Aardingscontinuiteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 06/12/2042 (art. 271).
De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

Voor de directeur, de agent-bezoeker

Paternoster Michaël



ATECON vzw
Britselei 94 Bus 31
2000 Antwerpen
BTW-BE: 0408.677.925
info@atecon.be


Visum DNB (art. 270)

Algemene gegevens :

Verslag N°: 202779
Agent-bezoeker: Paternoster Michaël
Controle volgens AREI. art.: 86, 270
Type keuring: Indienststellingsonderzoek


Datum onderzoek: 06/12/2017
Procedure: TP-E-01
Installatie N°: 200730

SITUATIESCHEMA

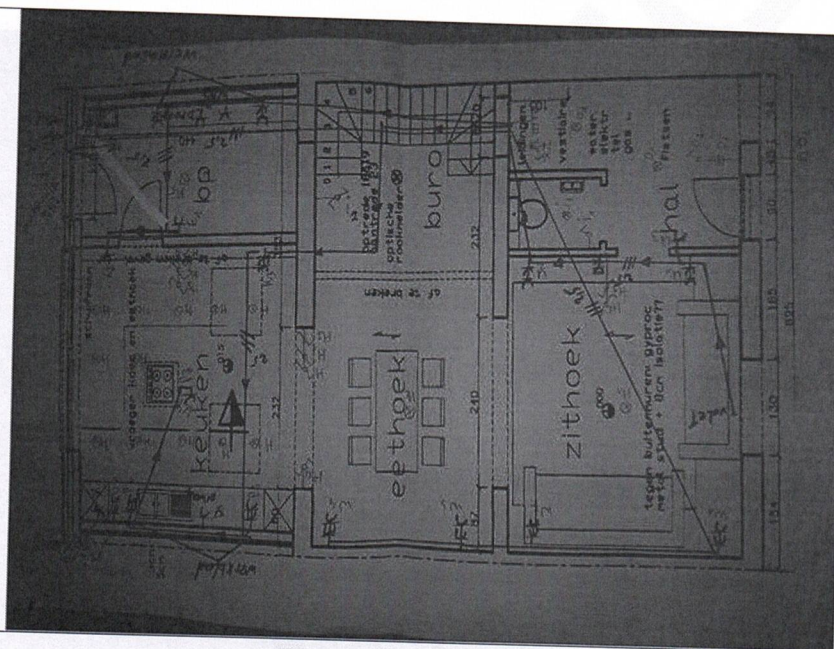

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

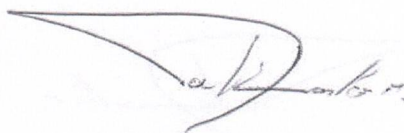


Algemene gegevens :

Verslag N°: 202779
Agent-bezoeker: Paternoster Michaël
Controle volgens AREI. art.: 86, 270
Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum onderzoek: 06/12/2017
Procedure: TP-E-01
Installatie N°: 200730

SITUATIESCHEMA

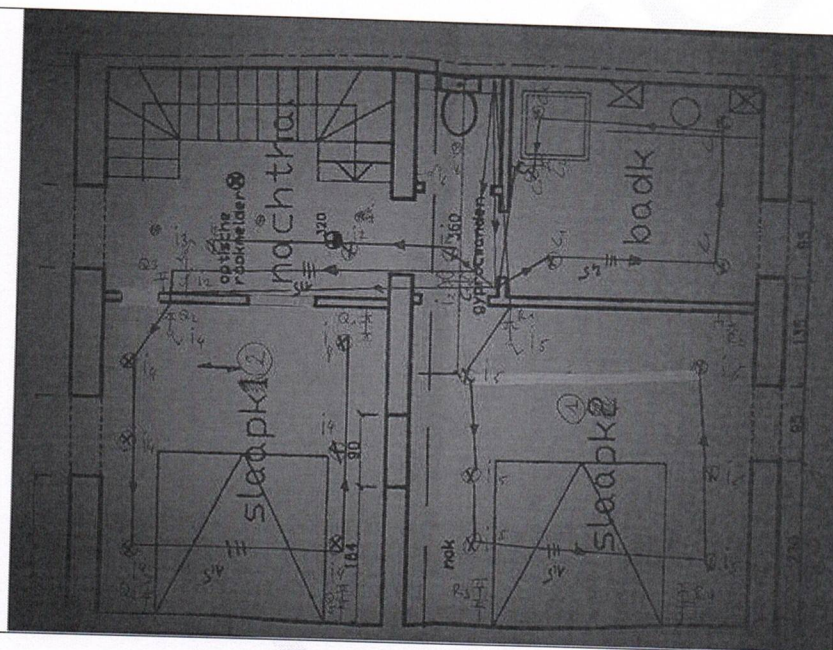

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-onderzoeker:

