

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Hooftvunderlei 26, V2 te 2100 Deurne
 Naam eigenaar Oversteyns
 Adres eigenaar Hooftvunderlei 28 ,
 Type object appartement
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek herkeuring

Het onderzoek is verricht op 28/02/2012 volgens artikel art 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 3 x 230 (3f)
 Type elektrode pen
 Ø voedingsleiding (mm²) 6
 Waarde hoofdschakelaar (A) 40

Gegevens hoofdbeveiliging (A) 40
 Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) 300 en 30
 Aantal verdeelborden 3
 Aantal stroombanen per verdeelbord 8

Metingen

RA / ZS (Ω) 10,32 / --
 Continuïteitsmeting goed

ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) goed
 Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. Nihil.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: voor okt 1981

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's.

Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 28-02-2037 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 3/4/2012

Naam agentonderzoeker: Kevin Jacobs

Handtekening:



Omar Rahmouni

Bevestigingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.

2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.


3. Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.

4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

HOOFTV. UNDER LET 26 DEURNE

SELN KVLGERS

~~28/02/2012~~ 2de VERDIEP

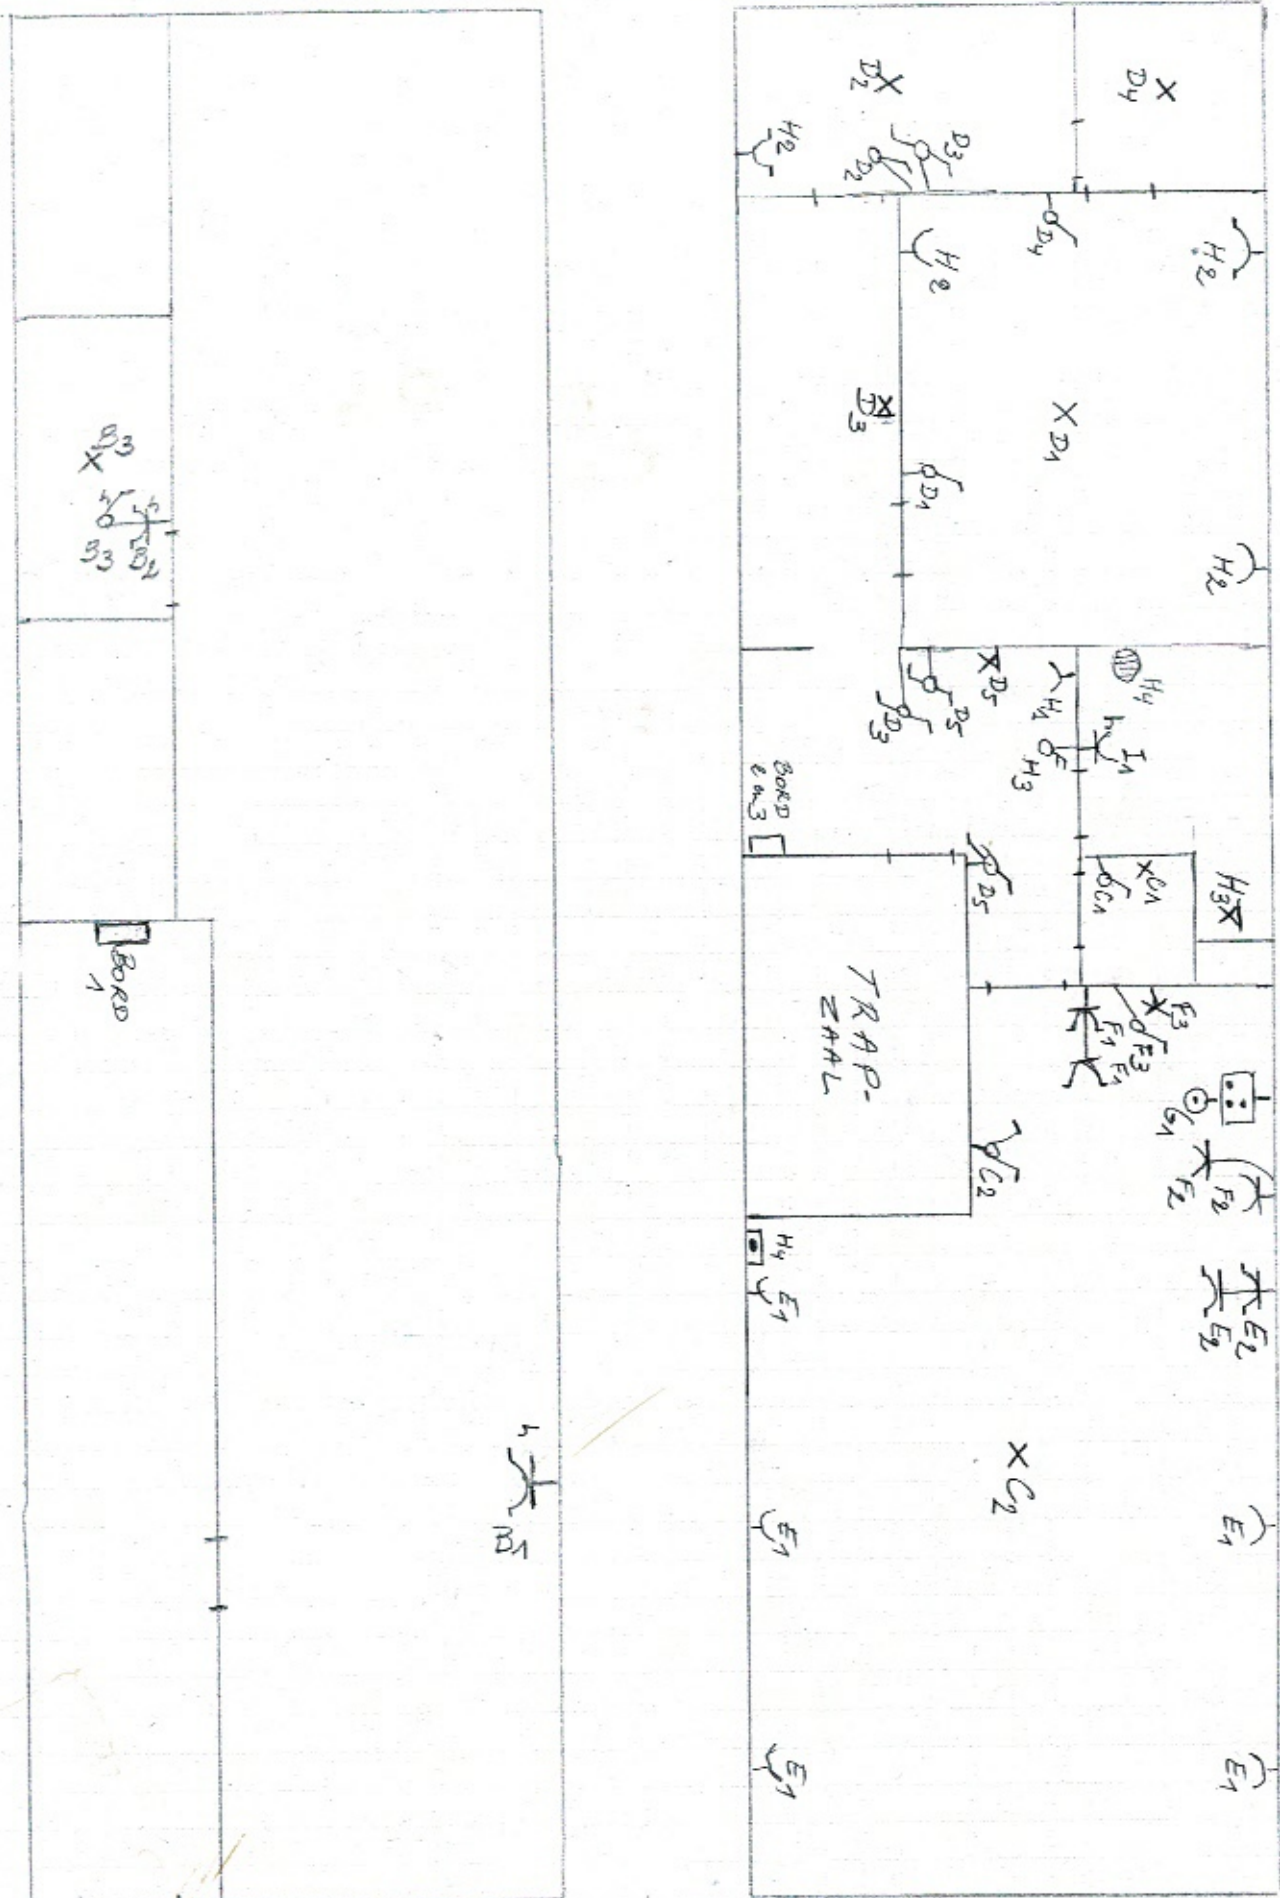

2de verdreef

(KEURTECH)

