


# Elektrisch Dossier

---

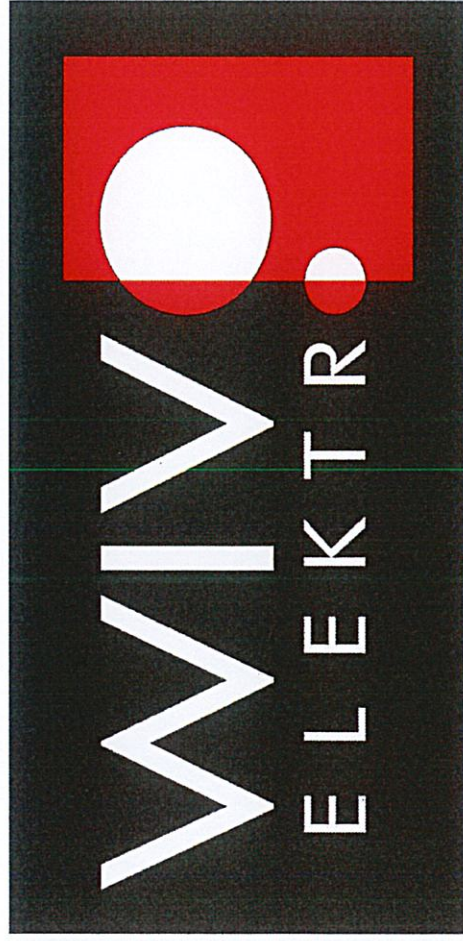


Appartement A 0.2

Britse Lei 68

2000 Antwerpen



1 x 400V+N - 40A/2P

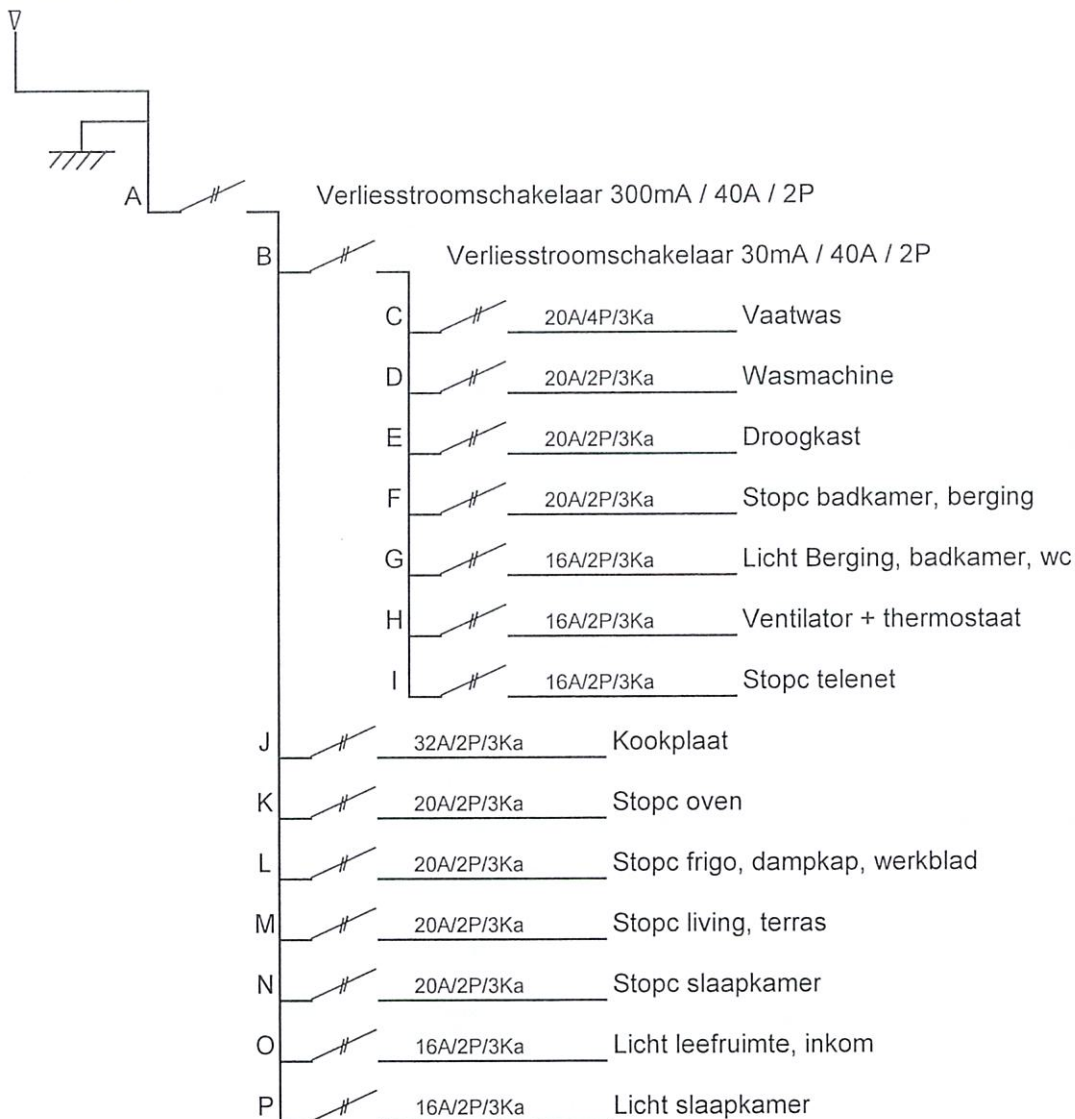

WIV ELEKTR  
Sven Verhoeven  
Gsm 0475 750 029  
11/09/16

Britse Lei 68

2000 Antwerpen

Eendraadschema A0.2

Datum: 11/09/2016 Getekend: Verhoeven Willy


Blad:

**WIV**  
ELEKTR

Belcrownlaan 14 unit 5  
2100 Deurne  
0475/86.77.34  
0475/75.07.14

(

(

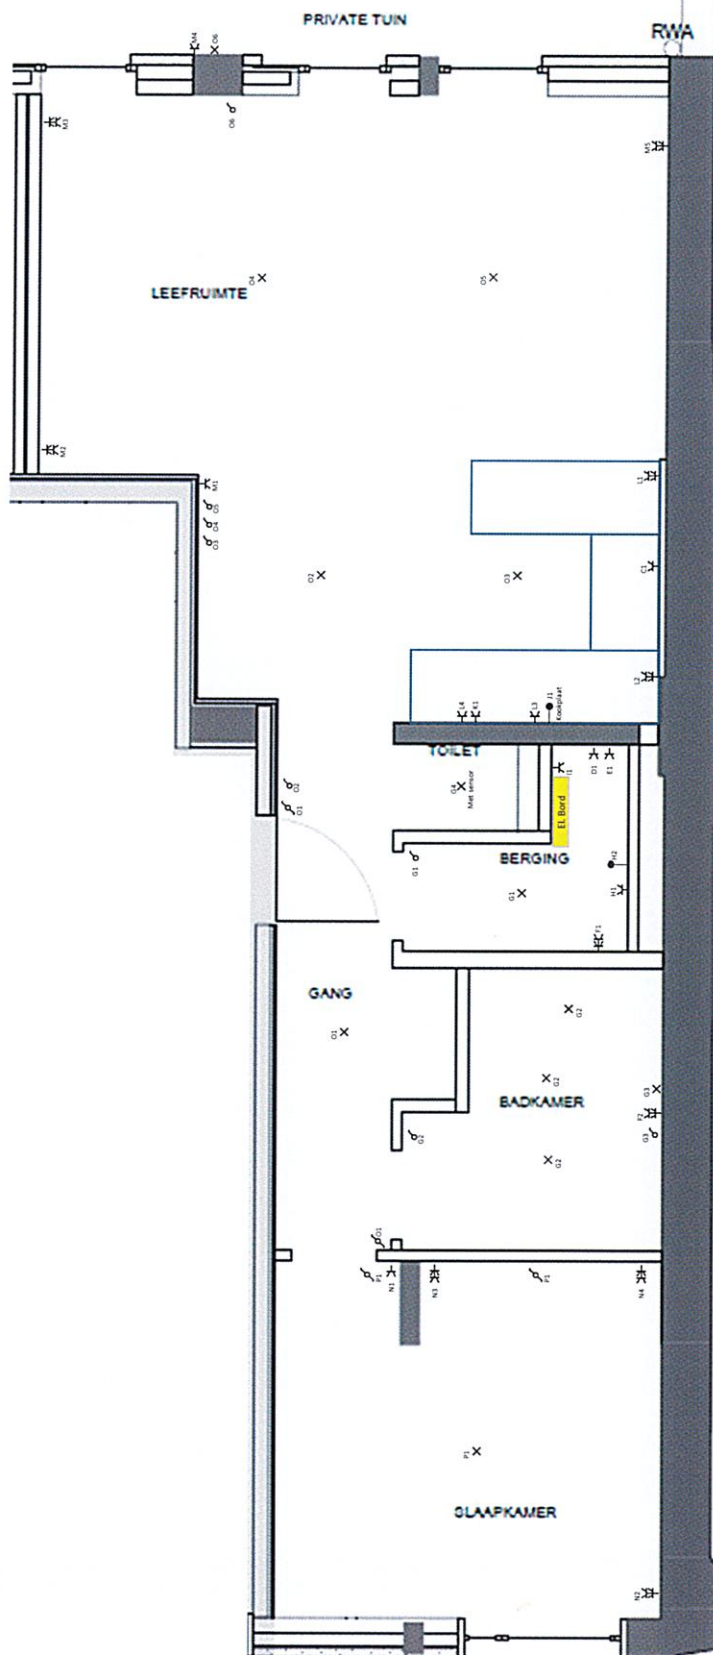

Beleidsplan 14 (uitl. 5)  
2000 Antwerpen  
04/10/2016 10:11:07 PM 07-14

Blad:

Britse Lei 68 2000 Antwerpen

Situatieschema App A0.2

Datum: 7/09/2016

Getekend: Verhoeven Willy





**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

|                                                             |                                                                                              |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Verslagnummer:<br>N° de rapport:                            | 174/2016/9/23/11                                                                             | Datum van bezoek:<br>Date de visite: | 23/09/2016          |
| Opdrachtgever:<br>Donneur d'ordre:                          | WIVO ELEKTRO bvba<br>Belcrownlaan 14 unit 5 - 2100 DEURNE (ANTWERPEN)<br>BTW BE 0468.714.292 | IK:<br>CI:                           |                     |
| Distributienetbeheerder:<br>Gestionnaire de réseau:         | Eandis                                                                                       | Nr teller:<br>N° compteur:           | -                   |
| Plaats van het onderzoek:<br>Lieu du contrôle:              | Britselei 68 A0.2 - 2000 ANTWERPEN                                                           | EAN-nr:<br>N° EAN:                   |                     |
| Eigenaar:<br>Propriétaire:                                  | onbekend<br>Britselei 68 - 2000 ANTWERPEN                                                    |                                      |                     |
| Installateur:                                               | WIVO ELEKTRO bvba                                                                            | BTW/TVA:                             | BTW BE 0468.714.292 |
| Gebruikte interne procedure:<br>Procédure interne utilisée: | F-ELS270/APP14 (Conformiteitscontrole van 14 app op hetzelfde adres)                         |                                      |                     |

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**

|                                                             |                                                                       |                                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE          | Art. hh: 86                                                           | Art. onderzoek: 270                                       | Net:                                            |
| Onderzoek: / Contrôle:                                      | Appartement                                                           |                                                           |                                                 |
| Spanning / Tension:<br>2x230V                               | Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:<br>4 x 10 mm² XGB | Max. beveiliging / Protection max.:<br>40A                |                                                 |
| Aardelektrode /<br>Electrode de terre:                      | Pen/Piquets 20 Ohm                                                    | Isolatie /<br>Isolement: 2 MOhm                           | Aantal verdeelborden /<br>Nombre de tableaux: 1 |
| Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:       |                                                                       | Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 15 |                                                 |
| In(A)                                                       | Δ In (mA)                                                             | Type                                                      | Eindstroombanen / terminaux                     |
| 40A                                                         | 300mA                                                                 | A/s                                                       | C-P                                             |
| 40A                                                         | 30mA                                                                  | A/s                                                       | C-F                                             |
| Visueel nazicht Algemeen:<br>Contrôle visuel général:       | OK                                                                    | Rechtstreekse aanraking:<br>Contact direct:               | OK                                              |
| Onrechtstreekse aanraking:<br>Contact indirect:             | OK                                                                    | Aansluitingen:<br>Raccordements:                          | OK                                              |
| Equipotentiale verbindingen:<br>Liaisons équipotentiellles: | OK                                                                    |                                                           |                                                 |

**Inbreuken / Infractions:**

**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:**

**Opmerkingen / Remarques:**

**Nota's / Notes:**

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

174/2016/9/23/11

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be  
info@electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

(

(



|                  |                   |                                                            |                                |                            |                                      |                            |  |  |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 32A<br>Kookplaat | 20A<br>Stopc oven | 20A<br>Stopc frigo,<br>dampkap,<br>werkblad<br><b>OVEN</b> | 20A<br>Stopc living,<br>terras | 20A<br>Stopc<br>slaapkamer | 16A<br>Licht<br>leefruimte,<br>inkom | 16A<br>Licht<br>slaapkamer |  |  |
| J                | K                 | L                                                          | M                              | N                          | O                                    | P                          |  |  |

3

|                                                        |                                                       |                |                   |                  |                                      |                                       |                                    |                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Verliesstroom<br>schakelaar<br>40A / 300mA<br>Algemeen | Verliesstroom<br>schakelaar<br>40A / 30mA<br>Gevoelig | 20A<br>Vaatwas | 20A<br>Wasmachine | 20A<br>Droogkast | 20A<br>Stopc<br>badkamer,<br>berging | 16A<br>Licht Berging,<br>badkamer, wc | 16A<br>Ventilator +<br>thermostaat | 16A<br>Stopc telenet |
| A                                                      | B                                                     | C              | D                 | E                | F                                    | G                                     | H                                  | I                    |

10

14

Britse Lei 68

2000 Antwerpen

Lay-out verdeelbord A0.2

**WIVO**  
ELEKTR.

Belcrownlaan 14 unit 5  
2100 Deurne  
0475/86.77.34  
0475/75.07.14

Datum: 11/09/2016

Getekend: Verhoeven Willy

Blad:

(

(

**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. / Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.  
Het één draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

**Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle:** 23/09/2041

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur:

**VISUM (Datum / Date):**



**VERBESSEM Sven**

**Herinnering van de reglementaire voorschriften:** a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

**Rappel des prescriptions réglementaires:** a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

174/2016/9/23/11

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

