

**GETUIGSCHRIFT AFGELEVERD AAN DE GASVERDELER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971**

Ondergetekende : Naam : Vervuort Voornaam : August
 Naam van de onderneming : Centr. verw. Vervuort
 Straat : Holenvoortstraat Nr. : 25 Bus :
 Postcode nr. : 2560 Gemeente : Nijlen
 Telefoon : 03/481.63.03 Fax :

bevestigt hierbij de gasbinneninstallatie (nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie – het onnodige schrappen) volgens het plan hierna.

in het gebouw gelegen te : Straat : Stevinstraat Nr. : 97 Bus :
 Verdieping : 2de + 3de. Nr. gasmeter : 208 25151
 Postcode nr. : 1000 Gemeente : Brussel
 voor rekening van : Naam : Vereecken Voornaam : Max
 Straat : Stevinstraat Nr. : 97 Bus :
 Postcodenummer : 1000 Gemeente : Brussel

(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma :
 Adres :

uitgevoerd te hebben volgens de betrokken voorschriften van de norm NBN D51-003 (1993) en Addenda 1 (1997) en 2 (1999) en/of aan de norm NBN D51-004 (1992).

Dit getuigschrift betreft de "binneninstallatie" zoals bepaald in paragraaf 9 van artikel 1 van het K.B. – 28.06.1971, d.w.z. "Binneninstallatie : de leiding met toebehoren van de installaties na de gasmeter" en moet aan de gasverdeelmaatschappij overhandigd worden vóór de opening van de gasmeter.

Voorbehouden aan de installateur :	Voorbehouden aan de gasmaatschappij :
B.T.W. nr. : <u>702 316 721</u>	
Aardgashabilitatie nr. : <u>02-02171-A</u>	


Datum : 10-12-2003

Handtekening :

Model 710628/5

Bijlage(n) : ...

**EENLIJNSSCHEMA VAN DE INSTALLATIE
EN/OF IDENTIFICATIE VAN DE GEPLAATSTE TOESTELLEN**

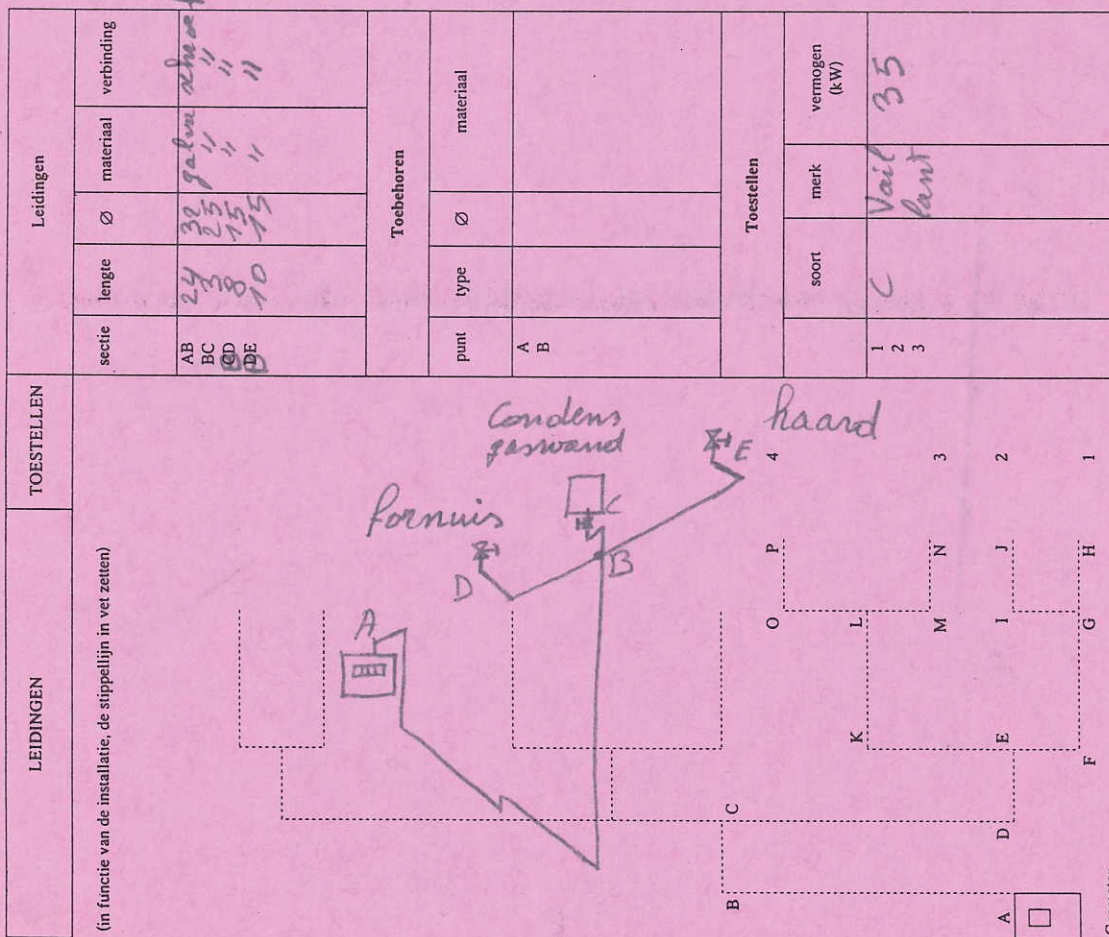

(*) bovenstaand schema wordt alleen als voorbeeld gegeven; de installateur mag eender welk schema/plan, dat minstens dezelfde gegevens bevat, bij het getuigschrift voegen.

**GETUIGSCHRIFT AFGELEVERD AAN DE GASVERDELER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971**

Ondergetekende : Naam : Vervoort Voornaam : August
 Naam van de onderneming : Centr. wexw. Vervoort
 Straat : Molenvoortstraat Nr. : 25 Bus :
 Postcode nr. : 2560 Gemeente : Nijlen
 Telefoon : 03/481.63.03 Fax :

bevestigt hierbij de gasbinneninstallatie (nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie – het onnodige schrappen) volgens het plan hierna.

in het gebouw gelegen te : Straat : Stevinstraat Nr. : 97 Bus :
 Verdieping : 1^{ste} Nr. gasmeter : 20923150
 Postcode nr. : 1000 Gemeente : Brussel
 voor rekening van : Naam : Vereecken Voornaam : Max
 Straat : Stevinstraat Nr. : 97 Bus :
 Postcodenummer : 1000 Gemeente : Brussel

(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma :
 Adres :


uitgevoerd te hebben volgens de betrokken voorschriften van de norm NBN D51-003 (1993) en Addenda 1 (1997) en 2 (1999) en/of aan de norm NBN D51-004 (1992).

Dit getuigschrift betreft de "binneninstallatie" zoals bepaald in paragraaf 9 van artikel 1 van het K.B. – 28.06.1971, d.w.z. "Binneninstallatie : de leiding met toebehoren van de installaties na de gasmeter" en moet aan de gasverdeelmaatschappij overhandigd worden vóór de opening van de gasmeter.

Voorbehouden aan de installateur :
 B.T.W. nr. : 702 316 721
 Aardgashabilitatie nr. : 02-021771-A

Voorbehouden aan de gasmaatschappij :


Datum : 10-12-2003

Handtekening : 

Model 710628/5

Bijlage(n) : ...

**EENLIJNSCHHEMA VAN DE INSTALLATIE
EN/OF IDENTIFICATIE VAN DE GEPLAATSTE TOESTELLEN**

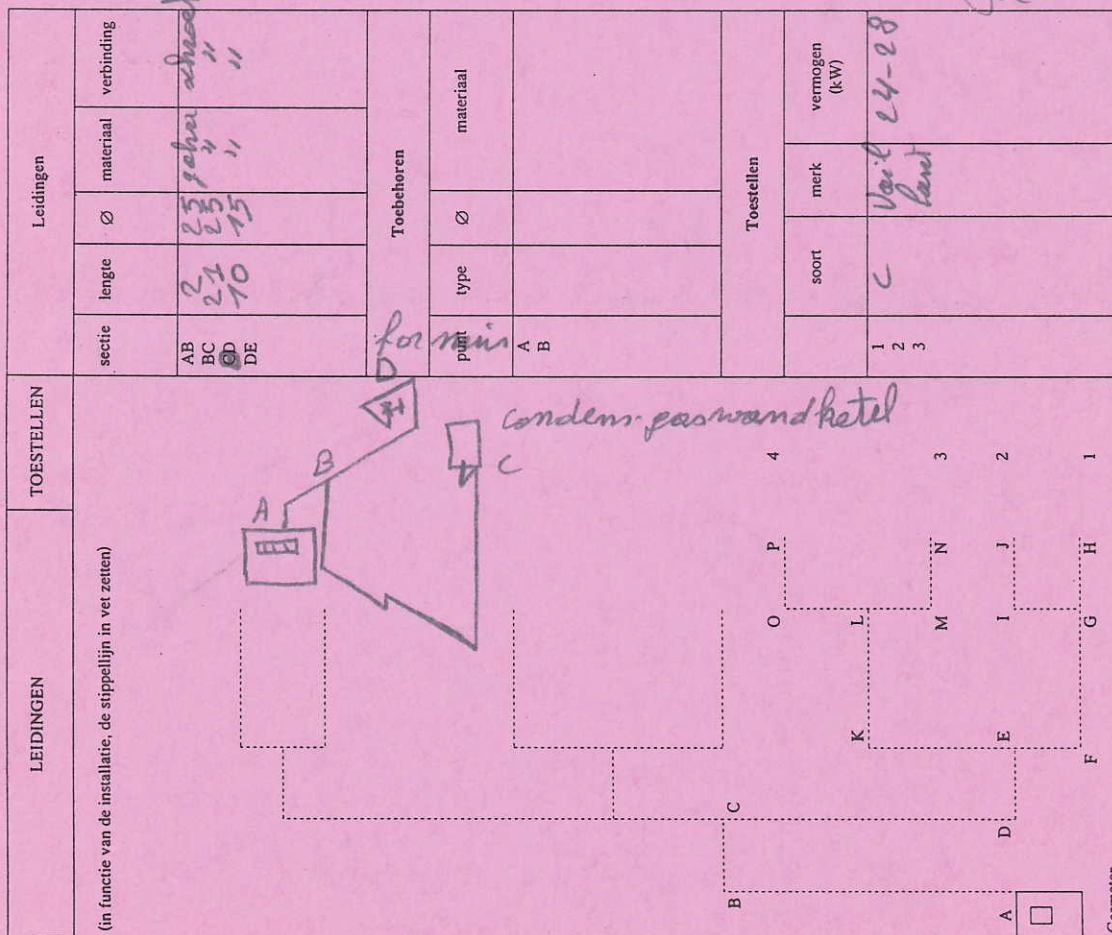

(*) bovenstaand schema wordt alleen als voorbeeld gegeven; de installateur mag eerder welk schema/plan, dat minstens dezelfde gegevens bevat, bij het getuigschrift voegen.

**GETUIGSCHRIFT AFGELEVERD AAN DE GASVERDELER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971**

Ondergetekende : Naam : Vervoort Voornaam : August
 Naam van de onderneming : Centr. verw. Vervoort
 Straat : Kolenmarktstraat Nr. : 25 Bus :
 Postcode nr. : 2560 Gemeente : Nijlen
 Telefoon : 03/481.63.03 Fax :

bevestigt hierbij de gasbinneninstallatie (nieuwe installatie / ~~nieuw gedeelte van installatie~~ ~~het onnodige schrappen~~) volgens het plan hierna.

in het gebouw gelegen te : Straat : Stevinstraat Nr. : 97 Bus :
 Verdieping : ghel. Nr. gasmeter : 20925/155
 Postcode nr. : 1000 Gemeente : Brussel
 voor rekening van : Naam : Vereecken Voornaam : Maxc
 Straat : Stevinstraat Nr. : 97 Bus :
 Postcodenummer : 1000 Gemeente : Brussel

(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma :
 Adres :

uitgevoerd te hebben volgens de betrokken voorschriften van de norm NBN D51-003 (1993) en Addenda 1 (1997) en 2 (1999) en/of aan de norm NBN D51-004 (1992).

Dit getuigschrift betreft de "binneninstallatie" zoals bepaald in paragraaf 9 van artikel 1 van het K.B. - 28.06.1971, d.w.z. "Binneninstallatie : de leiding met toebehoren van de installaties na de gasmeter" en moet aan de gasverdeelmaatschappij overhandigd worden vóór de opening van de gasmeter.

Voorbehouden aan de installateur :
 B.T.W. nr. : 702 316 721
 Aardgashabilitatie nr. :
02-02171-A

Voorbehouden aan de gasmaatschappij :
 :
 :
 :


Datum : 10-12-2003

Handtekening :

Model 710628/5

Bijlage(n) : ...

**EENLIJNSCHHEMA VAN DE INSTALLATIE
EN/OF IDENTIFICATIE VAN DE GEPLAATSTE TOESTELLEN**

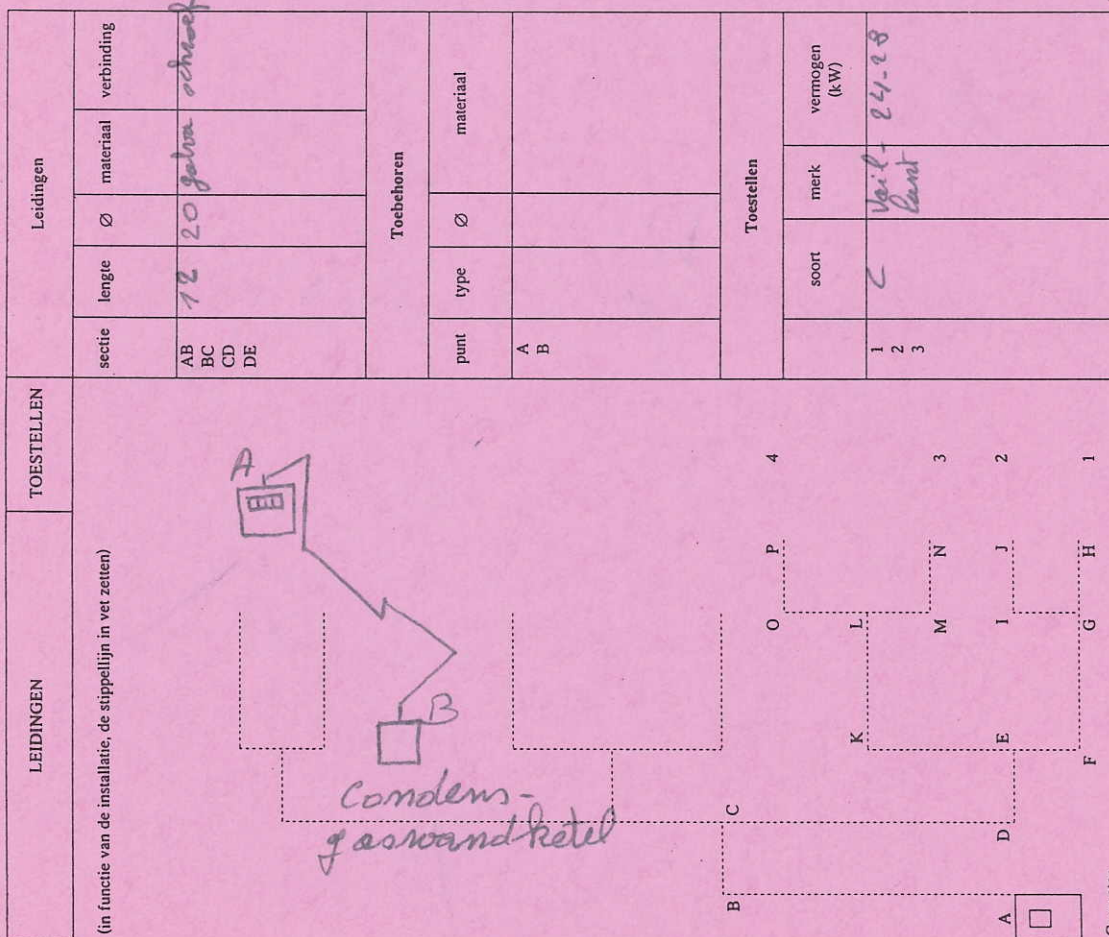

(*) bovenstaand schema wordt alleen als voorbeeld gegeven; de installateur mag tender welk schema/plan, dat minstens dezelfde gegevens bevat, bij het getuigschrift voegen.

(*) bovenstaand schema wordt alleen als voorbeeld gegeven; de installateur mag eender welk schema/plan, dat minstens dezelfde gegevens bevat, bij het getuigschrift voegen.

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Havelbeke
056/705405

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 92/030919/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Vorechen / Marc
Kernstraat 97, 1000 Brussel

EIGENAAR :

Adres : Fultonstraat 16, Brussel

OPDRACHTGEVER : ZVBA Vanvalleghem

Adres : Opulicstraat 6, 8300 Borselaar

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK : 462.243.107

STROOMLEVERANCIER: Electabel

Ref.: _____ Teller nr. 33241883

Index : DVT-40A

Datum van het onderzoek : 19/9/2003 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Ondergrond

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : appartement 3

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm²

Alg. schakelaar : type 40A/30mA

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 15 ; RA : 15 Ohm; RI tot 250 MOhm

BESCHRIJVING :

Zie conclusieschema en situatiediagram (p1-3).

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Ja

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 25-01-04

de aangestelde van de stroomverdelers

naam : BRENGER Ofe

handtekening : 97

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/9/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : 92 Tyl/01
nr. + naam + handtekening

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

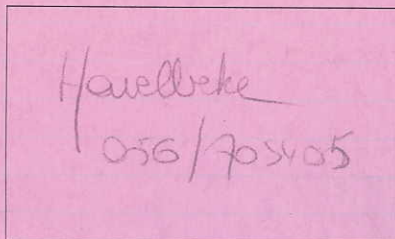

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 92/030919/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Verscheden / Marc
Steinstraat 97, 1000 Brussel

EIGENAAR: _____

Adres: Fultonstraat 16, Brussel

OPDRACHTGEVER: BURA Vanvalleghem

Adres: Populiersstraat 5, 8800 Poeselare

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: 452.243.107

STROOMLEVERANCIER: ElectralRef.: _____ Teller nr. 33241877Index: TUT-40A

Datum van het onderzoek: 19/9/2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) ondergrond

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: appartement 4

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting MAR 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type 40A/300V A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 18 Ohm; RI tot 250 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie oorschaadchema en situatiediagram (p1-3).

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 05-01-04

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: BREESLAET ofehandtekening: ffPLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/9/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 92 Tj4a
nr. + naam + handtekening

De directeur,

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Harelbeke
056/705405

STROOMLEVERANCIER: *Electrabel*

Ref.: _____ Teller nr. *3324 1876*

Index: *DVT 40A*

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *92/030919/03*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Vereecken Marc*
Reinstraat 97, 1000 Brussel

EIGENAAR: _____

Adres: *Kulbroustraat 16, Brussel*

OPDRACHTGEVER: *BVBA Van der Vliet*

Adres: *Boulevard 6, 1000 Brussel*

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: *462.243.107*

Datum van het onderzoek: *19/9/2003* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:*

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *ondergrond*

Aard installatie: *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring* Type der lokalen: *appartement 2*

Begin werken: *Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86*

Aansluiting: *Spanning 230 V* Bescherming van de aansluiting *max 40 A*

Voedingskabel hoofdbord: *4 X 16 mm²* Alg. schakelaar: type *40A/300 A*

Type van de aardelektrode: *lus - baren - pennen - horizontale geleider* Schema: *TT*

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *11*; RA: *10* Ohm; RI tot *250* MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendrachtsschema en situatieplan (p1-3)

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *Geen*

PROCES-VERBAAL VAN HET GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op *05-11-04*

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: *BRECKHAERT o/c*

handtekening: *[Handtekening]*

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: *Zie keerzijde.*

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *19/9/2008* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: *92 Tijl*
nr. + naam + handtekening

De directeur,

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Havelbeke
056/705405

STROOMLEVERANCIER: *Electabel*

Ref.: _____ Teller nr. *5004156*

Index: *NT 90A*

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *92/030919/01*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Vereecken Marc*
Heinestraat 97 1000 Brussel

EIGENAAR: _____

Adres: *Fultonstraat 16, Brussel*

OPDRACHTGEVER: *BVBA Vanwalleghem*

Adres: *Boplicestraat 6, 8800 Roeselare*

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: *462.243.107*

Datum van het onderzoek: *19/9/2003* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:*

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *ondergrond*

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: *algemeen delen*

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *3x230* V Bescherming van de aansluiting *max 60* A

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *10* mm² Alg. schakelaar: type *40A/300mA*

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *6*; RA: *18* Ohm; RI tot *250* MOhm

BESCHRIJVING: *Zie eendradenschema en situatieschema (pag 1 & 2)*

Schema's
92/030919/02-100

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *geen*

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK gezien op <i>05-01-04</i> de aangestelde van de stroomverdeelers naam: <i>BREFFENAE DFC</i> handtekening: <i>[Signature]</i>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eendraden en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *19/9/2008* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening *92 Ty/401*

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Bxl

STROOMLEVERANCIER: Electrakabel

Ref.: _____ Teller nr. te plaatsen

Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 108/020524/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 1 Sterinstraat 97
1000 Brussel

EIGENAAR: Marc Vereecken

Adres: Fultonstr 16, 1000 Bxl

OPDRACHTGEVER: Van Wallegghem Wim buka

INSTALLATEUR: Populierstr 6

Adres: 8800 Roeselare

BTW of IK: BE. 462.243.107

Datum van het onderzoek: 24/05/2002 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Schulgar

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: Werk

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x220 V Bescherming van de aansluiting max 63 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type Δ63A0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 3; RA: 39 Ohm; RI tot >10 MOhm

BESCHRIJVING: Δ63A0,3A; 1 circuit 3x16² dus 63A
2 circuits 2x15² " 10A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeel

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de fendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/05/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

108/Beerten
UBen

De directeur,