



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieveldestraat 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : Gen. JS. 36441158.....



040-INSPI

F 114613

Régi code :

R1

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| <input type="radio"/> Antwerpen-Limburg | tél : 03 221 86 11 | <input type="radio"/> Oost & West -Vlaanderen | tél : 09 244 77 11 |
| <input type="radio"/> Brabant | tél : 02 674 57 11 | <input checked="" type="radio"/> Wallonie | tél : 081 432 611 |

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gérionnaire :

	Nom, Prénom : Appart. 1 ^{er} étage Adresse : Place Ren. Baudevin, 1A CP + Commune : 7110 Manage Tél. :	
N°TVA : BE		

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input type="radio"/> extension	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="radio"/> Unité d'habitation
	<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> Unité de travail domestique
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> périodique	<input type="radio"/> contrôle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> Parties communes
<input type="radio"/> Art 276 : renforcement		<input type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	<input type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input type="checkbox"/> Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : 1989652	Index jour : 708	nuit : 1221
	Protection branchement (A) : O20 O25 O32 O40 O50 O63 O80 O100	<input checked="" type="checkbox"/> 33A	<input type="checkbox"/> Compt. kWh exclusif nuit : n° : Index nuit :
Données installation	Conçue pour U _N : O 230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230 V O 3N400 V O	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) : O20 O25 O32 O40 O50 O63 O80 O100 O	<input type="checkbox"/> boucle de terre	<input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets
	Câble d'alimentation tableau principal : 4 x 1.5 mm ² - Type : VNB	<input type="checkbox"/>	
Description installation <input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén. : 40 A / 300 mA	Nombre de tableaux : 1	Nombre de circuits terminaux : 8

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir.	<input checked="" type="checkbox"/> Contacts indir.	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="radio"/> Appareils	<input checked="" type="checkbox"/> Matériel	<input checked="" type="checkbox"/> I>/section	<input checked="" type="checkbox"/> Schémas	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut
<input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : 1.7 Ω		<input checked="" type="checkbox"/> Isolement général : > 5 MΩ		<input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre		<input checked="" type="checkbox"/> Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> a été plombé <input type="radio"/> n'a pas été plombé <input type="radio"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	<input checked="" type="checkbox"/> Néant
<input checked="" type="checkbox"/> Néant	
Infractions Installation existante	
<input checked="" type="checkbox"/> Néant	
Remarques	
<input checked="" type="checkbox"/> Néant	Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :

- La nouvelle installation est conforme non conforme au RGIE.
 L'installation existante est conforme non conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

..... 14/12/2015 (*)

- par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :




Nom : Drugmand Ph. Agent n° : 3754 Date : 14/12/2015

Annexe(s) : Schéma(s) de position : 3 Schéma(s) unifilaire(s) : 1

Pour le Directeur Général : Signature



- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
 Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
 Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas/visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite

Hall commun

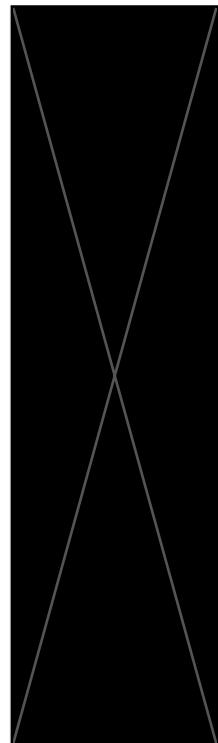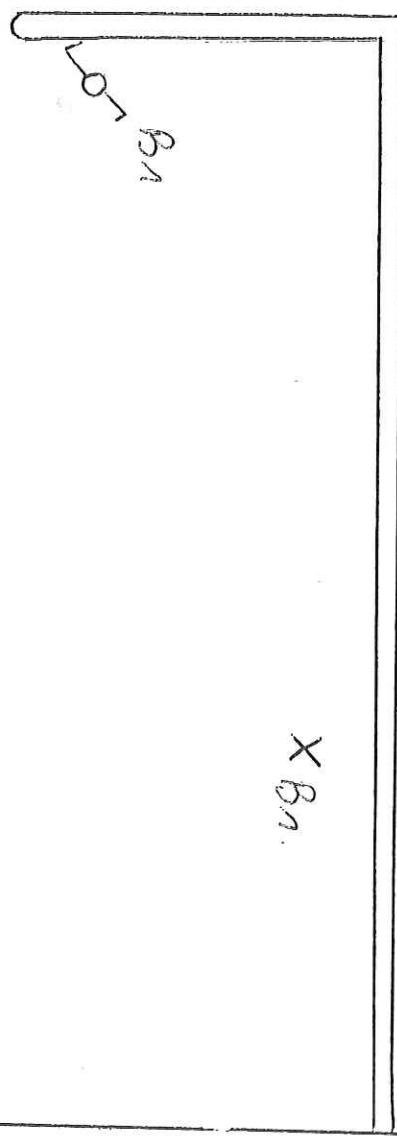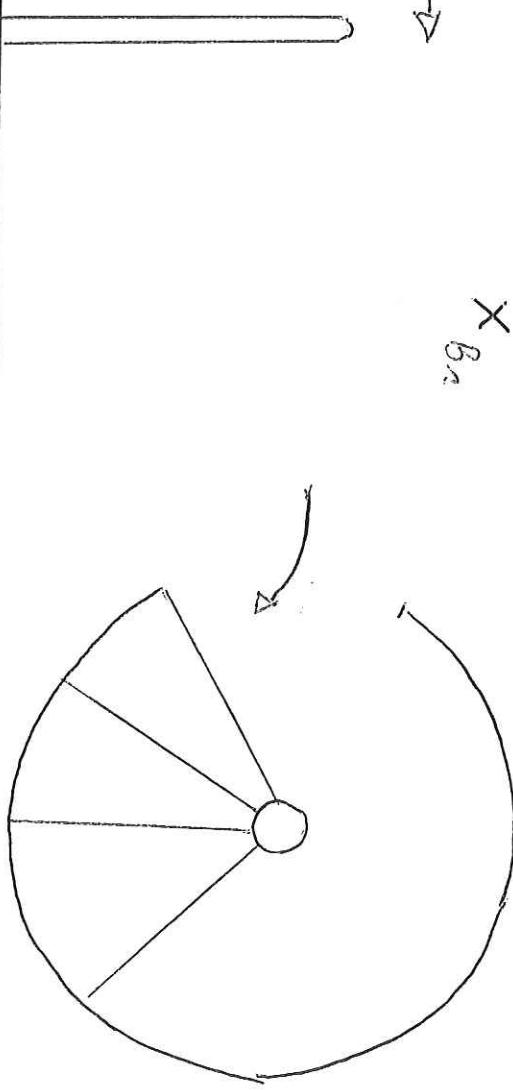

Philippe DRUGMARD
Inspecteur Gaz et Electricité
3754

Nettoyage

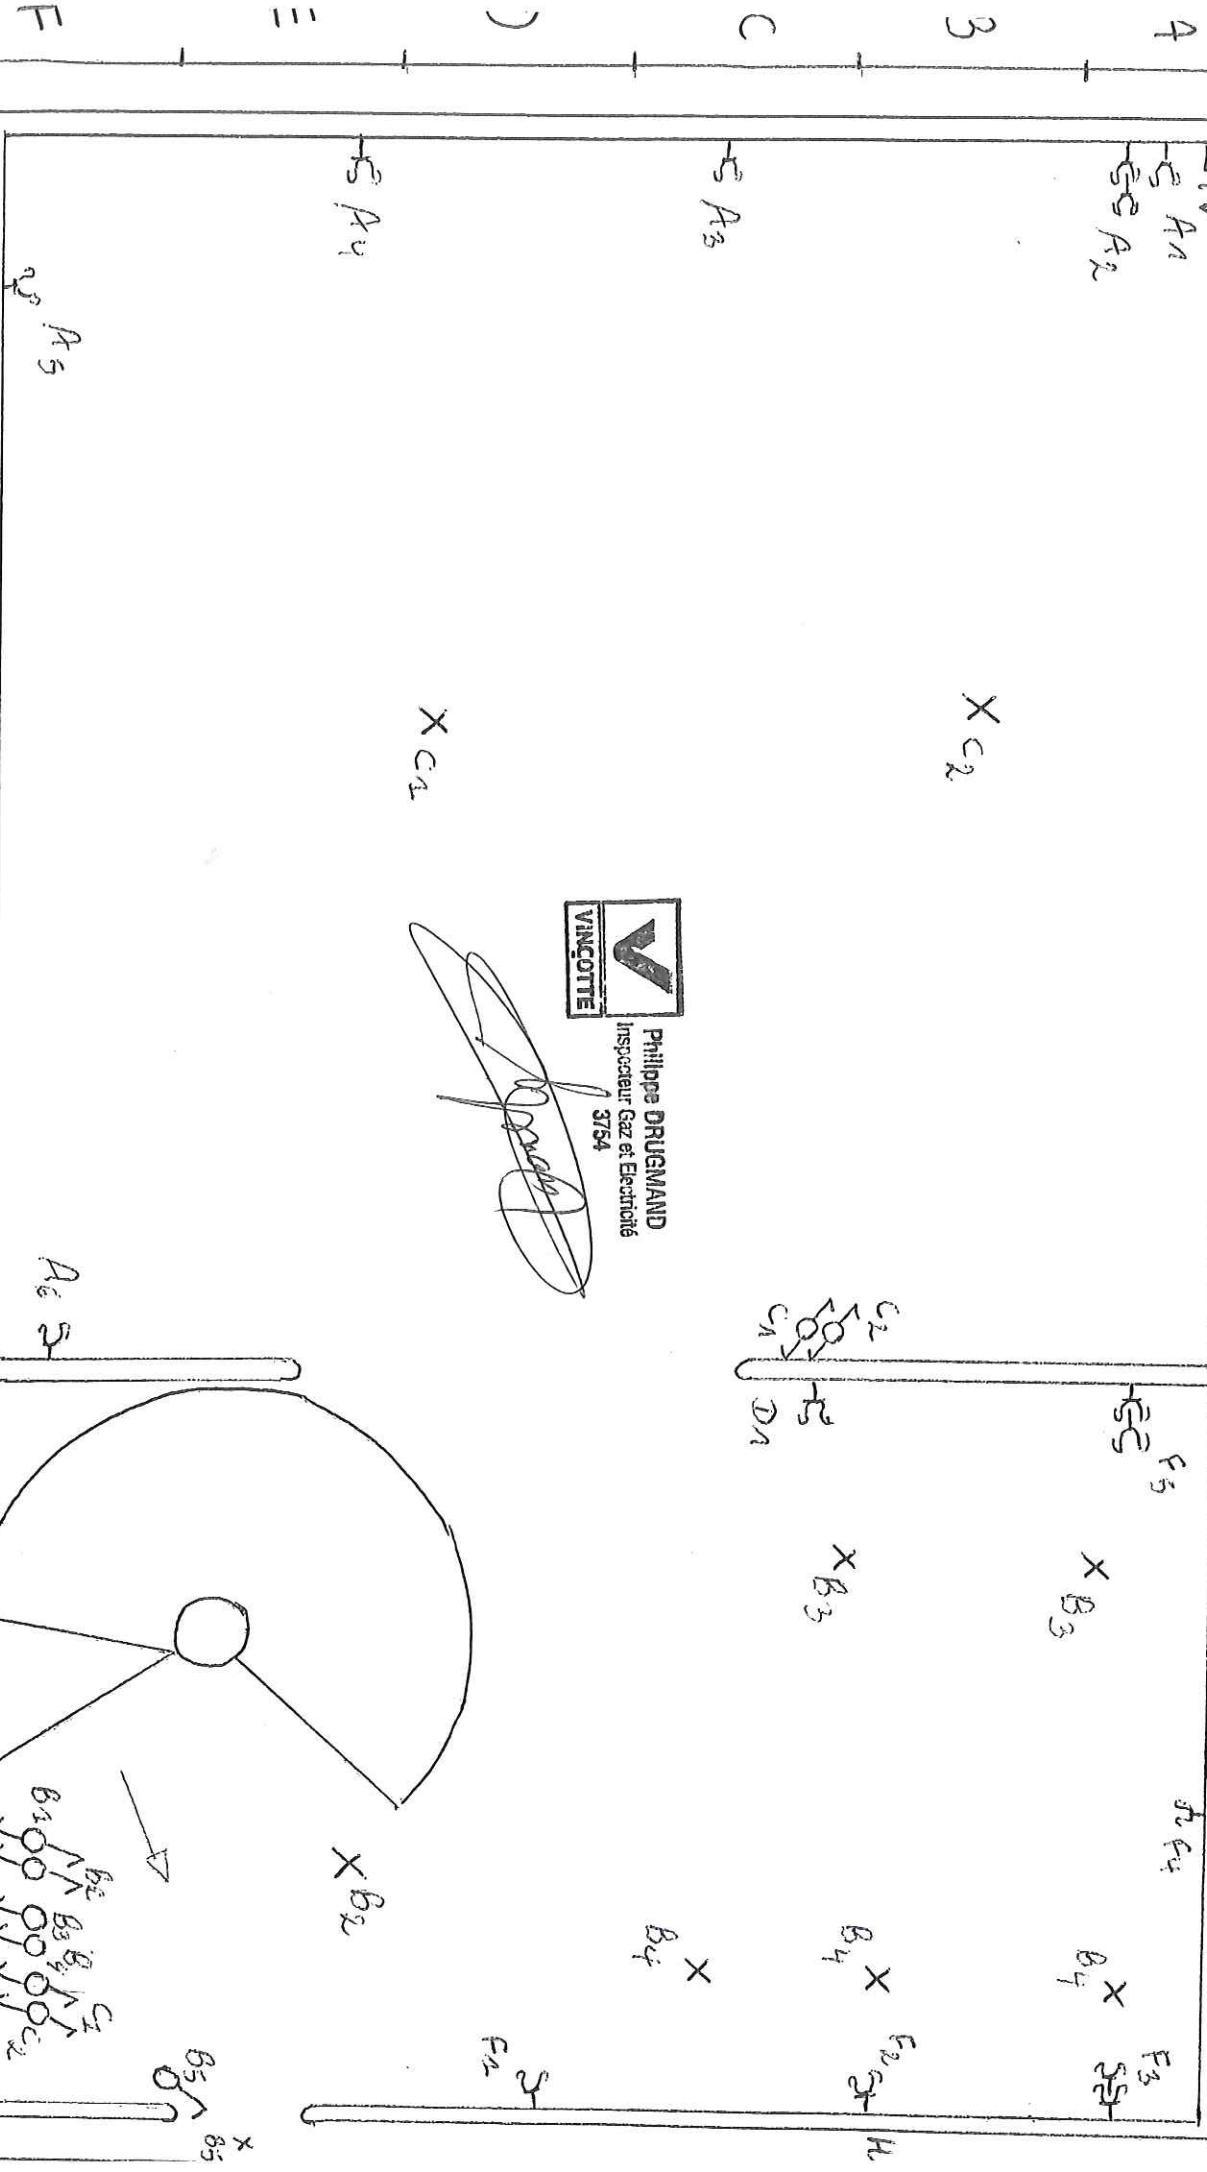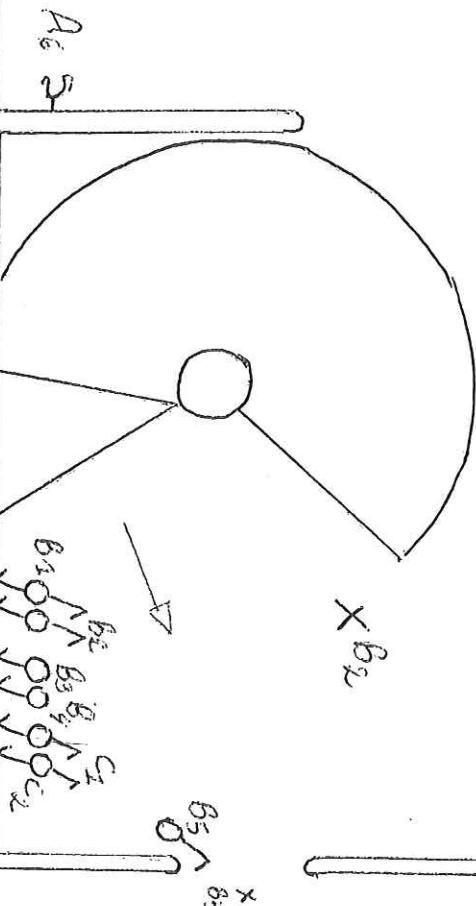

F

E

D

C

B

A

X C₁

ψ C₂

ψ C₂


X C₃



Philippe DRUGMAND
Inspecteur Gaz et Electricité
3754

C₃ O₁
C₃ O₂

C₄

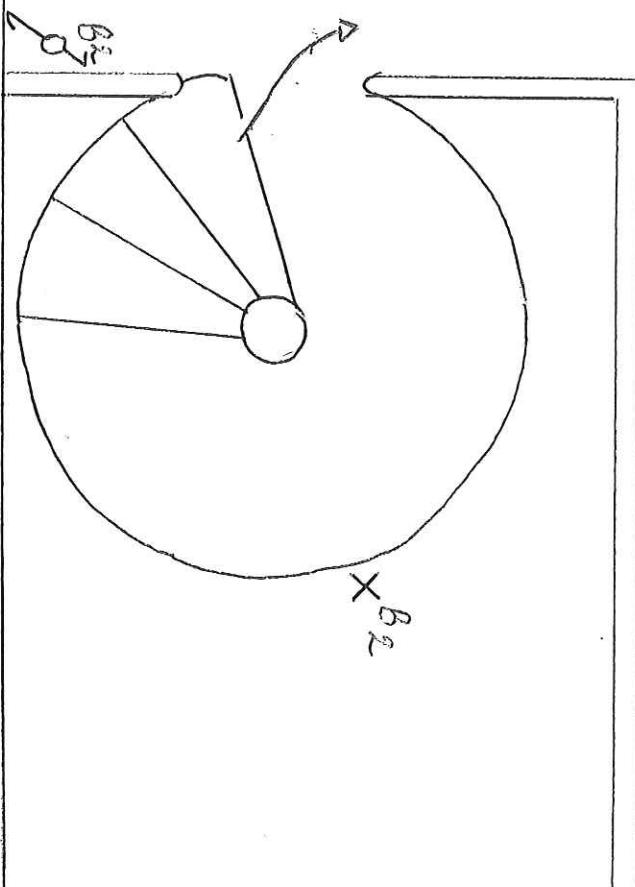

X E₃

E₄
E₅

X
E₃

E₂

Etage II

