



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
 Siège social: Jan Olievelagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
 TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n°:

60805179603



F 122252

Rési code: 1

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olievelagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

- Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Nom, Prénom : G. SENL
 N° carte d'identité : 08912565269
 N°TVA : BE 08912565269

Installation :
 Nom, Prénom : HABITATION
 Adresse : 420 Las Terrasse
 CP + Commune : Chemin CALVAIRE
 Tél. : 4960 / 741474

Propriétaire / gestionnaire :
OL Pa Prmo
Coupl Voir.
136
9600 Gembloux

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> mise en usage	<input type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation
	<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Parties communes
<input type="checkbox"/> Art 276	: renforcement	<input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	<input type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input type="checkbox"/> Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : Index jour : nuit :	<input type="checkbox"/> Compt. kWh exclusif nuit :	
	Protection branchement (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>	n° :	Index nuit :
Données installation	Conçue pour U _N : <input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/>		Type de prise de terre :
	Courant nominal maximum (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> boucle de terre <input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets
	Câble d'alimentation tableau principal : X mm ² - Type : <u>EJW</u>		<input type="checkbox"/>
Description installation <input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén. <u>40</u> A <u>7300</u> mA	Nombre de tableaux : <u>1</u>	Nombre de circuits terminaux <u>14</u>

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir.	<input checked="" type="checkbox"/> Contacts indir.	<input type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Appareils	<input type="checkbox"/> Matériel	<input type="checkbox"/> >/section	<input type="checkbox"/> Schémas	<input type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut
<input type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : Ω	<input type="checkbox"/> Isolation général : MΩ	<input type="checkbox"/> Continuité de terre	<input type="checkbox"/> Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général : <input type="checkbox"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> a été plombé <input type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	<input type="checkbox"/> Néant	<input type="checkbox"/> Néant
Infractions Installation existante	<input type="checkbox"/> Néant	<input type="checkbox"/> Néant
Remarques	<input type="checkbox"/> Néant	Le contrôle concerne ALAI du DIFF 300mA.

Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :

- La nouvelle installation est conforme
- L'installation existante est conforme
- n'est pas conforme au RGIE.
- n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

23/07/2044

- par le même organisme de contrôle (*).

Pour le Directeur Général : Signature



Nom : AlainAgent n° : 3892Date : 23/07/2019Annexe(s) : Schéma(s) de position : 29 Schéma(s) unifilaire(s) : 29

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.

- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

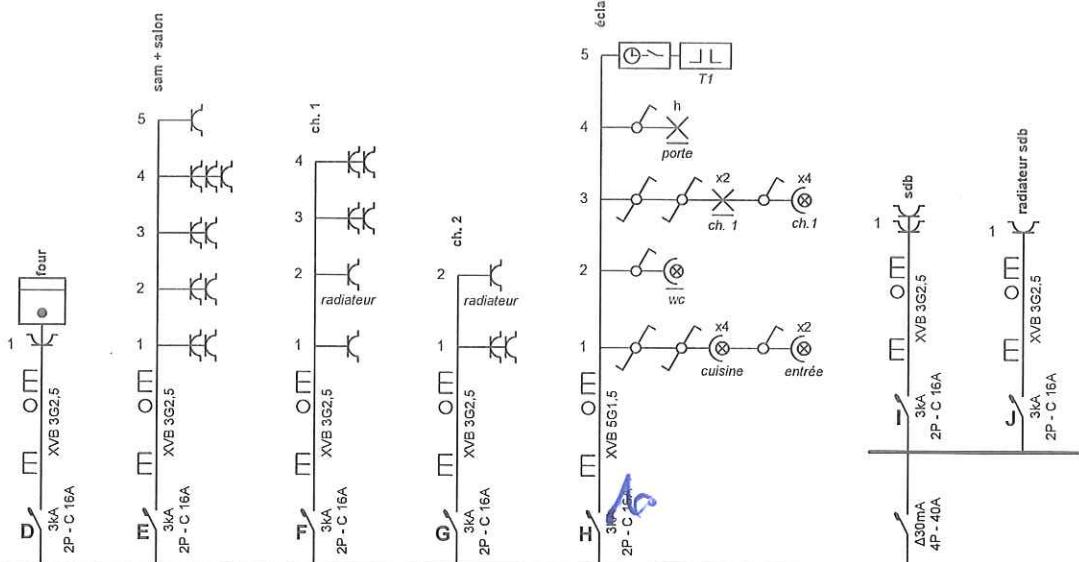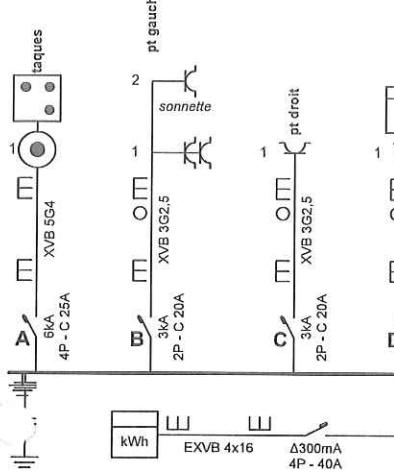

Organisme agréé
Vinçotte


Adresse de l'installation électrique
Olapiro
Rue du calvaire Terrasse de Malmedy 429
4960 Malmedy
BE 0679 66 13 80

Installateur
G+ sprl
Tille 74 b
4845 Sart Lez Spa
GSM: +32 497 907 828
e-mail: gardin.electrique@gmail.com
TVA BE 0842 564 269

p. 1/5
Schéma unifilaire
Date: 25-06-19
3 x 400V + N ~ 50Hz


VINÇOTTE asbl
Laurent Laloux
3892

23/07/2019

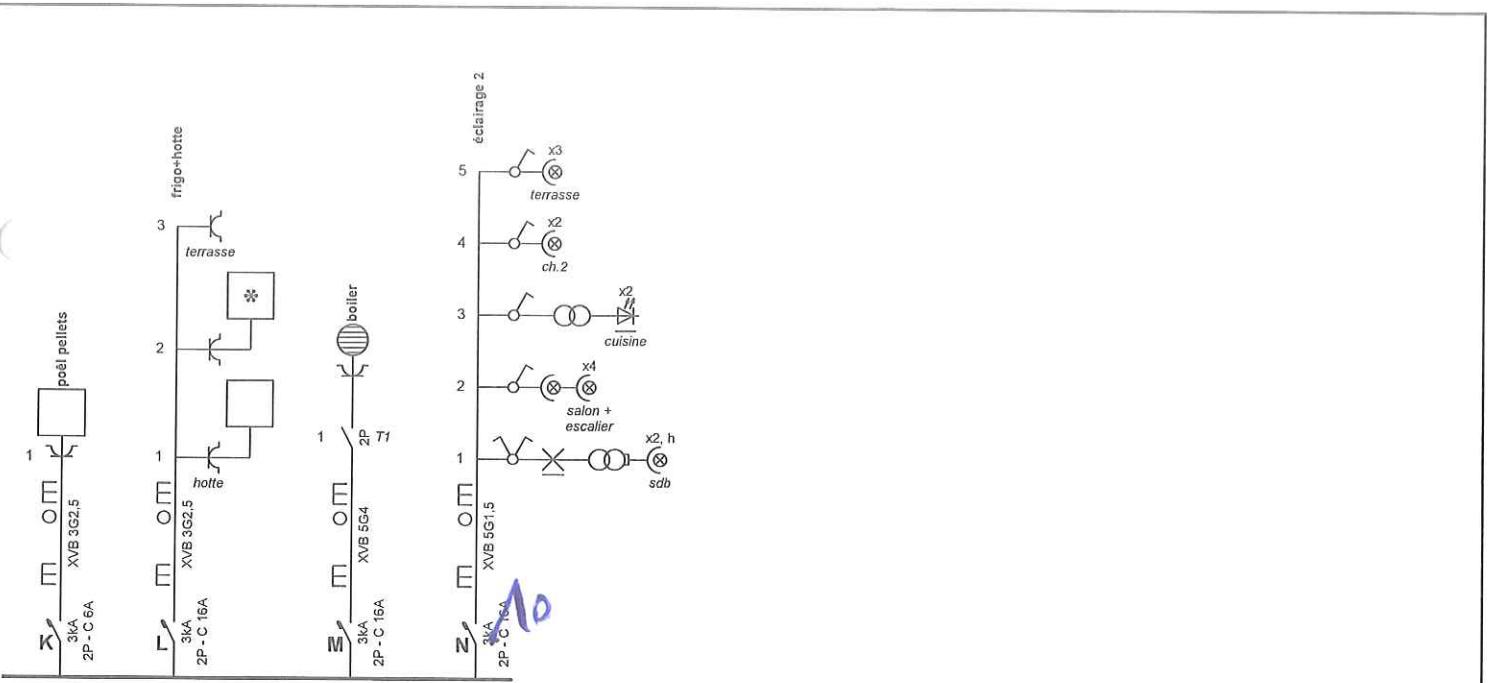

Organisme agréé Vinçotte	Adresse de l'installation électrique Olpapiro Rue du calvaire Terrasse de Malmedy 429 4960 Malmedy BE 0679 66 13 80	Installateur G+ sprl Tillo 74 b 4845 Sart Lez Spa GSM: +32 497 907 828 e-mail: gardin.electricite@gmail.com TVA BE 0842 564 269	p. 2/5 Schéma unifilaire Date: 25-06-19 3 x 400V + N ~ 50Hz
-----------------------------	---	---	--



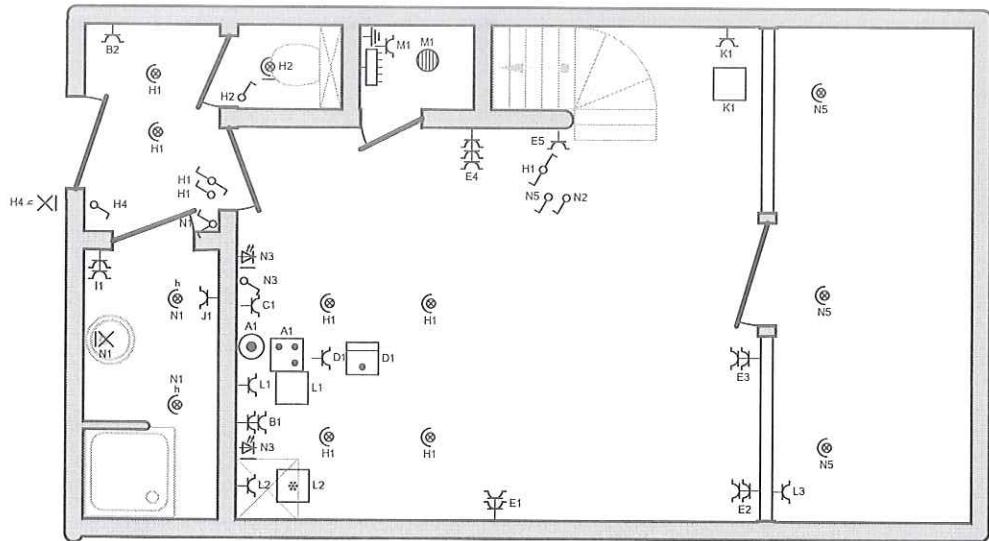

REZ

Organisme agréé
Vinçotte

Adresse de l'installation électrique
Olapirò[®]
Rue du calvaire Terrasse de Malmedy 429
4960 Malmedy
BE 0679 66 13 80

Installateur
G+ sprl
Tillo 74 b
4845 Sart Lez Spa
GSM: +32 497 907 828
e-mail: gardin.electricite@gmail.com
TVA BE 0842 554 269


p. 3/5
Schéma de position

Date: 25-06-19

3 x 400V + N ~ 50Hz



VINÇOTTE asbl
Laurent Laloux
3892

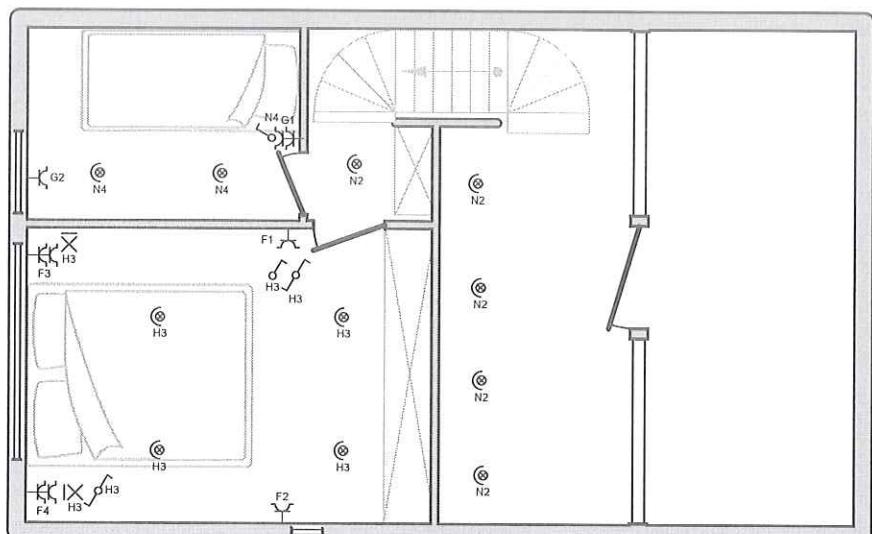

1ER

Organisme agréé
Vinçotte

Adresse de l'installation électrique
Olpapiro
Rue du calvaire Terrasse de Malmedy 429
4960 Malmedy
BE 0679 66 13 80

Installateur
G+ sprl
Tillo 74 b
4845 Sart Lez Spa
GSM: +32 497 907 828
e-mail: gardin.electricite@gmail.com
TVA BE 0842 564 269

p. 4/5
Schéma de position

Date: 25-06-19

3 x 400V + N ~ 50Hz

 VINÇOTTE asbl
Laurent Laloux
3892

- A** plaques
- B** pt gauche
- C** pt droit
- D** four
- E** sam + salon
- F** ch. 1
- G** ch. 2
- H** éclairage 1
- I** sdb
- J** radiateur sdb
- K** poêl pellets
- L** frigo+hotte
- M** boiler
- N** éclairage 2

Organisme agréé Vinçotte	Adresse de l'installation électrique Olpapiro Rue du calvaire Terrasse de Malmedy 429 4960 Malmedy BE 0679 66 13 80	Installateur G+ sprl Tillo 74 b 4845 Sart Lez Spa GSM: +32 497 907 828 e-mail: gardin.electricite@gmail.com TVA BE 0842 564 269	 <p>p. 5/5 Liste des circuits Date: 25-06-19 3 x 400V + N ~ 50Hz</p>
-----------------------------	---	---	--



VINÇOTTE Laurent Laloux
3892