

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 22/09/2016 Inspecteur: Jarno Van Gansen Mentor: - Installateur: -
Datum verslag: 22/09/2016 B.T.W. nr.: - IK. nr.: -
Merk en type meettoestel: Fluke Serie Nr.: 1775063 Toestel mag gebruikt worden tot: 14/01/2017
1653B

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Alfons Schneiderlaan
Huisnummer 174 1ste verdiep rechts
Postcode 2100
Gemeente Antwerpen
Type appartement

Eigenaar:

Naam -
Straatnaam -
Huisnummer -
Postcode -
Gemeente -

EAN : 54

Teller Nr.: : 33195720

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 11 Aardelektrode: Pen pen weerstand: 8 Ω Isolatie: 354.2 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	11	ok	ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	5	ok	ok
mA	A			-	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
		mm²			mm²
		mm²			mm²
		mm²			mm²
		mm²			mm²

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☒
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☒ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 22/09/2016 Inspecteur: Jarno Van Gansen Mentor: - Installateur: -
Datum verslag: 22/09/2016 B.T.W. nr.: - IK. nr.: -
Merk en type meettoestel: Fluke Serie Nr.: 1775063 Toestel mag gebruikt worden tot: 14/01/2017
1653B

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Alfons Schneiderlaan
Huisnummer 174 1ste verdiep rechts
Postcode 2100
Gemeente Antwerpen
Type appartement

Eigenaar:

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Gemeente

EAN : 54

Teller Nr.: : 33195720

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1-230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 11 Aardelektrode: Pen pen weerstand: 8 Ω Isolatie: 354.2 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	11	ok	ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	5	ok	ok
mA	A			-	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²

Visueel nazicht (algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☒ OK ☐ NOK

schema in bijlage door Aceg vzw

Equipotentiale verbindingen

☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen

☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

CONCLUSIE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 22/09/2041

- ✓ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ✓ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ✓ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ✓ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jarno Van Gansen



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481


ALFONS SCHIEDERLAAN
174 DEURNE

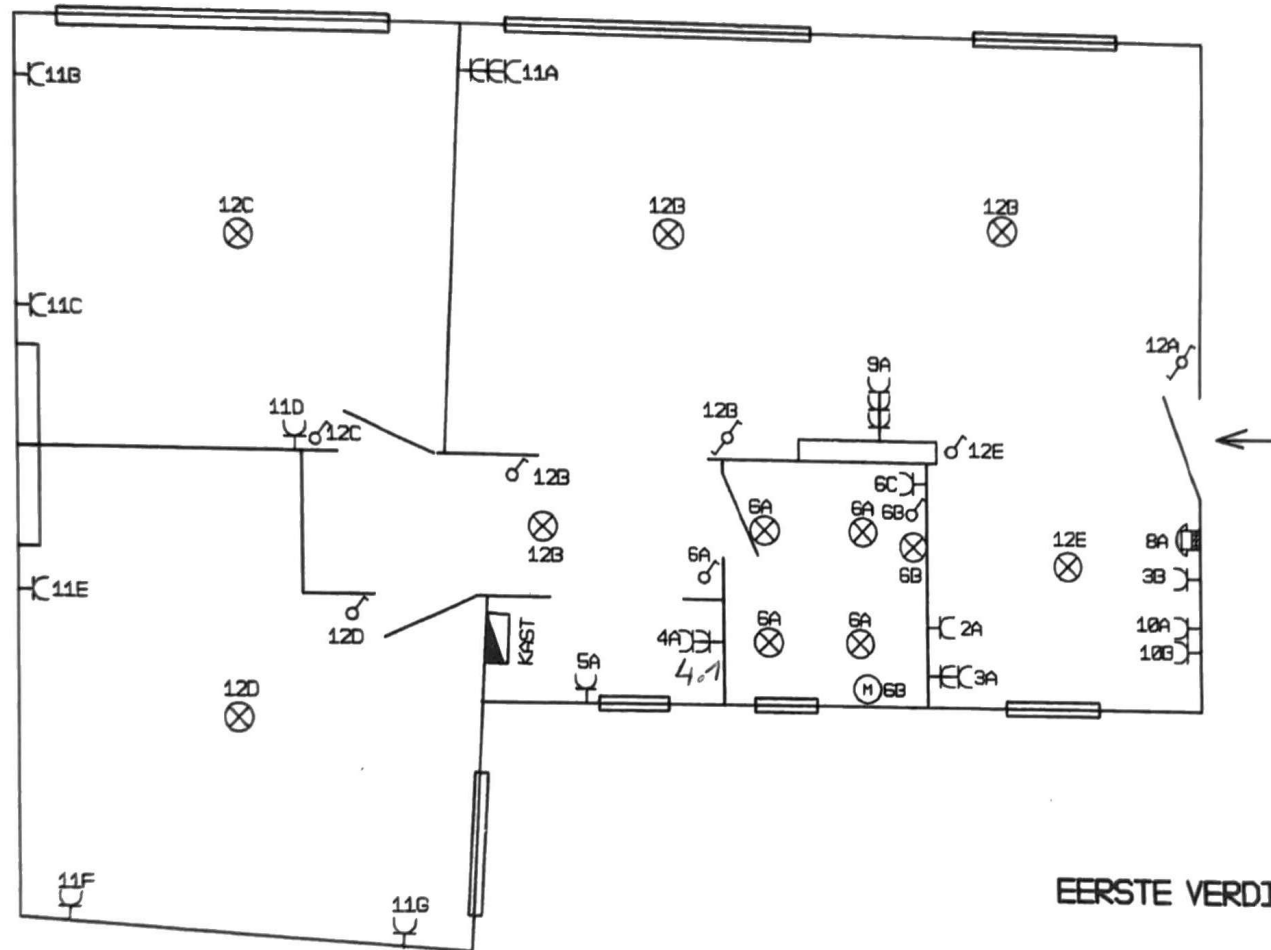

EERSTE VERDIEPING




ALFONS SCHIEDERLAAN
174 DEURNE

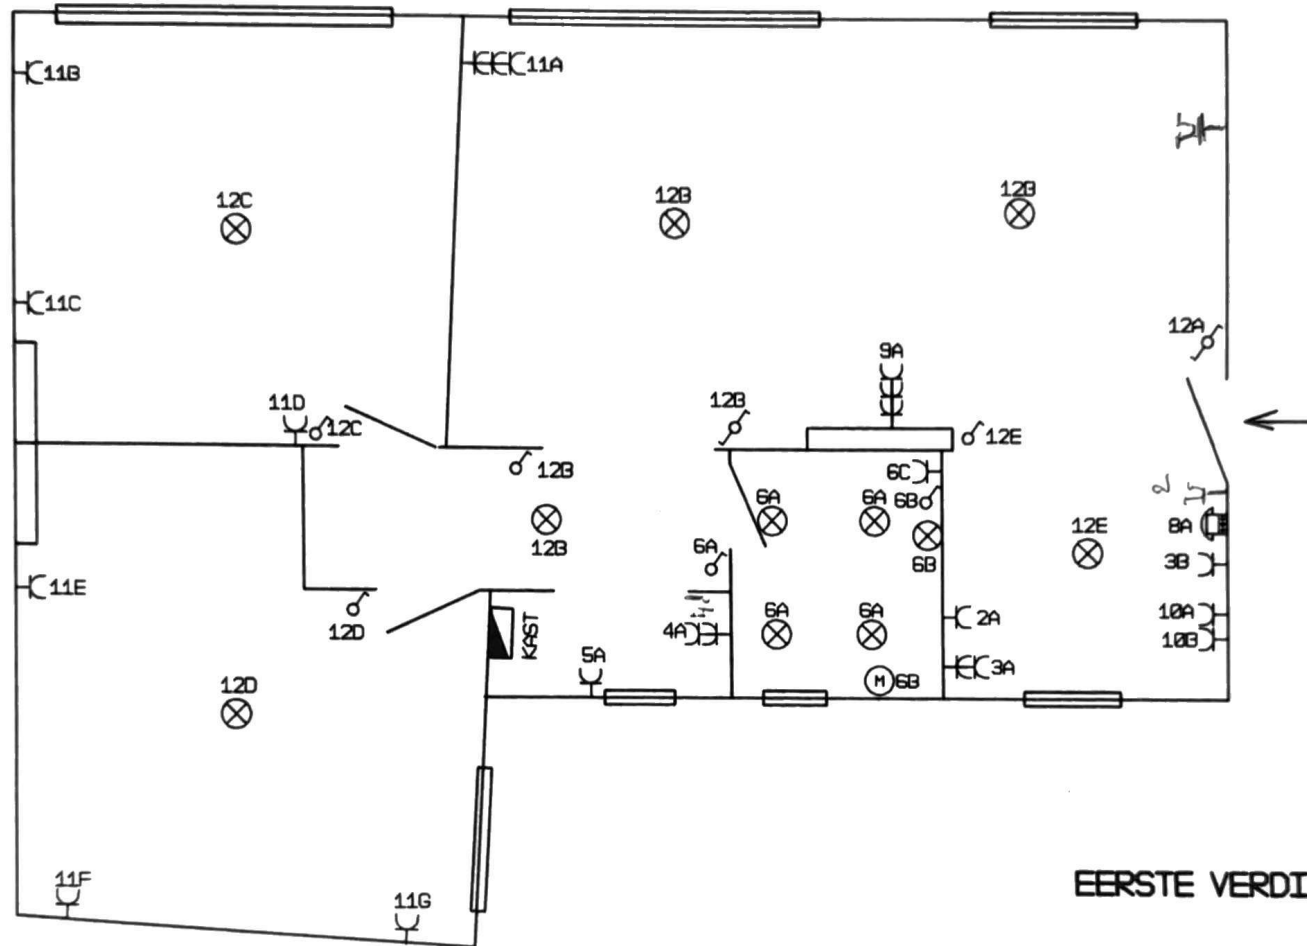


EERSTE VERDIEPING

EENDRAADSCHEMA

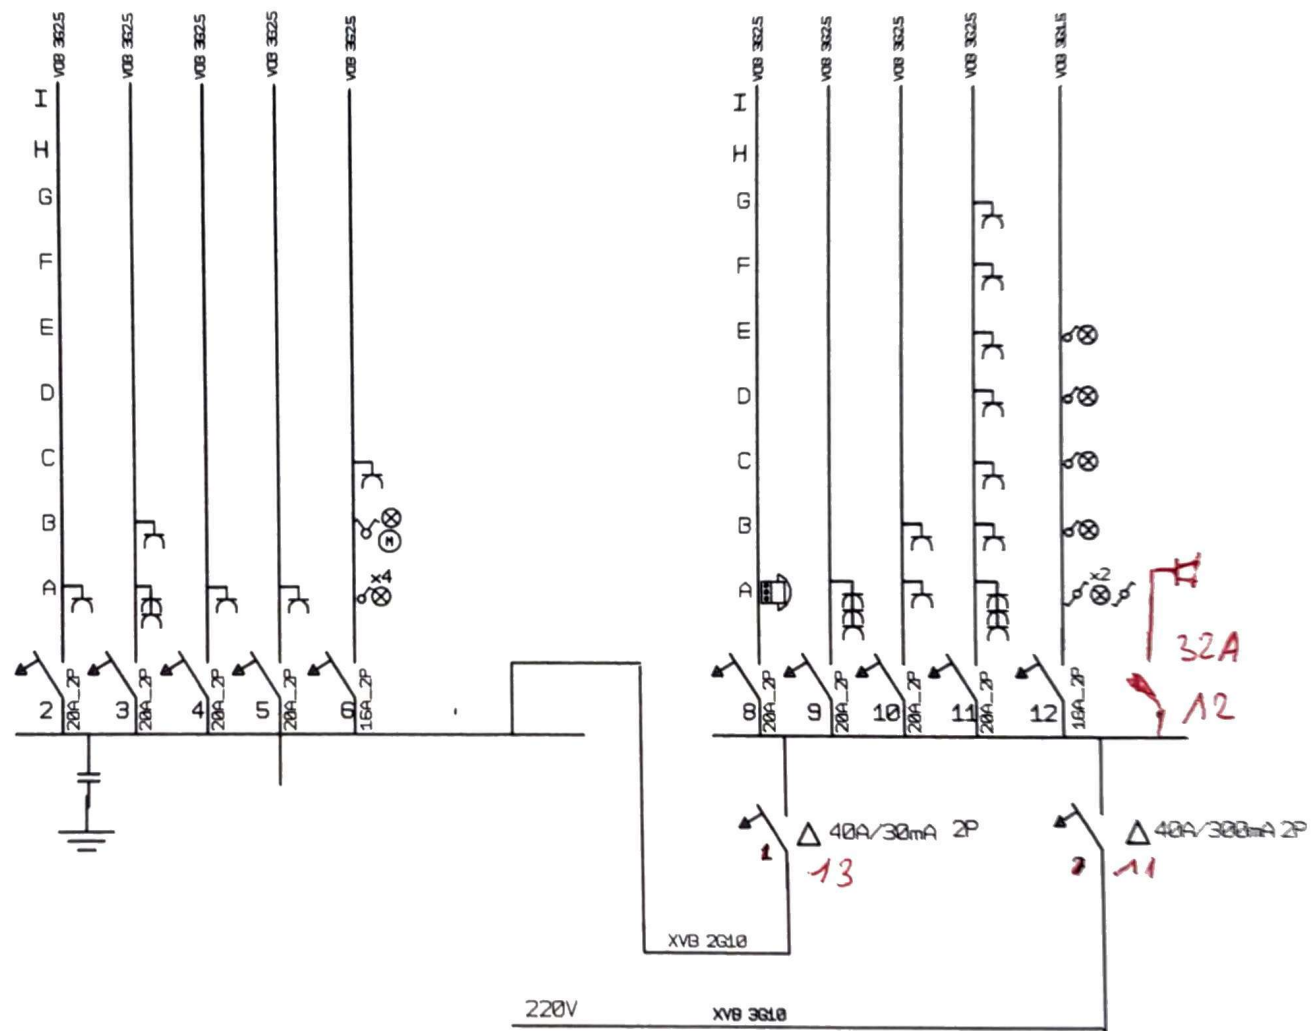

ALFONS SCHIEDERLAAN
174 DEURNE

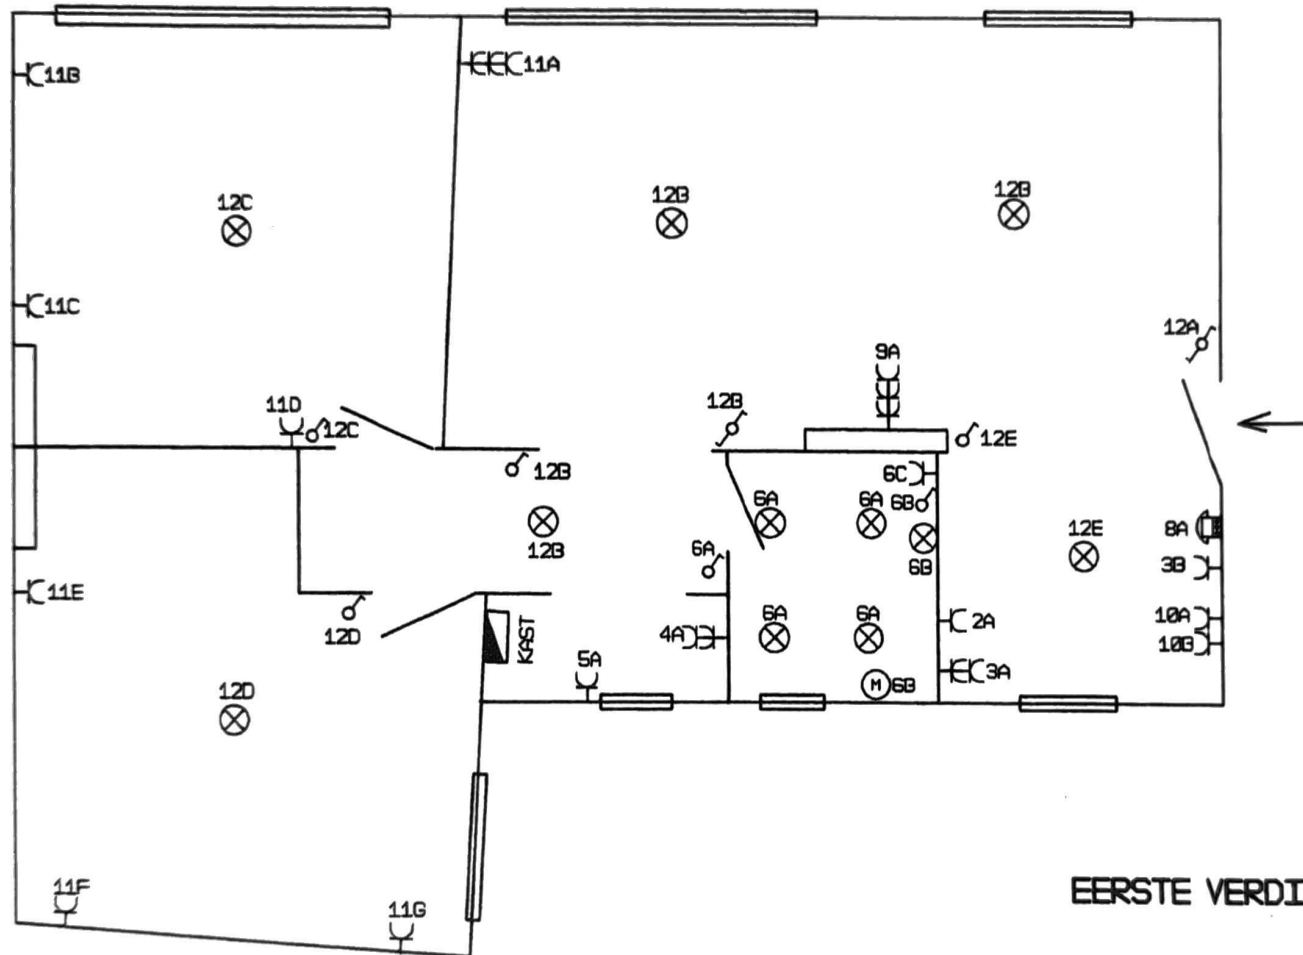

EERSTE VERDIEPING