

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	235/2020/5/26/9	Datum van bezoek: Date de visite:	20/05/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	SPRL EGD-TECHNOLOGIE Rue Roland(LV) 42 - 5170 PROFONDEVILLE BTW BE 0682.632.946	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	A PLACER EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Biernostet(LV) 39 - 5170 PROFONDEVILLE		
Eigenaar: Propriétaire:	MR CUCCU ERIC Rue Roland(LV) 42 - 5170 PROFONDEVILLE		
Installateur:	SPRL EGD-TECHNOLOGIE	BTW/TVA:	BTW BE 0682.632.946
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/VILLA 1 (Contrôle périodique d'une villa)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison	
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
2x230V	4 x 10 mm ² EXVB	40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 20 Ohm	Isolatie / Isolement: >10 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 15	
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	-
40A	30mA	-
Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
TOUT LES CIRCUITS	OK	OK
M N O P 4 CIRCUITS	OK	OK
AREI/RGIE		
271		
271		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
		OK
	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
	Aansluitingen: Raccordements:	OK
	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 26/05/2045

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



DI LORENZO Patrizio

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

- A: Taque
- B: Frigo
- C: Doreve
- D: Séjour
- E: Boite à Pellet
- F: Pompe à chaleur
- G: Cuisine
- H: Four + Better Cuisine
- I: Chambre
- J: Domotique
- K: ~~Domotique~~ Systeme Telephone
- L: Réserve
- M: Salle de Bain + Better SDB
- N: Lessiveuse
- O: Sechoir
- P: Congelateur

Organisme agréé
Electrotest

patrizio di Lorenzo
Gsm 0475 36 82 19

Adresse de l'installation électrique

Cuccu Mario
Biemostet 39

Tél.: 5170 Lesve
Fax: GSM:-

Tél.: GSM:-
Fax:-
e-mail:-

ELC
Patrizio Di Lorenzo
Inspekteur
patrizio di Lorenzo
Gsm 0475 36 82 19

Installateur

Egd-Technologie
Roland 42
5170 Lesve


Tél.: GSM:-
Fax: e-mail:-

BE 0682-632-946

p. 5/5
Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz



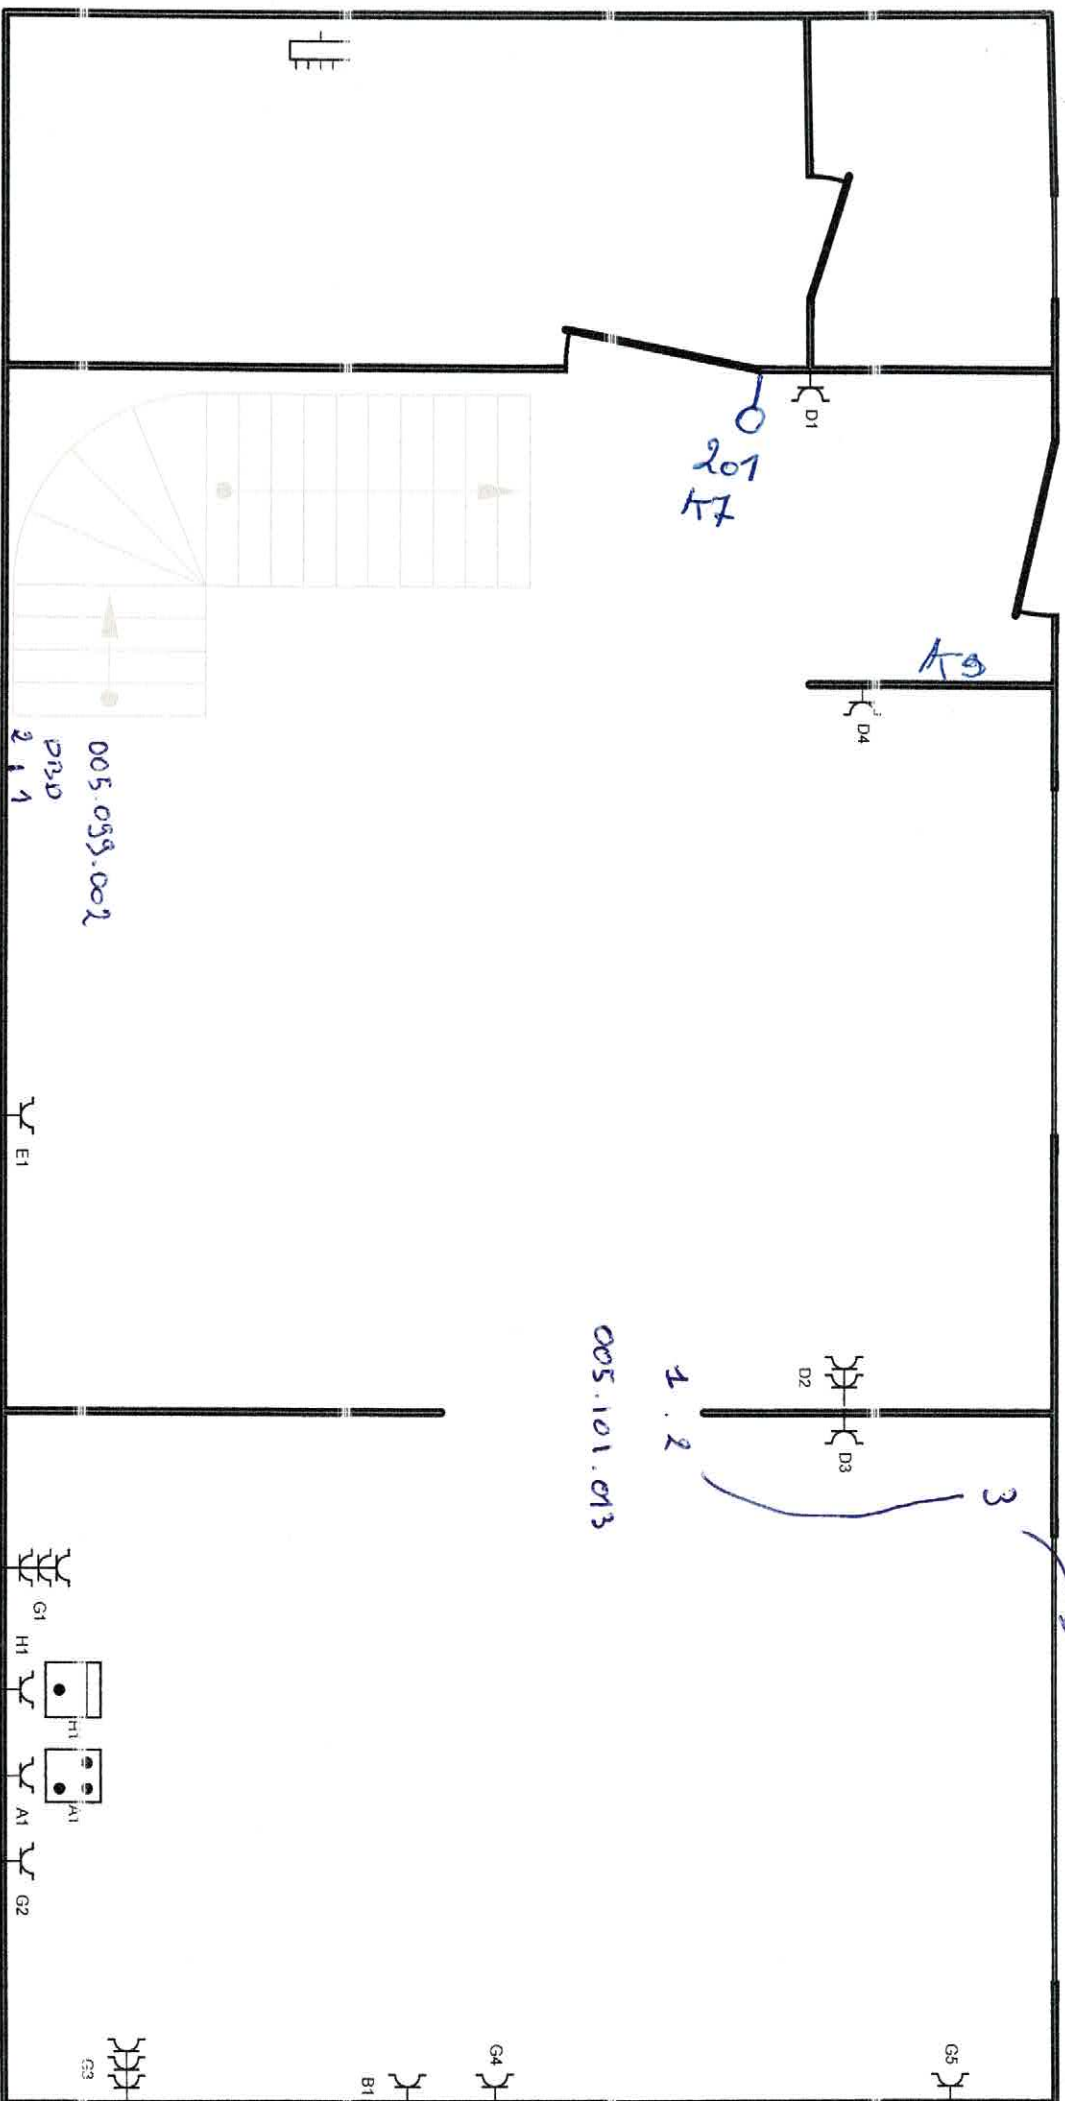

Rez-de-chaussée

Organisme agréé
Electrotest

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

Cuccu Mario
Biemostet 39
5170 Lesve
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Egd-Technologie
Roland 42
5170 Lesve
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0682-632-946

p. 3/5
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz



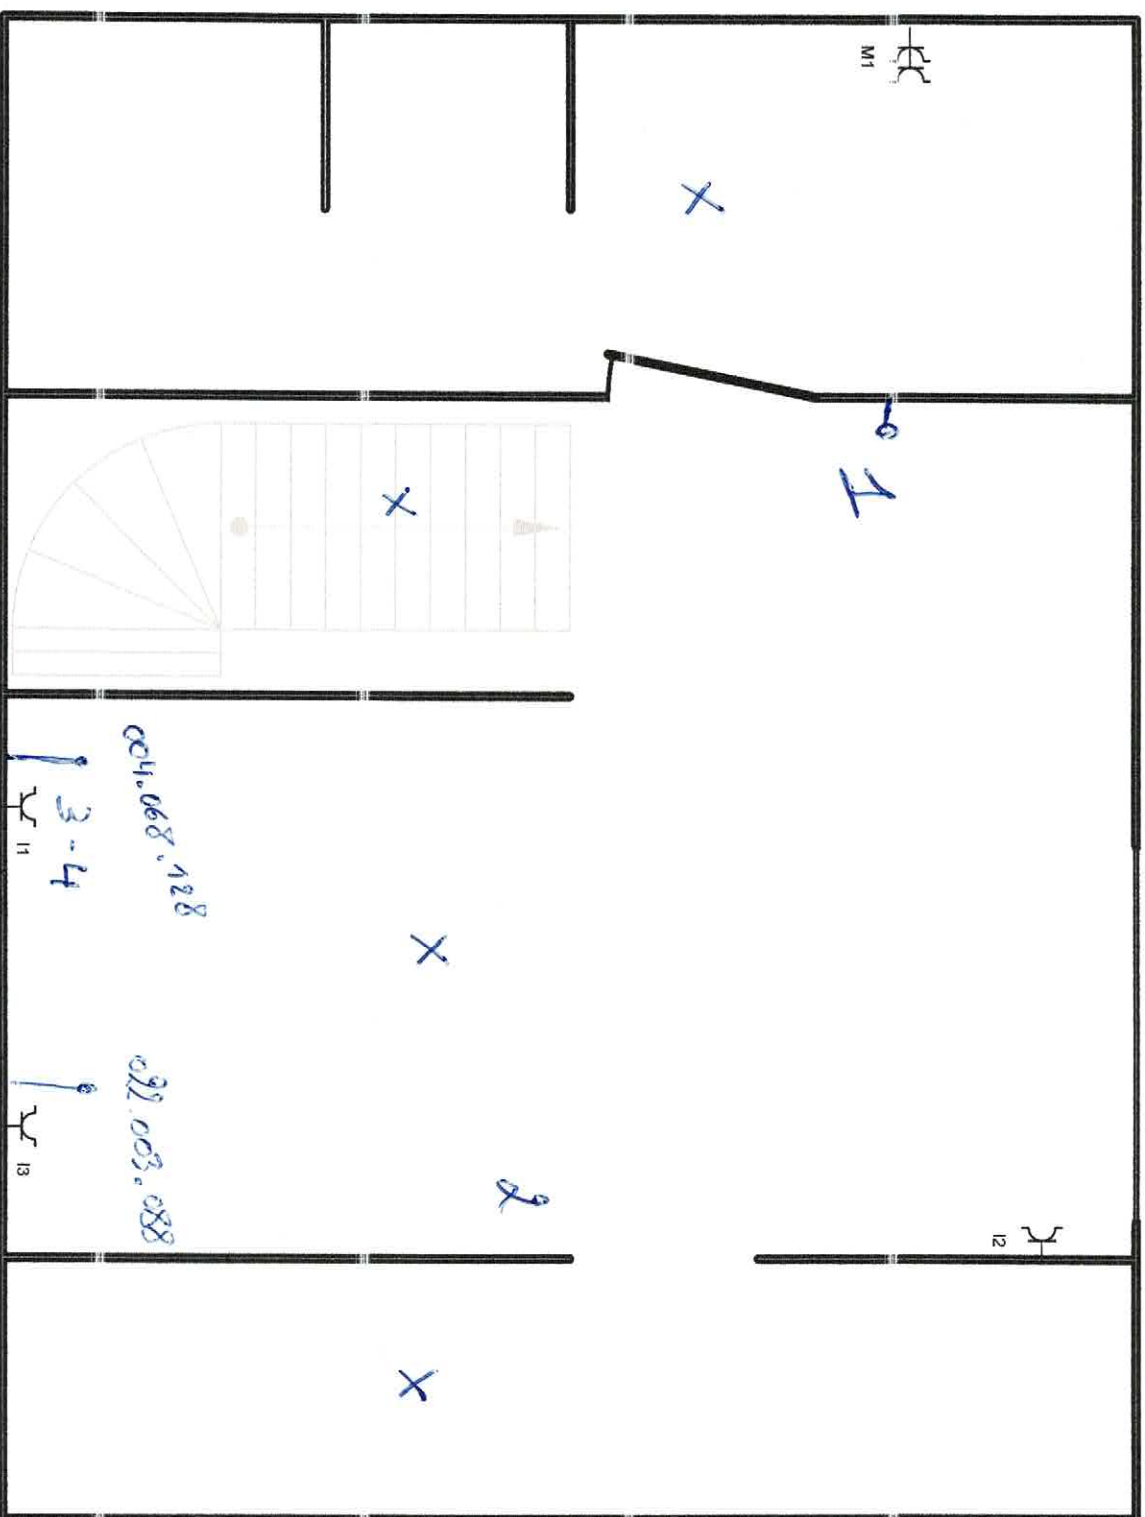

1er étage

Organisme agréé
Electrotest

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

Cuccu Mario
Biemostet 39
5170 Lesve
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Egd-Technologie
Roland 42
5170 Lesve
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0682-632-946



p. 4/5
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

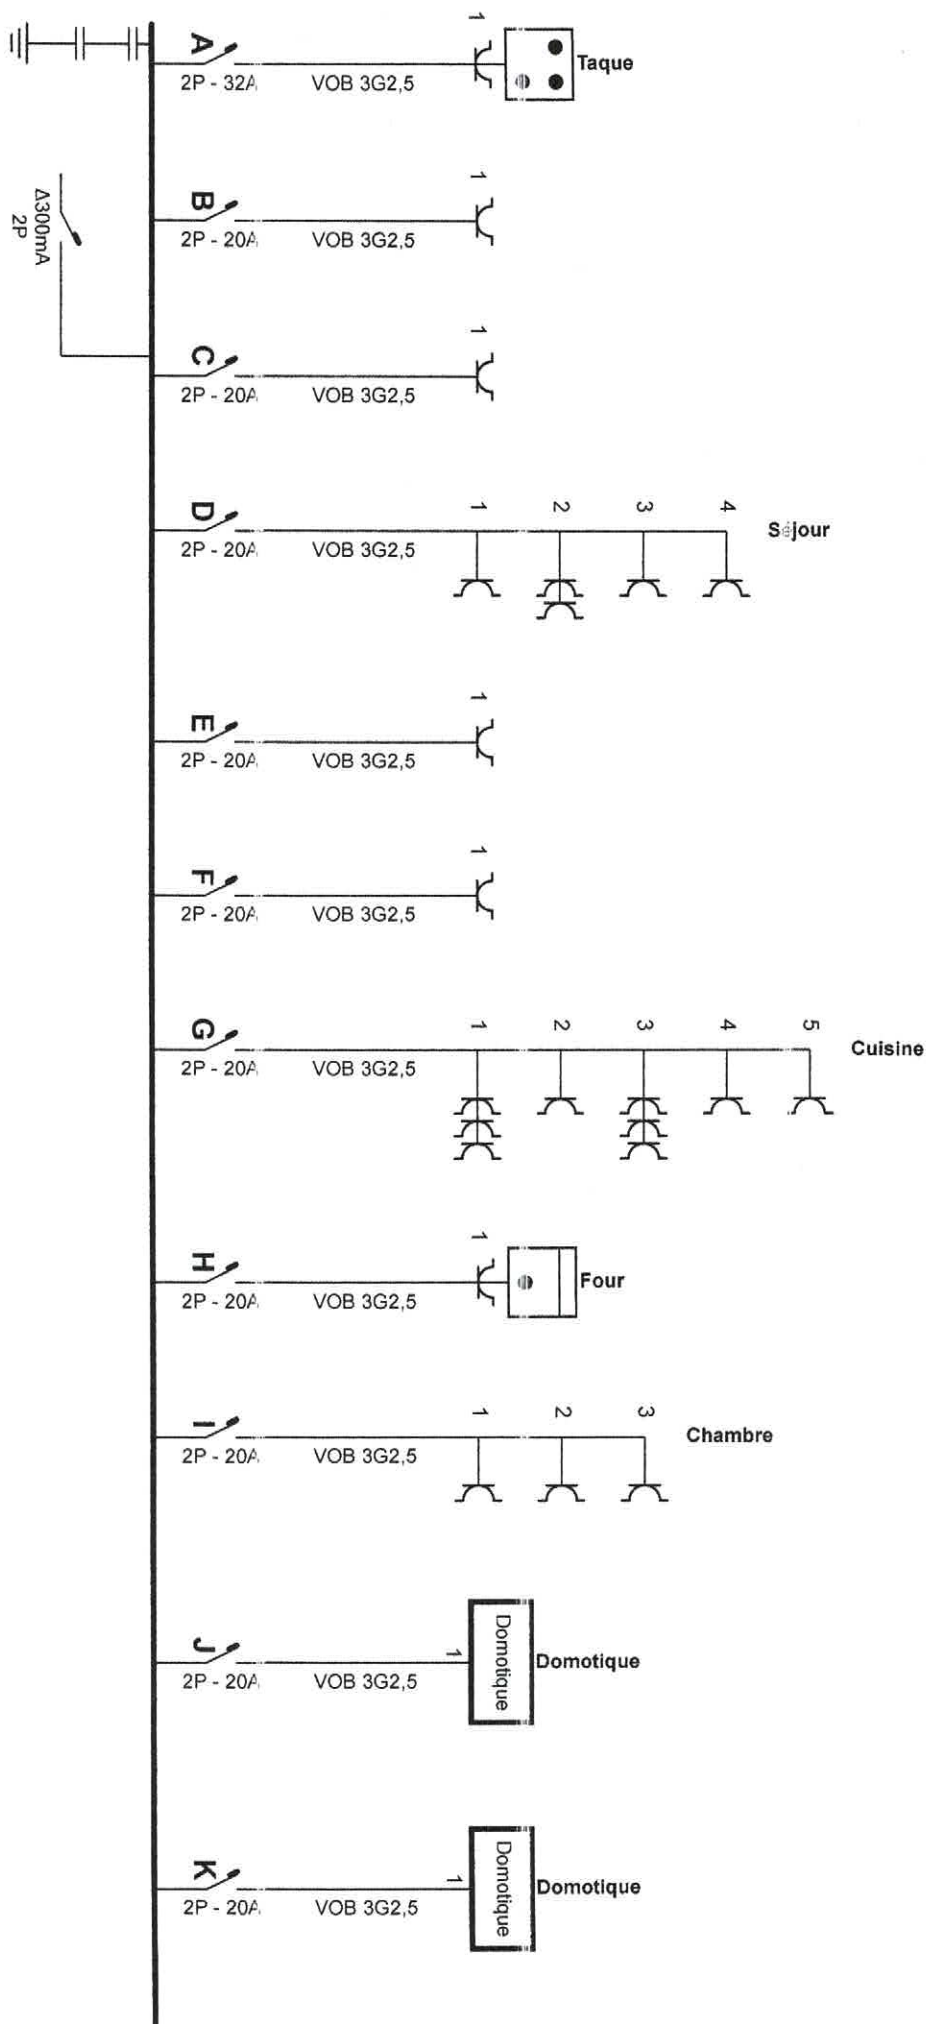

Organisme agréé
Electrotest

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique


Cuccu Mario
Biernostet 39
5170 Lesve
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Egd-Technologie
Roland 42
5170 Lesve
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0682-632-946

p. 1/5
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz



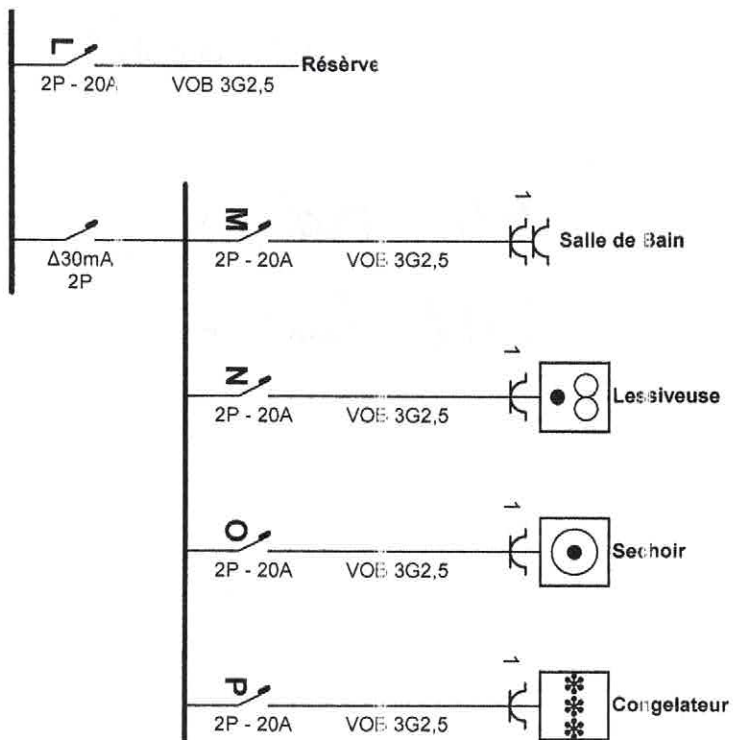

Organisme agréé
Electrotest

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique

Cuccu Mario
Biemostet 39
5170 Lesve
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Egd-Technologie
Roland 42
5170 Lesve
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -
BE 0682-632-946

p. 2/5
Schema unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

