Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Hainaut, Rue des Bureaux 1a, 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
T: 064 33 64 55, E: btv.hainaut@btvcontrol.be

Rapport N°: 0637-200130-08 Date du contrôle : 30/01/20
Extra date du contrôle:

DONNEES GENERALES:


ADRESSE DE L'INSTALLATION : LES JARDINS DE COURBEVOIE
rue du Diamant 1-B205
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

PROPRIETAIRE: LES JARDINS DE COURBEVOIE
Adresse : Avenue des communautés 100
1200 Woluwe st lambert

DEMANDEUR : DEVOGELAERE
Adresse : RUE DE LA PISSELOTTE 20
6142 LEERNES

INSTALLATEUR : DEVOGELAERE
Adresse : RUE DE LA PISSELOTTE 20
6142 LEERNES

Visualisation de l' installation

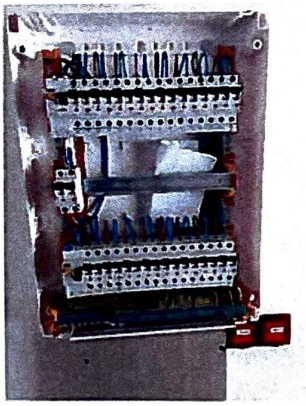

TVA ou CI :

EAN : **Compteur n°** A placer **Index :**

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Nouvelle installation /	Type des locaux :	Appartement
Début travaux fondations :	Après 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	Mono 230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	4 x 10 mm²	Protection raccordement :	max 40A A
Type électrode de terre :	Boucle	Inter. gén. : type :	2p 40A/300mA
Nombre de tableaux :	1	Nombre de circuits term. :	17
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

CONTROLE:

Maatschappelijke zetel / Siège social. Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109. Boîte 6. B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406 486 616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

BTV Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 270,
Type de contrôle : Examen de conformité

MESURES:

RA:	0,5 Ohm	RI tot	10 MOhm

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation.

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

1 Les appareils de salle de bains (bain, douche,..) ne sont pas encore installés.
2 Le bouton test du différentiel n'a pas été contrôlé parce qu'il n'y avait pas de tension.

CONCLUSION L'installation est conforme.
Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées.
Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le 30/01/2045 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur
0637 FABRICE ROCCARO

pour le directeur,

Fabrice
0637

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271
a) Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
b) Le contrôle de l'état (fixations, détérioration, ..) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition ..
c) Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
d) Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
e) Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
f) Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
g) Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
h) Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

a) Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique .
b) Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ,
c) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité .
d) Il y obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation

Maatschappelijke zetel / Siège social Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6 B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0405 486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1

Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.

ETAPE 2

Lors d'extensions importantes de l'installation, faites recontrôler de nouveau.


ETAPE 3

Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 30/01/2045.

ETAPE 4

BTV Hainaut reste à votre service pour les contrôles nécessaires.


Maatschappelijke zetel / Siège social Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109 Boîte 6 B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406 486 616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

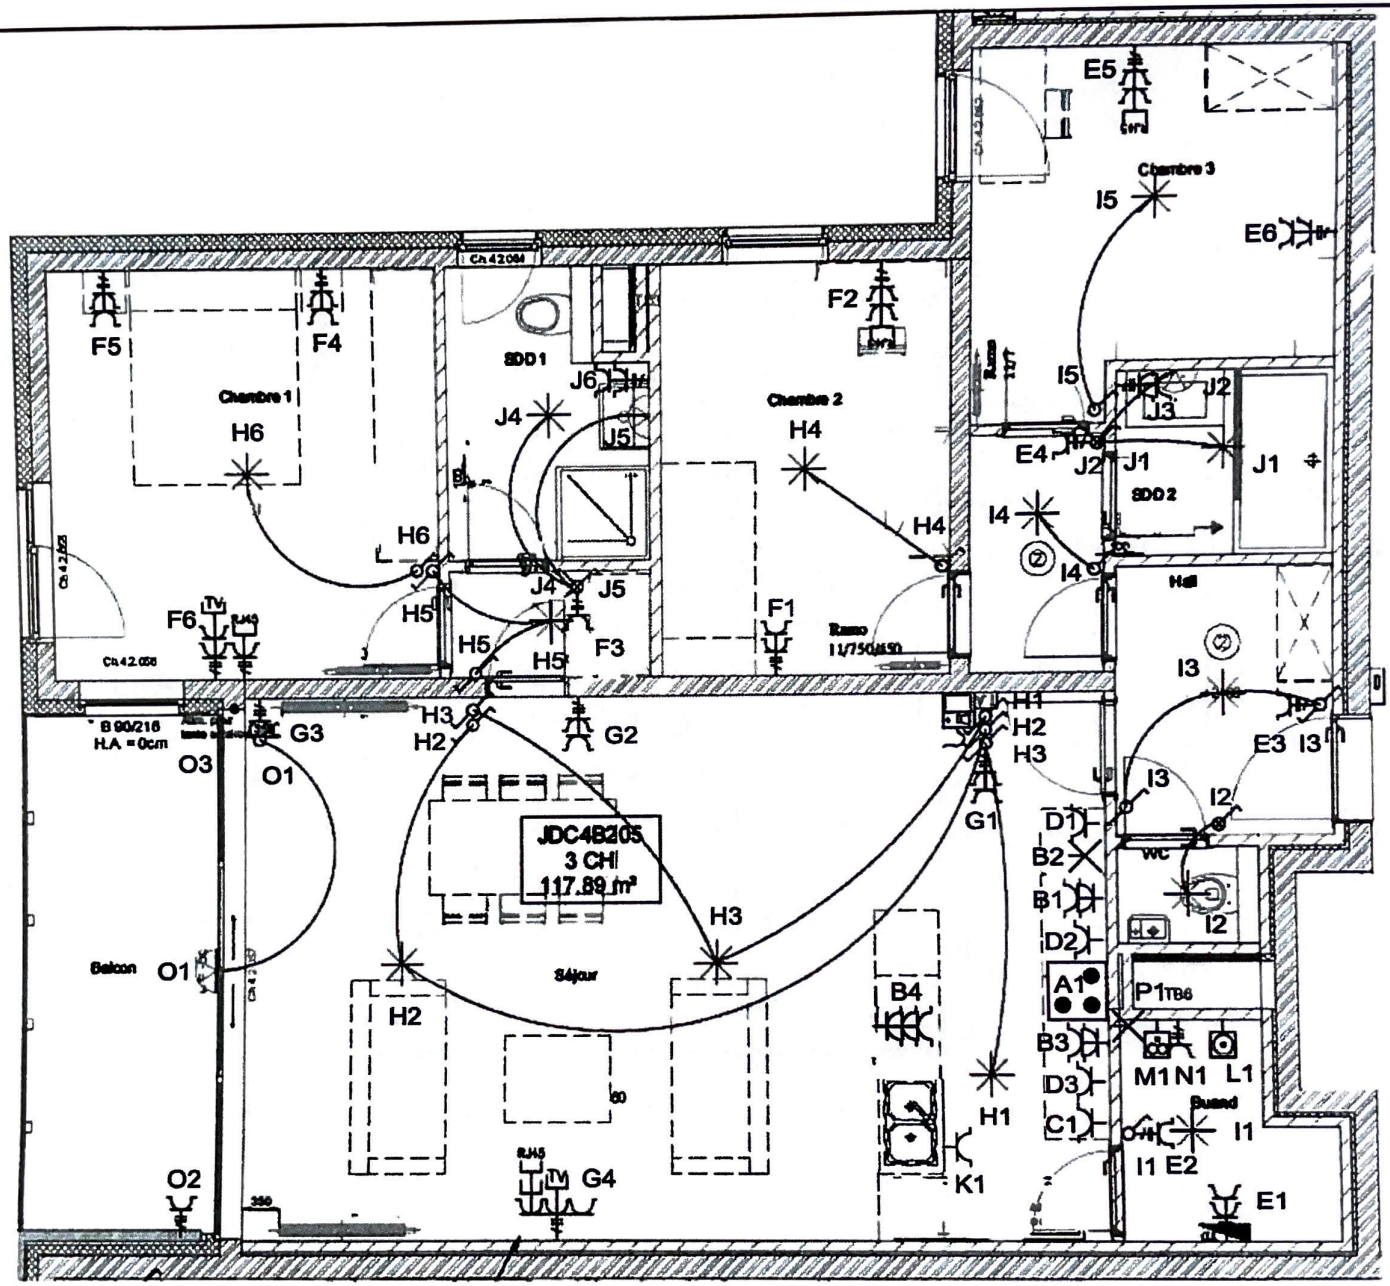


VOIR PLAN CUISINE

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		Folio 4	APP B2.05
Nom	DEVOGELAERE ELECTRICITE	ORGANIS.	..	Nom	Les Jardins de Courbevoie 704 APP B2 05		
TVA	..	Nom	..	Rue	Bd de WALLONIE		
Date	29/01/2020	Date	..	Comm	1348 Louvain La Neuve		
Sign	DEVOGELAERE PHILIPPE	Sign	..	Sign	..		

BTK0637
30/01/2020

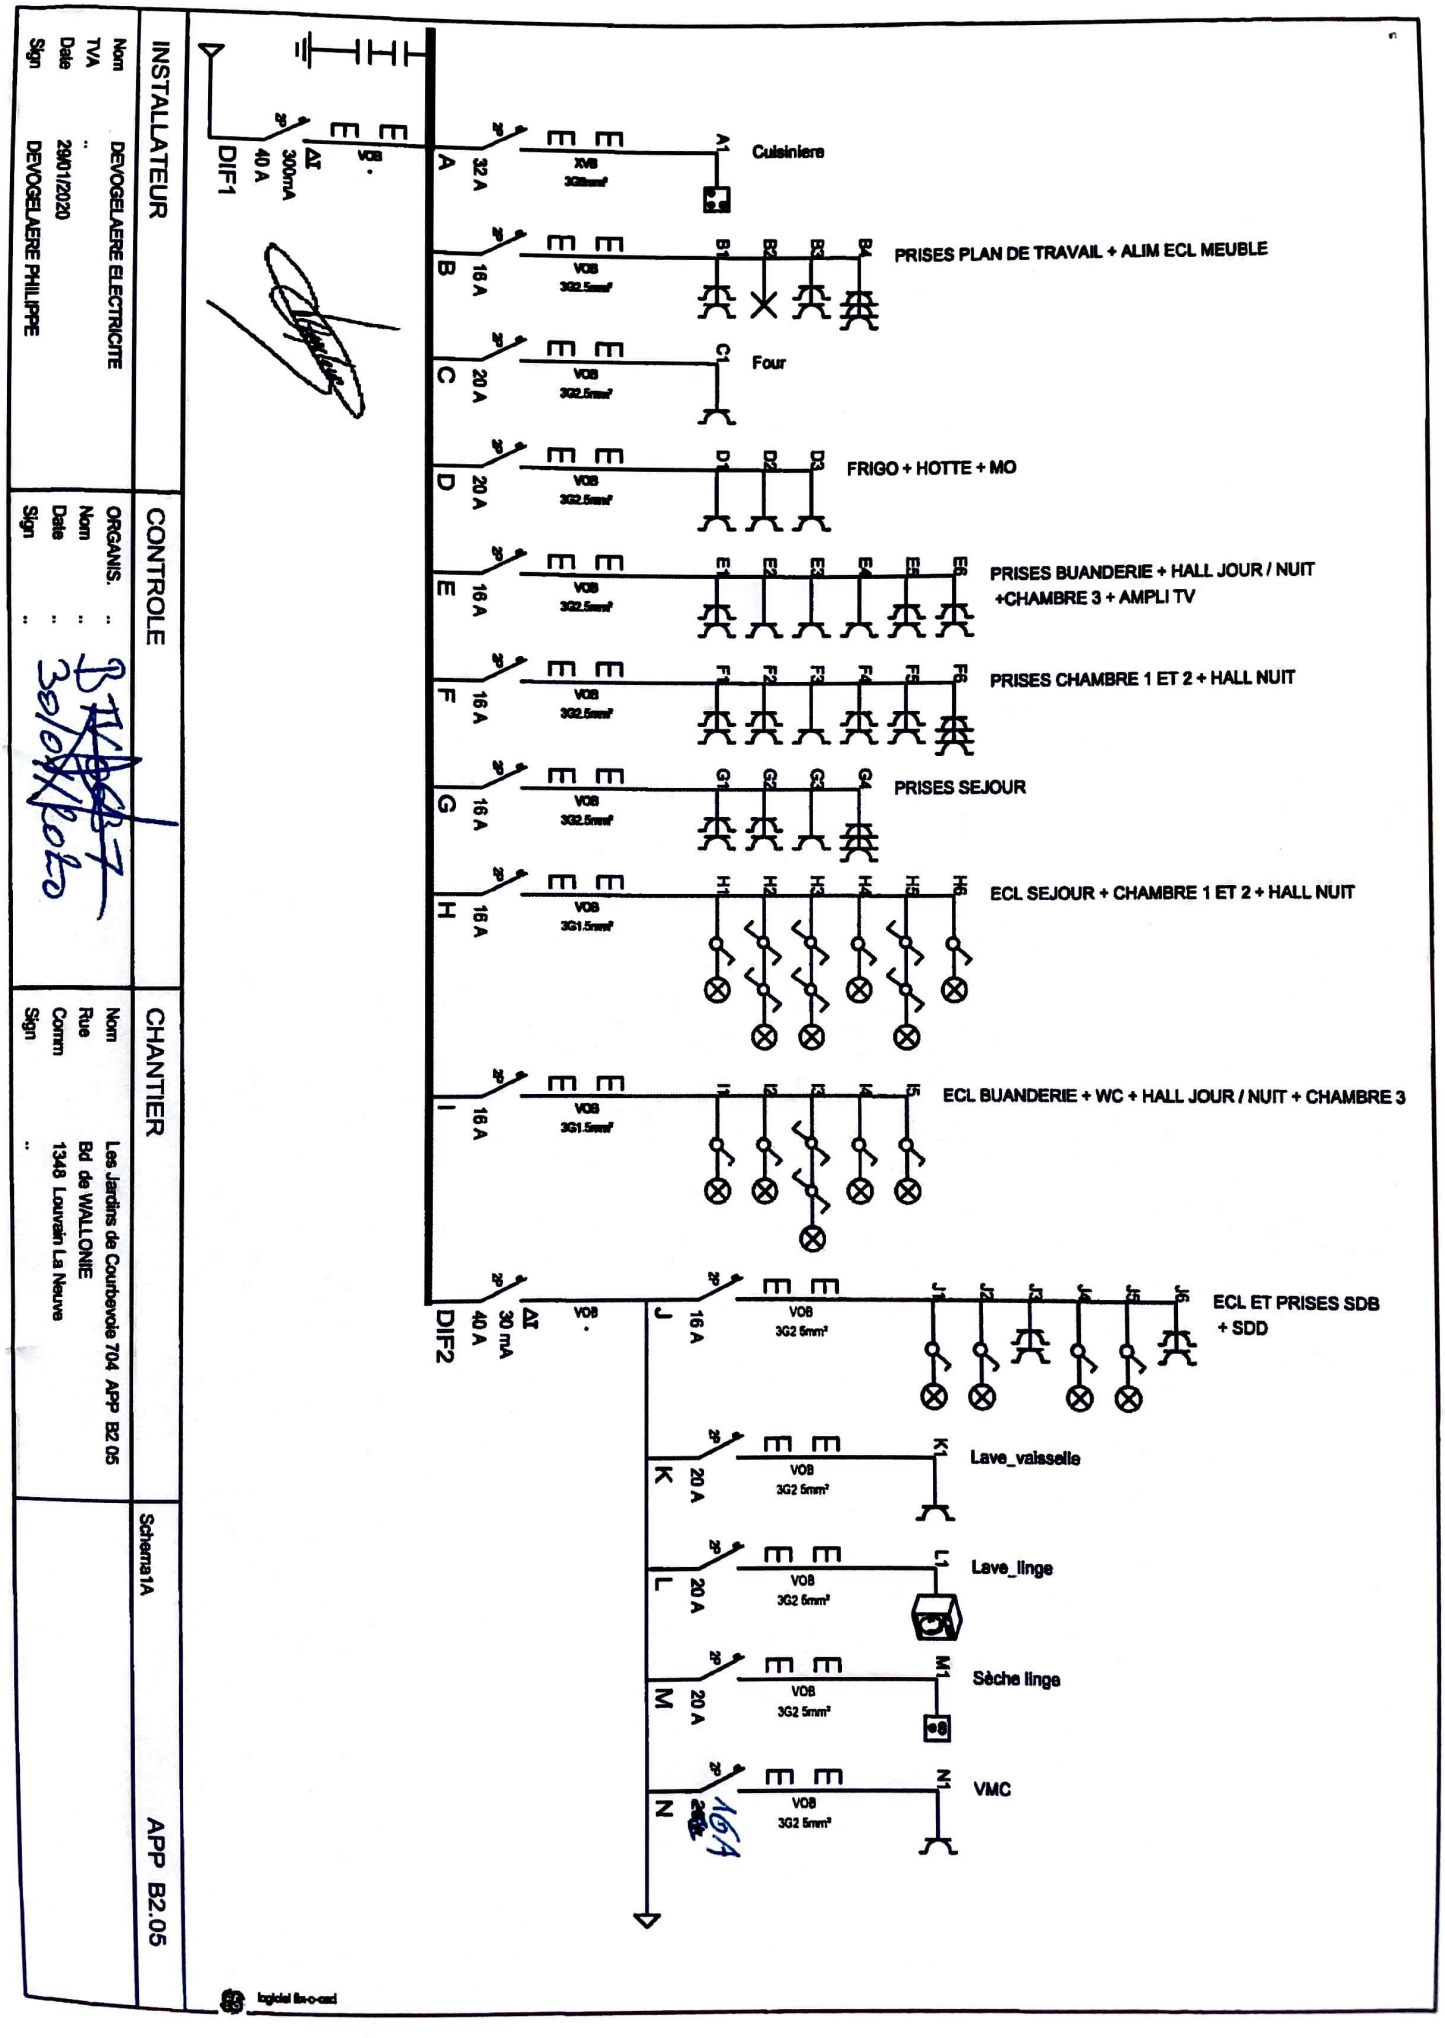
INSTALLATEUR
Nom DEVOGELAERE ELECTRICITE
TVA ..
Date 29/01/2020
Sign DEVOGELAERE PHILIPPE
CONTROLE
ORGANIS. ..
Nom ..
Date ..
Sign ..
CHANTIER
Nom Les Jardins de Courbevoie 704 APP B2.05
Rue Bd de WALLONIE
Comm 1348 Louvain La Neuve
Sign ..
Schema1A
APP B2.05
DIF1
40 A
300mA
DIF2
40 A
30 mA
A 32 A A1 Cuisiniere
B 16 A B1 B2 B3 B4 PRISES PLAN DE TRAVAIL + ALIM ECL MEUBLE
C 20 A C1 Four
D 20 A D1 D2 D3 FRIGO + HOTTE + MO
E 16 A E1 E2 E3 E4 E5 E6 PRISES BUANDERIE + HALL JOUR / NUIT +CHAMBRE 3 + AMPLI TV
F 16 A F1 F2 F3 F4 F5 F6 PRISES CHAMBRE 1 ET 2 + HALL NUIT
G 16 A G1 G2 G3 G4 PRISES SEJOUR
H 16 A H1 H2 H3 H4 H5 H6 ECL SEJOUR + CHAMBRE 1 ET 2 + HALL NUIT
I 16 A I1 I2 I3 I4 I5 ECL BUANDERIE + WC + HALL JOUR / NUIT + CHAMBRE 3
J 16 A J1 J2 J3 J4 J5 J6 ECL ET PRISES SDB + SDD
K 20 A K1 Lave_vaisselle
L 20 A L1 Lave_linge
M 20 A M1 Sèche linge
N 16 A N1 VMC
VOB
3G2.5mm²
3G1.5mm²
3G2 5mm²
logiciel lis-o-cad

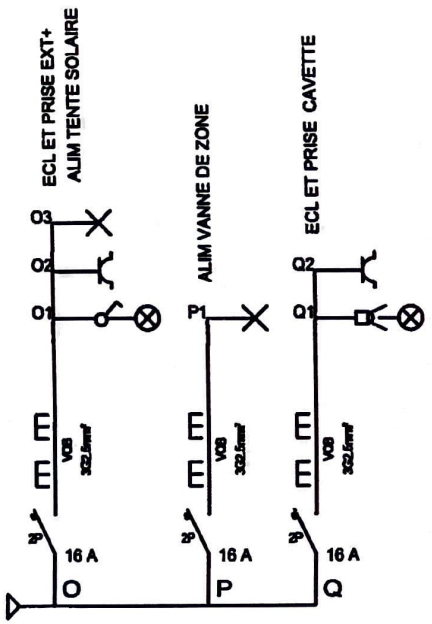

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		Schema1B	APP B2.05
Nom	DEVOGELAERE ELECTRICITE	ORGANIS.	.. B.V.O. 37.	Nom	Les Jardins de Courbevoie 704 APP B2 05		
TVA	..	Nom	..	Rue	Bd de WALLONIE		
Date	29/01/2020	Date	.. 30/01/2020	Comm	1348 Louvain La Neuve		
Sign	DEVOGELAERE PHILIPPE	Sign	..	Sign	..		

typical file-card