

Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 29/05/2024 Inspecteur: Johan Marique Mentor:

Étiquette d'identification:

N° TVA:BE 0676 409 308

Marque et type d'appareil de mesure:
 Metrel MI 3102 BT Numéro de série: 23021855

Date rapport: 29/05/2024

Adresse de l'installation

Rue	Rue des Masnuy
Numéro	199
Boîte	B
Postcode	7050
Commune	Erbaut
Pays	Belgique

Propriétaire

Nom	La rénovation immobilière
Rue	Rue des Masnuy
Numéro	199
Boîte	B
Postcode	7050
Commune	Erbaut
Pays	Belgique

Installateur

Nom	LT ELEC
N° TVA	BE 0676 409 308
Numéro de téléphone	+32496177893
E-mail	lt.elec@hotmail.com

Type : maison

EAN : 541449045005495096

N° compteur: : 1SAG1100656756

Non communiqué

Image du tableau de répartition et de manœuvre:



Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3.

L'installation a-t-elle été entamée Non
 avant le 01/06/2023?

Distributeur: ORES	Tension: 1~230V	Liaison comp / tableau: 10 mm ²	Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 1	Nombre de circuits: 11		
Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrière(s)			

Ri général: 90,0 MΩ

RE: 16,66 Ω

OK

OK

**DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL**

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I _{st}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tout	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6 circuits	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5 circuits	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm ²)
1	C	32		2	6
6	C	20		2	2,5
4	C	16		2	2,5
Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK		
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl		NA	
Liaisons équivalentes	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 29/5/2049

- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Johan Marique

Johan Marique
ACEG VZW - #320

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.

Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.

Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.

Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 29/5/2049	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.













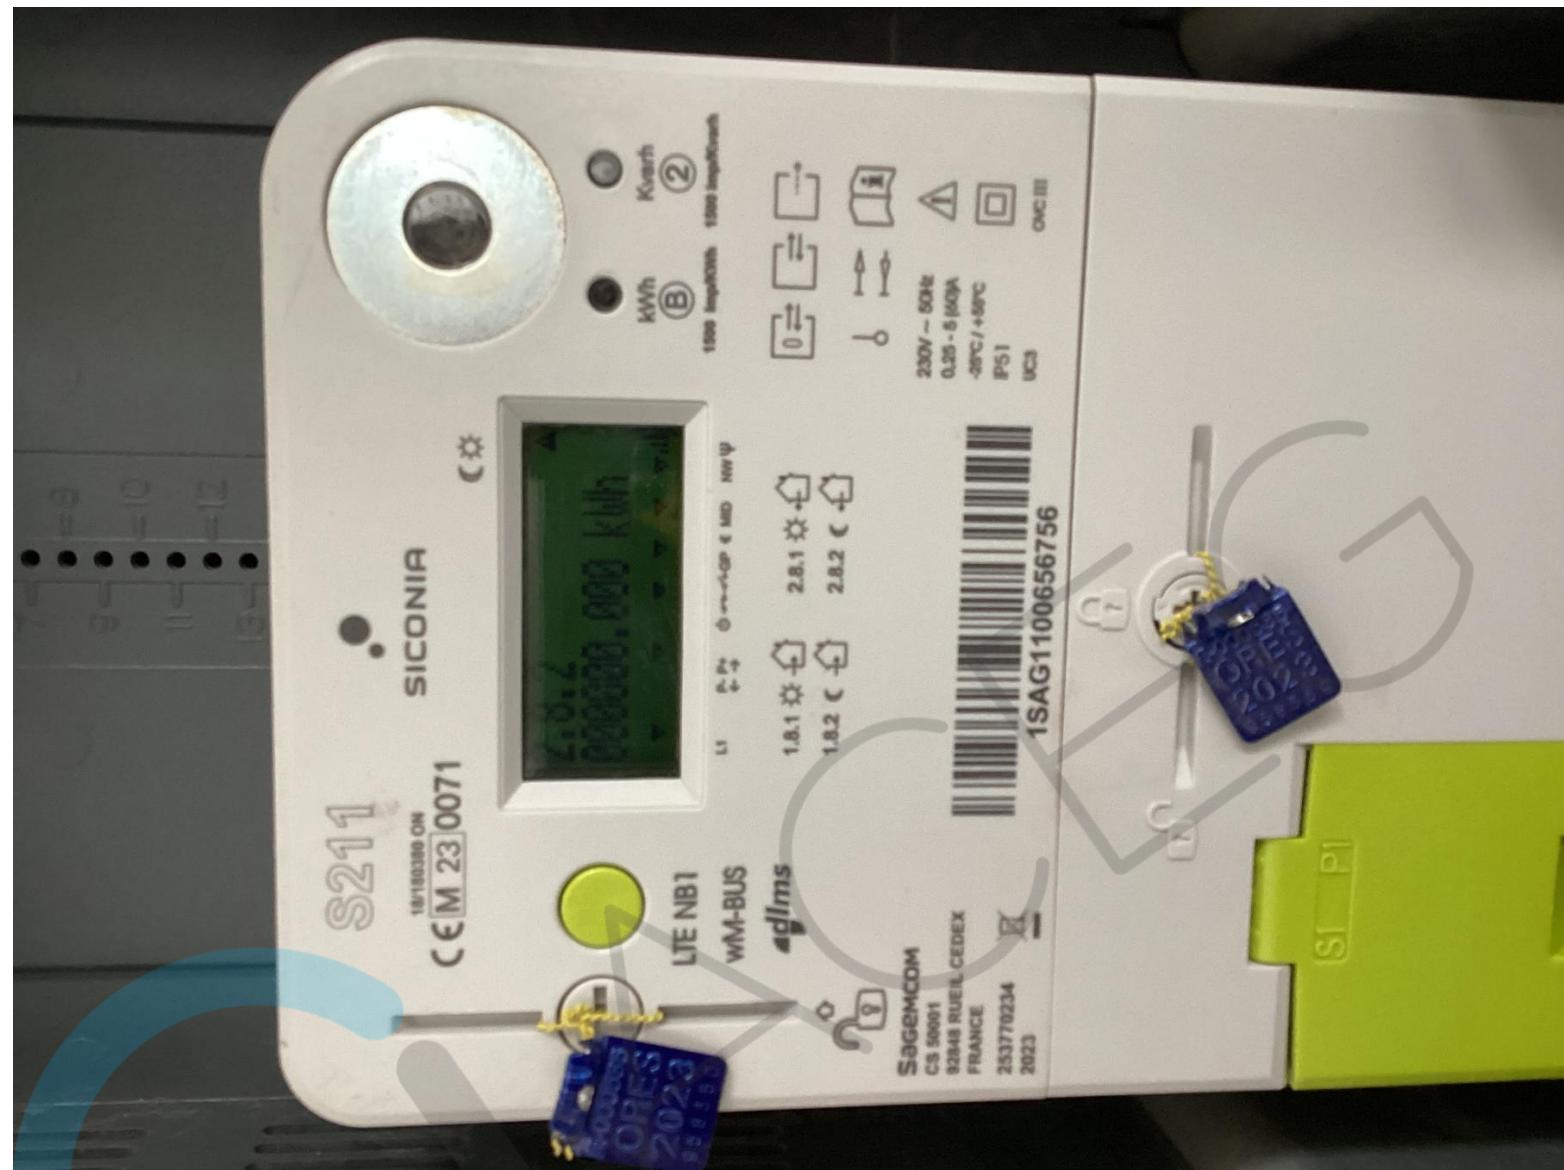

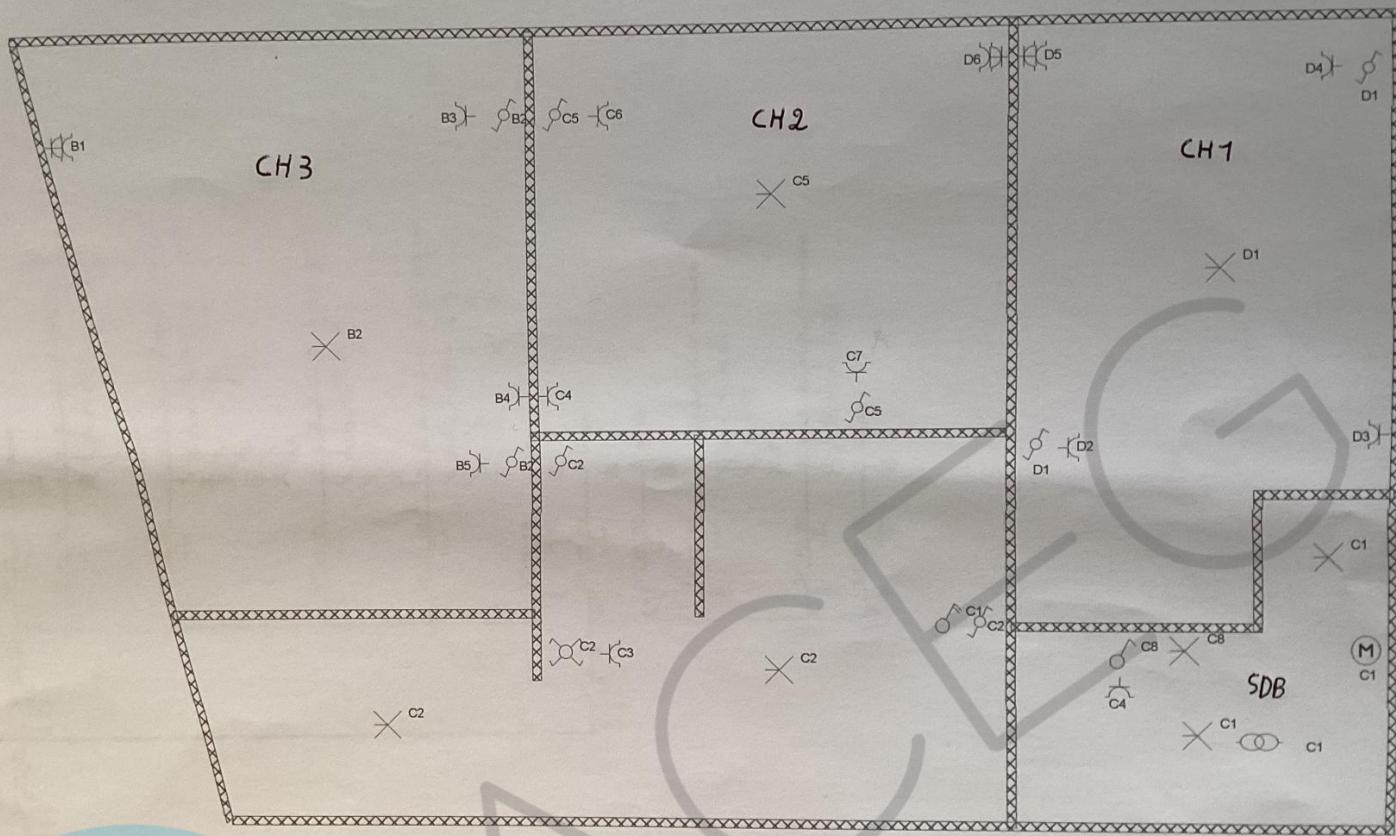

INSTALLATEUR	CONTROLE	CHANTIER	etage	2 X 230V~
Nom Li Elec TVA BE 0676409308 Date 11/03/2024 Sign LT ELEC	ORGANIS Nom Johan Marique Date Sign GACEG Groupement des Entreprises pour la Construction et l'Aménagement du Génie Civil / Organisme agréé	320 Nom La rénovation immobilière Casteau Rue Chemin des Princes 16 Comm 7061 Casteau Sign		

