



Scannez ou Cliquez

À SOUMETTRE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Entreprise d'installation

Nom: **Elgacert**

N° de TVA:

Rue:

Nr^a

Localité:

Téléphone:

E-mail:

Installation

EAN: **541449045005495096**

Adresse: **Rue des Masnuy 199A Boîte 7050 - 7050 Jurbise**

Caractéristiques du compteur gaz

Il y a un compteur gaz

• Numéro:	42693616	Index:	0.2700
-----------	----------	--------	--------

Caractéristiques de l'installation

• Pression de service en mbar:	20
• Installation neuve	

Schéma isométrique de l'installation

Voir page suivante.

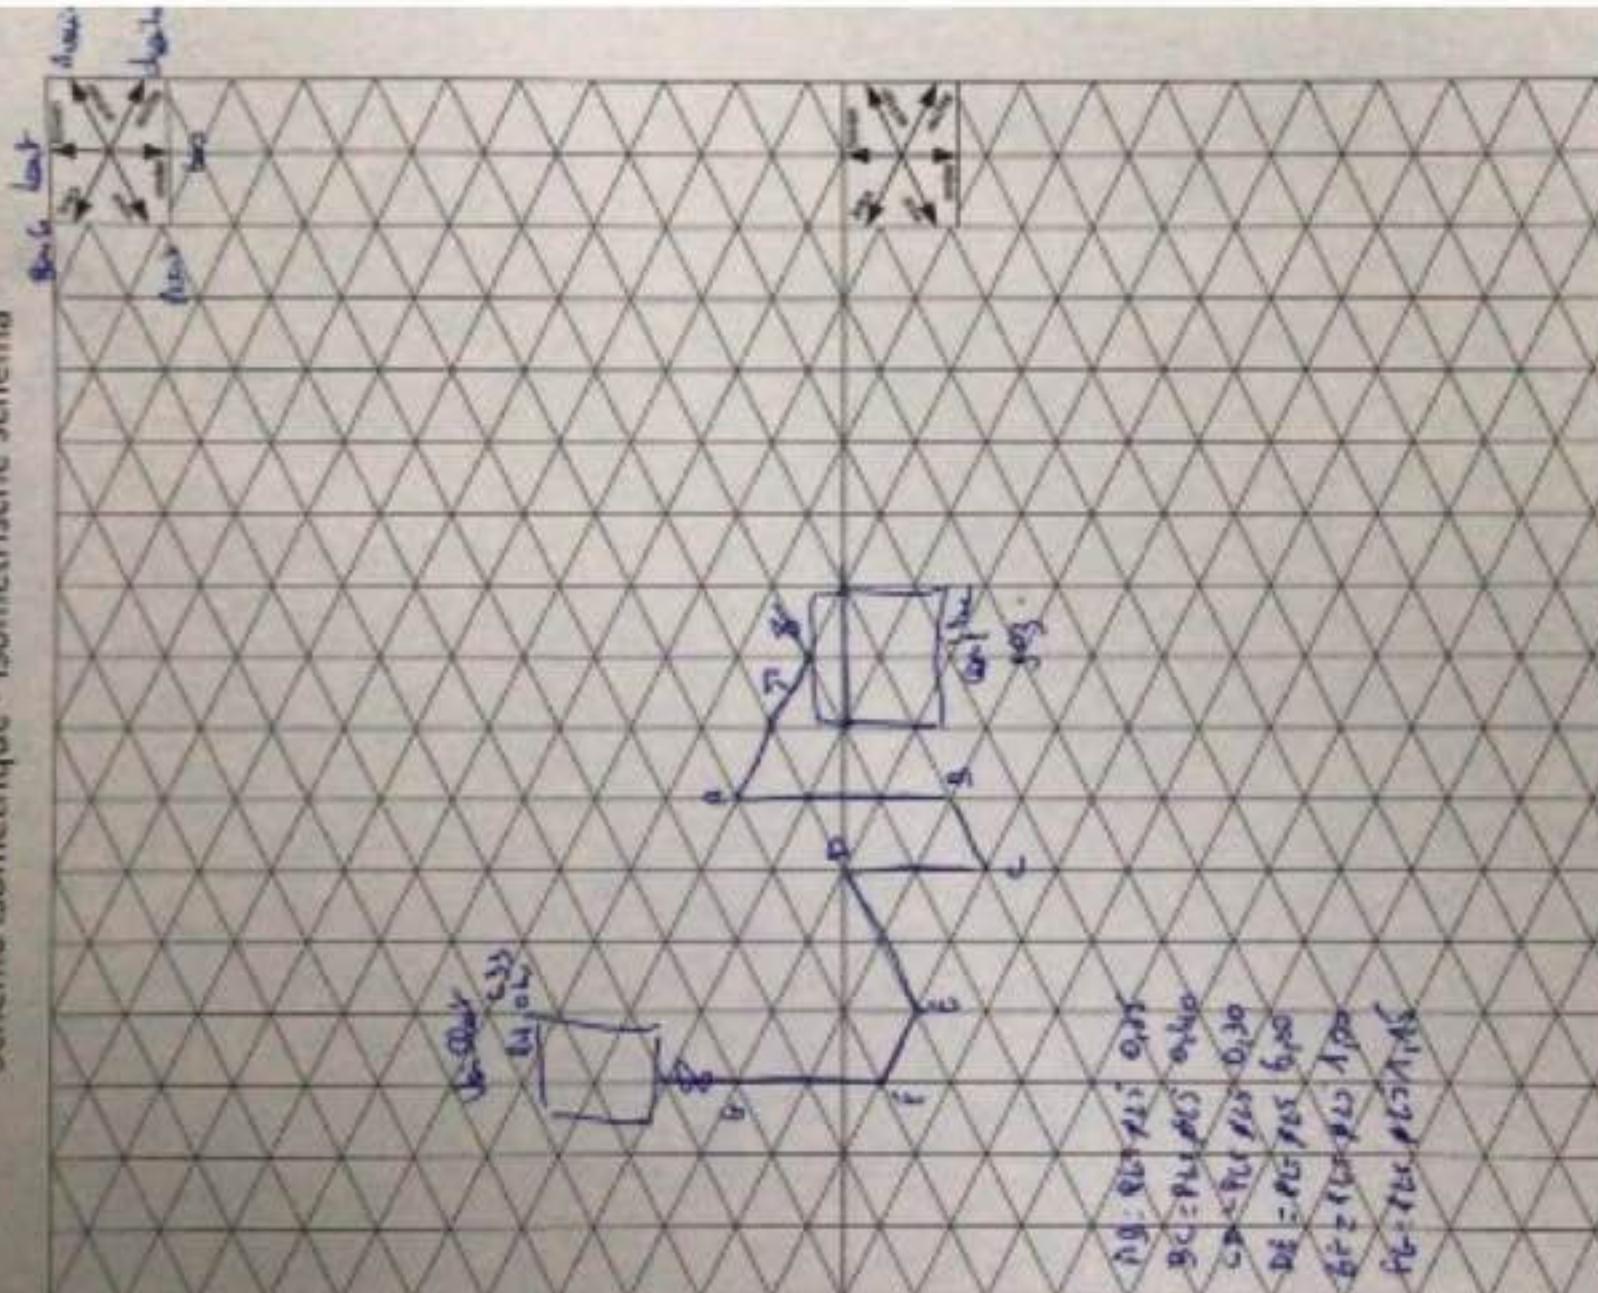
CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE



Scannez ou Cliquez

À SOUMETTRE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Schéma Isométrique - Isometrische schema		Installateur responsable Verantwoordelijke installateur
		Nom - Naam Signature - Handtekening
Adresse de l'installation Adres van de installatie	Compteur Teller	Installateur Verantwoordelijke installateur
Rue de Marly 125A 1050 Sint-Joost-ten-Node	Henry Holt Numéro - Nummer 41650616	Nom - Naam Signature - Handtekening

Déclaration

- Le soussigné atteste formellement et garantit avoir réalisé l'installation neuve suivant le schéma isométrique conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur.
Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010+A2:2021, NBN/DTD B 61-002:2021
- Le soussigné atteste formellement et garantit n'avoir raccordé à l'installation que des appareils conformes aux normes spécifiques aux appareils à gaz naturel.
- Le soussigné atteste formellement et garantit avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.

Créé le: 21/03/2024 09:14:22

Par:

CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE À L'ORGANISME DE CONTRÔLE