


ELECTROTEST

 Erkend Controleorganisme EDTC
 Organisme de Contrôle Agréé SECT

 HOOFDKANTOOR VZW / SIEGE SOCIAL ASBL
 Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek
 T +32 2 751 98 39 E info@electro-test.be
 BTW/TVA BE 0434.433.603

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	252/2022/6/1/4	Datum van bezoek: Date de visite:	1/06/2022		
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Willekens Mirelle Rue du Fiesty (G.) 13 - 7011 GHILIN		IK: CI:		
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	34078024	EAN-nr: N° EAN:	NC
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue du Fiesty (G.) 11 - 7011 GHILIN				
Eigenaar: Propriétaire:	Willekens Mirelle Rue du Fiesty (G.) 13 - 7011 GHILIN				
Installateur:	Willekens Mirelle		BTW/TVA:		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUI51 (Contrôle de conformité de 1 maison)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

 Art. onderzoek:
 Gelijkvormigheidsonderzoek voor de Ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4)

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:			
2x230V	4 x 10 mm ² XVB	40A			
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle 18.52 Ohm	Isolatie / Isolément: 36.8 MOhm			
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1			
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 6+19					
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	6	OK	OK
40A	30mA	A/s	19	OK	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	NVT	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:
Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:
Opmerkingen / Remarques:
Nota's / Notes:

 - Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

 RPR Brussel
 BTW/TVA: BE 0434.433.603

 KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
 BIC: KREDBEBB

 Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
 BIC: GKCCBEBB

252/2022/6/1/4
RAPP.ELS.NF - 13/05/2020

**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 01/06/2047
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 01/06/2047
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

NAVEZ David

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:



1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
 2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
 3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
 4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
 5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
 6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
 7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.


Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

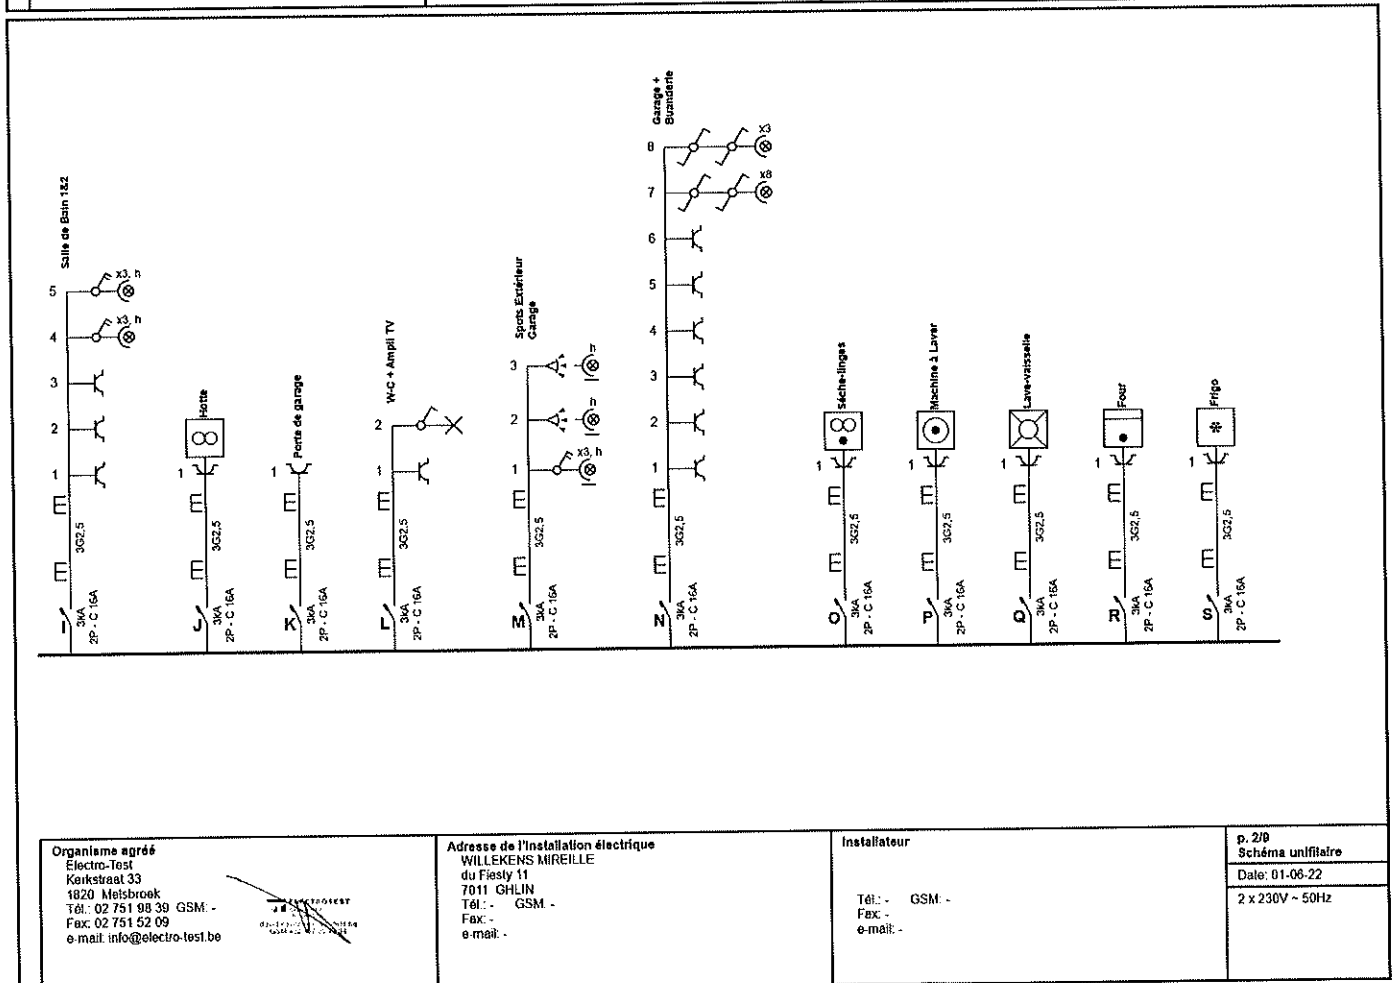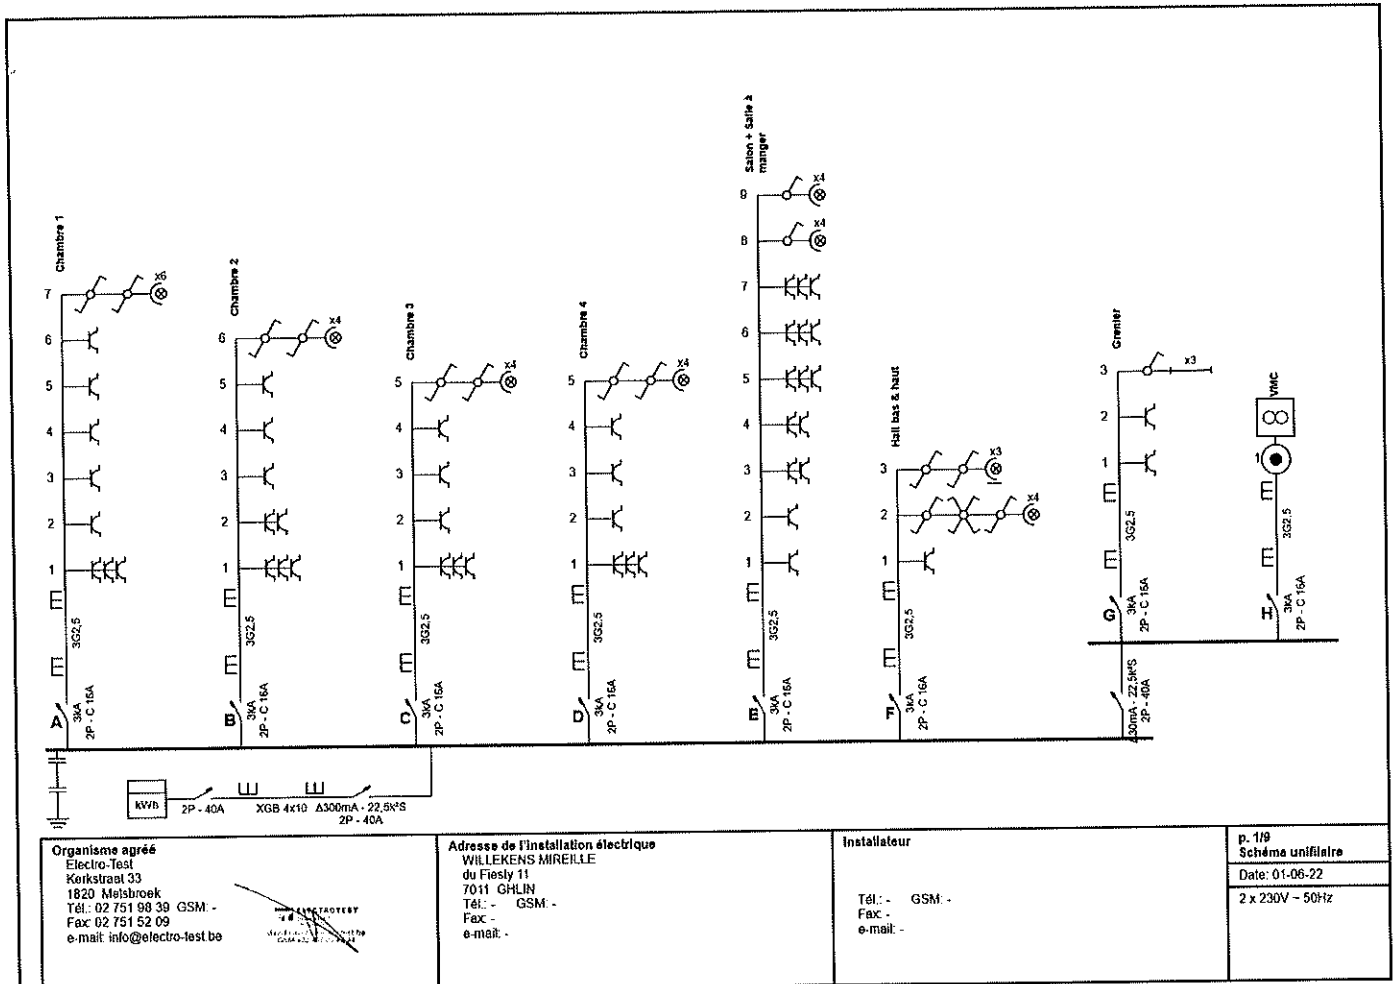

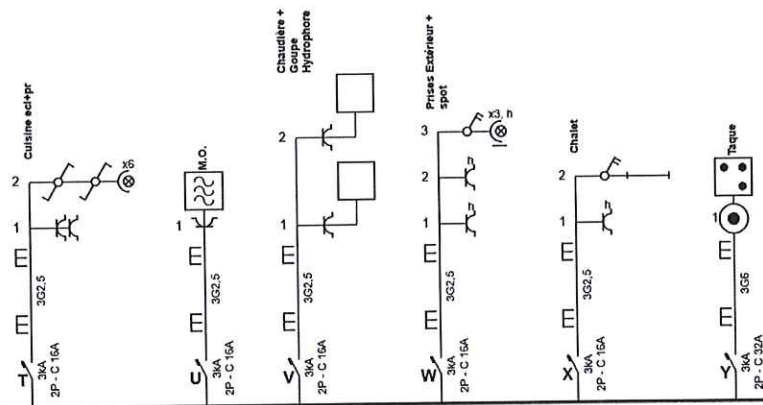

Organisme agréé
Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39 GSM: -
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be




Adresse de l'installation électrique
WILLEKENS MIREILLE
du Fiesly 11
7011 GHILIN
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/9
Schéma unifilaire
Date: 01-06-22
2 x 230V ~ 50Hz

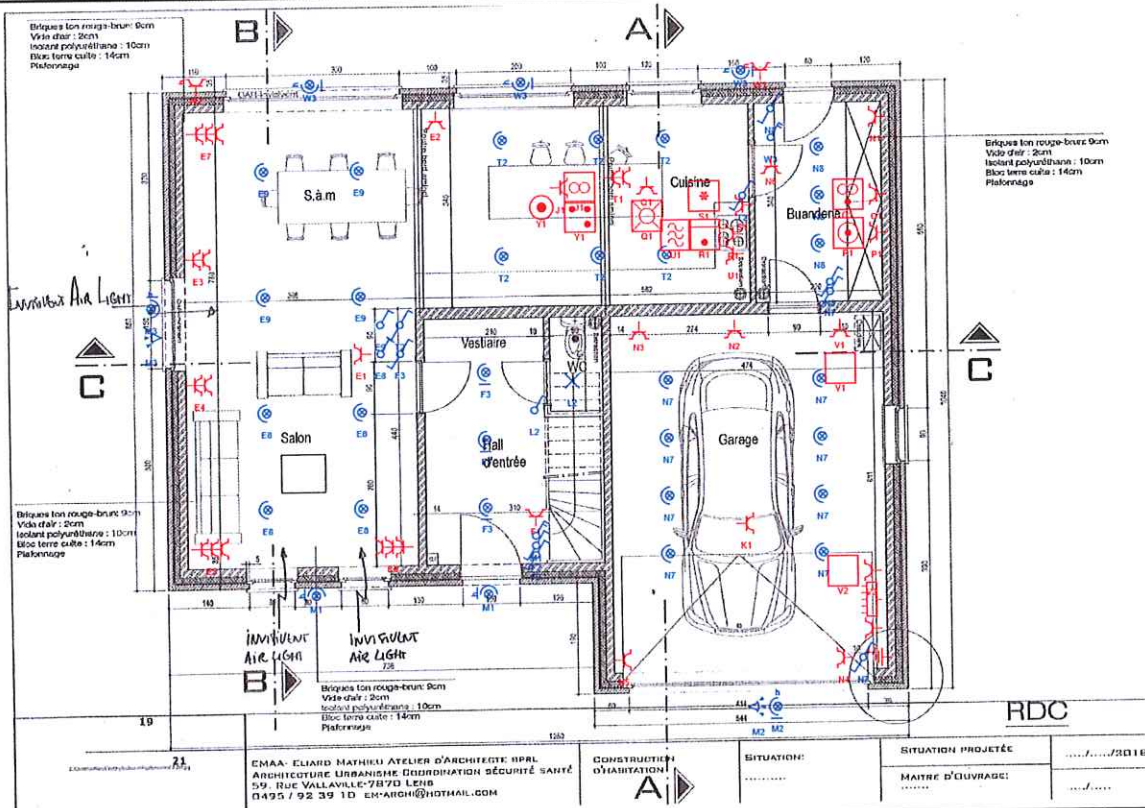

Organisme agréé
Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39 GSM: -
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be




Adresse de l'installation électrique
WILLEKENS MIREILLE
du Fiesly 11
7011 GHILIN
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/9
Schéma de position
Date: 01-06-22
2 x 230V ~ 50Hz

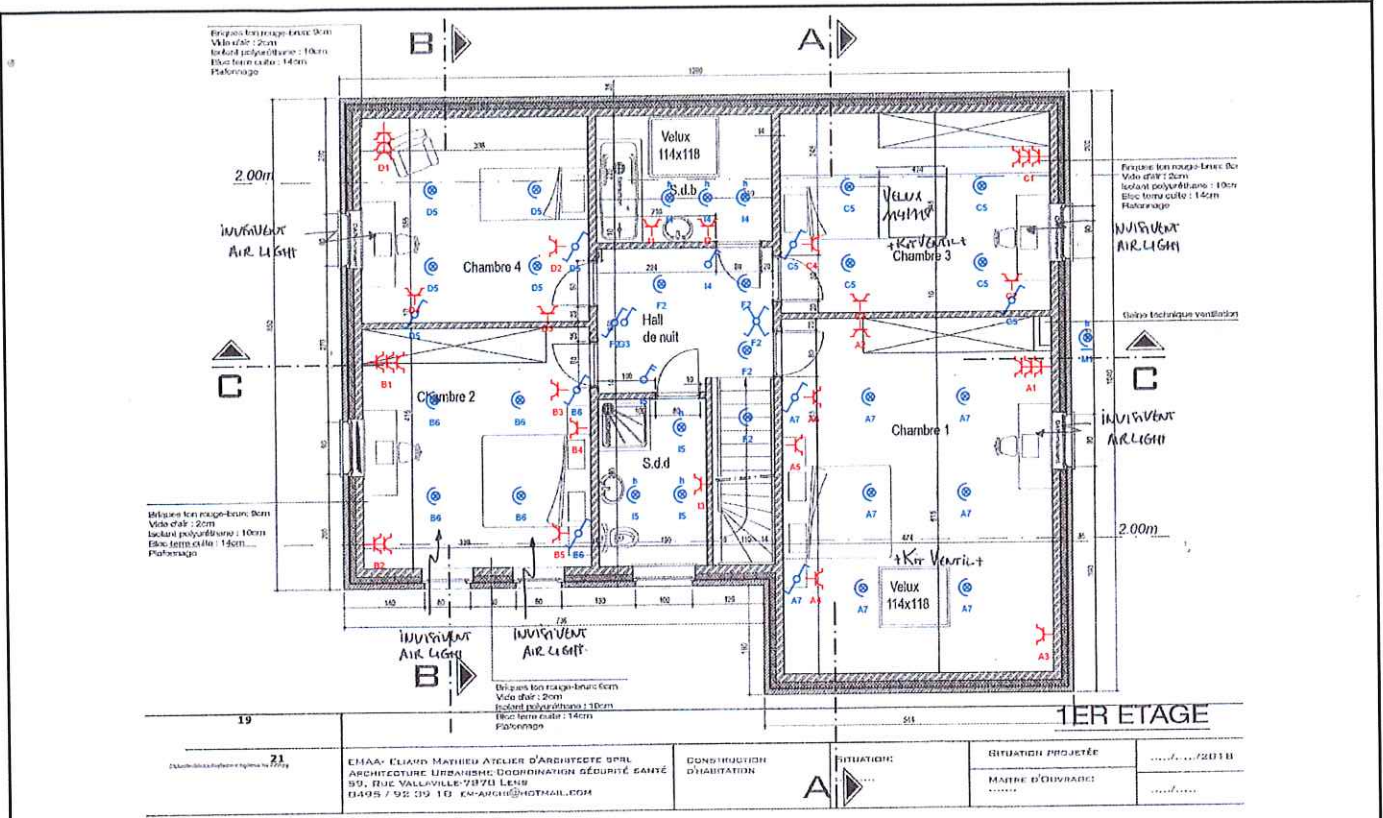


Organisme agréé
Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39 GSM: -
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be



Adresse de l'installation électrique
WILLEKENS MIREILLE
du Fiesty 11
7011 GHLIN
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 6/9
Schéma de position
Date: 01-06-22
2 x 230V ~ 50Hz

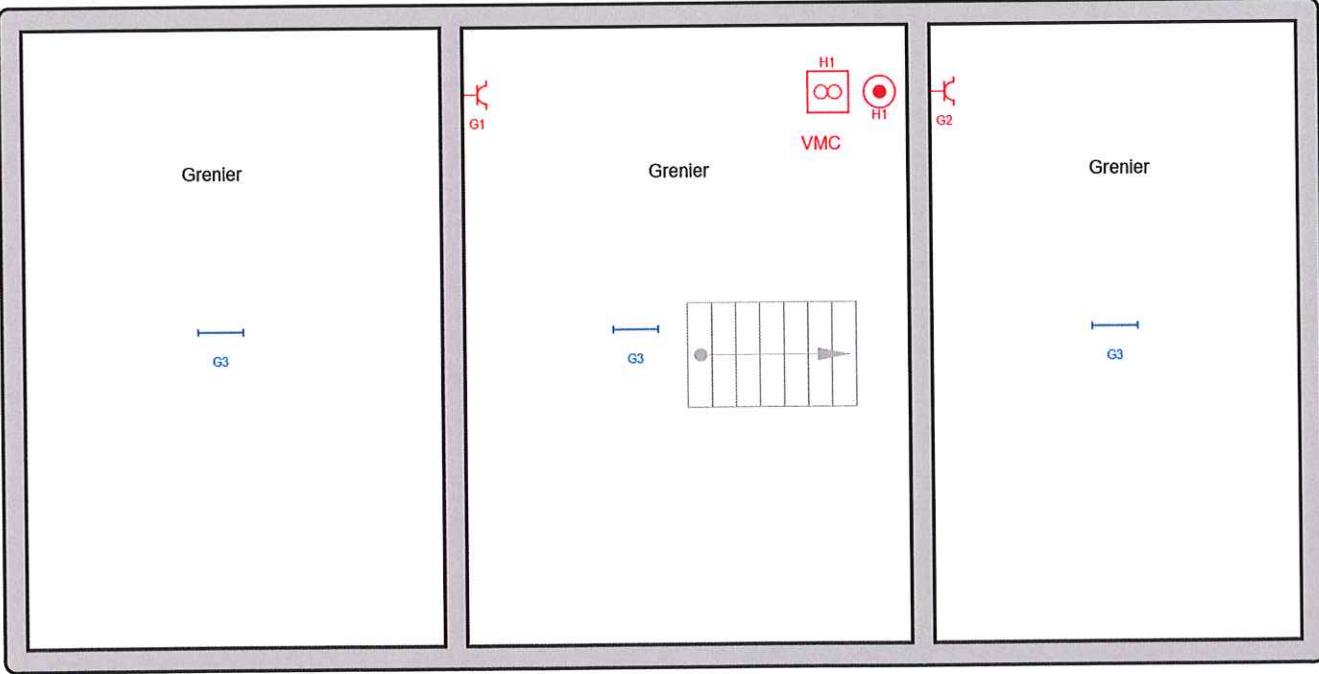


Organisme agréé
Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39 GSM: -
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be



Adresse de l'installation électrique
WILLEKENS MIREILLE
du Fiesty 11
7011 GHLIN
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 6/9
Schéma de position
Date: 01-06-22
2 x 230V ~ 50Hz

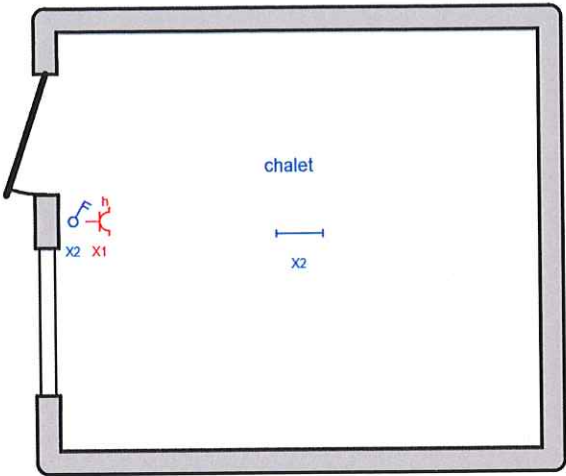


Organisme agréé Electro-Test Kerkstraat 33 1820 Melsbroek Tél.: 02 751 98 39 GSM: - Fax: 02 751 52 09 e-mail: info@electro-test.be		Adresse de l'installation électrique WILLEKENS MIREILLE du Fiesty 11 7011 GHLIN Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 7/9 Schéma de position
				Date: 01-06-22
				2 x 230V ~ 50Hz

A: Chambre 1	Q: Lave-vaisselle
B: Chambre 2	R: Four
C: Chambre 3	S: Frigo
D: Chambre 4	T: Cuisine ecl+pr
E: Salon + Salle à manger	U: M.O.
F: Hall bas & haut	V: Chaudière + Goupe Hydrophore
G: Grenier	W: Prises Extérieur + spot
H: VMC	X: Chalet
I: Salle de Bain 1&2	Y: Taque
J: Hotte	
K: Porte de garage	
L: W-C + Ampli TV	
M: Spots Extérieur Garage	
N: Garage + Buanderie	
O: Séche-linges	
P: Machine à Laver	

Organisme agréé Electro-Test Kerkstraat 33 1820 Melsbroek Tél.: 02 751 98 39 GSM: - Fax: 02 751 52 09 e-mail: info@electro-test.be	 WILLEKENS MIREILLE du Fiesty 11 7011 GHLIN Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 8/9 Liste des circuits
			Date: 01-06-22
			2 x 230V ~ 50Hz

Barrette de terre	1
Boîte de dérivation	2
Câble - 3G2,5	
Câble - 3G6	
Câble - XGB 4x10	
Compteur - kWh	1
Détecteur de mouvement - Infrarouge - Divergent	2
Disjoncteur - 2P - 40A	1
Disjoncteur - 3kA - 2P - C 16A	24
Disjoncteur - 3kA - 2P - C 32A	1
Interrupteur - Bipolaire	5
Interrupteur - Unipolaire	4
Interrupteur différentiel Δ300mA - 22,5k²S - 2P - 40A	1
Interrupteur différentiel Δ30mA - 22,5k²S - 2P - 40A	1
Interrupteur permutateur - Unipolaire	1
Interrupteur va-et-vient - Unipolaire	18
Point d'éclairage	1
Point d'éclairage à lampes fluorescentes TL - 1 Lamp	4
Prise - Sécurité enfant	68
Prise - Semi-étanche - Sécurité enfant	3
Spot	47
Spot - Applique murale	3
Spot - Semi-étanche	6
Spot - Semi-étanche - Applique murale	8
Tableau électrique	1
Terre	2

Organisme agréé Electro-Test Kerkstraat 33 1920 Melsbroek Tél.: 02 751 90 39 GSM: - Fax: 02 751 52 09 e-mail: info@electro-test.be		Adresse de l'installation électrique WILLEKENS MIREILLE du Fiesty 11 7011 GHULIN Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	p. 9/9 Liste des matériaux
				Date: 01-06-22 2 x 230V ~ 50Hz