

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

Données générales

Adresse de l'installation

Chaussée de Mons 233
7100 Haine-Saint-Pierre
unité d'habitation (maison)

Type de locaux

Propriétaire

Responsable des travaux

Carte ID

Date du contrôle

Type du contrôle

26/06/2017
visite périodique (Art. 271) -
dans le cadre d'une vente
(installation électrique d'après
le 01/10/81)

Mathieu Chabeau

Agent visiteur

Visualisation de l'habitation et de l'installation



Données du raccordement

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	ORES ASSETS
Code EAN	541449020709487523
Numeró du compteur	33748779
Index jour / nuit	10420 / 14994

Type de raccordement	aérien
Câble compteur - tableau	VVB 4 x 10 mm ²
Tension nominale de service	230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement	40A

Contrôle

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	2	Nombre de circuits	21
---	----	--------------------	---	--------------------	----

Circuit(s)	1 disj 6A 2P	5 disj 10A 2P	9 disj 16A 2P	4 disj 20A 2P	1 disj 25A 2P	1 disj 32A 2P
------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Protection

Section (mm²)

Conclusion

Les fondations datent	d'après le 1/10/1981	Résistance minimale d'isolation mesurée (MΩ)	0,35
Prise de terre	boucle	ID - 40A - 300mA - type A -	test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	17	ID - 40A - 30mA - type A -	test OK
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK	ID - 40A - 30mA - type A -	test OK
Test de continuité	concluant	OK	OK
Contrôle boucle de défaut	concluant	OK	OK
Protection contre les contacts indirects	OK	OK	OK
		Dispositif différentiel de tête	
		Dispositif différentiel "sdb"	
		Dispositif différentiel supplémentaire	
		Raccordement	
		Eclairage/machines	
		Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	
		Protection contre les contacts directs	

Conclusion : CONFORME

A la date du 26/06/2017, l'installation électrique de "Chaussée de Mons 233 - 7100 Haine-Saint-Pierre" est conforme au Règlement Général des Installations Électriques.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le 26/06/2042.

Signature de l'agent

Signature du propriétaire

Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine
 Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
 Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
 N° de compte : BE57 0688 9789 1035
 TVA : BE0536501654

Site internet: www.certinergie.be
 Tél: 0800 82 171
 Mail: info@certinergie.be

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1er octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme?**1**

Lisez attentivement ce procès-verbal

2

Lors d'extensions, de modifications importantes de l'installation, faites la recontrôler

3

Au terme de la validité du rapport, faites reconstruire votre installation

4

Certinergie est à votre service pour effectuer ce contrôle


Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
N° de compte : BE57 0688 9789 1035
TVA : BE0536501654

 Site internet: www.certinergie.be
Tél: 0800 82 171
Mail : info@certinergie.be

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

Schéma unifilaire PAVILLON

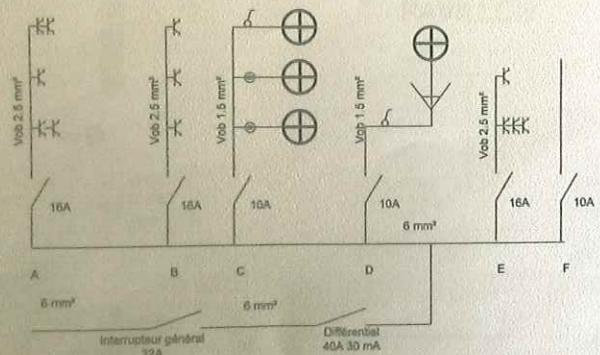


Réalisé par: Delteira philippe

Schéma unifilaire PAVILLON

Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
Entité contrôle organique
0000 / R2 171 - info@certinergie.be
26/06/17


Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

Schema unifilaire 1

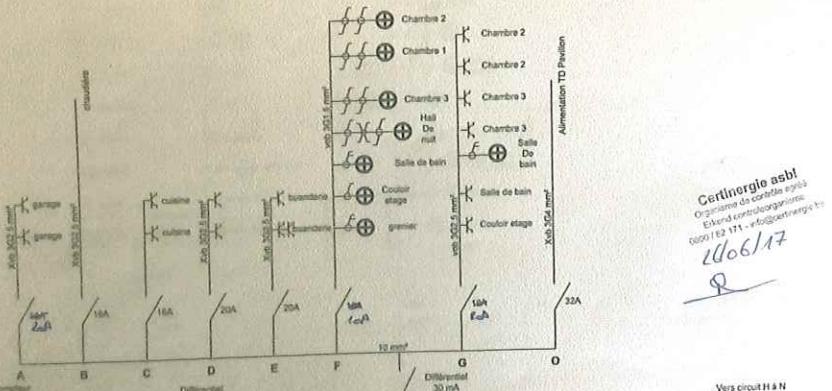

Réalisé par: Delteira philippe


Unifilaire 30 mA

Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
Entité contrôle organique
0000 / R2 171 - info@certinergie.be
26/06/17


Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine
 Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
 Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
 N° de compte : BE57 0688 9789 1035
 TVA : BE0536501654


 Site internet: www.certinergie.be
 Tél: 0800 82 171
 Mail: info@certinergie.be

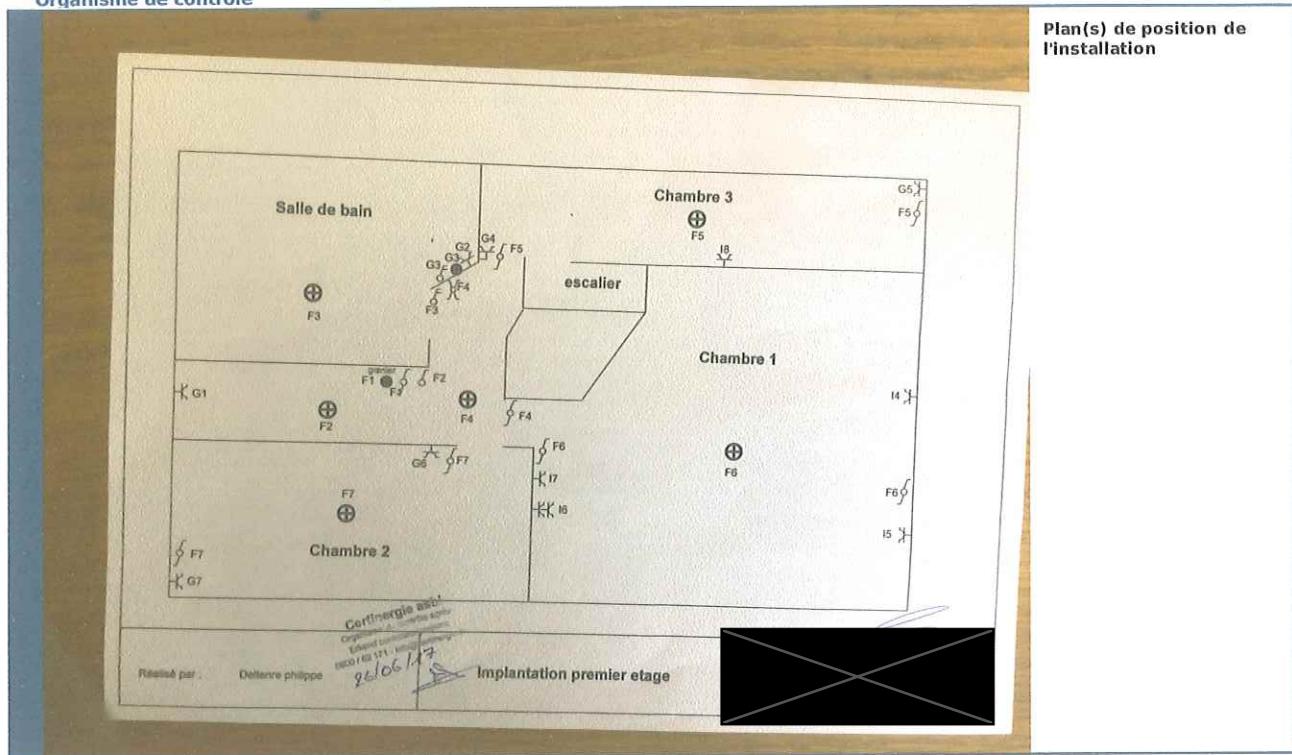


Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine
 Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
 Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
 N° de compte : BE57 0688 9789 1035
 TVA : BE0536501654



 Site internet: www.certinergie.be
 Tél: 0800 82 171
 Mail: info@certinergie.be

Plan(s) de position de l'installation

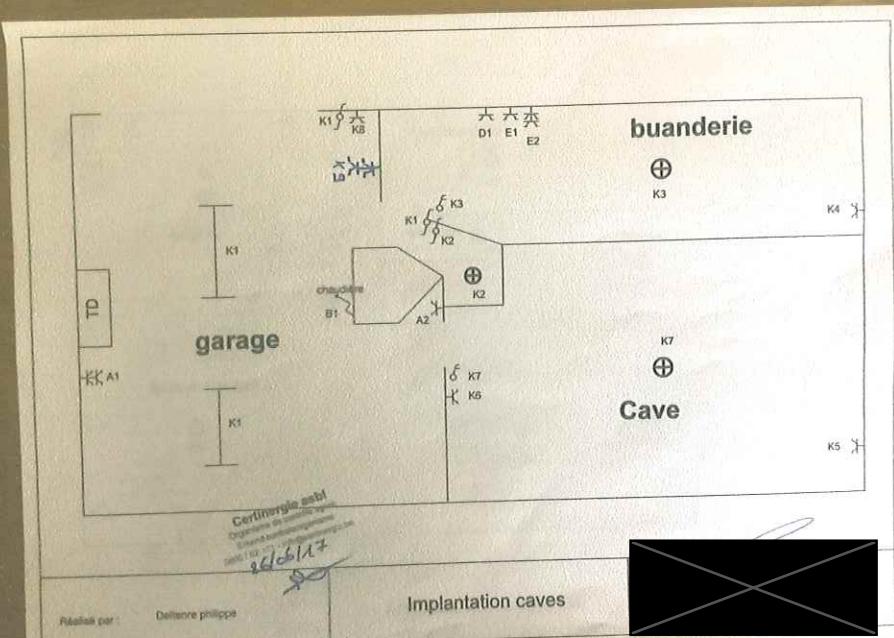

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

Schema unifilaire 2

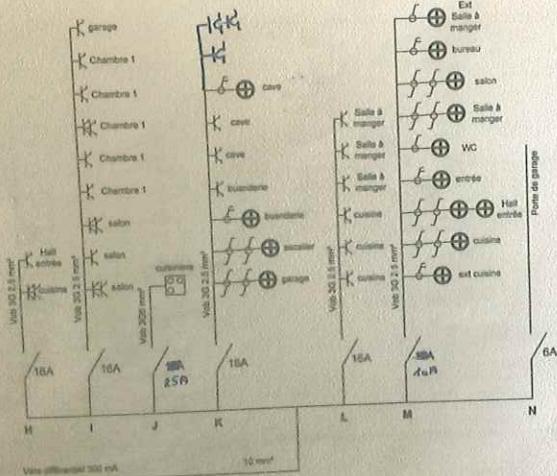

Certinergie asbl
Organisme de contrôle n°03
Entité contrôlée n°03
0800 82 171 - info@certinergie.be
26/06/17


ZOURIDAKIS
Chaussée de Mons 233
Haine-Saint-Pierre

Réalisé par: Delenne philippe

Unifilaire 300 mA

Plan(s) de position de l'installation

PAVILLON

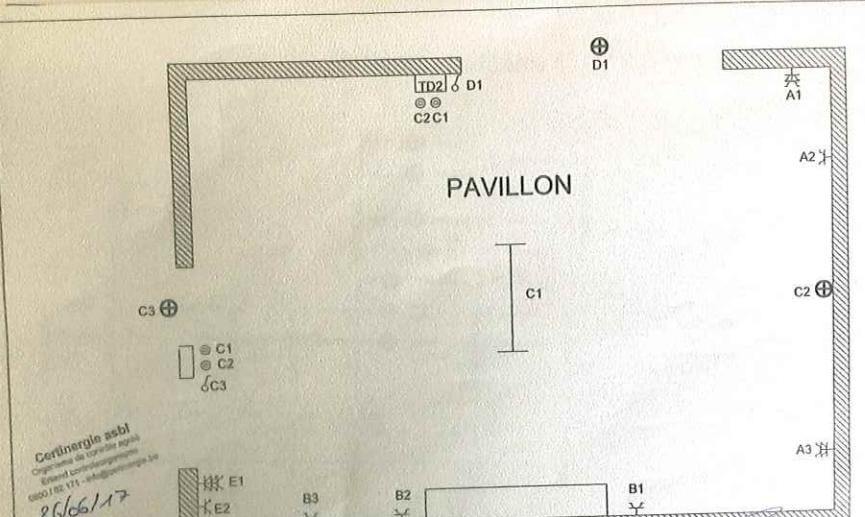

Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine
 Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles
 Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
 N° de compte : BE57 0688 9789 1035
 TVA : BE0536501654

Site internet: www.certinergie.be
 Tél: 0800 82 171
 Mail : info@certinergie.be