

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 23/07/2021

Inspecteur: Thomas Rabaut

Mentor:

Installateur: BVH Elek GCV

ID-label: Marktstraat 8C

B.T.W. nr.: BE 0725 686 395

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serie Nr.: 19481240

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 581342

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Marktstraat
Huisnummer: 8C
Busnummer:
Postcode: 1540
Gemeente: HERNE
Land: België

Naam contactpersoon: BVH Elek GCV
Telefoon: 0472506262
Gsm nr. (SMS):

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541



Eigenaar

Naam:
Straatnaam:
Huisnummer:
Busnummer:
Postcode:
Gemeente:
Land: België

Installateur

Naam: BVH Elek GCV
BTW nr.: BE 0725 686 395
Telefoonnummer: 0472506262
E-mail: info@bvhelek.be

Teller Nr.: : Nog te plaatsen

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Spanning: 1~230V

Aantal kringen: 18


Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 63 A

Ri algemeen: 1000 MΩ

OK

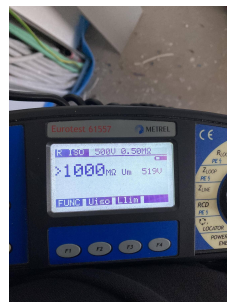

Aardelektrode: Aardingslus

RE: 2,8 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	18	-	-
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	18	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
16	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6
1	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O2 Geen inbreuken vastgesteld.
- O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 23/7/2046
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Thomas Rabaut

De werknemer,


Thomas Rabaut
ACEG VZW #146

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be



02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 23/7/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

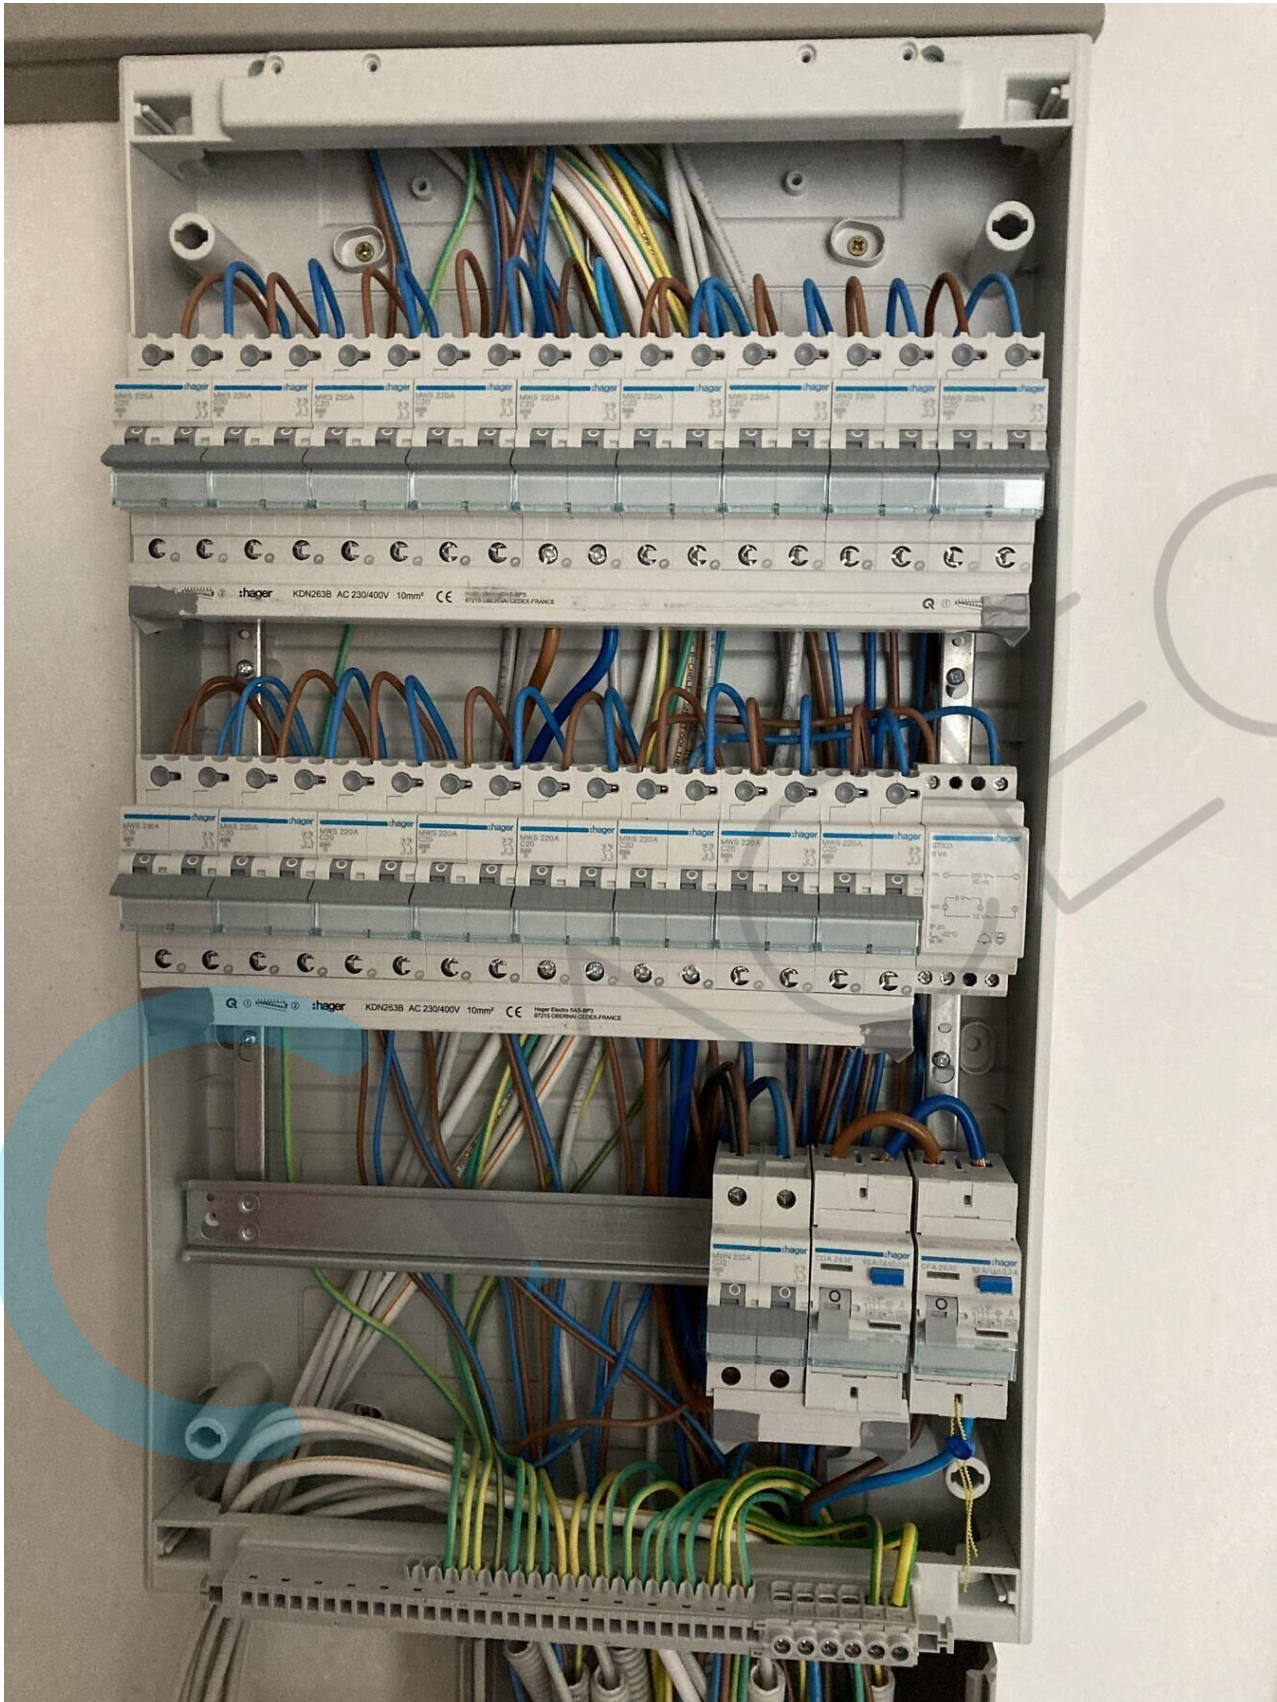

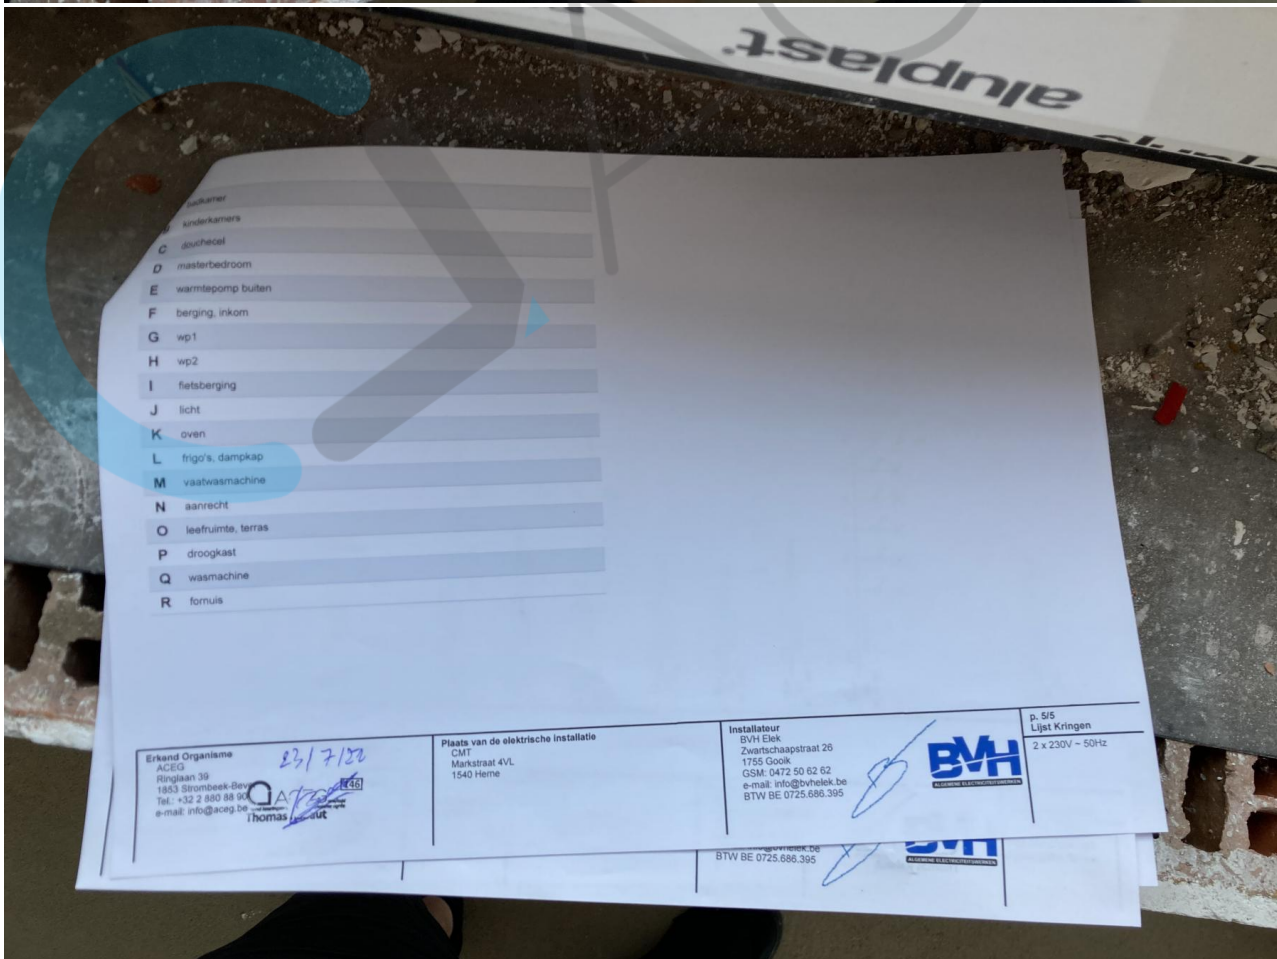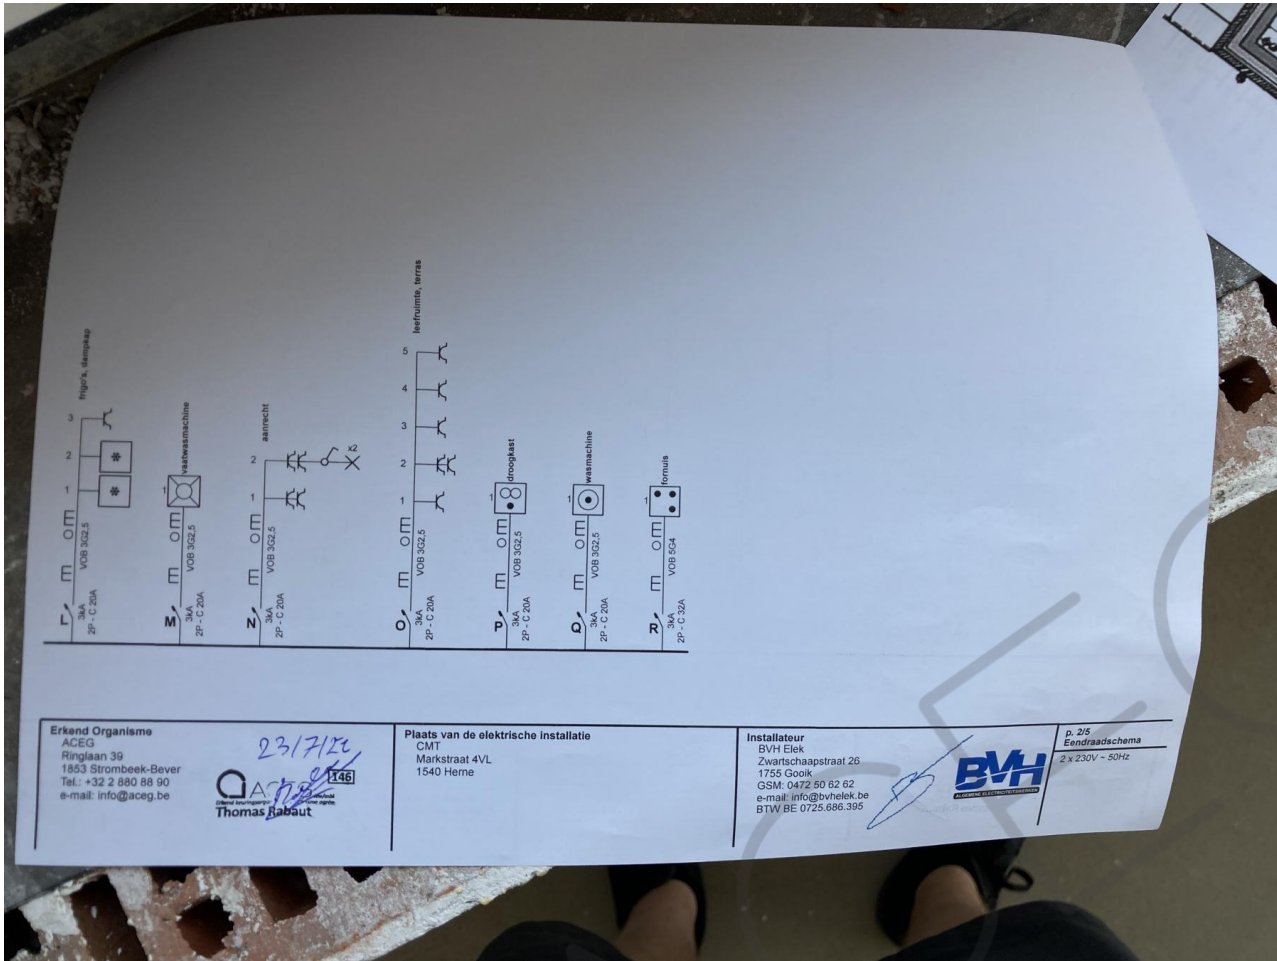

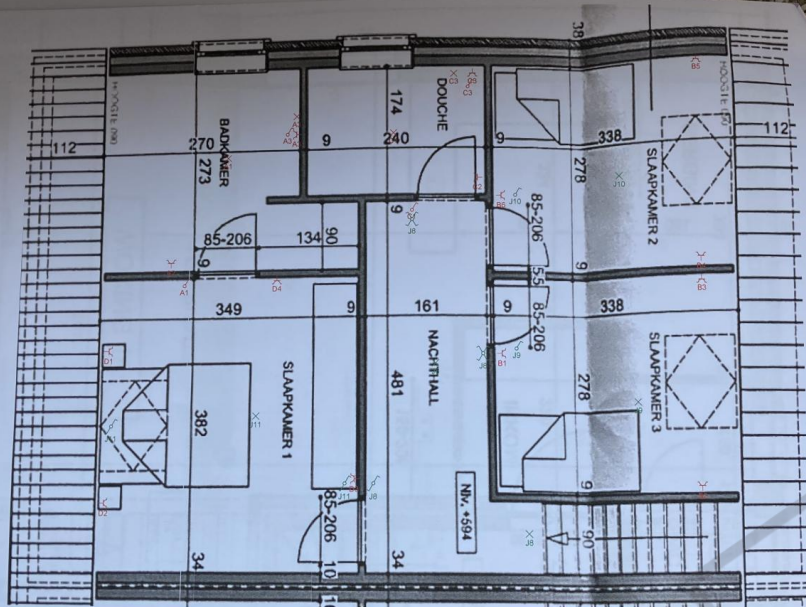

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be


ACEG
Thomas Rabaut

Plaats van de elektrische installatie
CMT
Marktstraat 4VL
1540 Herne

Installateur
BVH Elek
Zwartschaapstraat 26
1755 Gooik
GSM: 0472 50 62 62
e-mail: info@bvhelek.be
BTW BE 0725.686.395

BVH
ALGEMEEN ELECTRICITEITSMONTAAT

p. 4/5
Situatieschema
2 x 230V - 50Hz

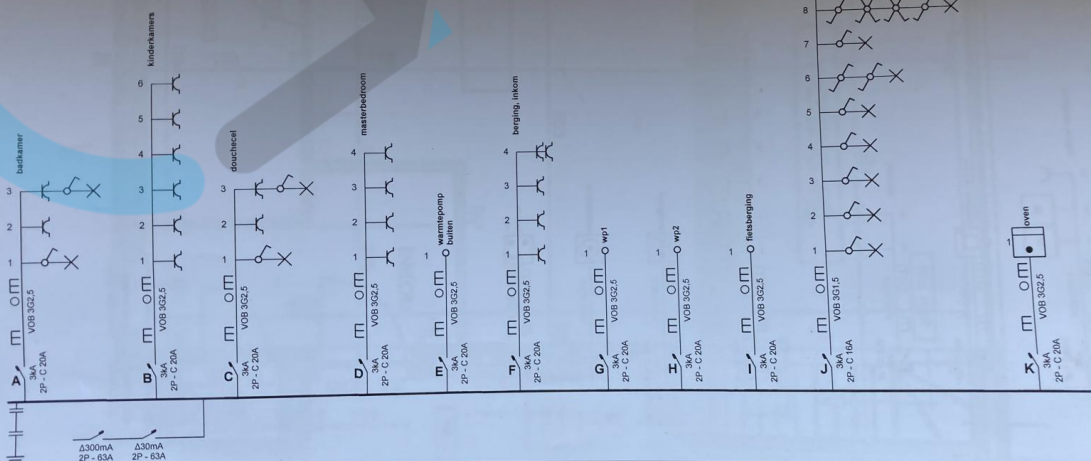

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +32 2 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

ACEG
Thomas Rabaut

Plaats van de elektrische installatie
CMT
Marktstraat 4VL
1540 Herne

Installateur
BVH Elek
Zwartschaapstraat 26
1755 Gooik
GSM: 0472 50 62 62
e-mail: info@bvhelek.be
BTW BE 0725.686.395

BVH
ALGEMEEN ELECTRICITEITSMONTAAT

p. 1/5
Eendradschema
2 x 230V - 50Hz

