



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 13/11/2024
Étiquette d'identification: 1150 EK1

Inspecteur: Kurt De Smedt
N° TVA:BE 0816 708 920

Mentor:
Référence client:

Installateur: Pera daniel

Marque et type d'appareil de mesure:
Metrel ET61557

Numéro de serie: 18460170

Date rapport: 14/11/2024

Adresse de l'installation

Rue
Numéro
Boîte
Postcode
Commune
Pays

Av. De Tervuren
194B
8 etage
1150
SINT-PIETERS-WOLUWE
Belgique

Propriétaire

Nom
Rue
Numéro
Boîte
Postcode
Commune
Pays

Alliages sprl
Av. De Tervuren
194B
8 etage
1150
SINT-PIETERS-WOLUWE
Belgique

Installateur

Nom
N° TVA
Numéro de téléphone
E-mail

Pera daniel
BE 0816 708 920
+32 498 44 33 96
pera.dani@yahoo.com

Type : appartement

EAN : 54

☒ Non communiqué

N° compteur: : 5021931

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3.

L'installation a-t-elle été entamée
avant le 01/06/2023?

Oui

Distributeur: SIBELGA

Tension: 3-230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 2

Nombre de circuits: 12


Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 18,64 MΩ

RE: 16,97 Ω

OK

OK

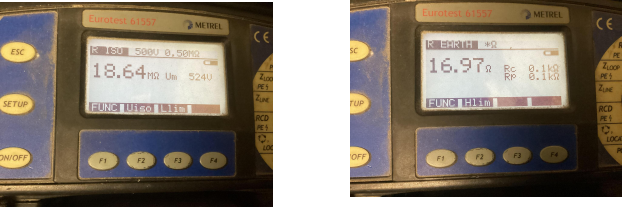

DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl			
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 2 Aucune infraction .

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 13/11/2049
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

L'installation a été entamée avant le 1/06/2023 compte tenu des différentes dispositions mentionnées au 6.5.8 du Livre I .

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s): 4

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 09:45 à 10:30

L'inspecteur Kurt De Smedt

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.

Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.

Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.

Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Feuille de route pour une installation qui est conforme:


Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 13/11/2049	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.








3 x 230 V

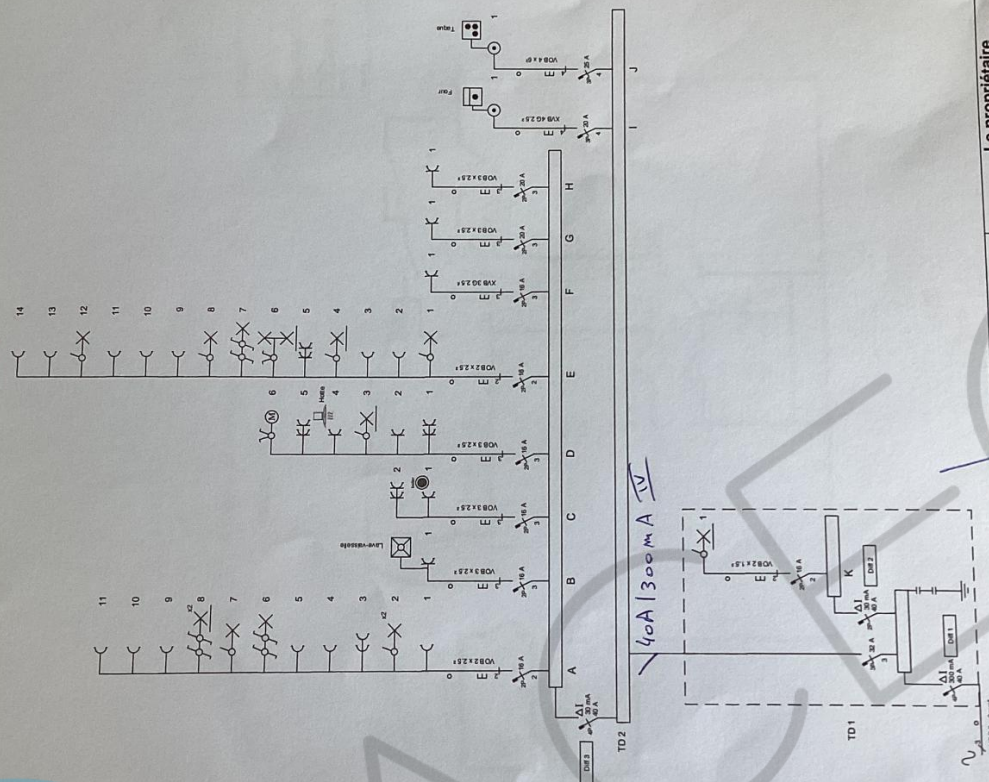

Pour l'organisme agréé Nom <u>ACTES</u> Signature <u>[Signature]</u> Date <u>13.11.2024</u>		Le propriétaire Nom <u>ALLIAGES SRL</u> Adresse : <u>Avenue Tervuren 194B, 1150 Woluwe Saint Pierre 8.2.10y</u> Signature _____ Date _____
L'installateur Nom <u>Peter Duvall</u> TVA _____ Signature _____ Date _____		1 Nombre d'annexes

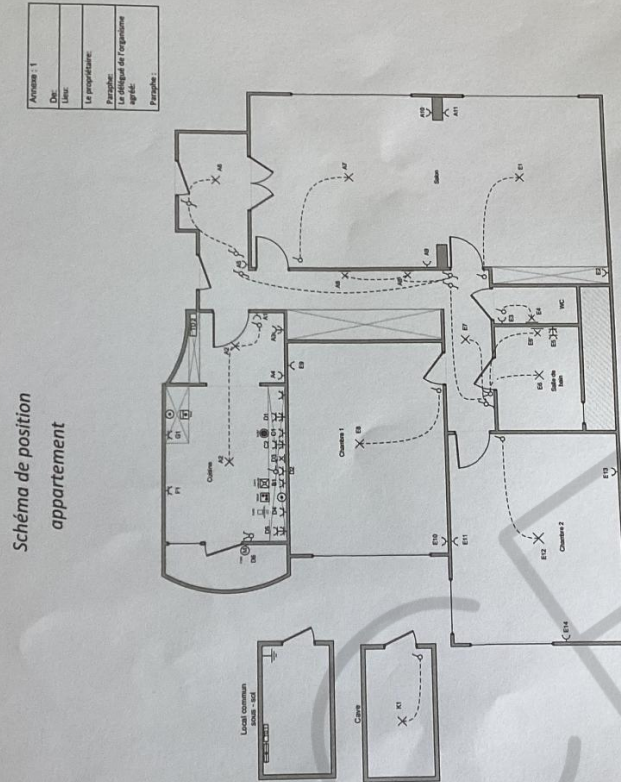

ACEG
Kurt De Smedt
E-Kind / E-Organisatie / Organisatie op de
70



