



Beter gekeurd Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)
Bien vérifié Agencie Directie Energie



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 12/01/2021 Uitgiftedatum verslag: 12/01/2021
Verslagnummer: 0564-210112-05

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0564

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: BART ELEKTRO

Adres: VOORAARD 26, 2322 HOOGSTRATEN

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: -

Adres: GROENINGERPLEIN 19 001, 2140 BORGERHOUT

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: BART ELEKTRO

Adres: VOORAARD 26, 2322 HOOGSTRATEN

BTW-nummer: 0736909592

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: -

Adres: GROENINGERPLEIN 19 001, 2140 BORGERHOUT

EAN- code:

Nummer teller: Nog te plaatsen

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_01-08_01 09/20

1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingsbaren
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A


Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 12 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

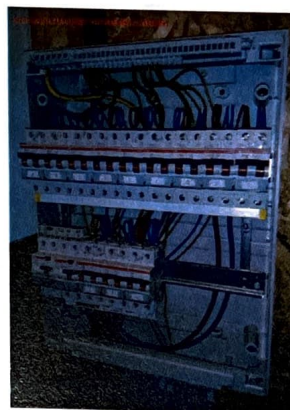

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 9,15l Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 12/01/2046
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.





Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:


- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



Verslagnummer 0564-210112-05

3 / 3

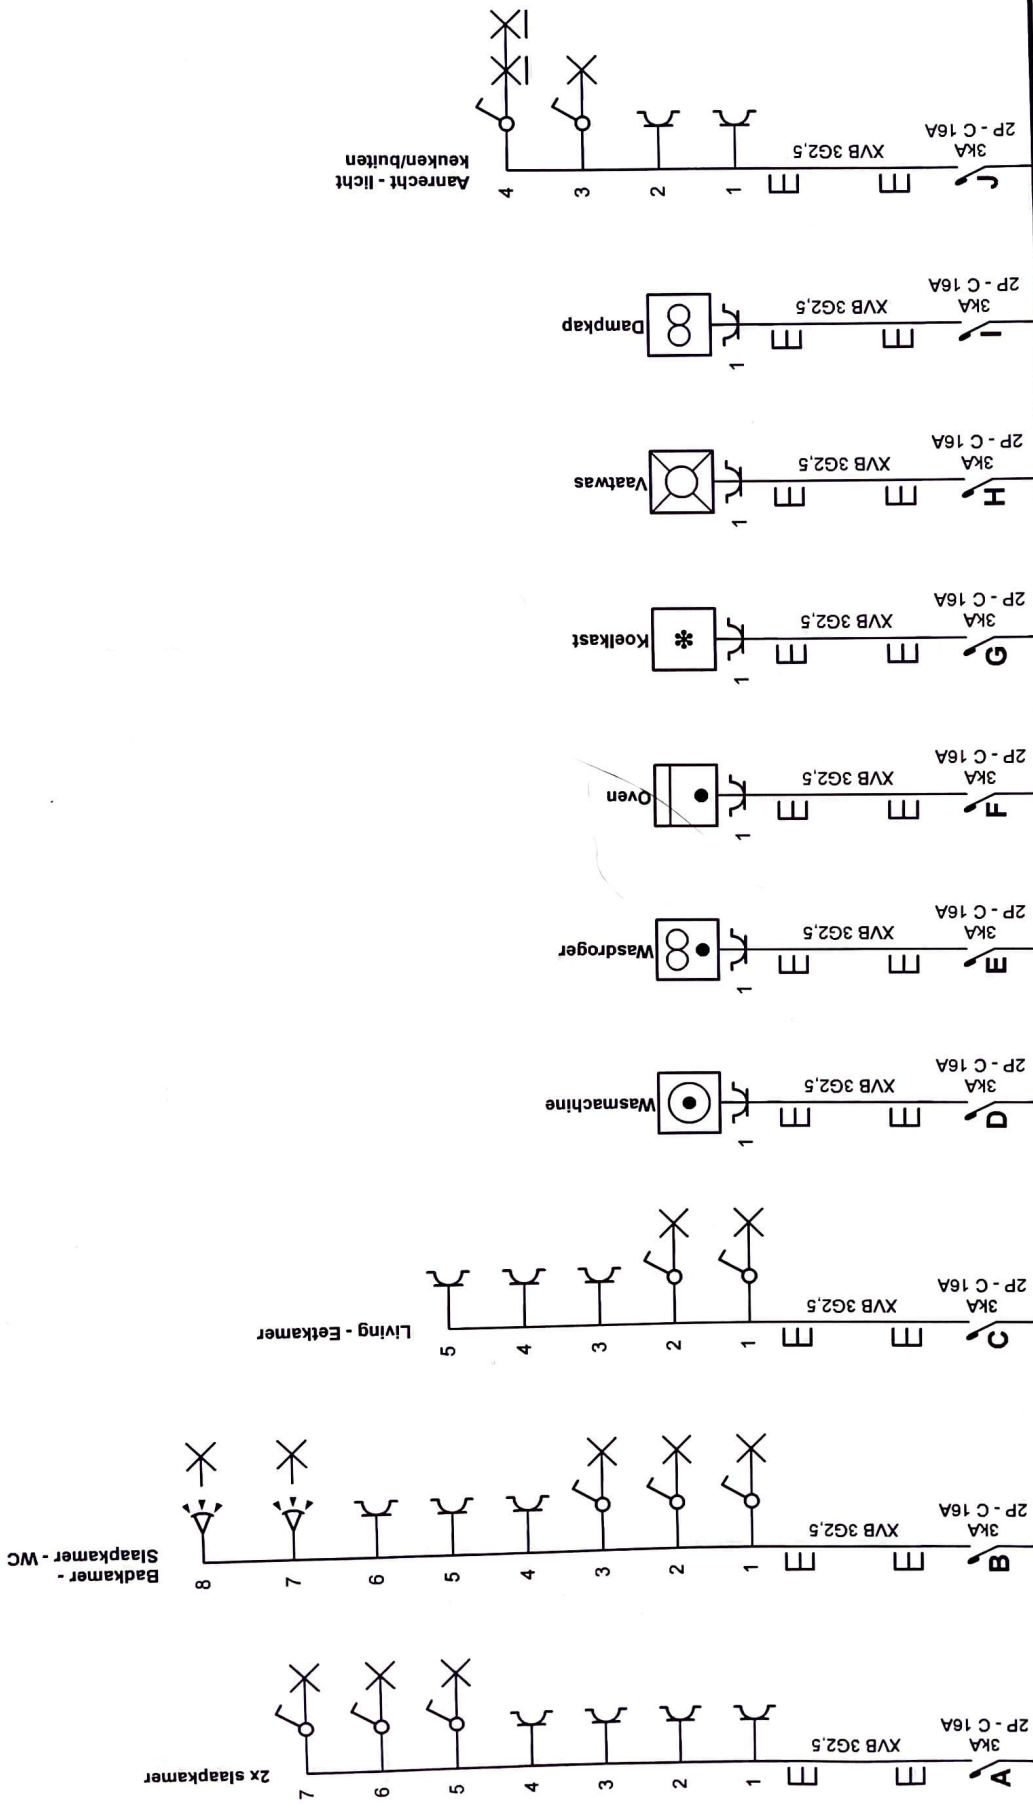

p. 1/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz




Installateur
Bart Elektro bv
Voorraad 26
2322 Minderhout
GSM: 0473 60 64 84
e-mail: info@bartelectro.be
BTW BE 0736.909.592

Goetschalckx Smit

Plaats van de elektrische installatie
JT Renovation App. 001
Groeningerplein 19
2140 Borgerhout

Erkend Organisme
BTV Antwerpen
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Tel.: 03 216 28 90
e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

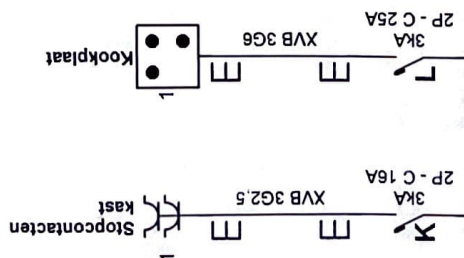

Erkend Organisme
 BTV Antwerpen
 Roderveldlaan 2
 2600 Berchem
 Tel.: 03 216 28 90
 e-mail: bvt.antwerpen@bvtcontrol.be


Plaats van de elektrische installatie
 JT Renovation App. 001
 Groeningerplein 19
 2140 Borgerhout

Installateur
 Bart Elektro bv
 Voorraad 26
 2322 Minderhout
 GSM: 0473 60 64 84
 e-mail: info@bartelekro.be
 BTW BE 0736.909.592

Goetschalckx Bart

Bart Elektro

p. 2/5
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

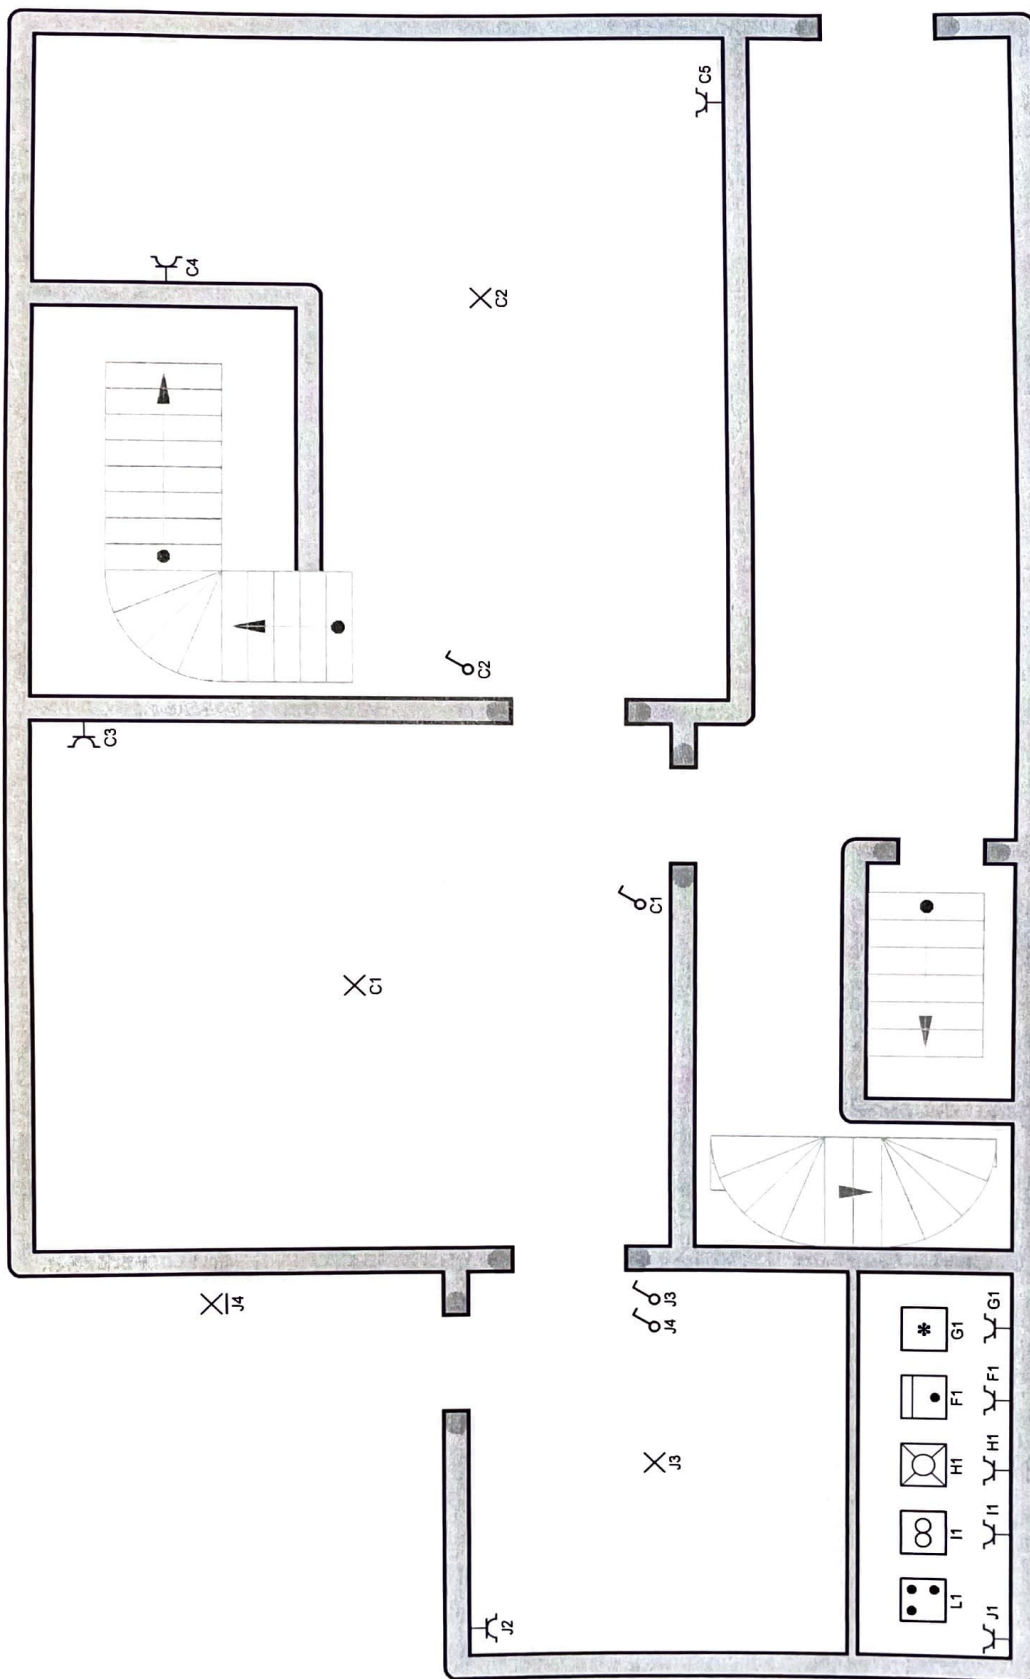

Erkend Organisme
 BTW Antwerpen
 Roderveldlaan 2
 2600 Berchem
 Tel.: 03 216 28 90
 e-mail: btw.antwerpen@btwcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
 JT Renovation App. 001
 Groeningerplein 19
 2140 Borgerhout

Installateur
 Bart Elektro bv
 Voorraad 26
 2322 Minderhout
 GSM: 0473 60 64 84
 e-mail: info@barielekro.be
 BTW BE 0736.909.592

Goetschalckx Bart

W3
 BART ELEKTRO

p. 3/5
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

A 2x slaapkamer

B Badkamer - Slaapkamer - WC

C Living - Eetkamer

D Wasmachine

E Wasdroger

F Oven

G Koelkast

H Vaatwas

I Dampkap

J Aanrecht - licht keuken/buiten

K Stopcontacten kast

L Kookplaat

Erkend Organisme
BTV Antwerpen
Rodenveldlaan 2
2600 Berchem
Tel.: 03 216 28 90
e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
JT Renovation App. 001
Groeningerplein 19
2140 Borgerhout

Installateur
Bart Elektro bv
Voorraad 26
2322 Minderhout
GSM: 0473 60 64 84
e-mail: info@bartelectro.be
BTW BE 0736.909.592

Goetschalckx Bart

W3
BARTELEKTRO

p. 5/5
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz



Plaats van de elektrische installatie
JT Renovation Algemene delen
Groeningerplein 19
2140 Borgerhout

Installateur
Bart Elektro bv
Voorraad 26
2322 Minderhout
GSM: 0473 60 64 84
e-mail: info@bartelektro.be
BTW BE 0736.909.592


Goetschalckx Bar

BEW


p. 1/3
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz


Kelder

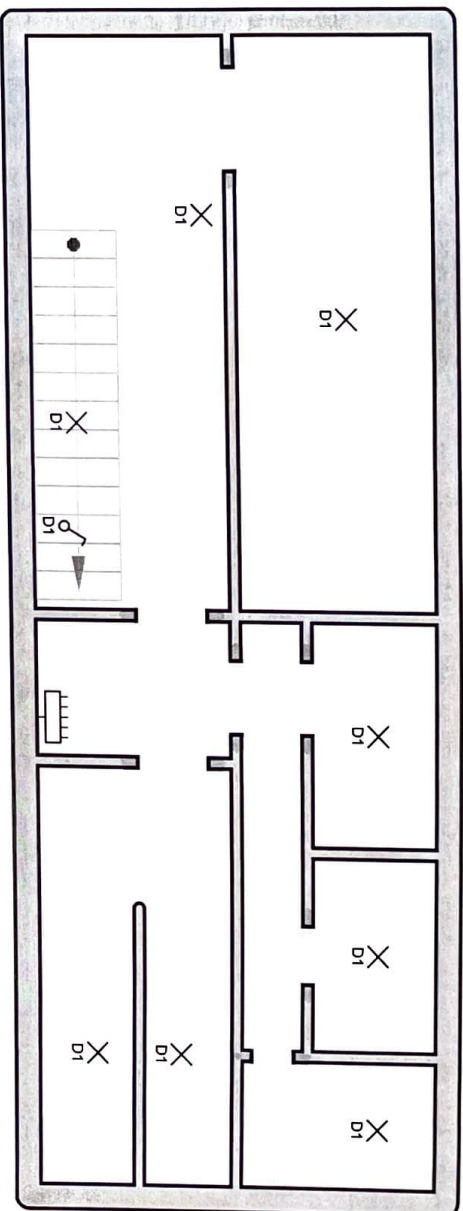


Geljkvloers

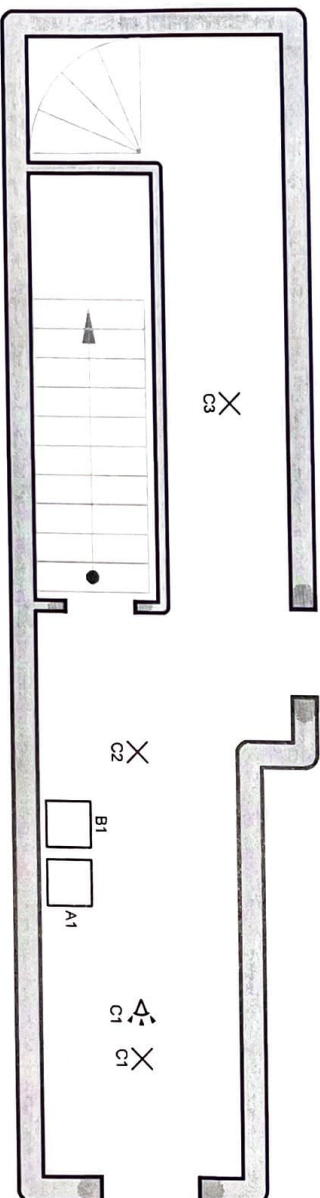


1e Verdieping

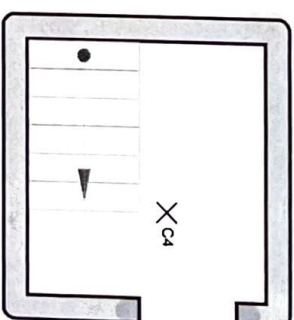

2e Verdieping

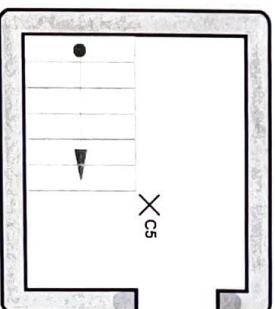

3e Verdieping

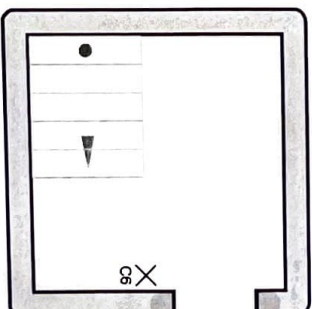

Erkend Organisme

BTW Antwerpen
Roderfeldaan 2
2600 Berchem
Tel.: 03 216 28 90
e-mail: btw.antwerpen@btwcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie

JT Renovation Algemene delen
Groeningeplein 19
2140 Borgerhout

Installateur

Bart Elektro bv
Voorraad 26
2322 Minderhout
GSM: 0473 60 64 84
e-mail: info@barielektr.be
BTW BE 0736.909.592

Goetschalckx Bank

BE
BETRIJF

P. 2/3
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

- A** Brandcentrale
- B** Rookluik
- C** Verlichting traphal
- D** Verlichting kelder

Erkend Organisme
 BTV Antwerpen
 Rodeveldlaan 2
 2600 Berchem
 Tel.: 03 216 28 90
 e-mail: biv.antwerpen@bivcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
 JT Renovation Algemene delen
 Groeningerplein 19
 2140 Borgerhout

Installateur
 Bart Elektro bv
 Voorraad 26
 2322 Minderhout
 GSM: 0473 60 64 84
 e-mail: info@bartelektro.be
 BTW BE 0736.909.592

Goetschalckx Saur

