

Registre n°: Scellén n°:
 ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue Bois Donceau 155
Gen. Donceau 155 - Sambre
 PROPRIETAIRE (Nom - Prénom): Desautels
 Adresse: Idem
 DEMANDEUR:
 Adresse:
 INSTALLATEUR: Sun Switch
 Adresse:
 TVA ou CI: # 074094.3

GRD: 0163 Compteur n°: 426333.3 Index: 1.061.801.3 Code EAN: 5444980705679854

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesure utilisés: Mesureur de terre n°SGS: B1817 Mesureur d'isolement n°SGS: B1817 Mesureur de continuité n°SGS: B1817
 Schéma liaison à la terre: TT Procédure technique: (RGIE art.86) TEC EE 102
 Date de contrôle: 24/06/2013 (RGIE art.87/86) TEC EE 211-212

Type de contrôle: ☒ Examen de conformité avant mise en usage (RGIE art.270)
☐ Visite de contrôle périodique (RGIE art.271 et 271bis)
☐ Visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art.276)
☐ Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (RGIE art. 276bis)
☐ Examen de conformité avant mise en usage d'une installation photovoltaïque (RGIE art.270) (voir verso)

Type d'installation: existante - nouvelle - extension - modification - temporaire - chantier:
 Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres), compteur de chantier « domestique », parties communes d'une installation résidentielle, autres:

Début des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: oui / non
 Raccordement: tension: 230V AC-DC V AC-DC: Protection raccordement: existante: PS A - prévue: 1 A
 Câble alimentation tableau principal: 3 x 2.5 mm², type: VEVB; Inter. général: En 40 A, type: 4
 Prise de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal
 Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 2; Ra = 16 Ω; Ri tot = NA MΩ

DESCRIPTION: ☒ voir schéma(s) en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<u>40</u>	<u>500</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
<u>* Voir Schémas *</u>		

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<u>40</u>	<u>500</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: bon - infractions - remarques
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: bon - infractions - remarques
- Existe-t-il: salle de bains - lessiveuse - lave-vaisselle - sèche-linge - salle de douche: oui - non
- Existe-t-il des influences externes particulières: oui - non (si oui, voir en annexe)
- Eclairage TBTS placé: oui - non
- Chauffage électrique placé: oui - non
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas: bon - infractions - remarques
- Etat du matériel électrique: bon - infractions - remarques
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects: bon - infractions - remarques
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires: bon - infractions - remarques - pas applicable
- Matériel électrique fixe et mobile: bon - infractions - remarques
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test ou via un courant de défaut: bon - infractions - remarques

INFRACTIONS - REMARQUES:

CV N° 0211282512 Index: 0000031111 CE nan 0120
and N° 3002-01481 Index: 3.1.1111 PAC 1350W
exclusif Unit N° 04358829 Index: 237367,0

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso

CONCLUSION: (information importante au verso)

- Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.
- ☒ L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE, sous réserve de ☐ (voir verso 1). Le prochain contrôle périodique est à effectuer avant le 24/10/2013. Le DPCDR général est - était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.
- ☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE (voir verso 2). Le DPCDR était plombé.
- ☐ Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le / /
- ☐ Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

L'INSPECTEUR:

N° + nom + signature

Contrôle par - Gecontroleerd door
 SGS-SSB 24/06/2013

Date/Datum
 INSP 698

F. MERTENS

NOM - FONCTION/QUALITE:

Vu inspecteur à la date ci-dessus

Feuillet BT n° **195195**

VISA DU GRD:

DATE:

BLEE10.14F - 22/03/11

SGS Statutory Services Belgium ASBL

Bd International, 55/D
 Square des Conduites d'Eau, 1

1070 Bruxelles
 4020 Liège


t +32 (0)2 411 60 35
 t +32 (0)4 365 62 71

f +32 (0)2 411 38 70
 f +32 (0)4 366 14 93


e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com
 e sgs.liege.sgsssb@sgs.com


Member of the SGS Group

RPM/RPR Bruxelles/Brussel TVA/BTW BE 0407 543 810 DEXIA IBAN: BE44 552-2890000-45 - BIC: GKCCBEBB

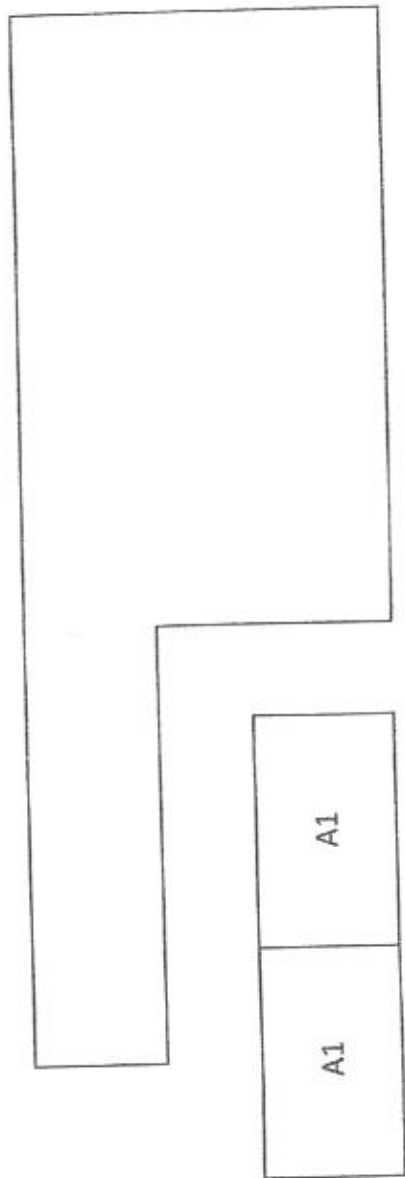

A1	A1	A1
A1	A1	A1

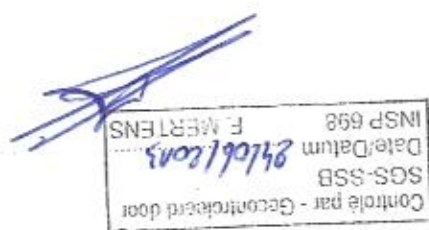

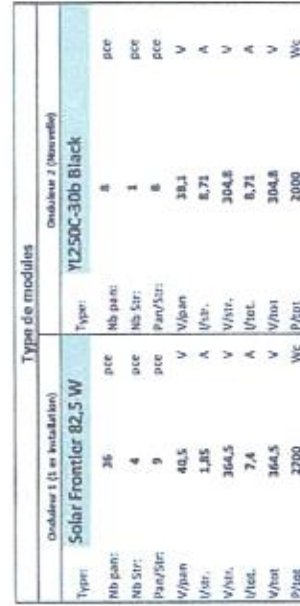


Onduleur 1		Type d'onduleurs		Onduleur 2
Mod :	1	No :	1	
Référence :	SMA SB 2500	Référence :	SMA SB 2100TL	
IAE max :	2700 W	IAE max :	2100 W	
IAC max :	12 A	IAC max :	11A	
VCE max :	600V	VCE max :	600V	
N° série onduleur 1 20000632607		N° série onduleur 2 20000301487		

Cable solaire DC Energylux CE CLS RG R500

2

- 1 Onduleur ancien
- 1.1 Onduleur
- 2 GRD
- 3 CV GPRS
- 4 cv gprs ancien
- 5 TGBT
- 6 Coffret Sunswitch

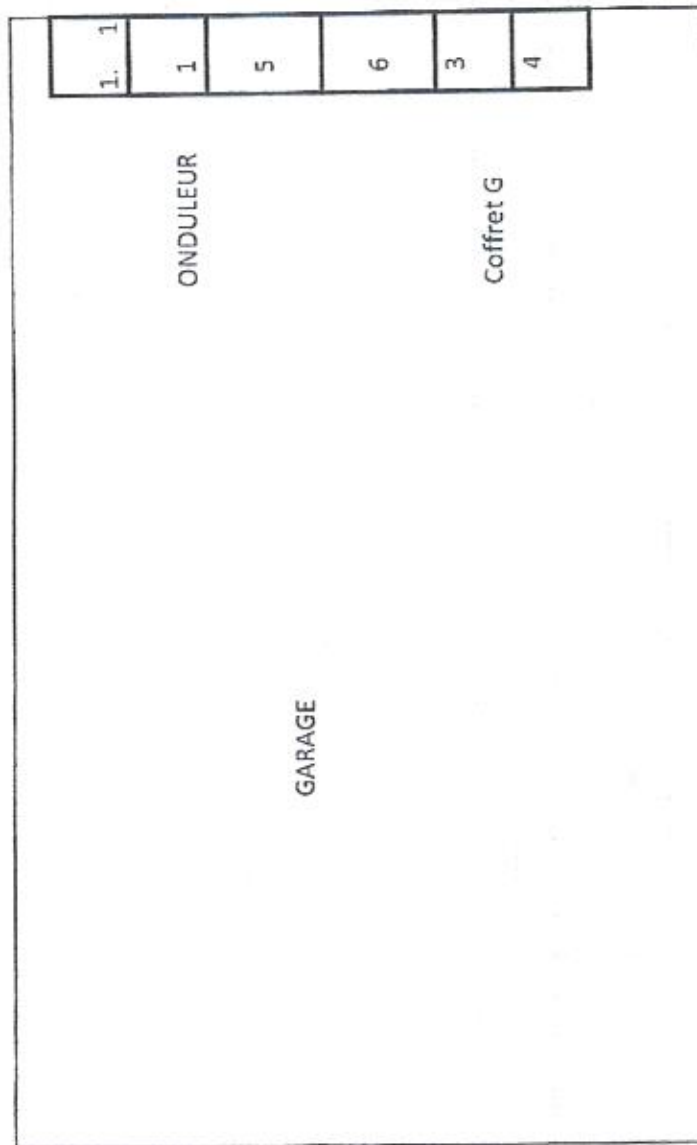

SUNSWITCH S.A.
Av. Jean Monnet, 1
F-1278 LEN
Tél. 020590.449.112

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS - SSB
Date/Datum 29/08/17
INSP 700 M. LAUWERS

S3_2.C_Récapitulatif des relevés d'index

A. Relevés d'index des compteurs avant extension

Date du relevé		Unité 1										Unité 2										Unité 3										Unité 4										Unité 5																																																											
Encodage CWaPE		CE 1																				CE 2																				CE 3																				CE 4																				CE 5																			
COMPTEURS VERTS		Compteur Méc.																																																																																																			
Numéro de série		0009896.4X																																																																																																			
Index *		0009896.4X																																																																																																			
ONDULEURS		OND**																				OND**																				OND**																				OND**																				OND**																			
Numéro de série		2000632697																																																																																																			
Index *		0009788.00																																																																																																			

B. Relevés d'index des compteurs après extension

Date du relevé		Unité 1										Unité 2										Unité 3										Unité 4										Unité 5																																																											
Encodage CWaPE		CE 1																				CE 2																				CE 3																				CE 4																				CE 5																			
COMPTEURS VERTS		Compteur Méc.																				211282312																																																																															
Numéro de série		0009896.4X																				0000000.00																																																																															
Index initial *		0009896.4X																				0000000.00																																																																															
ONDULEURS		OND**																				OND**																				OND**																				OND**																				OND**																			
Numéro de série		2000-632697																				2002301787																																																																															
Index *		0009788.00																				0000000.00																																																																															

*Reprendre les index tels que lus et indiquer les 0

**Si plusieurs onduleurs sont connectés à un même compteur vert au sein d'une même unité, sommer les index des onduleurs reliés à une même unité et indiquer cette somme dans les cellules « INDEX ». Pour les numéros de série veuillez les indiquer distinctement dans la case « Numéro de série » correspondant à l'unité concernée.

HA Bessafte

114908070567974

SGS

209 08.10.13

X

12.69443

- 06.12.35 -



14:30 12/JUN/2013







GPRS (APRES EXTENSION)



14:26 12/JUN/2013





