

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 07/07/2020 **Inspecteur:** David Volont **Mentor:** **Installateur:** Megavolt N.V.
ID-label: Installateur: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3. EK1.06 **Référence du client1:** 5.1
 B.T.W. nr.: BE 465 818 051
 Merk en type meettoestel: Fluke1663 Serie Nr.: 4359099

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Paul Spaakstraat
 Huisnummer 33
 Busnummer 5.1
 Postcode 1000
 Gemeente Elsene
 Land België

Naam contactpersoon Megavolt N.V.
 Telefoon 0475 46 41 15
 Gsm nr. (SMS)

Type : appartement

EAN : 54

Eigenaar

Naam -
 Straatnaam Paul Spaakstraat
 Huisnummer 33
 Busnummer 5.1
 Postcode 1000
 Gemeente Elsene
 Land België

Installateur

Naam Megavolt N.V.
 BTW nr. BE 465 818 051
 Telefoonnummer 0475 46 41 15
 E-mail steve.daelman@megavolt.be

Teller Nr.: -

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: SIBELGA Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 63 A
 Aantal borden: 1 Aantal kringen: 15 Isolatie: 117,4 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 14.9 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	15	-	-
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
voir schéma	-	-	-	-	-

Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw ☐	
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting				
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		



OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 7/7/2045
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur David Volont

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 7/7/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

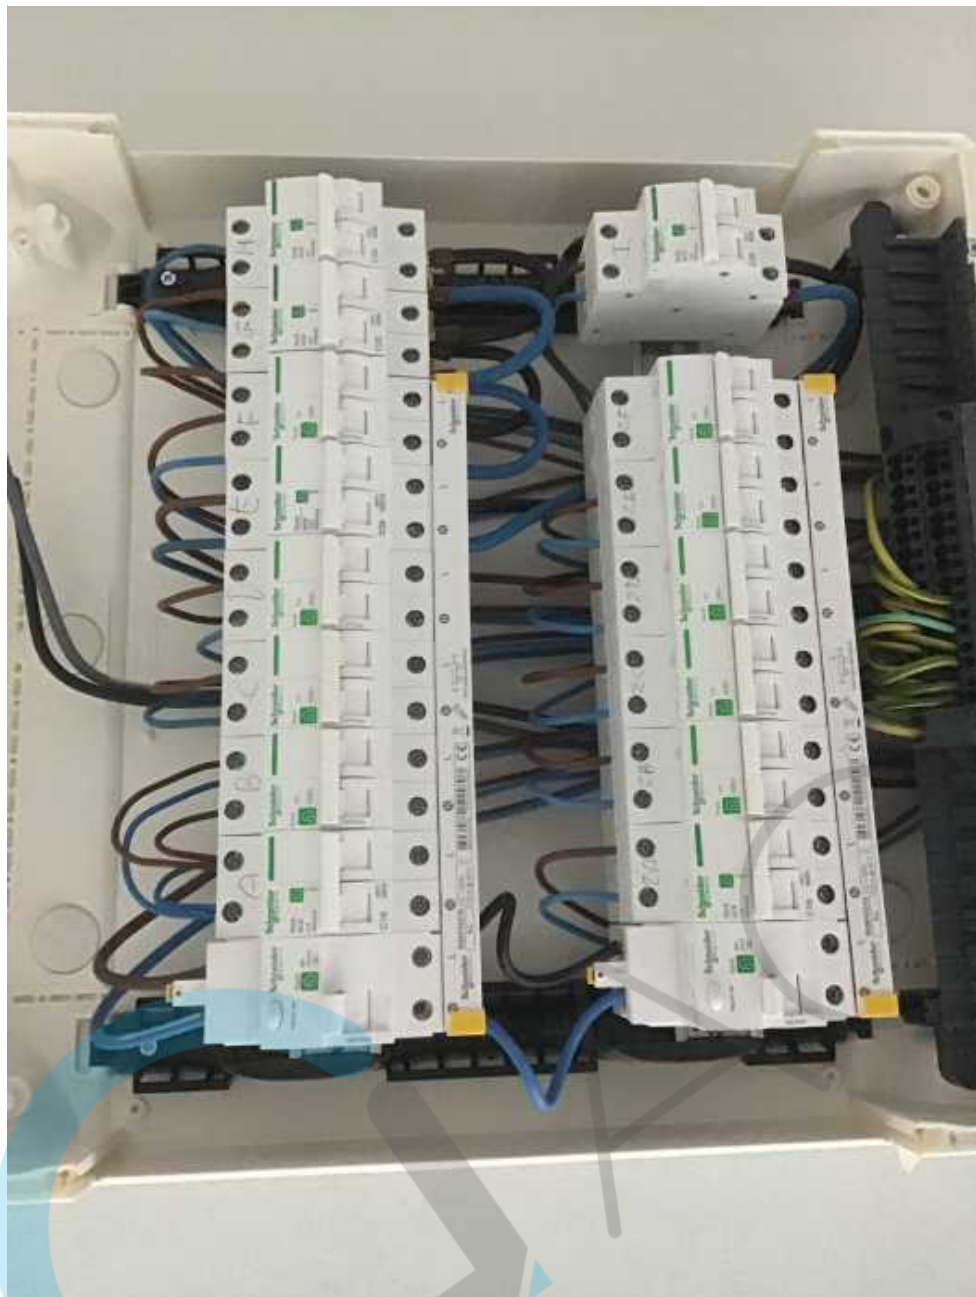




14:07 Mar. 7 juil.

4G 37 %

forms.aceg.be

1 sur 1

LEGENDE	
	Enkeelpolige schakelaar
	Dubbelpolige schakelaar
	Wireless schakelaar
	Slutschakelaar
	Dimmer
	Verlichtingspunt
	Verlichtingspunt wand
	Bewegingsschakelaar
	Eenkeelvoutig stopcontact
	Meeuvoutig stopcontact
	Voedingpunt
	Data-punt
	TV-aansluiting (Coax)
	Thermostaat
	Parking
	Elektrische schakelaar
	Verzamelpunt TV (Coax)
	Verzamelpunt data/tel
	Optische branddetector

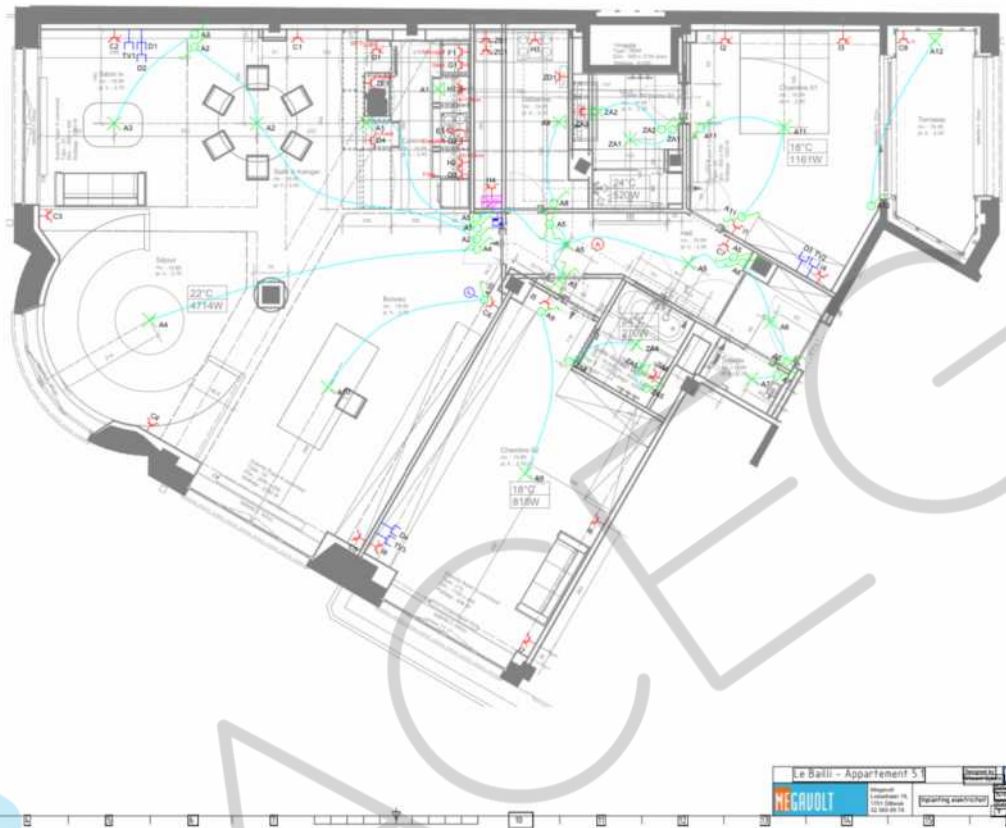



14:45 Mar. 7 jul.

forms.aceg.be

4G 32 %

4 sur 6

