

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail



C I B
N° 51652

Bruxelles : 126, b ^e 12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles	Tél : 02 245 46 95	Fax : 02 215 12 78
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières	Tél : 065 34 76 50	Fax : 065 36 15 88
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse	Tél : 04 234 17 00	Fax : 04 234 17 80
T.V.A. BE 0406.671.312		Compte Bancaire : 340-0298168-28
cibic@skynet.be		CONFIDENTIEL

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT

Rapport N° : 17/12 06 15/ 06	Personne responsable de l'exécution du travail (Nom-Prénom) : Caffardenne
Date du Contrôle : 15 06 12	N°TVA/N°C.Ident. : 894 802 432
Propriétaire (Nom-Prénom) : Quentron	Adresse de l'installation : ch de mauberge
Adresse : rue Volontaire de jeunesse 733 St glislain	Myn Cely

1) REFERENTIELS : - R.G.I.E - Procédure interne : PRO-INS-E-10

2) TYPE DE CONTROLE :

- Examen de contrôle avant mise sous tension d'une installation électrique BT et TBT domestique.
 Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution.

3) TYPE D'INSTALLATION :

- Unité d'habitation Parties communes Autres : -1.2 appartement, soumise à : l'Art.86 l'Art.87 du RGIE.
 Distributeur : électrique Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 3 N 400 V.
 Alimentation tableau principal : 4 X 10 mm². Protection raccordement : 40 A. (In max. à prévoir).
 Colonne d'alimentation : 4 X 10 mm². Interr-Sect.Général : 40 A.
 Nombre de tableaux : 1. Nombre de circuits terminaux : 20. R_E = 3,1 Ω R_{IGEN} = 0,89 MΩ.
 Type prise de terre : boucle piquets -

Différentiels	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés
	40	22,5	0,3	Tous	40	22,5	0,03	0,85				

4) DESCRIPTION DE L'INSTALLATION :

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
		Vois	Plan		

5) MANQUEMENTS : joint luminaire et recepteur non placés à la visite

6) NOTES :


- Le différentiel général : était plombé. n'a pu être plombé. a été plombé. n'est pas plombable. absence de différentiel.
- Les schémas : ont été signés. n'ont pas été signés. absence de schémas.
- Installation plomberie sanitaire : non réalisée(s) au jour du contrôle. Liaisons équipotentielle en attente. A connecter lors de la réalisation.

7) CONCLUSION :

- L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 15 06 2012
- L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- Dans le délai d'un an à dater de ce jour, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès verbal sera envoyée conformément à l'Art. 276.02 du RGIE à l'Administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.
- Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier. Le présent document ne valide pas la mise sous tension ou le renforcement de puissance de l'installation visitée.

Nom/signature de l'inspecteur : BARRE Frédéric
 Pour CIB, 15.06.2012

Nom/signature du demandeur :
 Pour réception

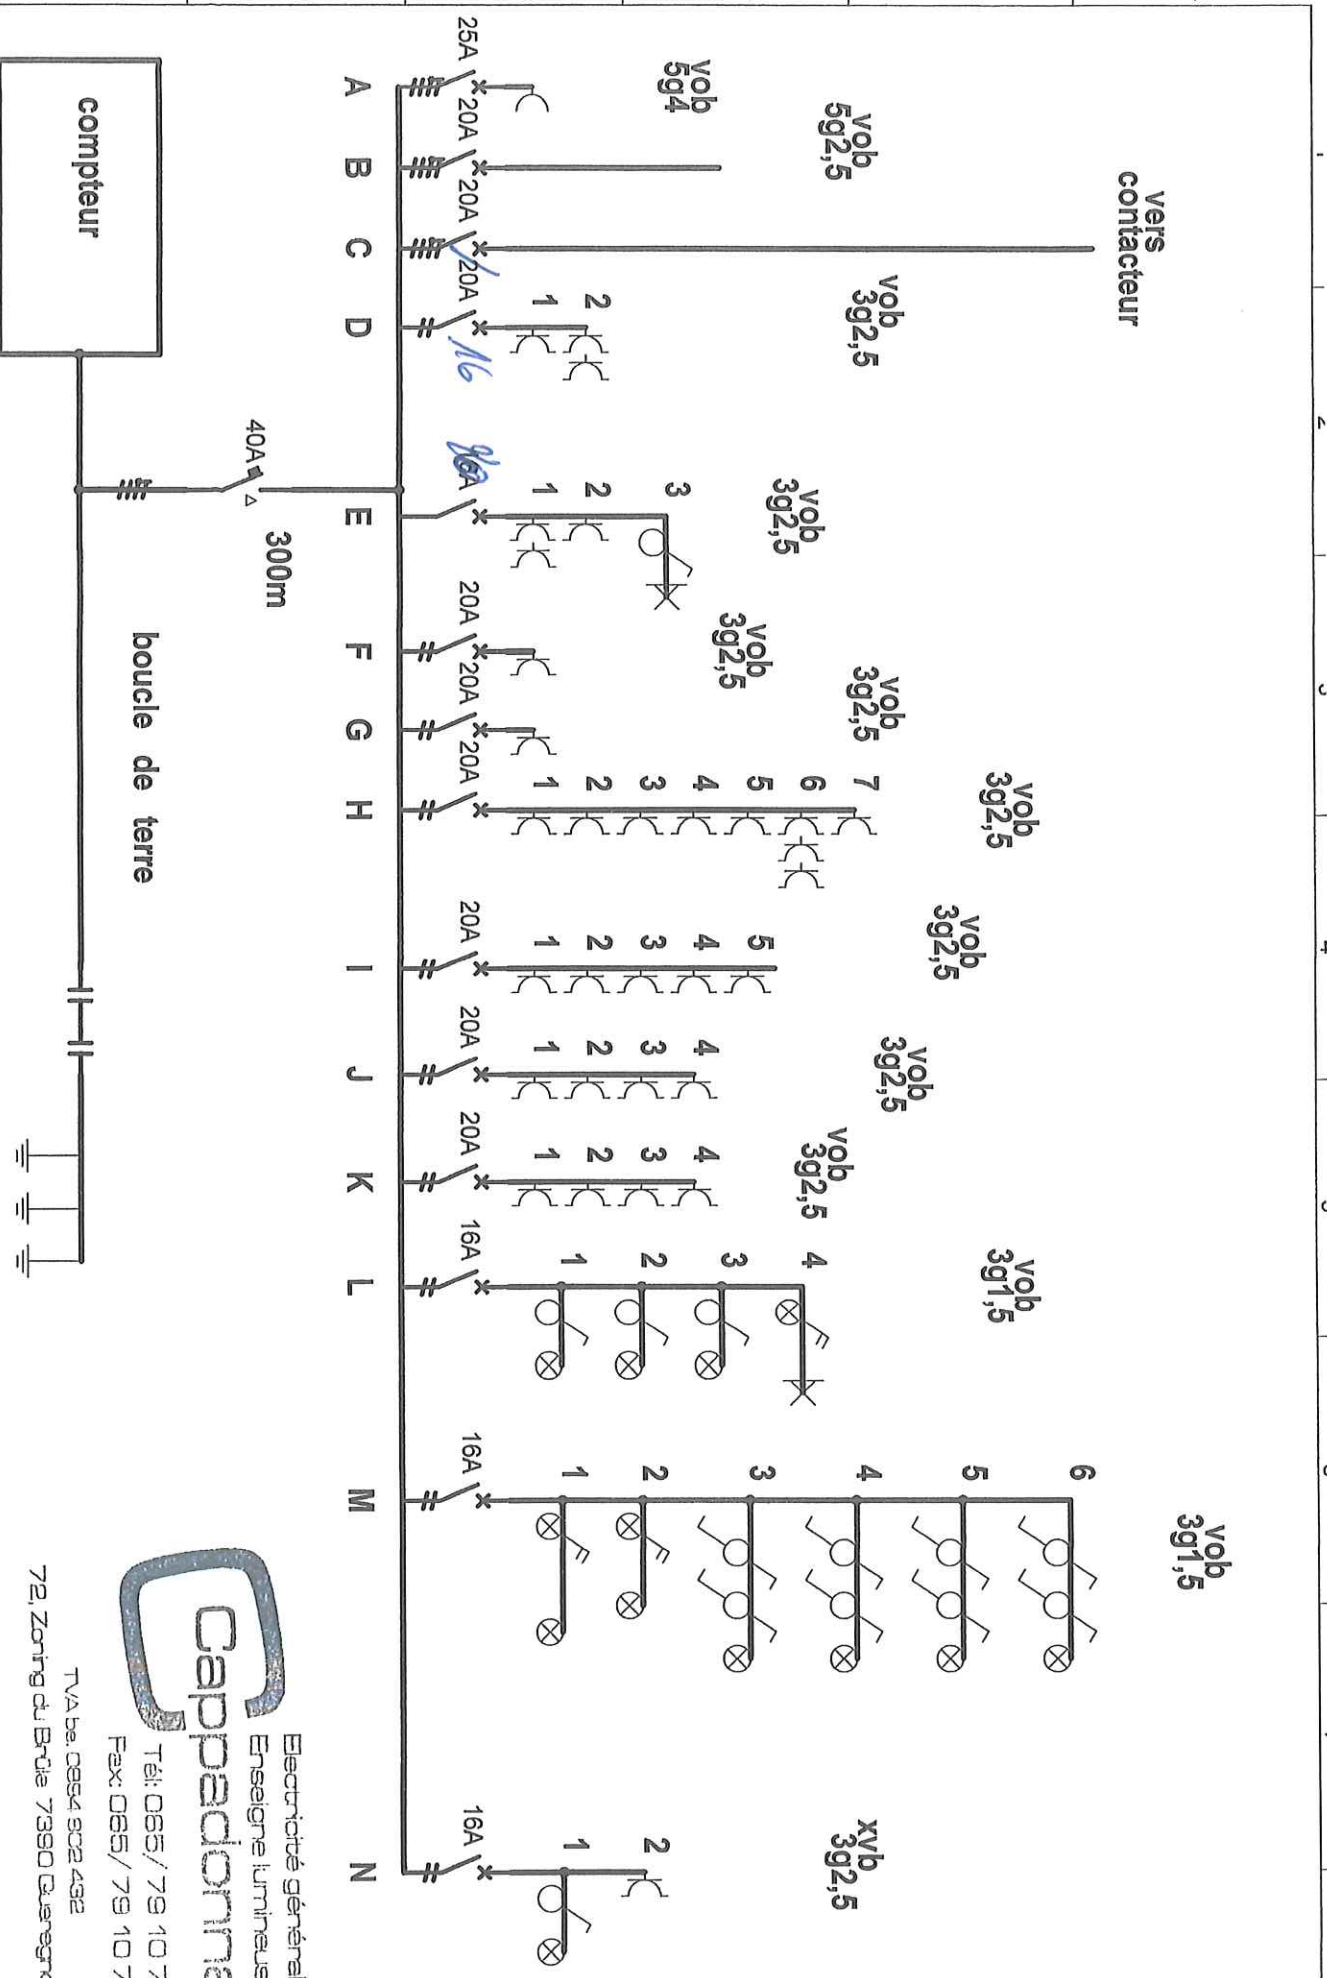

Electricité générale
 Enseigne lumineuse
Cappadonna
 Tél: 065 / 79 10 79
 Fax: 065 / 79 10 76
 TVA bc. 0854 302 432
 72, Zoning du Barle 7390 Queyrenon

Désignation du dossier		Date	
Désignation du folio		Modifications	
-12		Date dossier	
Concepteur		19/3/11	
Réalisateur		Date folio	
Vérificateur		30/4/12	
N° de plan		5 / 30	

A taque
B chauffage hall de nuit
C " salon
D prise plan travail+hotte
E " " " +frigo
F four
G micro onde
H prise salon+salle a manger
I " buandrie
J " chambre 1
K " " 2
L eclairage salon+salle a manger+ext+hall
M " chambre+wc+buandrie
N prise+eclairage cave
O lave vaisselle
P salle de bain
Q sechoir
R machine a laver
S boiler
T commande minuterie+contacteur boiler et chauffage hall de nuit

Electricité générale
Enseigne lumineuse
Cappadonna
Tél: 065/ 79 10 79
Fax: 065/ 79 10 76

TVA bc. 0894 802 432
7390 Queregnon