

3340160 12/08/60/1453

EAN nr. :
 Teller nr. : 61 291 154
 Stand I : 000 006,3 II : 000 003,6

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~/ controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 ~~/ AREI art. 87~~ AREI art. 270 ~~/ AREI art. 271~~ ~~/ AREI art. 278bis~~
 Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwarend~~ / ~~Splitting meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop wooneenheid~~
 Type der lokalen : Woning
 Plaats van onderzoek : SCHREESTRAAT 20 1750 LENNIK
 Eigendom van : HEER HUYEGOTS CONNY idem.
 Opdrachtgever : idem.
 Installateur : MR. LIEVENS GINO idem.
 BTW : 590760459616 ID-kaart LIENEUEWKE Datum : 31/03/2008
 Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 10/08/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V = N Max. Beveiliging : 3 x 60 A Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : 3 x 32 A Schak. : 4 x 60 A 300 mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : EXIB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
~~Bovenop de grond~~ ~~net/ondergrond~~ ~~op bovenop de grond~~ ~~net/ondergrond~~ ~~net~~ ~~Wachtbuis~~ ~~geplaatst/niet geplaatst~~ ~~Isolatieplaat~~ ~~aanwezig/niet aanwezig~~
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 9 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 14 Algemene isolatieweerstand : > 20 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 4 x 60 A 300 mA / 1 s mA bijkomende : 4 x 60 A 300 mA / 1 s (ABC) mA
werking testkop in orde niet in orde controle foutlus in orde niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

~~Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's~~ ~~ja~~ ~~nee~~ ~~Staat van het vast elektrisch materiaal~~ ~~in orde~~ ~~niet in orde~~
~~Bescherming tegen elektrische schokken~~ ~~rechtstreeks aanraking~~ ~~in orde~~ ~~niet in orde~~ ~~onrechtstreeks aanraking~~ ~~in orde~~ ~~niet in orde~~
~~Continuïteit PE-aansluiting~~ ~~in orde~~ ~~niet in orde~~ ~~Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal~~ ~~in orde~~ ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend te stellen

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- (N) ~~Hoofdequipotentiale~~ bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
 (N) ~~Badkamer~~ ~~gasleiding~~ ~~waterleiding~~ ~~CV ketel~~ nog niet geplaatst.

(I) GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform ~~/ niet conform~~ met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisme uiterlijk op : 10/08/2012
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie ~~nog~~ / ~~mag~~ / ~~niet~~ in dienst gesteld
 worden / ~~mag~~ / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / ~~mag~~ / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / ~~mag~~ / ~~niet~~ in dienst gesteld worden
~~na hetgeen de installatiegevoerd wordt door een persoon of personen~~

Jurgen MOENS
 O.C.B. 1750
 02/269.07.07 • 0475/45.23.82
 59 Lennik
 voor de directeur,
 de onderzoeker

Lijst zekeringen

- A. Badkamer en zolder
- B. Stopcontacten kelder
- C. Stopcontacten kelder
- D. Oude stopcontacten kamers 1,2,3
- E. Verlichting 1ste verdiep
- F. Stopcontacten living voor
- G. Stopcontacten wasmachine
- H. Stopcontacten keuken 1
- I. Stopcontacten living achter en licht living achter
- J. Stopcontacten kamers 2 en 3
- K. Stopcontacten kamer 1 en 1 stopkont. kamer 2
- L. Stopcontacten keuken 2
- M. Licht gelijkvloer en WC en kelder
- N. ~~Vrij breedband~~ *Vrij*
- O. Vrij
- P. 3 polig 20 A kookplaat
- Q. 4 polig 40 A verliesstroomschakelaar 30mA
- R. 4 polig 40 A verliesstroomschakelaar 300mA
- S. Verwarming


T. van Garde
U. Brandcentrale

HUYSEGOMS CONNY

SCHEESTRAAT 20

1750 ST.MARTENS LENNIK

10.08.2012

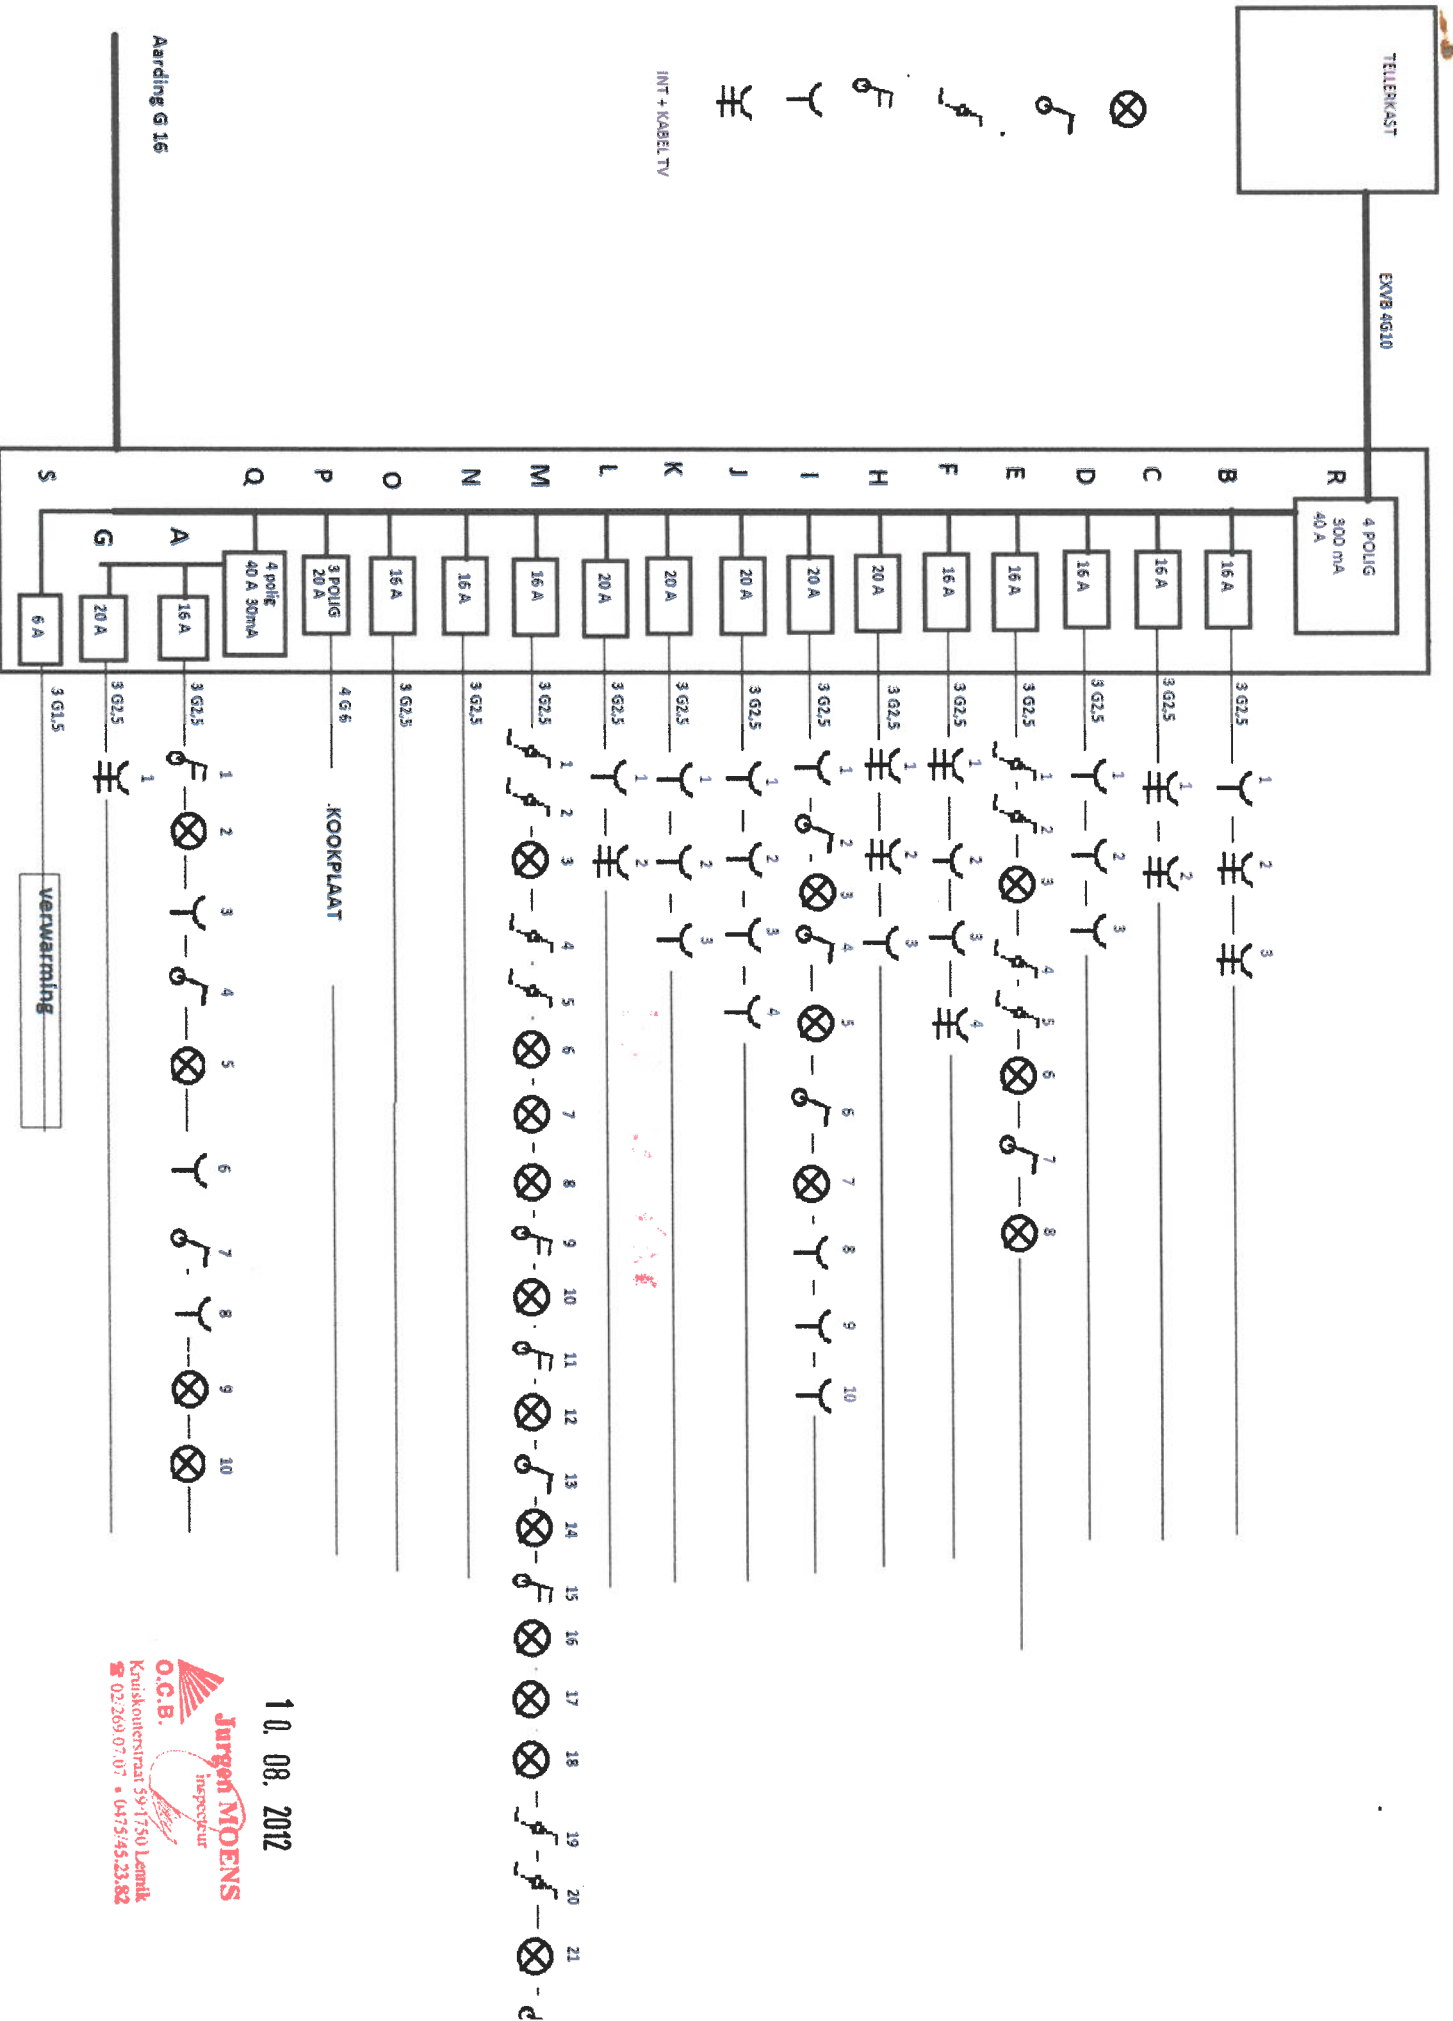


INT + KABEL TV

Aarding G 16

10.08.2012


KELDER

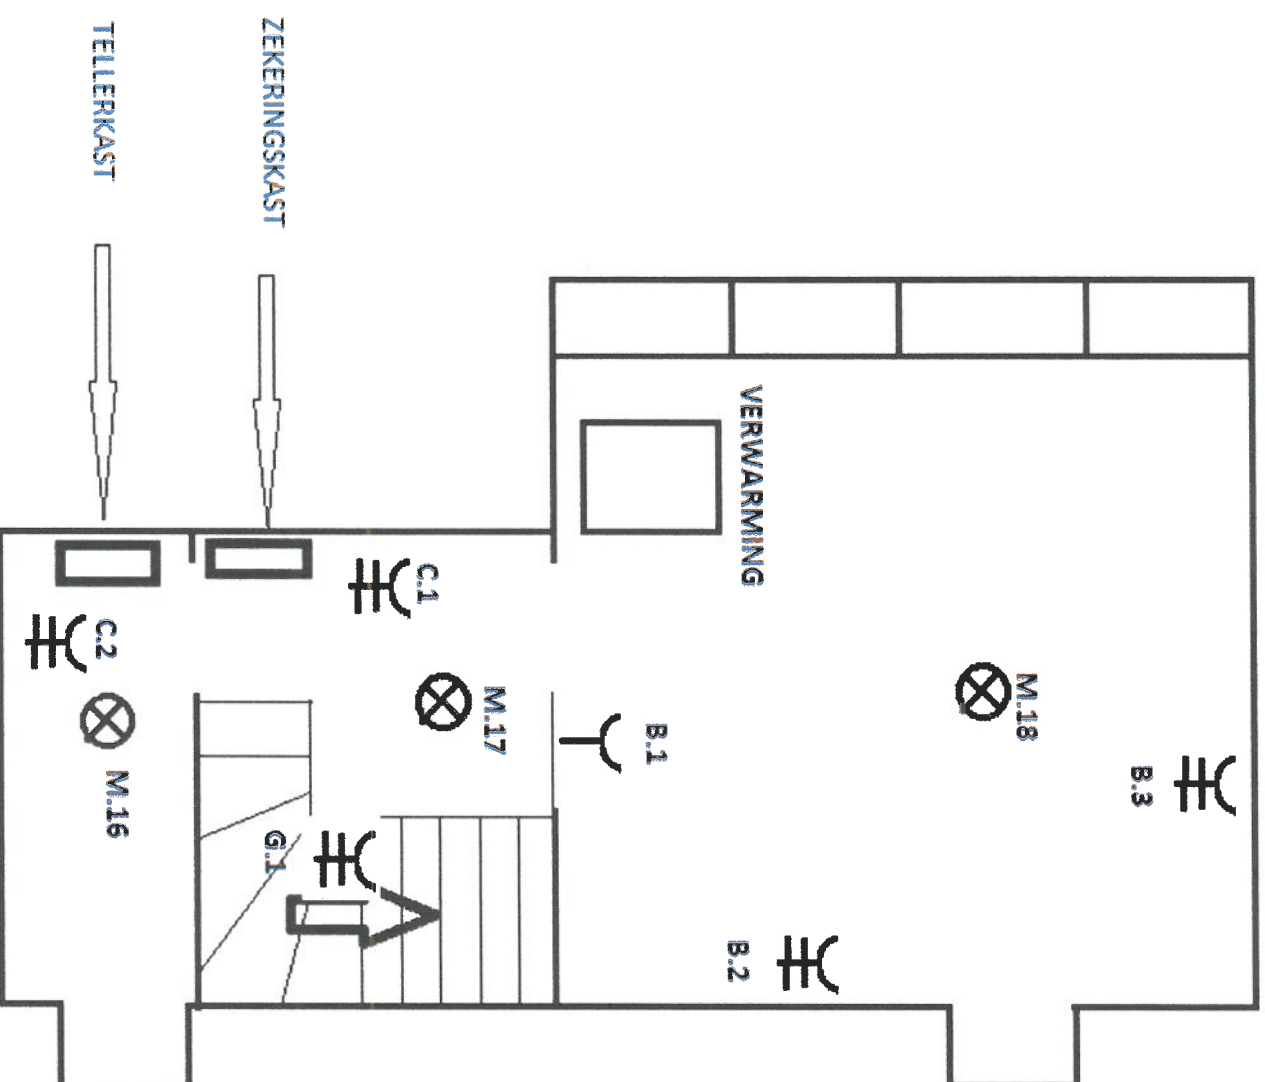

INT + KABEL TV

10.08.2012

GELIJKVLOER

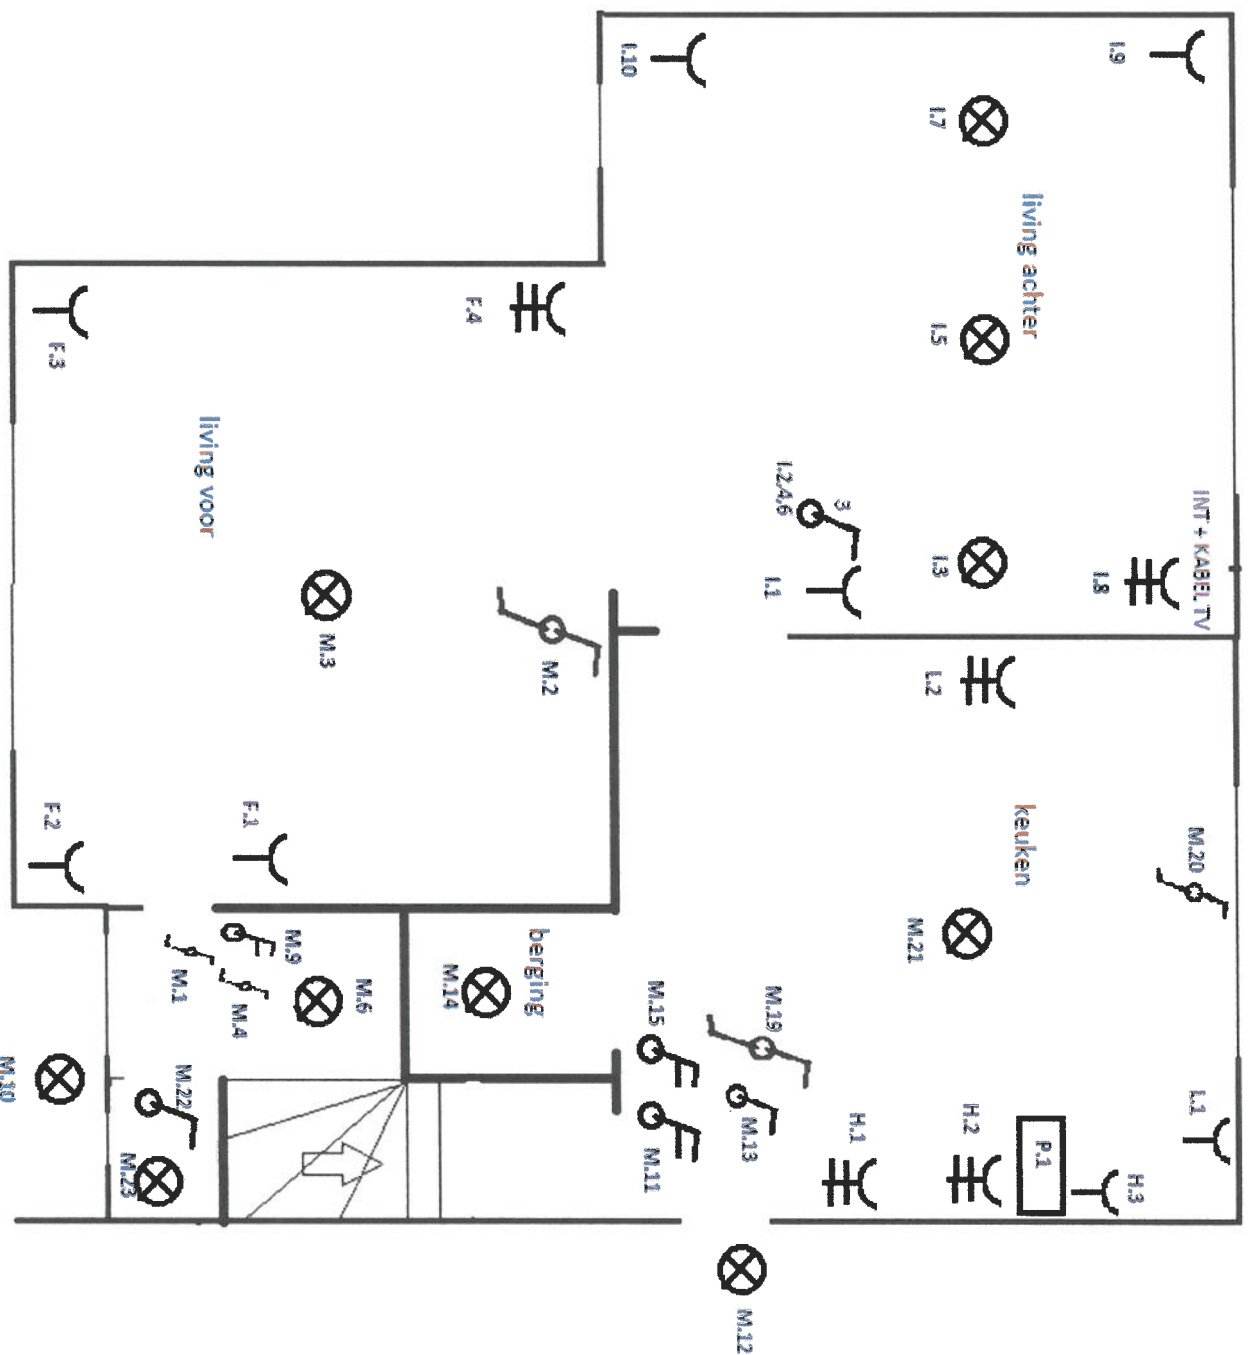

10. 08. 2012

[illegible]

INT + KABEL.TV

Jürgen MOENS
inspecteur
O.C.B.
Kruisstraat 59-1750 Lemnik
☎ 02-269.07.07 - 0475-45.23.82



INT + KABEL.TV

10. 08. 2012