Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61490607/00/NL/000
Origineel



Uw klantnummer: 100161593
Contractnummer: 2236377/32000

BELAC
040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Geraardsbergsesteenweg 1A/003, 9090 Merelbeke-Melle

Uitgevoerd op:
06/05/2025 15:13 - 15:50

Uitgevoerd door: KEN VAN ROY (5259)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Eigenaar	
Naam, Voornaam	
Adres	Geraadsbergsesteenweg 1A bus 003 - 9090 Merelbeke-Melle
Opdrachtgever van de controle	
Naam, Voornaam	
Adres	

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 361 781
Adres	Geraardsbergsesteenweg 1A/003, 9090 Merelbeke-Melle
EAN-code	541 448 860 006 378 374
Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1SAG1105479998
Index 1.8.1 verbruik dag	872
Index 1.8.2 verbruik nacht	664
Toelichting installatie	Appartement
Gecontroleerde installatie	- Wooneenheid
Type installatie	Huishoudelijke installatie

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61490607/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.5. Controlebezoek
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020
Bijkomende informatie (datum uitvoering)	06/05/2025

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming - Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	40
Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Doorsnede leiding voeding bord (mm^2)	10
Voedingsleiding - Type	XVB-F2
Spanning (V)	- 230 V AC

BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: ALSB

Plaats van opstelling	Berging
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	13


Verslag

Origineel


VERSLAG NR
GEN/15/61490607/00/NL/000



(Elektrisch bord)

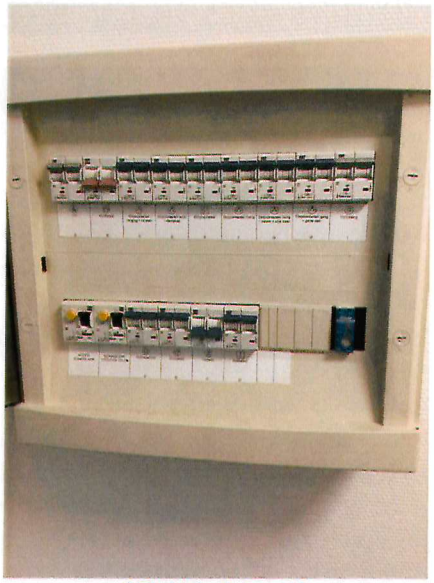

(Elektrisch bord)

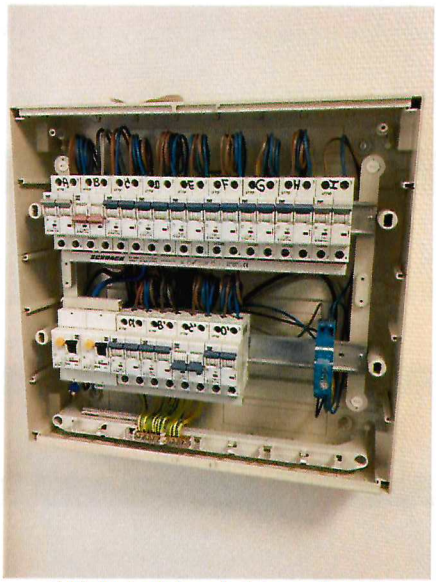

(Elektrisch bord - binnenkant)

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema's en situatieplannen	Referentie	Eendraad & situatie
	Datum	06/05/2025
	Versie	A

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61490607/00/NL/000

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Beschermingsmaatregelen RA	OK
Beschermingsmaatregelen OA	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden	OK

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Aardingslus
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	2.18
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	307.2

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61490607/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 6/5/2050.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.


De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Verslag


Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61490607/00/NL/000

Bijlagen

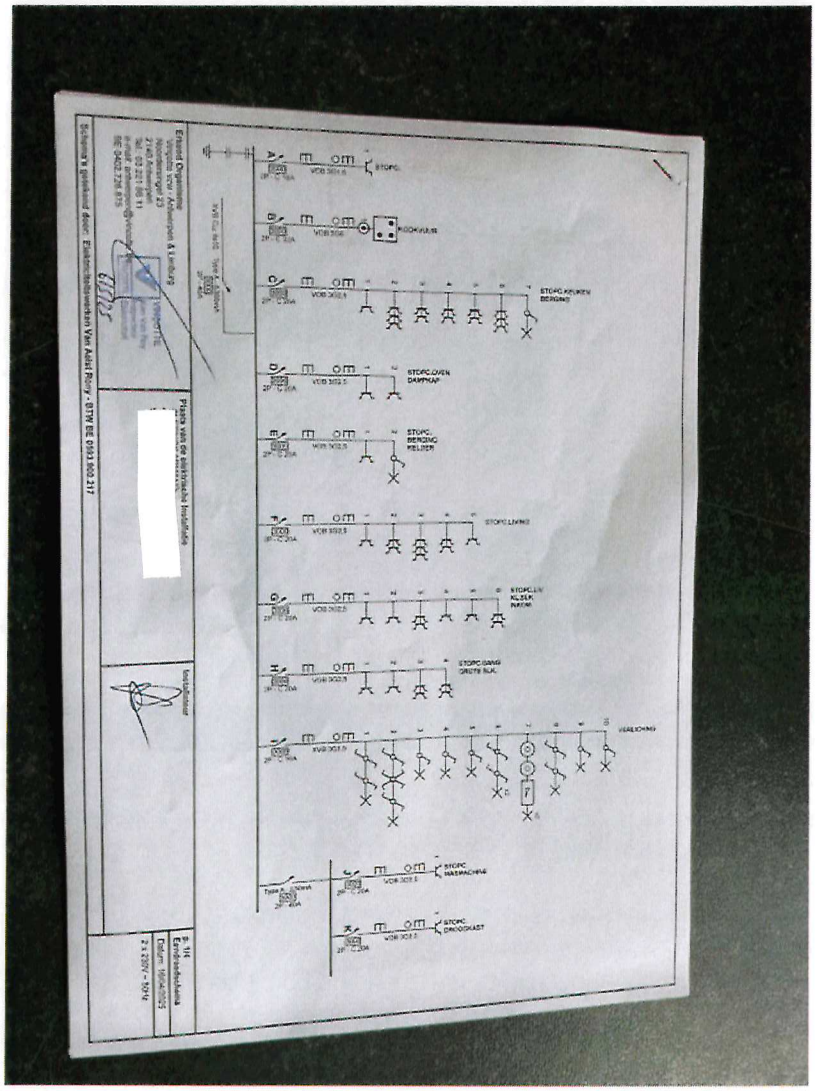

(Eendraadsschema's en situatieplannen)

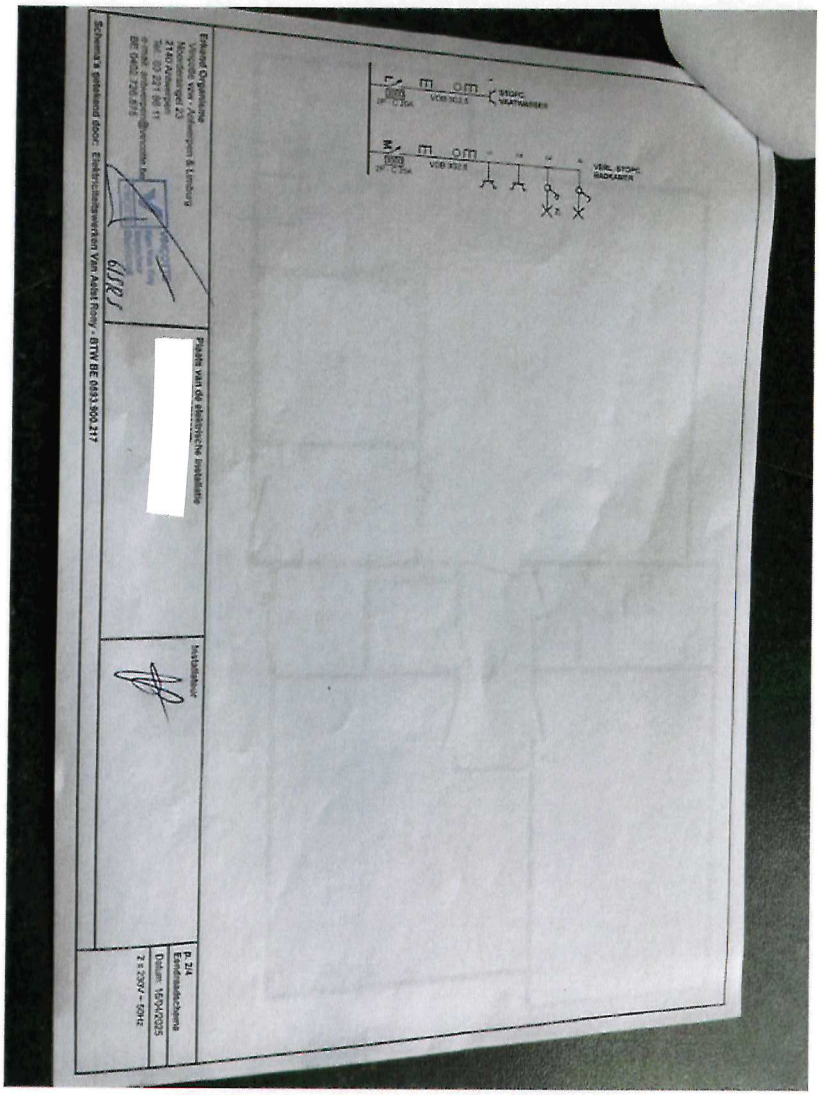


(Eendraadsschema's en situatieplannen)

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61490607/00/NL/000

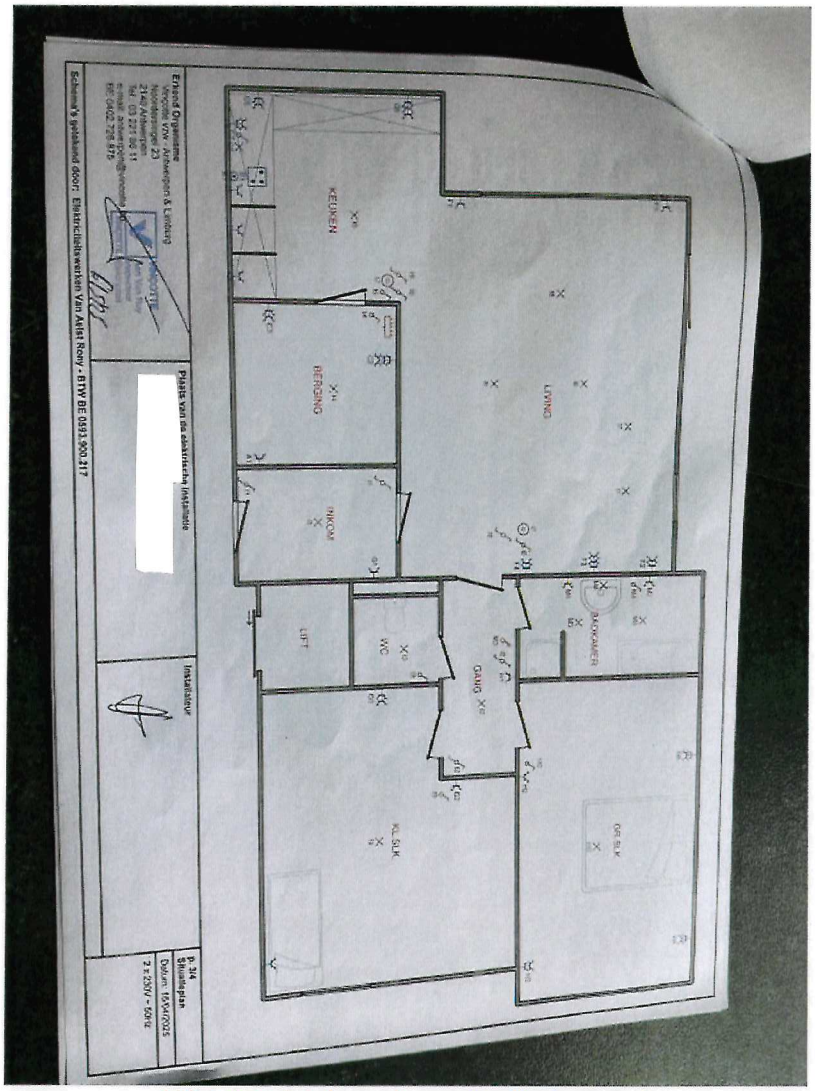

(Eendraadsschema's en situatieplannen)