



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 30/06/2023

Inspecteur: Stephan Pooters

Mentor: -

Installateur: Vertommen Elektrotechniek
comm. v.

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 0891 500 868

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23021926

Datum verslag: 30/06/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kreeftstraat
Huisnummer 3
Busnummer
Postcode 2018
Gemeente Antwerpen
Land België

Eigenaar

Naam Anneleen Kegels
Straatnaam Kreeftstraat
Huisnummer 3
Busnummer
Postcode 2018
Gemeente Antwerpen
Land België

Installateur

Naam Vertommen Elektrotechniek comm. v.
BTW nr. BE 0891 500 868
Telefoonnummer +32 472 43 02 01
E-mail info@vertommenelektro.be

Type : woning

EAN : 541448820037779571

Teller Nr. : 1SAG3100421683

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 22



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 20,2 MΩ

RE: 3,94 Ω

OK

OK

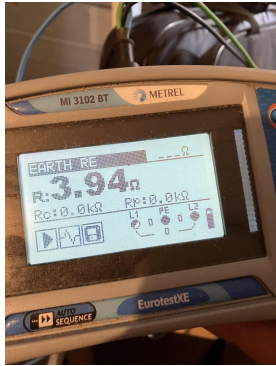

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IA (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	22	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	40		2	10
14	C	20		2	2,5
5	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

Het is aan te raden de 2 automaten van 40A (kookplaat gvl en V1) te vervangen naar 32A.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 30/6/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Stephan Pooters

Stephan Pooters
ACEG VZW - #301

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 30/6/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



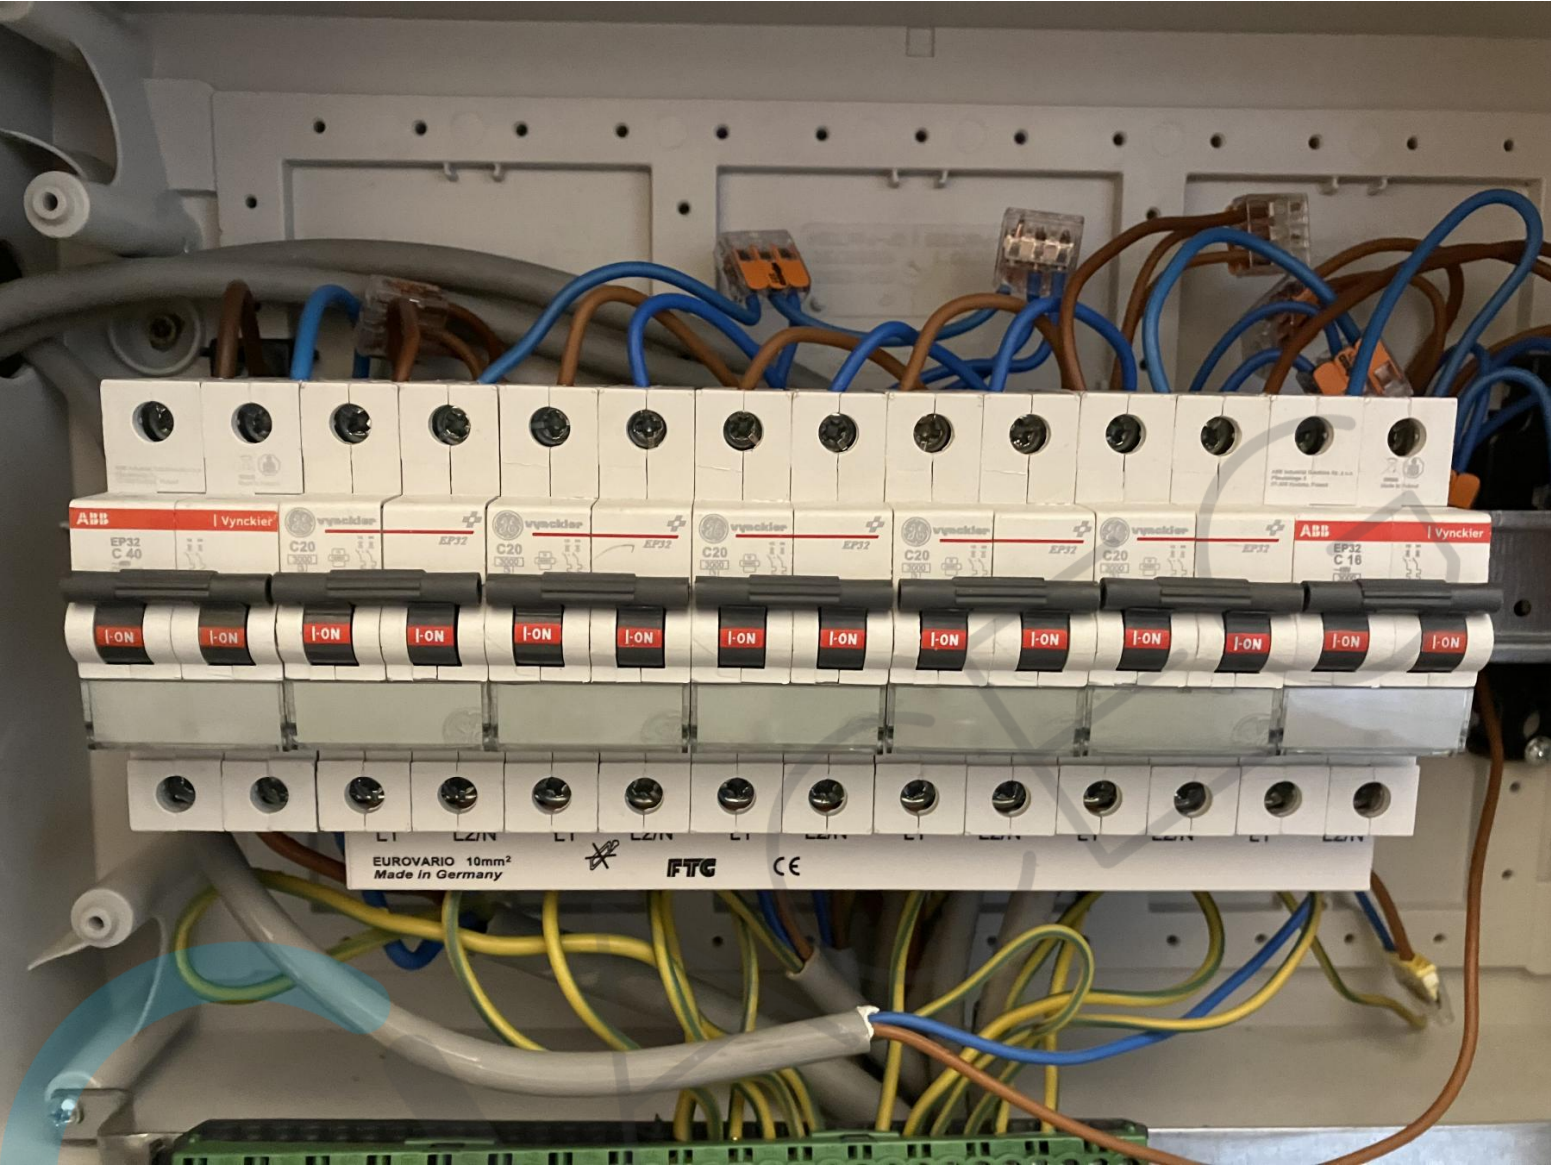


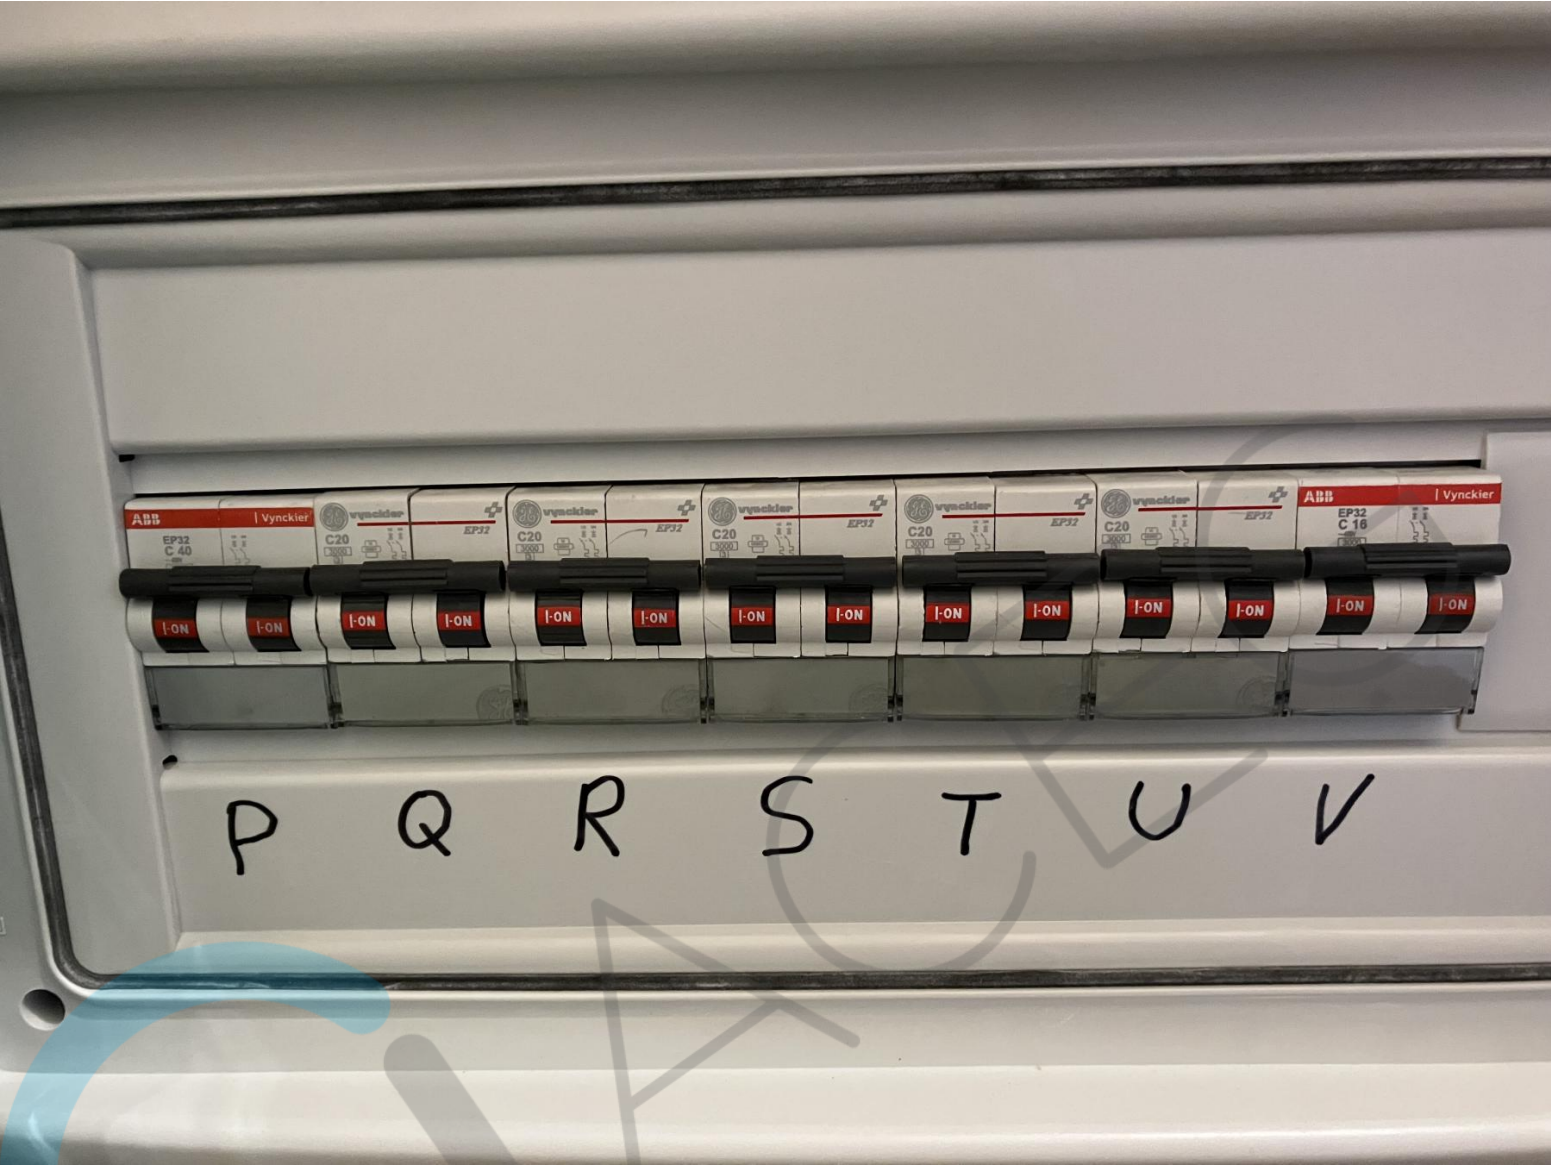

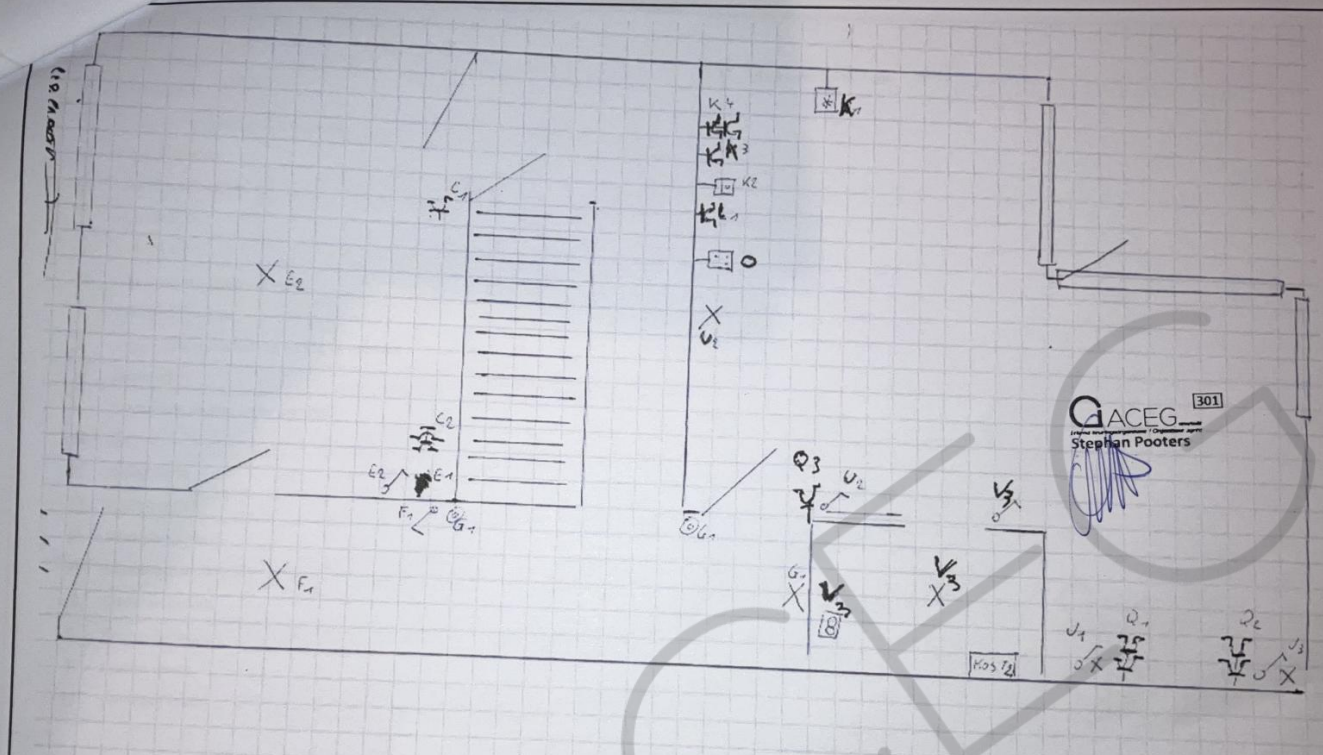

Erkend Organisme ACEG Antwerpen Vogelkierslaan 80 2960 Brecht Tel.: 03 369 15 94 e-mail: antwerpen@aceg.be	Plaats van de elektrische installatie Anneleen Kegels Kreeftstraat 3 2018 Antwerpen	Installateur Klusbedrijf Van Antwerpen Reintjesbeek 19 2930 Brasschaat 0424590774	p. 6/7 Situatieschema 3 x 230V ~ 50Hz
---	--	---	---

Schema's getekend door: Janssens B.V.B.A. - BTW BE 0523.916.004

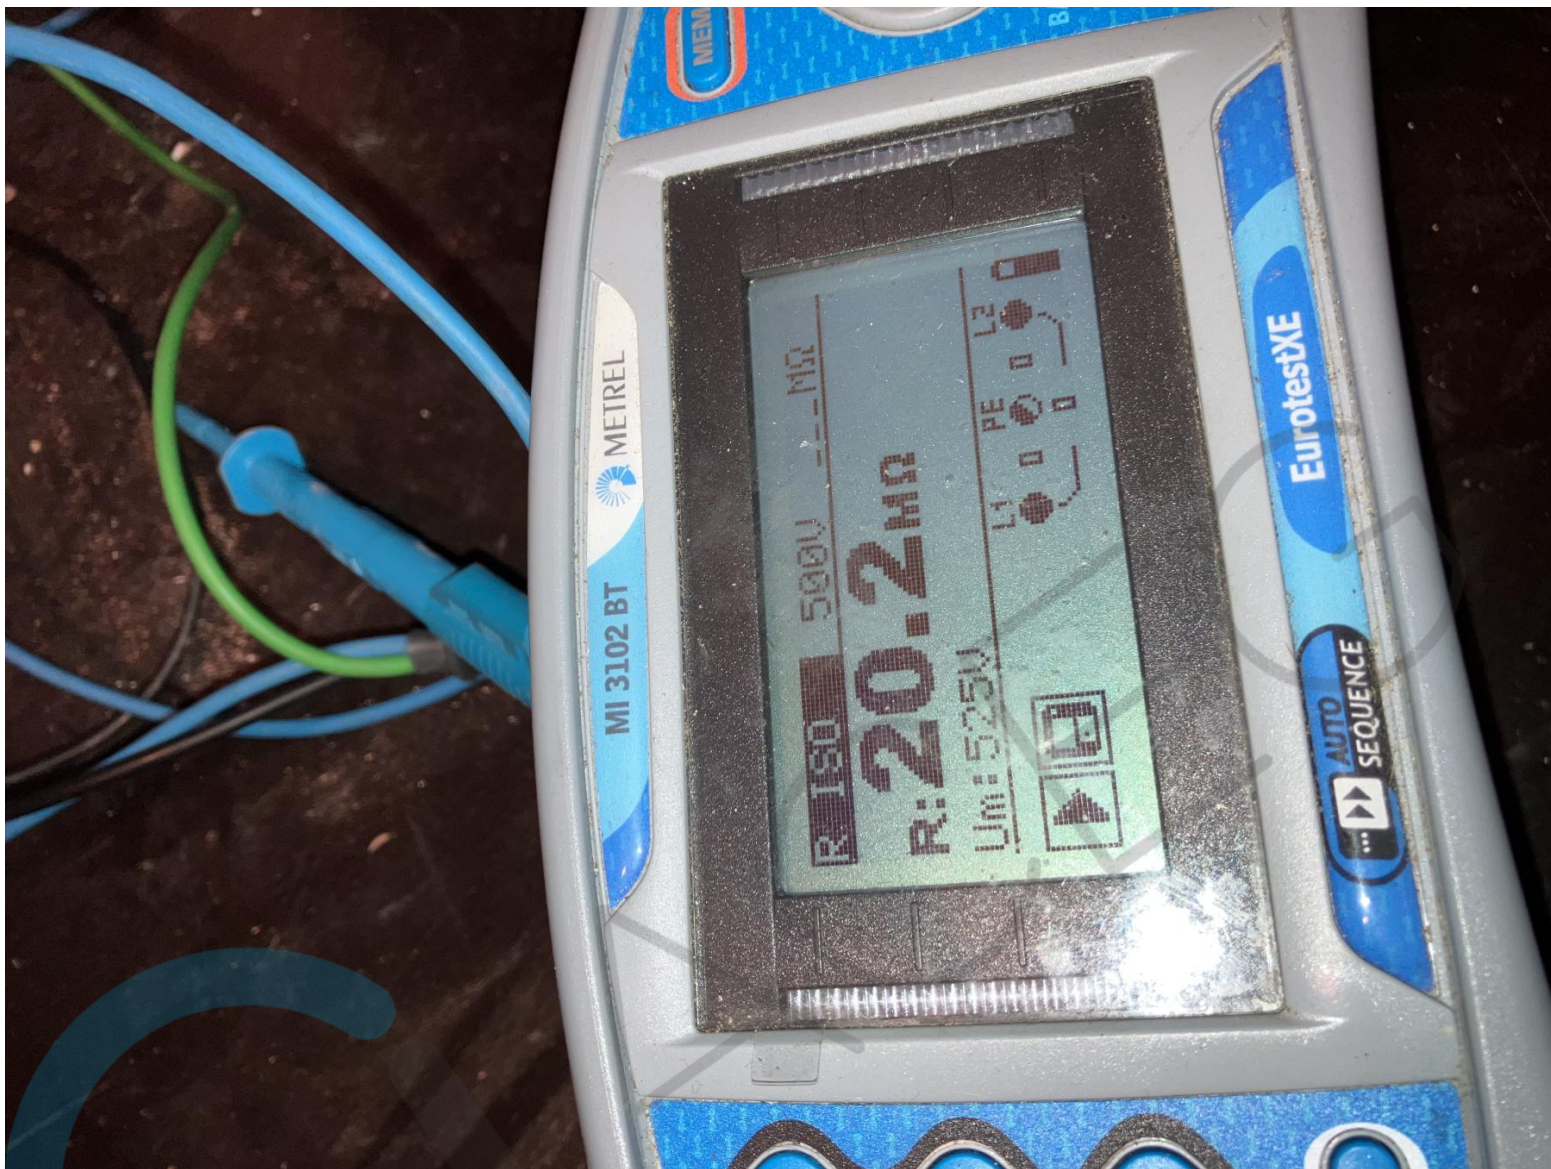



- A Wasmachine
- B Droogkast
- C Stopcontacten bureau GLV voorkant
- D Verlichting kelder
- E Licht bureau voorkant
- F Licht gang GLV
- G Licht traphal
- H Stopcontacten zolder voorkant
- I Verlichting gang 2e
- J Stopcontacten voorkant 1e + Licht 1e voorkant
- K Keuken GLV
- L Stopcontact keuken onder werkblad
- M Bel
- N Kookplaat 1e
- O Kookplaat GLV
- P Verdeelbord studio
- Q Stopcontacten SLK GLV
- R Zolder achterkant
- S Keuken eerste
- T Keuken eerste
- U Verlichting studio


V Badkamer zolder + glv


ACEG 301
Stephan Poeters

Erkend Organisme ACEG Antwerpen Vogelkenslaan 80 2960 Brecht Tel.: 03 369 15 94 e-mail: antwerpen@acog.be	Plaats van de elektrische installatie Anneleen Kegels Kreeftstraat 3 2018 Antwerpen	Installateur Klusbedrijf Van Antwerpen Reintjesbeek 19 2930 Brasschaat 0424590774	p. 7/7 Lijst Kringen 3 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Janssens B.V.B.A. - BTW BE 0523.916.004			

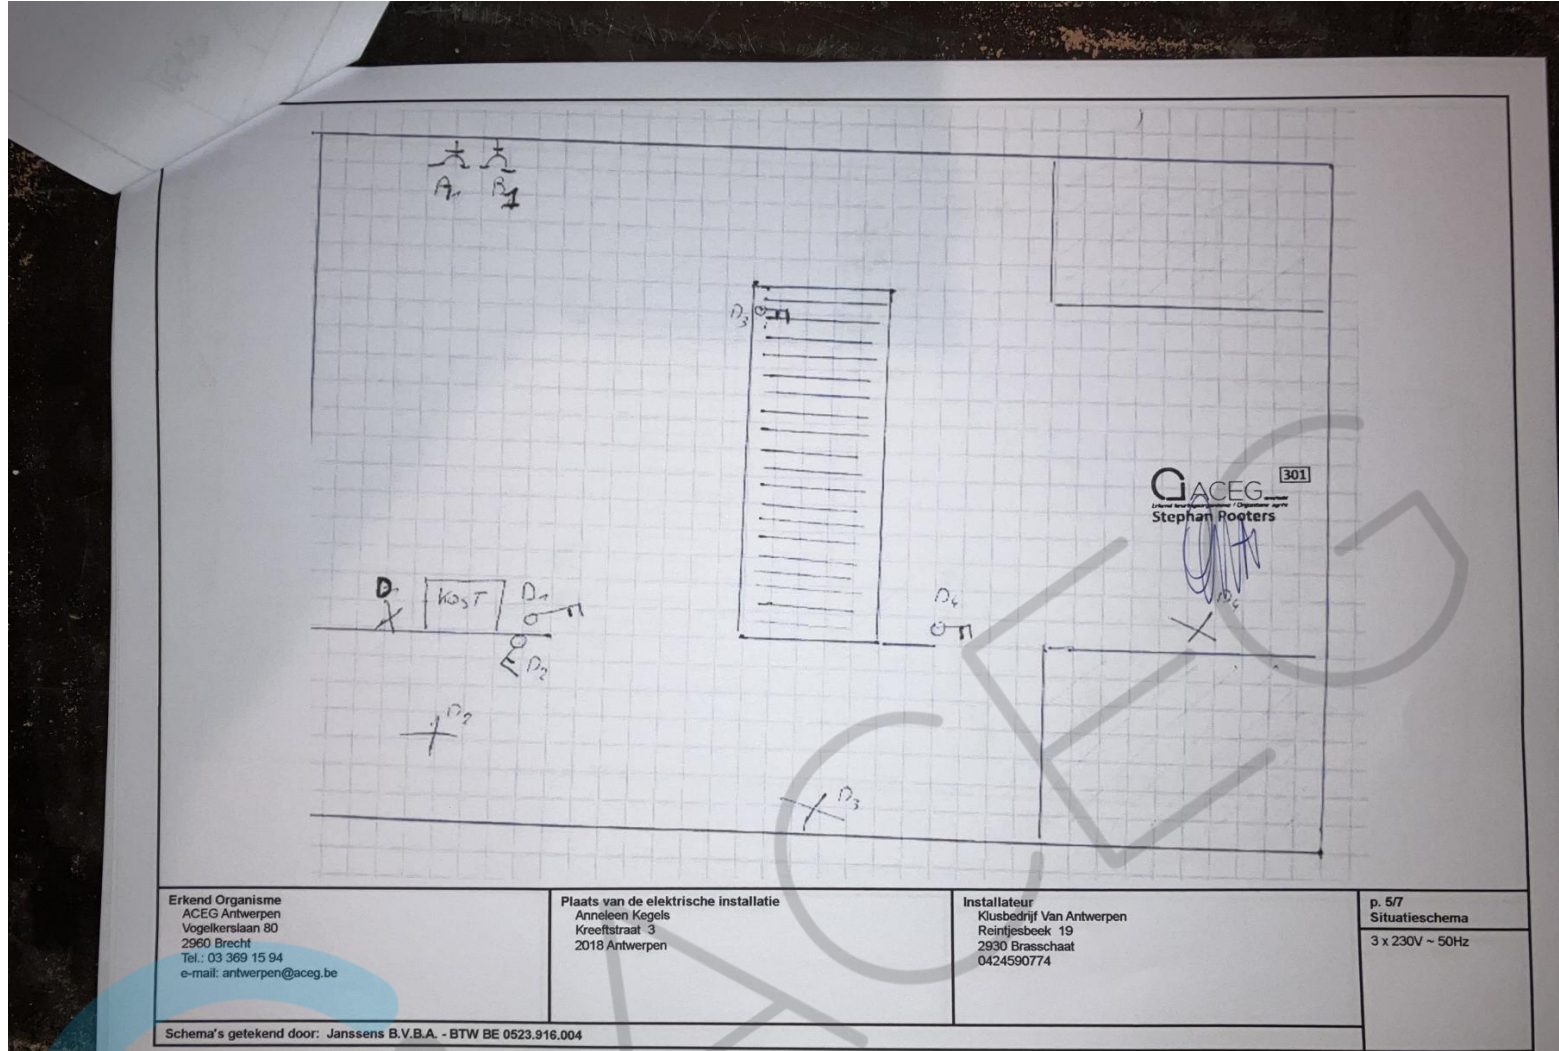

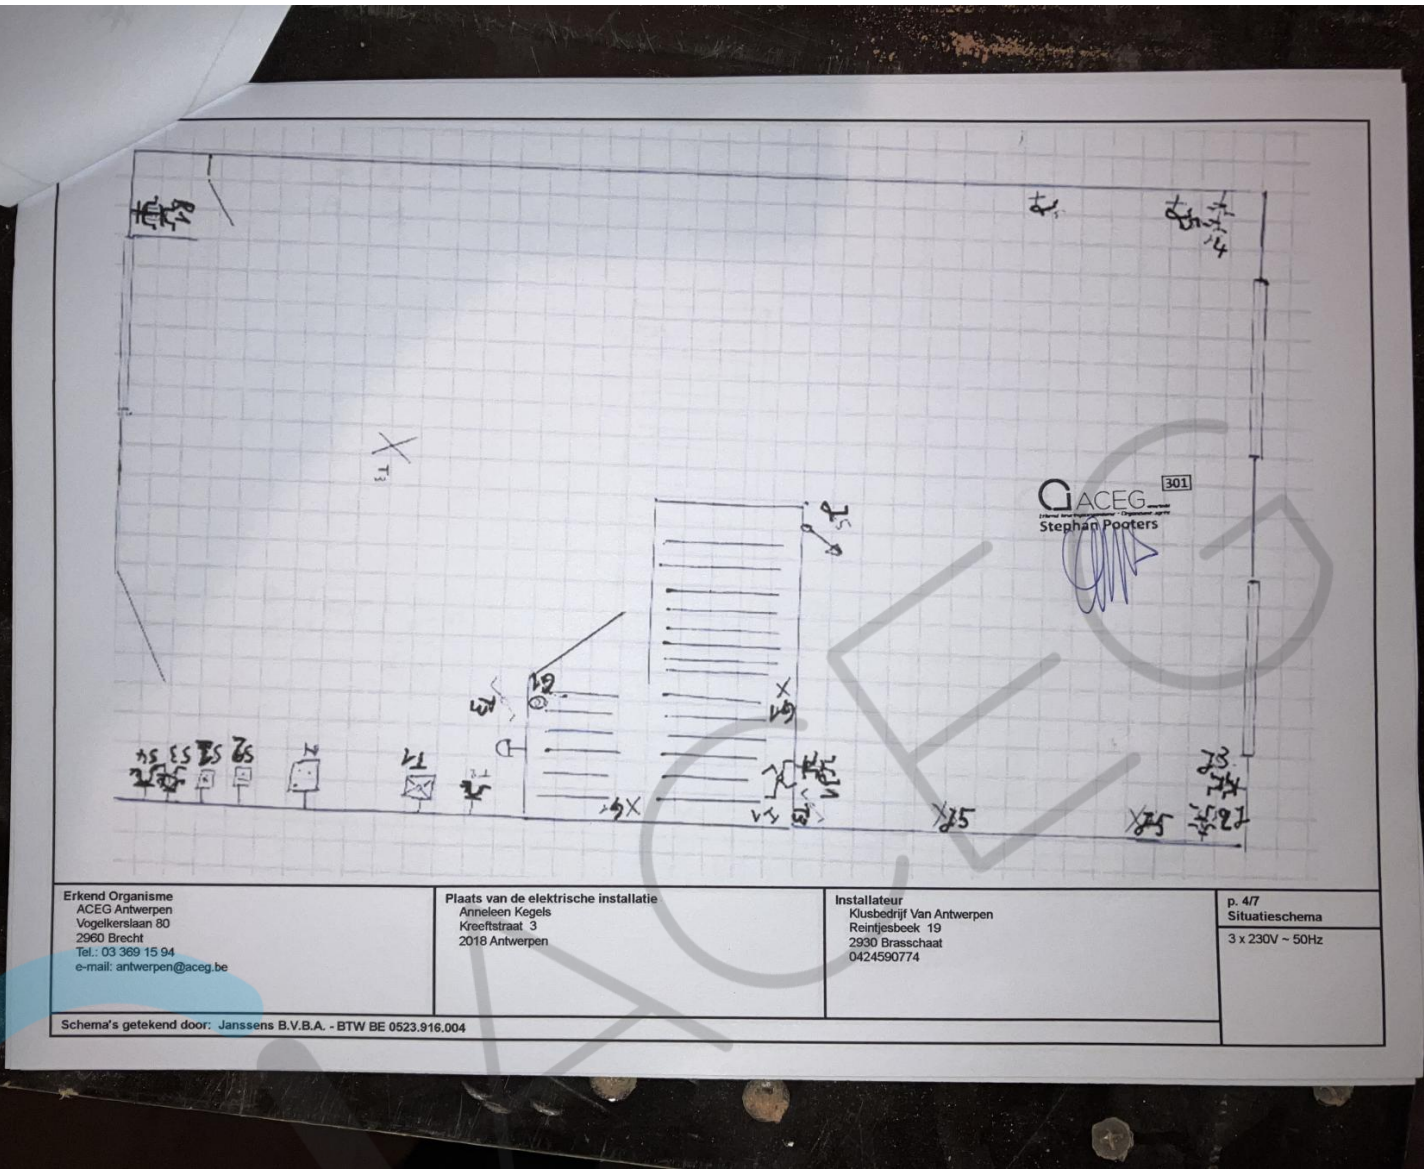

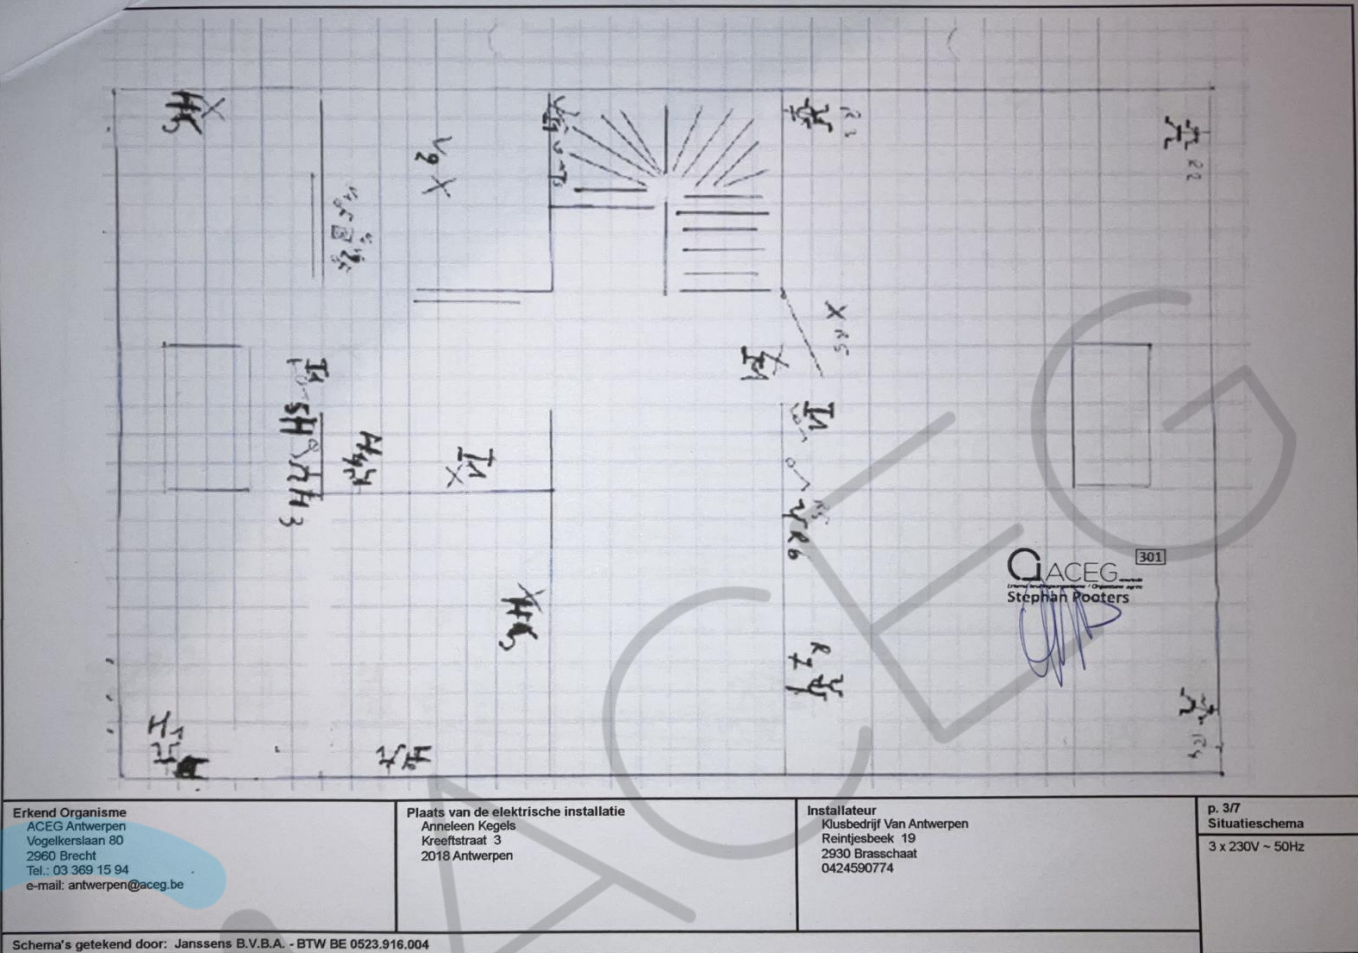

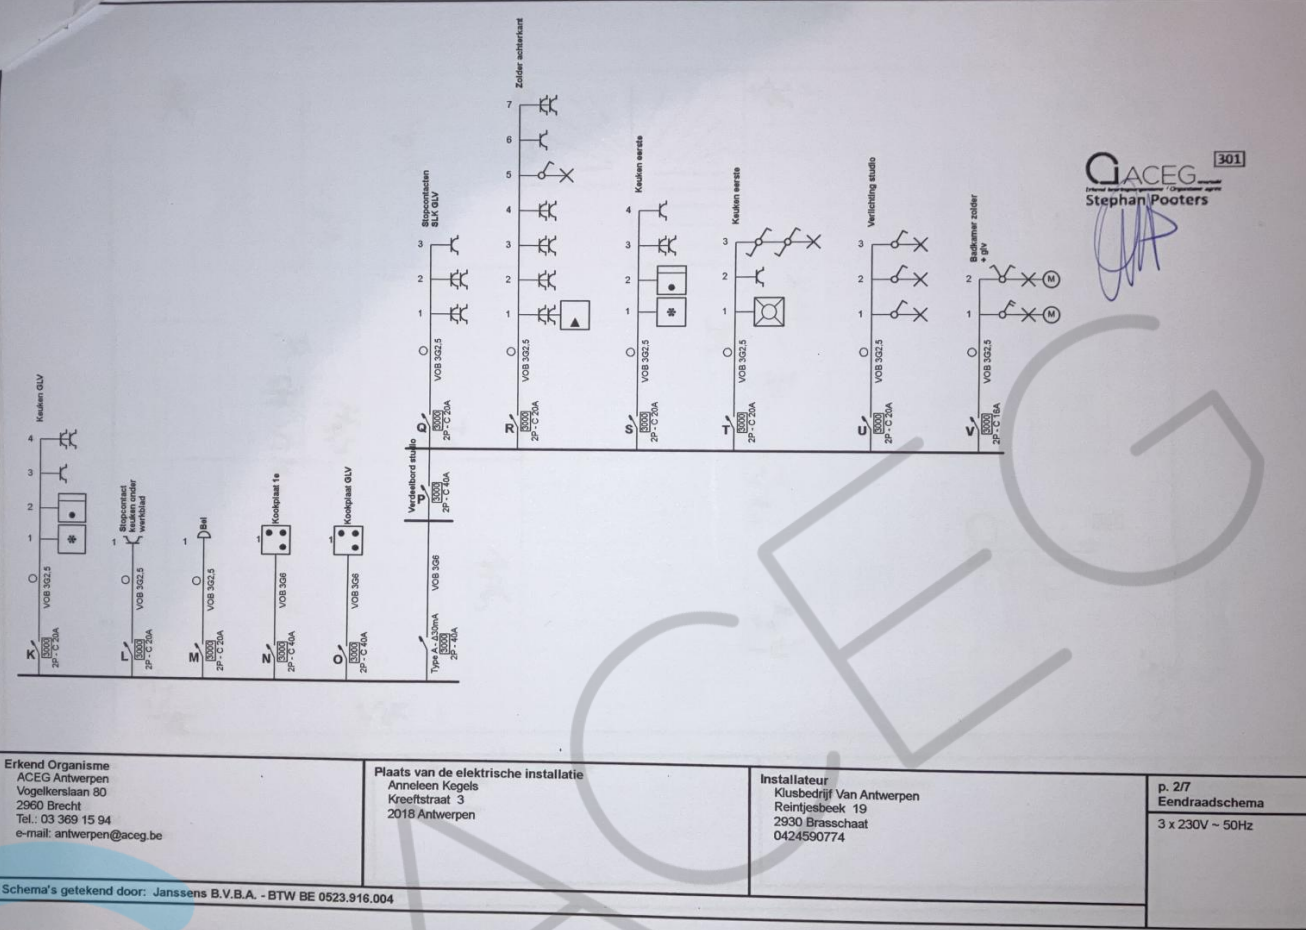



Stephan Poeters

30/6/83

Pagina 14 van 23 | EK1



