



Beter Zeker.
Bien Sûr.

BEWIJS: ERGAAF VAN HET ONDERZOOK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Oost-Vlaanderen, Industriepark - Zwijnaarde 3B, 9052 ZWIJNAARDE
T: 09 252 45 45, E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0264-170510-13 Datum van het onderzoek : 10/05/2017
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : NOBELS
GLAZENLEEUWSTRAAT 83 102
9120 BEVEREN-WAAS

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : NOBELS
Adres : GLAZENLEEUWSTRAAT 83 102
9120 BEVEREN-WAAS

OPDRACHTGEVER : VAN BUNDEREN KRIS
Adres : EDUARD PRISSESTRAAT 35
9100 SINT-NIKLAAS

INSTALLATEUR : VAN BUNDEREN KRIS
Adres : EDUARD PRISSESTRAAT 35
9100 SINT-NIKLAAS

BTW of IK : 0788.149.477


EAN : 541448860016514748

Teller nr.

3488330

Index :

7/6

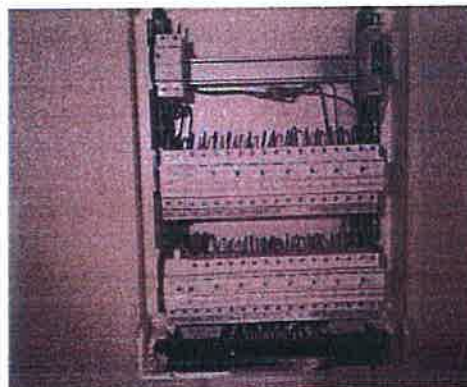

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe Installatie /
Begin werken fundering: Na 01/10/81
Aansluiting spanning : Mono 230V
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm²
Type van de aardelektrode: Lus
Aantal borden : 1
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : Appartement
Elektrische installatie : Na 01/10/81
AREI art. : 86
Bescherming van de aansluiting : max.40 A
Alg. schakelaar: type : 2p 40A/300mA
Aantal eindstroombanen : 17
Schema : TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 3 Ohm RI tot 50 MOhm



Beter Zeker,
Bien Sûr.

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 2 De keuken is nog niet geplaatst.
- 3 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.

Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10.05.2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,

0264 DAVID WATERSCHOOT

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de eendraadsschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.




STAP 3


Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 10.05.2042.

STAP 4

BTV Oost-Vlaanderen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's

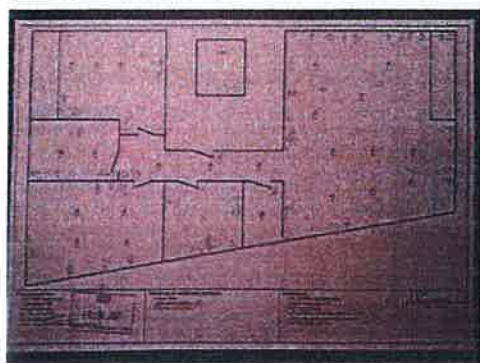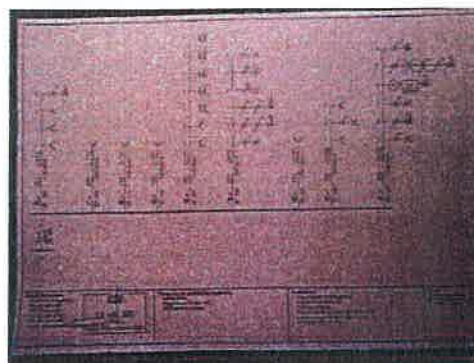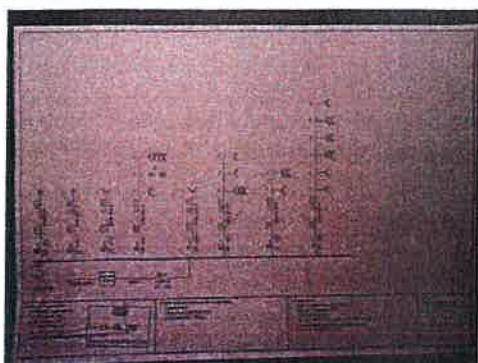

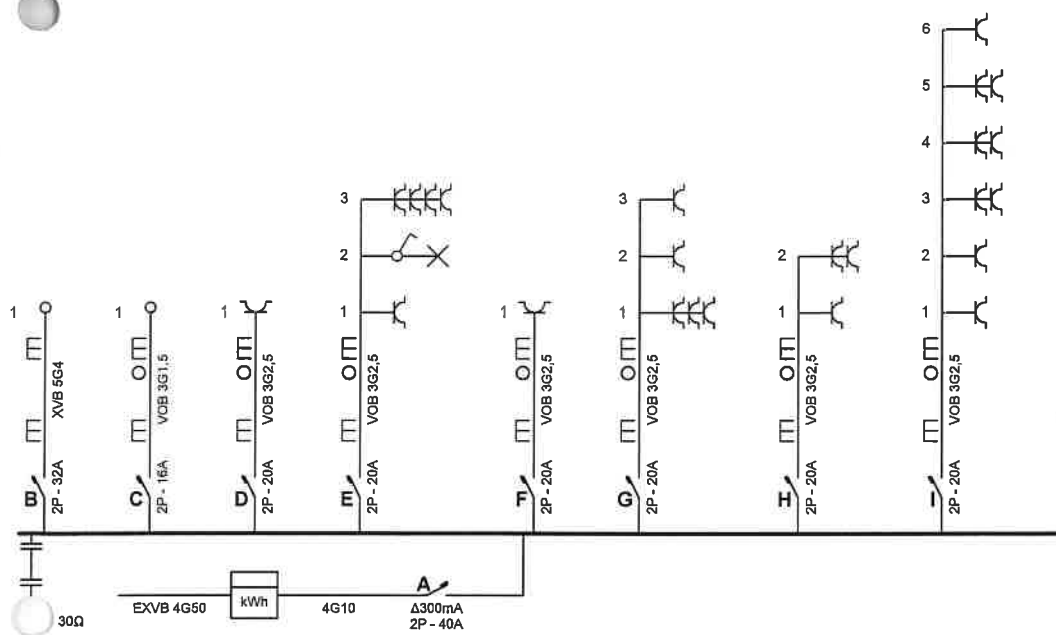


Erkend Organisme
BTW Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
Fax: 09 252 50 50
e-mail: btw.oostvlaanderen@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
Nobels Wim
Glazenleeuw 83 Bus 102
9120 Beveren - Waas

Installateur
Elek. Werken Van Bunderen
Eduard Prijsstraat 35
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 766 32 32 GSM: 0477 54 46 00
e-mail: kris.van.bunderen@telenet.be
BTW BE 0788.149.744

p. 1/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

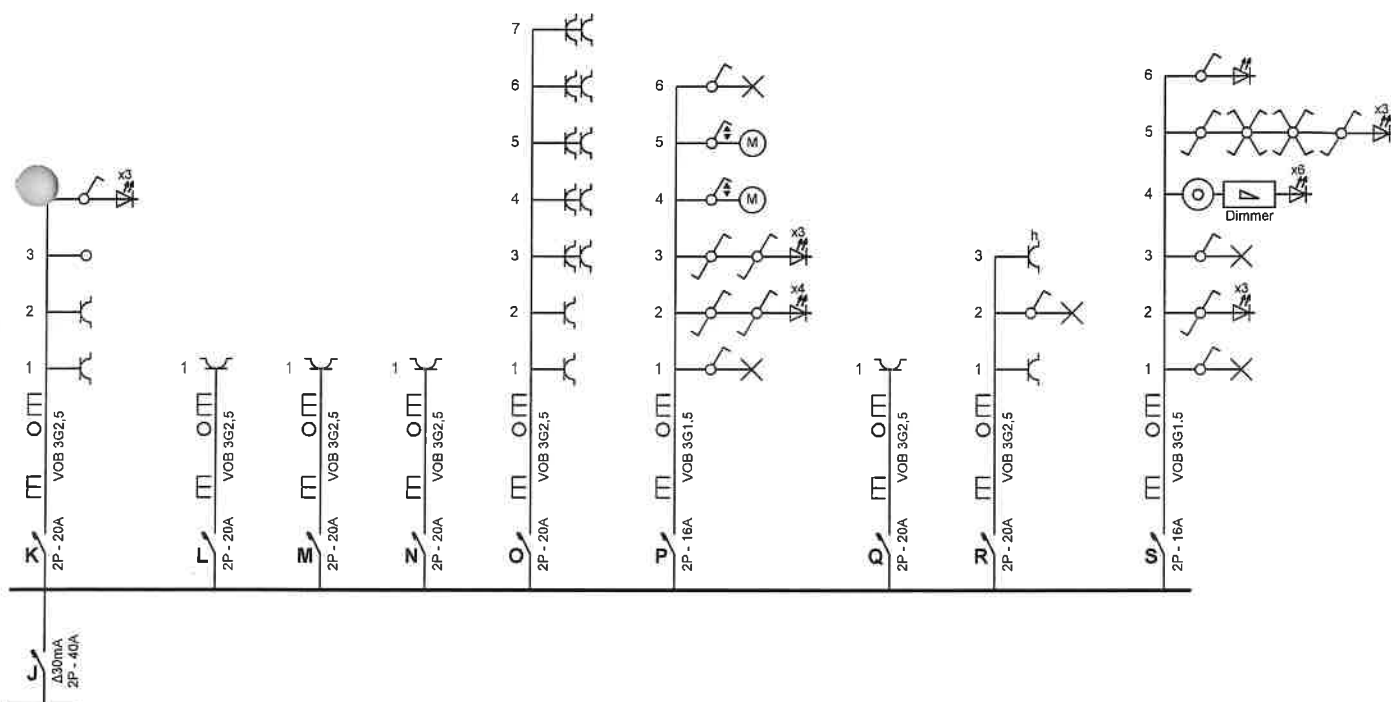


Erkend Organisme
BTv Oost-Vlaanderen
Industriepark 3B
9052 Zwijnaarde
Tel.: 09 252 45 45
Fax: 09 252 50 50
e-mail: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
Nobels Wijn
Glazenleeuw 83 Bus 102
9120 Beveren - Waas

Installateur
Elek. Werken Van Bunderen
Eduard Prissestraat 35
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 766 32 32 GSM: 0477 54 46 00
e-mail: kris.van.bunderen@telenet.be
BTW BE 0788.149.744

p. 2/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

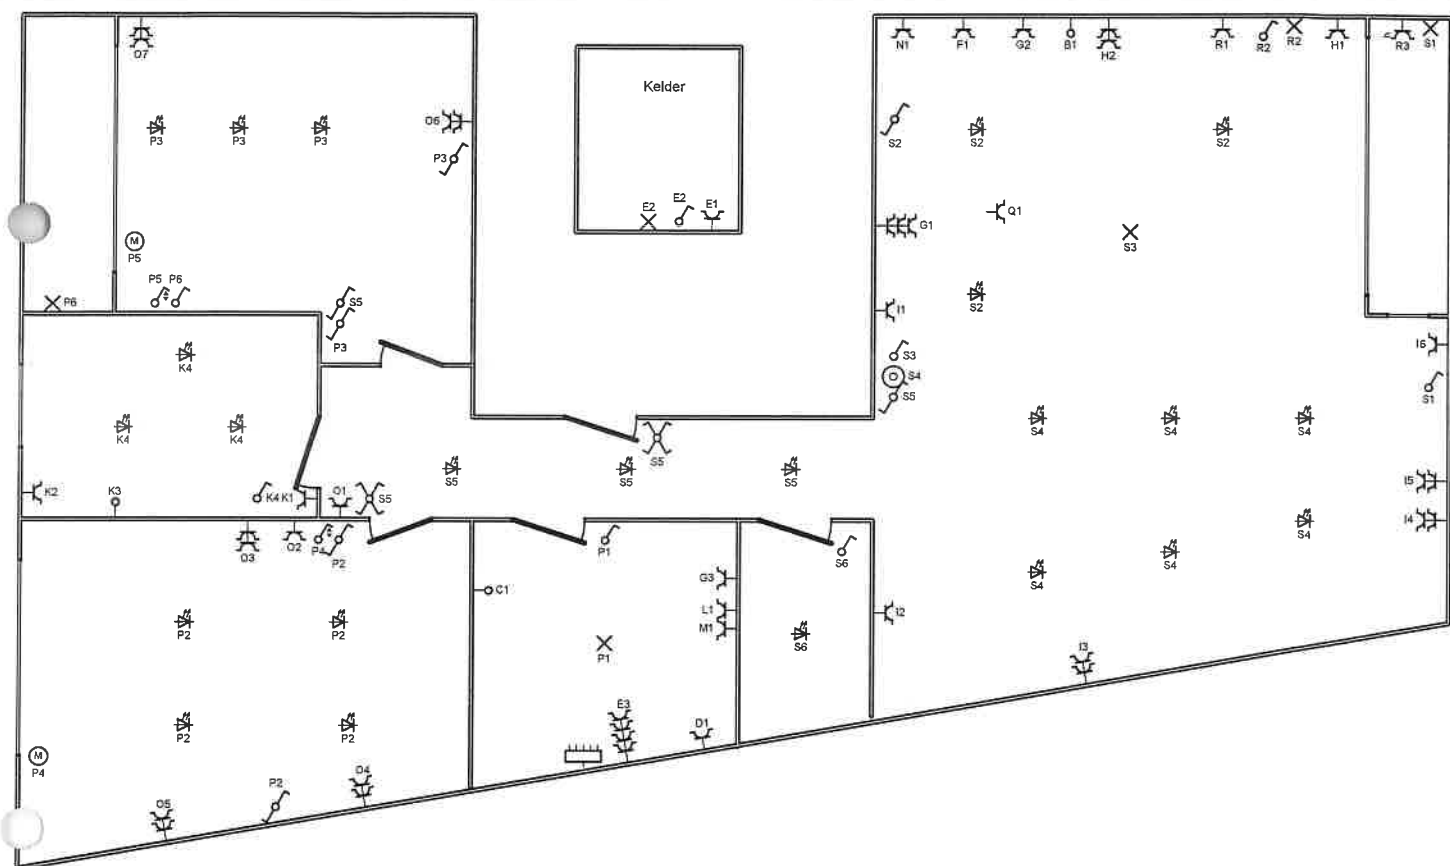

Erkend Organisme
 BTV Oost-Vlaanderen
 Industriepark 3B
 9052 Zwijnaarde
 Tel.: 09 252 45 45
 Fax: 09 252 50 50
 e-mail: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie
 Nobels Wim
 Glazenleeuw 83 Bus 102
 9120 Beveren - Waas

Installateur
 Elek. Werken Van Bunderen
 Eduard Prissestraat 35
 9100 Sint-Niklaas
 Tel.: 03 766 32 32 GSM: 0477 54 46 00
 e-mail: kris.van.bunderen@telenet.be
 BTW BE 0788.149.744

p. 3/3
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz