

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	84/2017/3/15/8	Datum van bezoek: Date de visite:	15/03/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	PM AUTOMATICS VOF Koutergatsstraat 58 - 9420 ERPE-MERE 0667765024	IK: CI:	
Distributionnetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	50250479 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Elkestraat 63 - 9550 HERZELE		
Eigenaar: Propriétaire:	Dobbenie Elkestraat 63 - 9550 HERZELE		
Installateur:	Bestaand en PM Automatics	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270 - 271
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison	
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 3x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4G x 10 mm ² EXVB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	6.49 Ohm
Isolatie / Isolement:	2.24 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 20	
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	A/s
40A	30mA	A/s
Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
A-T	OK	OK
A-T	OK	OK
AREI/RGIE	270 - 271	
270 - 271		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
OK	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
OK	OK	Aansluitingen: Raccordements:
OK	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:
OK	OK	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

84/2017/3/15/8

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 15/03/2042

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



VAN DE STEENE Ronny


Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

84/2017/3/15/8

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

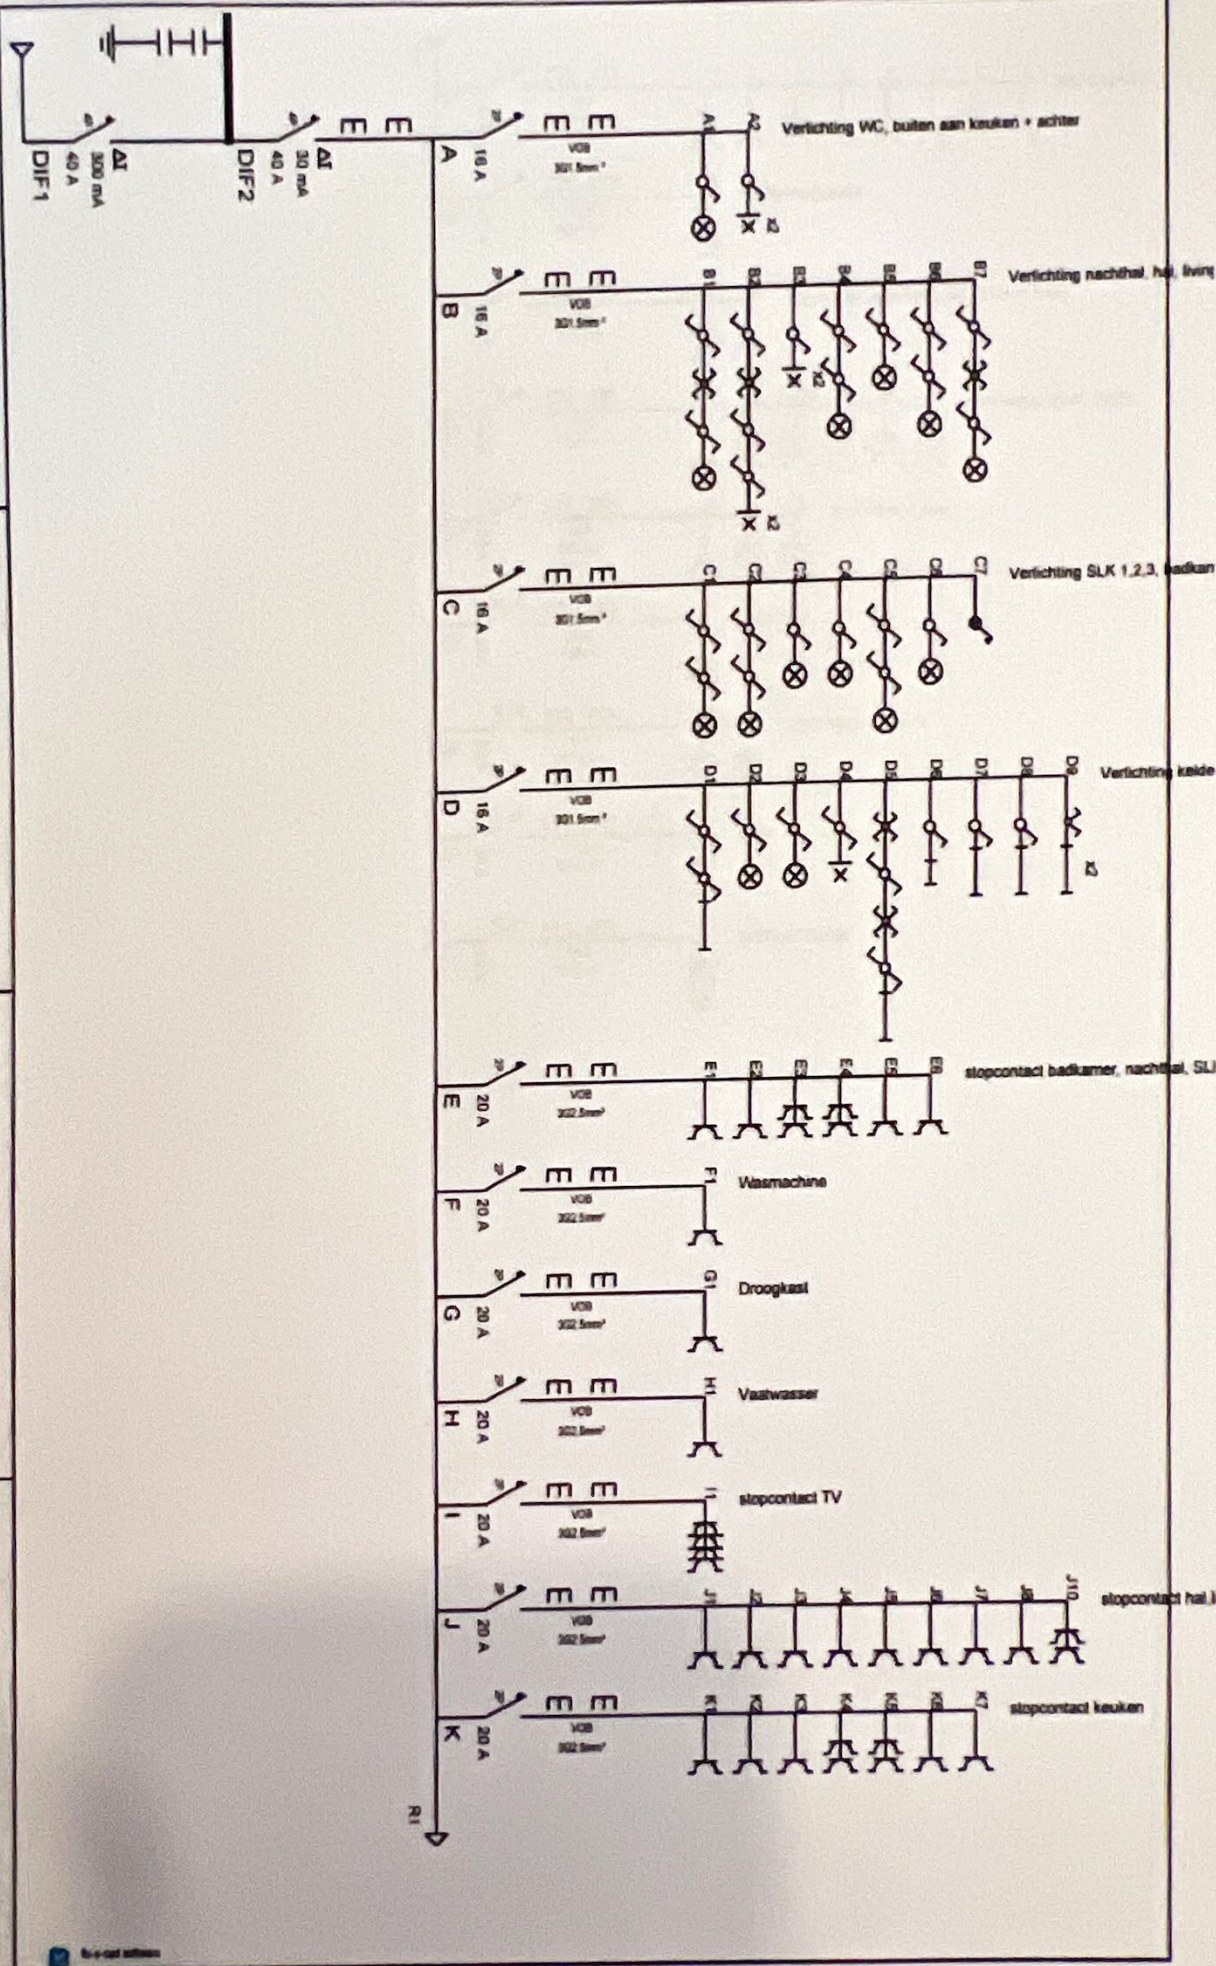

INSTALLATEUR

KEURING

WERF


Schema 1A

3N 400V/230V

Naam: PMA AUTOMATICS vof
BTW: BE 0967 706 024
Datum: 08/03/2017
Plaats: Middelburg

ORGANIS: ELEKTROTEST vzw
Naam: " "
Datum: 16 maart 2017
Handtek: "

Naam: Kruif en Vanessa
Straat: Elkestraat 63
Cantem: 9550 Steenhille Wijnzede
Handtek: "

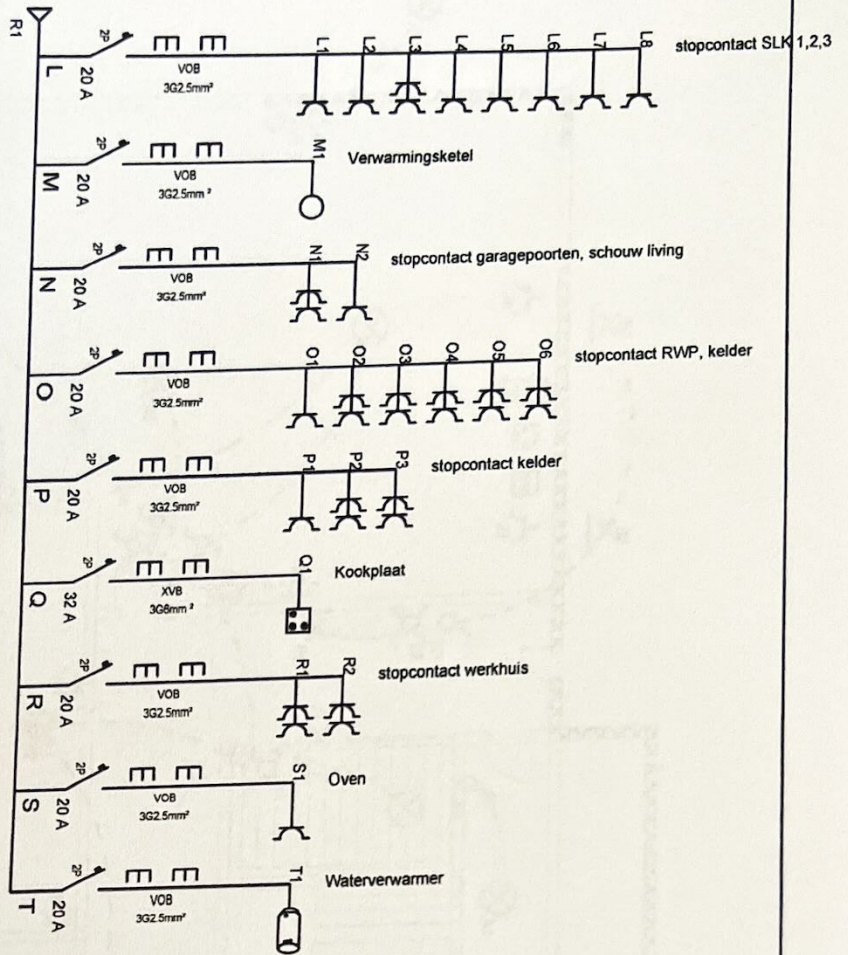

INSTALLATEUR

Naam
BTW
Datum
Handtek.

PM OUTOMATICS vof
..BE 0867.765.024
08/03/2017
Peter Minnoot

KEURING

ORGANIS.
Naam
Datum
Handtek.

..ELEKTROTEST vzw
..15 maart 2017
Handtek.


WERF

Naam
Straat
Gemeente
Handtek.

Kristof en Vanessa
..Elkestraat 63
..9550 Steenhuzen-Wijnhuizen
Handtek.

Schema1B

3N, 400V/230V~

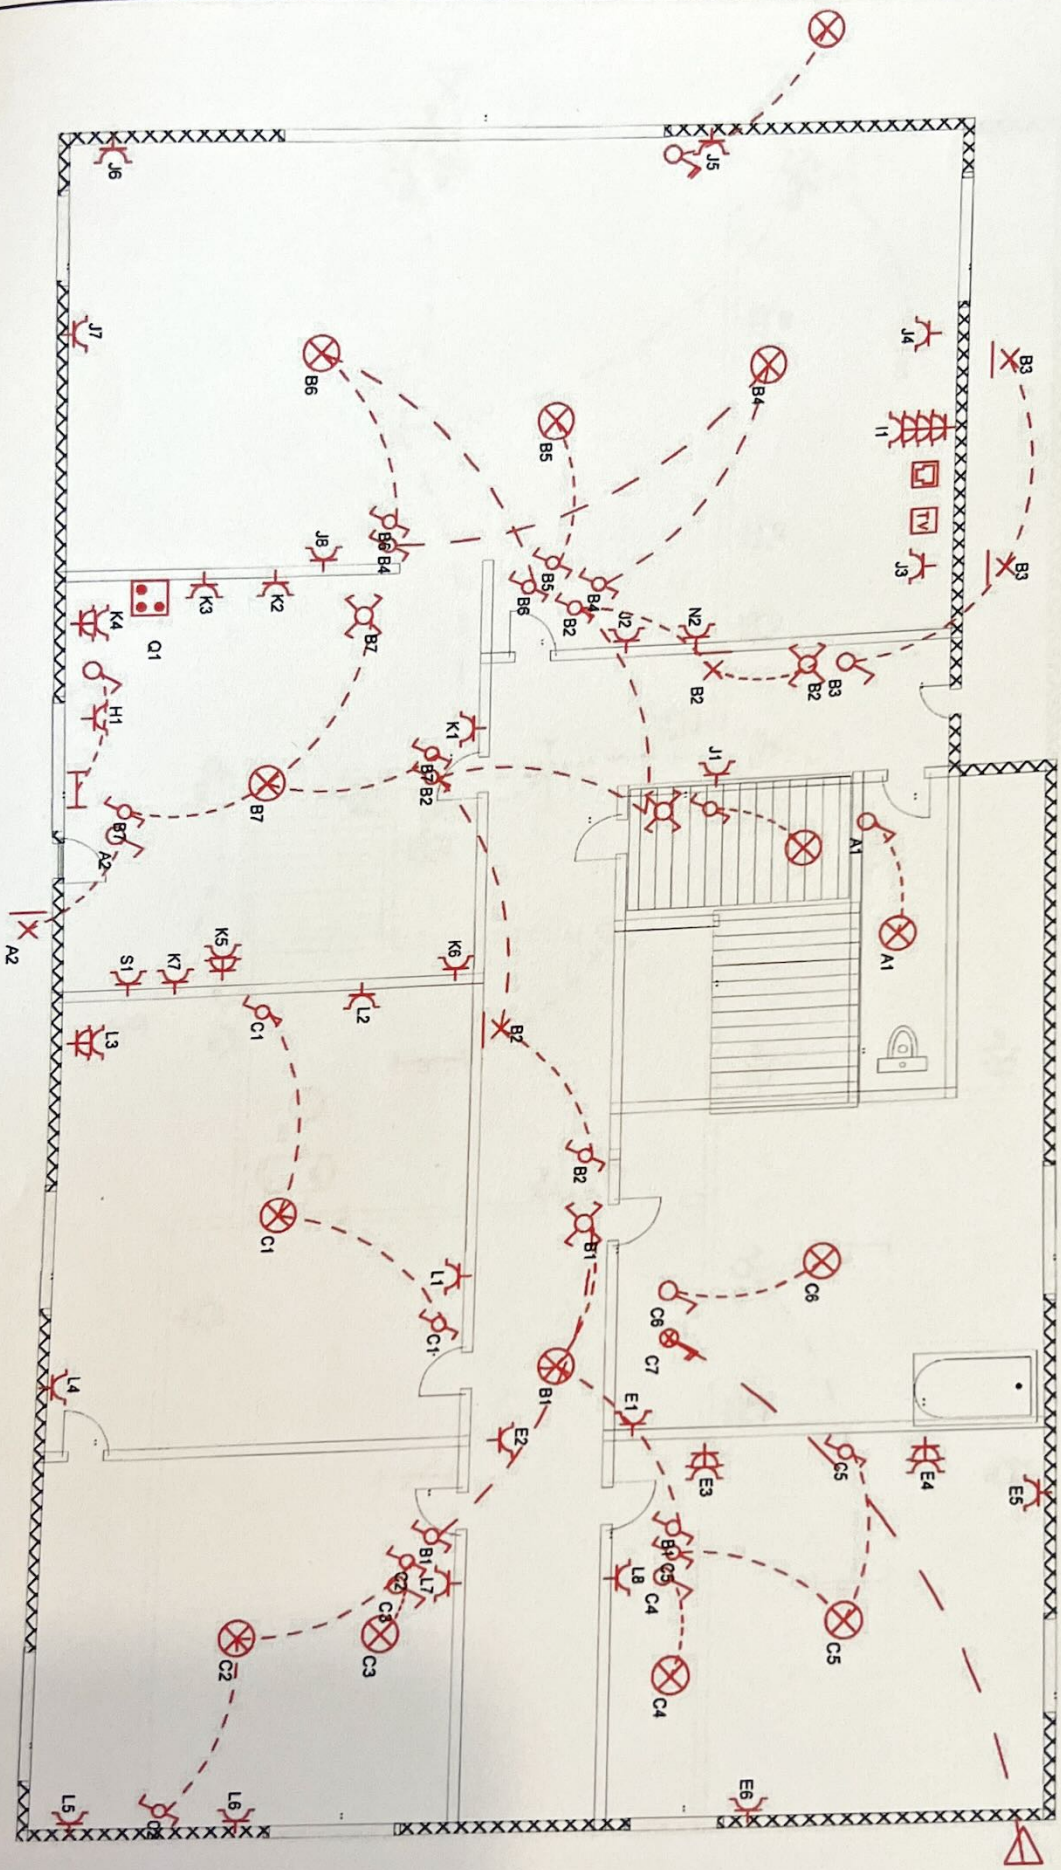

INSTALLATEUR

Naam

PM AUTOMATICS vof

BE 0967 765 024

09/03/2017

Handtek

KEURING

ORGANIS ..ELEKTROTEST vzw

Naam ..15 maart 2017

Datum

Handtek

WERF

Naam Kristof en Vanessa

Straat ..Elkestraat 63

Gemeente ..9550 Steenhuzen-Wijnhuize

Handtek

3N, 400V/230V~

Gelekkdoers