


Gelijkvloers

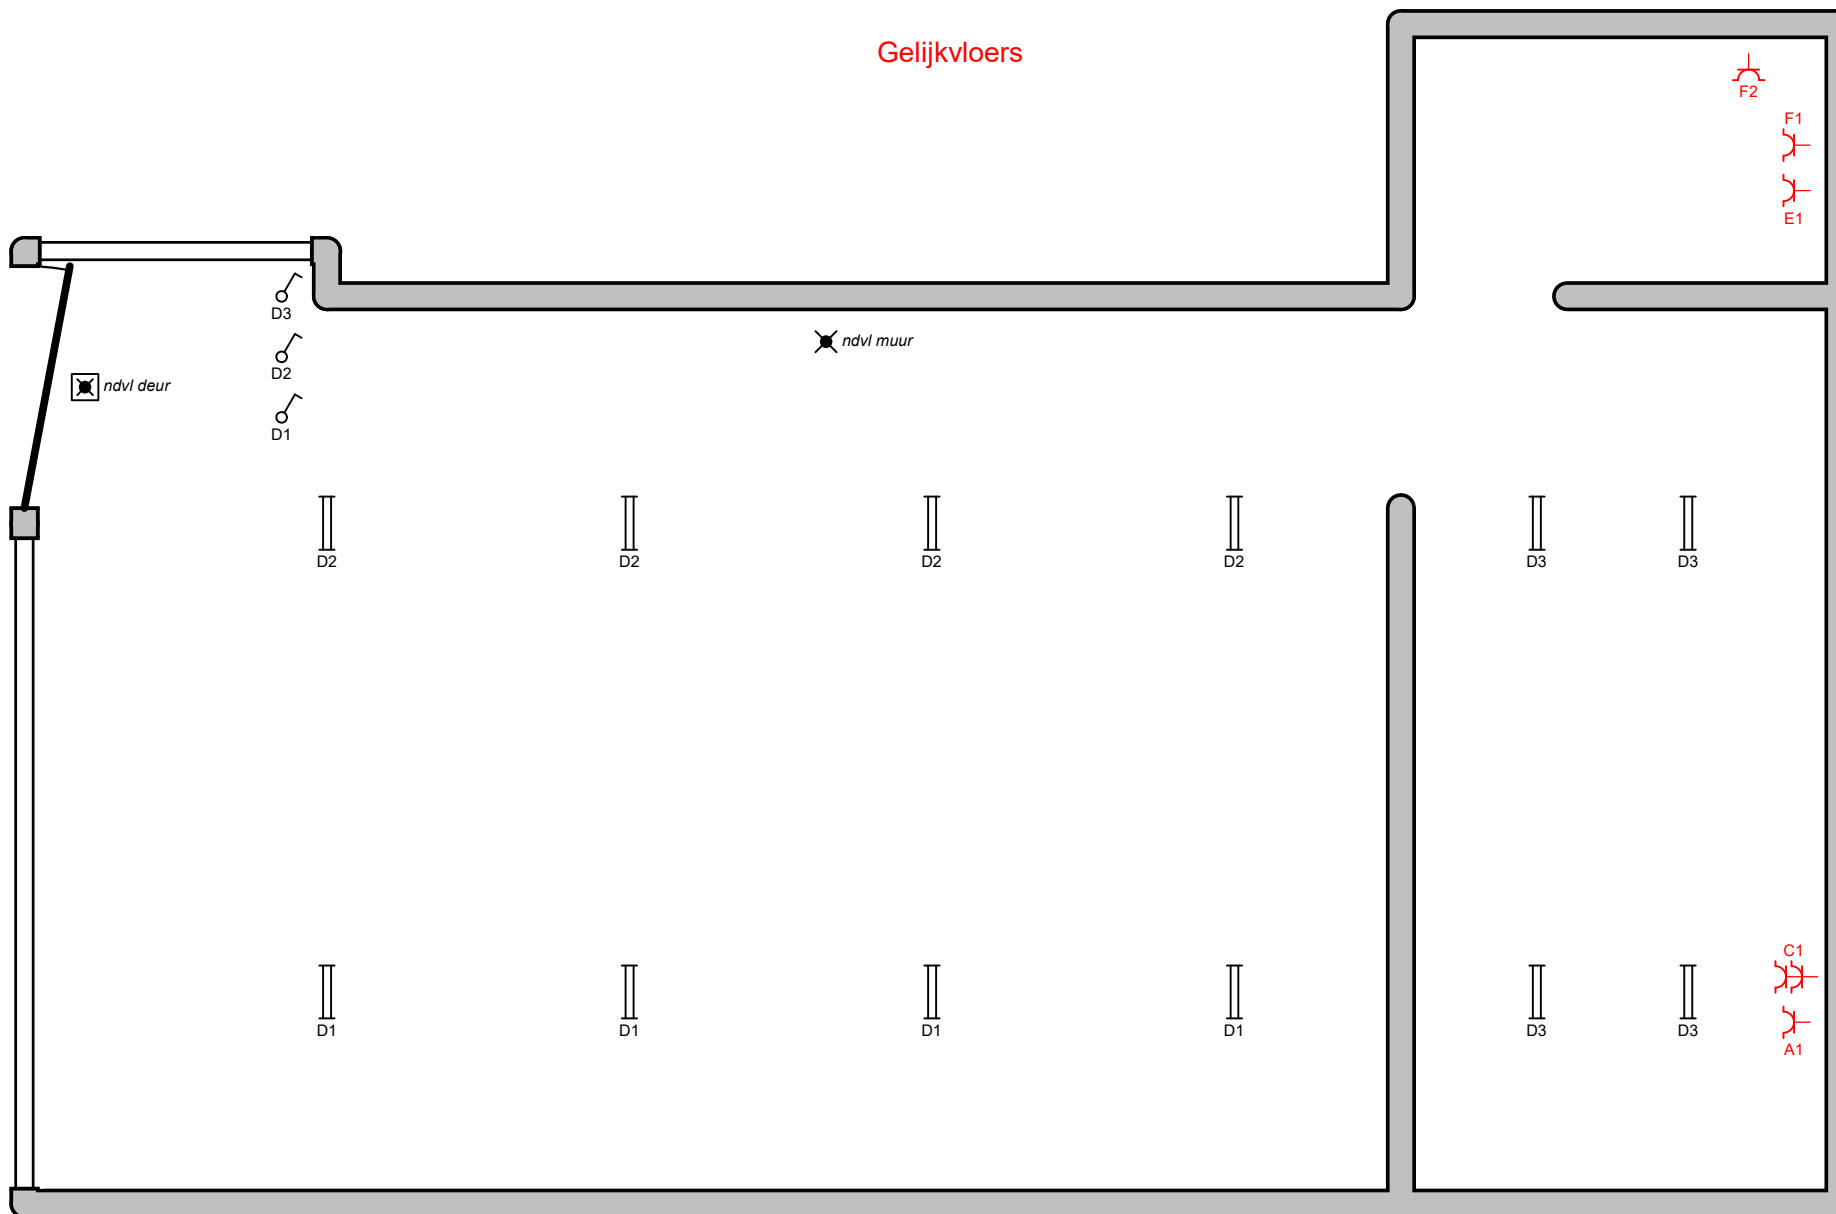

Erkend Organisme

Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie

Branco Renders
Merodelei 79 Bus 13
2300 Turnhout

EAN 541448820057287131

Installateur


CBI Technieken
Korenbloemlaan 32
2460 Kasterlee
GSM: 0478 83 20 39
e-mail: info@cbitechnieken.be
BTW BE 0749.848.602

p. 2/4 Situatieschema

Datum: 13/02/2024

2 x 230V ~ 50Hz

Verdieping

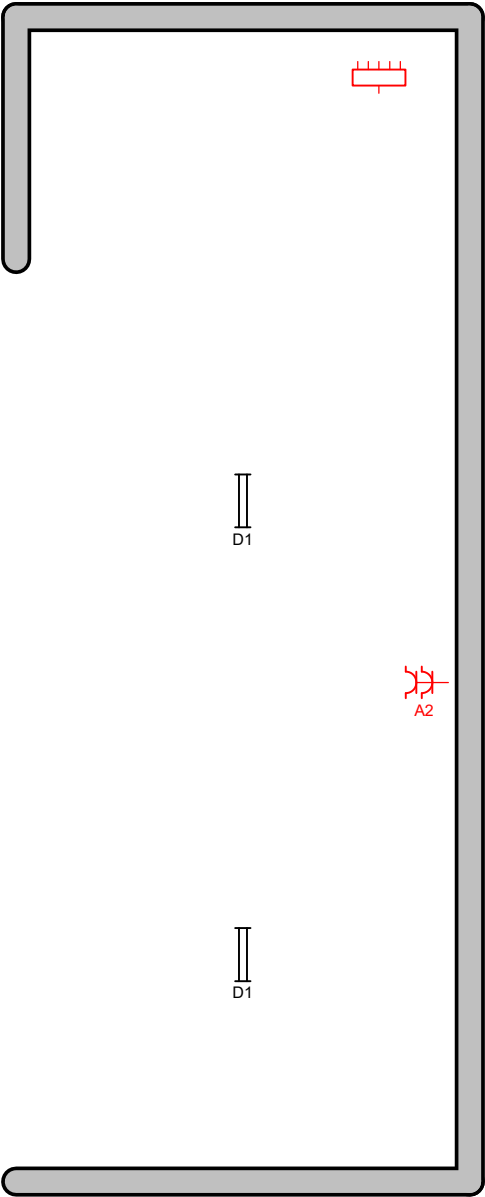

Erkend Organisme
Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie
Branco Renders
Merodelei 79 Bus 13
2300 Turnhout

EAN 541448820057287131

Installateur
CBI Technieken
Korenbloemlaan 32
2460 Kasterlee
GSM: 0478 83 20 39
e-mail: info@cbitechnieken.be
BTW BE 0749.848.602

p. 3/4
Situatieschema

Datum: 13/02/2024

2 x 230V ~ 50Hz

A Stopcontacten magazijn + verdieping

B Airco

C Stopcontacten magazijn

D verlichting

E stopcontact boiler

F stopcontacten keuken

Erkend Organisme

Electro-Test - Hoofdkantoor
Haachtsesteenweg 236
1820 Melsbroek
Tel.: 02 751 98 39
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie

Branco Renders
Merodelei 79 Bus 13
2300 Turnhout

EAN 541448820057287131

Installateur

CBI Technieken
Korenbloemlaan 32
2460 Kasterlee
GSM: 0478 83 20 39
e-mail: info@cbitechnieken.be
BTW BE 0749.848.602



p. 4/4
Lijst Kringen

Datum: 13/02/2024

2 x 230V ~ 50Hz