

# BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL

**BTV**

Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES  
Boulevard Clovis 15  
1000 Bruxelles  
Tél. 02 230 97 69  
Fax 02 230 26 76

SIEGE D'ANVERS  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

Bureau régional:

*Hannut*

V. réf.: \_\_\_\_\_

N. réf.: \_\_\_\_\_

RAPPORT N°: *Leu/11/1215/01*

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

EAN: \_\_\_\_\_  
Réf.: \_\_\_\_\_ Compteur n°. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Date du contrôle: *15/12/11* Type de contrôle: examen de conformité visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation; Type locaux: HABITATION

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 230 V Protection raccordement SD A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Inter. gén.: type 634/0,32

Type électrode de terre: boucle barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 15; RA: 8 Ohm; RI tot 2 MΩ

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION: *Voir schéma une plané ébauché*

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

*NOTE: travaux équipementiels principaux en attente*

## PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

## DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 15/12/2036 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.


2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.

L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le:

L'AGENT-VISITEUR:  
n° + nom + signature

Le directeur,

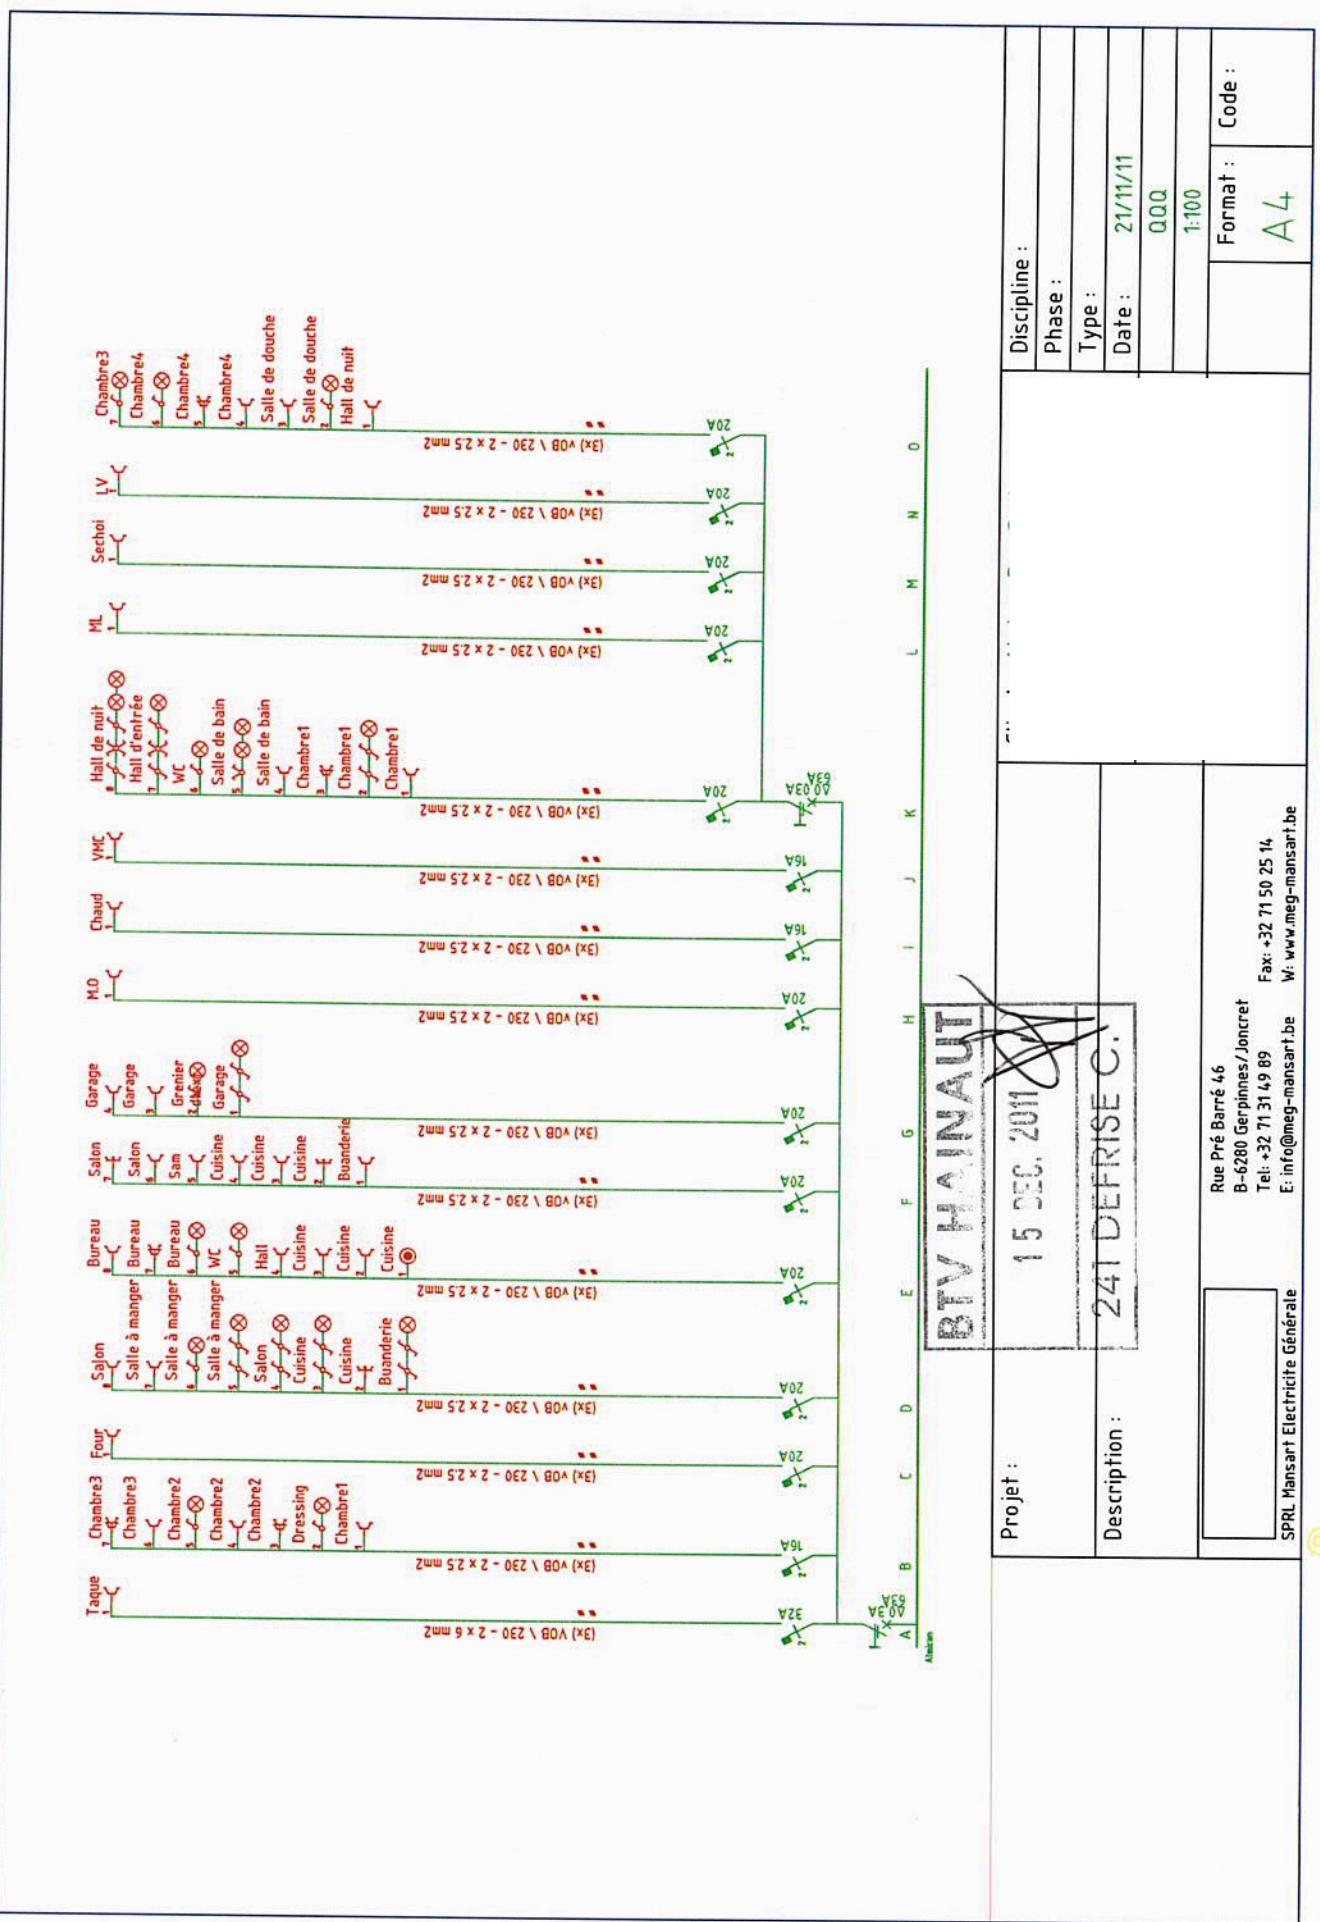

## Légende des circuits Tableau ALMICAN

Circuit	Description
A	Taque (32A)
B	Chambre1; Dressing; Chambre2; Chambre3 (16A)
C	Four (20A)
D	Buanderie; Cuisine; Salle à manger; Salon (20A)
E	Cuisine; Hall; WC; Bureau (20A)
F	Buanderie; Cuisine; salle à manger; Salon (20A)
G	Garage (20A)
H	Micro onde (20A)
I	Chaudière (16A)
J	Ventilation VMC (16A)
K	Chambre1; Salle de bain; WC; Hall; Hall de nuit (20A)
L	Machine à laver (20A)
M	Sèchoir (20A)
N	Lave vaisselle (20A)
O	Salle de douche; Chambre4; Chambre3; Hall de nuit 20A

**BTW HAINAUT**

Project :	15 DEC 2011	Discipline :	
Description :	24: DÉMOLITION	Phase :	
		Type :	
		Date :	21/11/11
		QQQ	
		1:100	
		Format :	Code :
		A4	

Rue Pré Barré 46  
B-6280 Gerpinnes/Joncret  
Tel: +32 71 31 49 89 Fax: +32 71 50 25 14  
E: info@meg-mansart.be W: www.meg-mansart.be

StabiCAD ®

dessin par


Almican.dwg

# Almican HONO SOA.

	32A	16A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
DIFF 300	A	B	C	D	E	F	G	H
63A	TAQUE	B	Four	D	E	F	G	Mic onde
20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	16A
DIFF 30	K	L	M	N	O	P	Q	R
63A	circuit (A)	Machine à laver	Sèchoir	lave vaisselle.	lave vaisselle.	lave vaisselle.	lave vaisselle.	lave vaisselle.




BTV H & INAUT	
15 NOV 2011	
241 DEFRISE C	

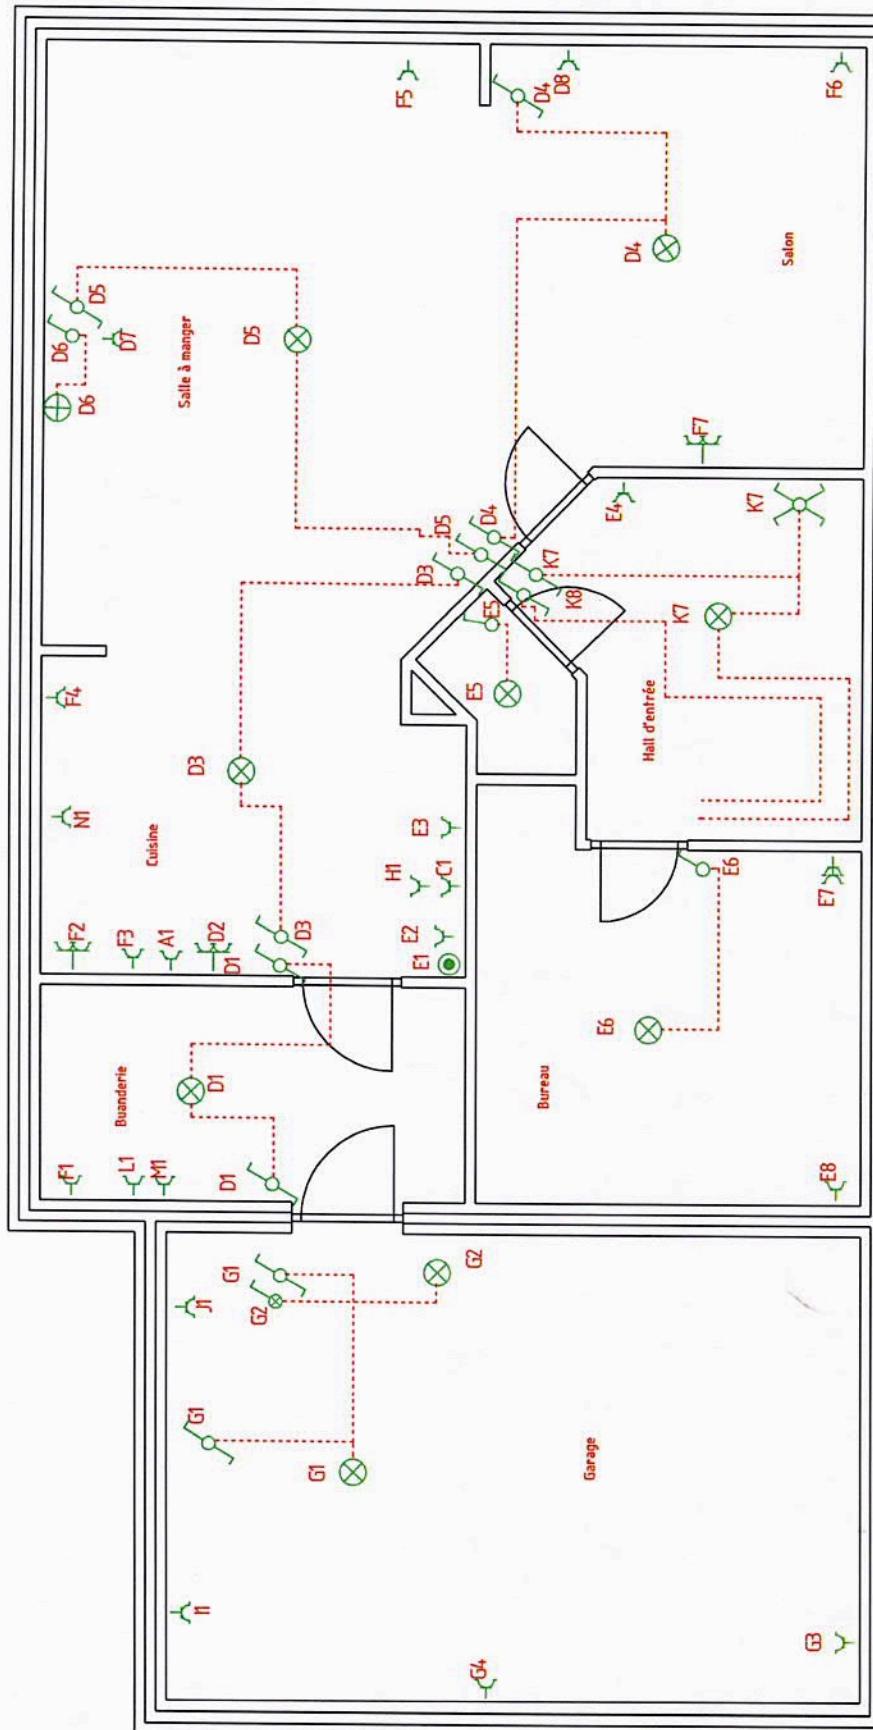

**BTW HAUT**  
241 DEFRISE C.

Project :	15 DEC. 2011		
Description :	241 DEFRISE C.		
Discipline :			
Phase :			
Type :			
Date :	21/11/11		
Format :	A4		
Code :			

Rue Pré Barré 46  
B-6280 Gépinnes/Joncret  
Tel: +32 71 3149 89  
E: info@meo-mansart.be  
W: www.meo-mansart.be

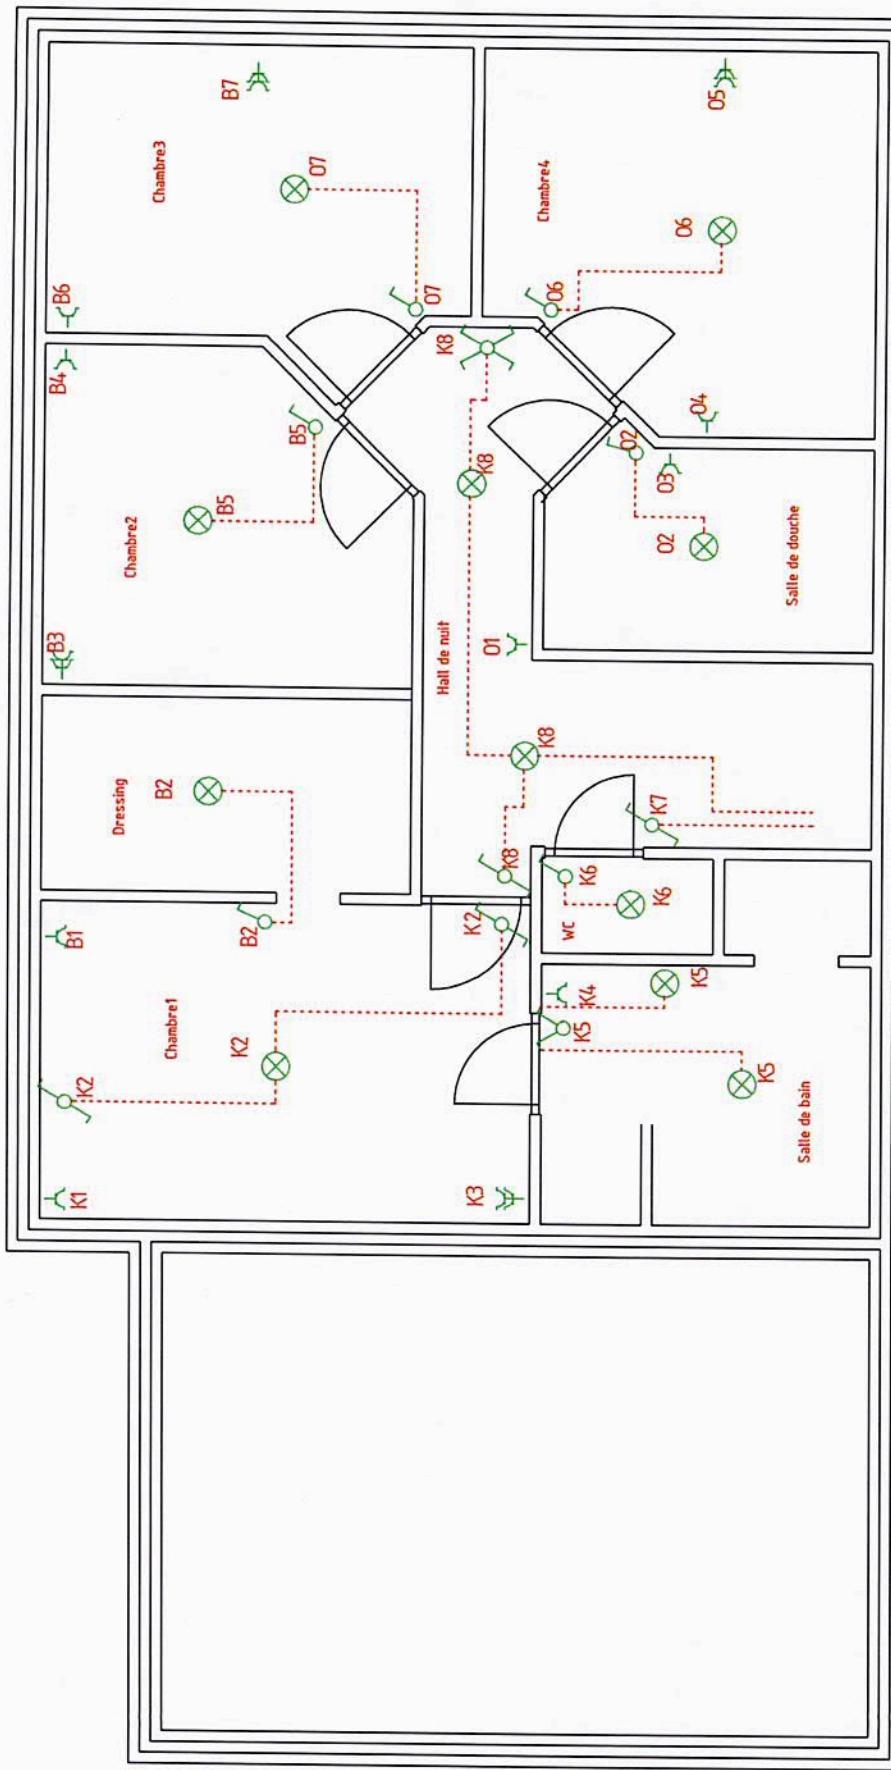

**RTV HAUT**  
15/05/2011  
241 DEFRISE C.

Projet :  
Description :  
SPRL Mansart Electricité Générale

Rue Pré Barré 46  
B-6280 Gépinnes/loncet  
Tel: +32 71 31 49 89  
E: info@mg-mansart.be  
Fax: +32 71 50 25 14  
W: www.mg-mansart.be

Discipline :	
Phase :	
Type :	
Date :	21/11/11
Q00	
1:100	
Format :	A4
Code :	