

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

11.806

Date du contrôle:

17/06/2022

Lieu du contrôle:

Rue de Pont-à-Celles 2 6238 Luttre Belgique

Agent-visiteur:

Timothé Debatty

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

28/06/2022 08:56:38

Prochaine visite avant le:

17/06/2047

Données générales

Adresse de l'installation

Type de locaux

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Installateur

Rue de Pont-à-Celles 2 6238 Luttre Belgique

Maison

Rue de Pont-à-celle 2

Rue de Pont-à-Celles 2 6238 Luttre Belgique

Jm Électricité

BE0683541479

Données du raccordement

GRD

Numéro de compteur

Code EAN

Liaison compteur-tableau

Tension de service

Protection générale

Ores

40933412-89

XVB 4X10

2 x 230 V

40 A 2P

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Nombre de tableaux

Différentiel de tête

Test BP du DDR

 ΔI_n

Contrôle de l'état

Matériel fixe

Protection contre les contacts directs

Protection contre les contacts indirects

Protection contre les surintensités

Prise de terre

Résistance de terre (Ω)Isolement (M Ω)

Voir schéma

2

300mA - 40A - type A

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Piquet

22

> 5 MOhms

Remarques

Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes ont été appliquées (Livre 1 8.2)

Conclusions**CONCLUSION : CONFORME**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.
Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

Atlas Controle
02/726 64 04
www.atlascontrole.be
[Signature]

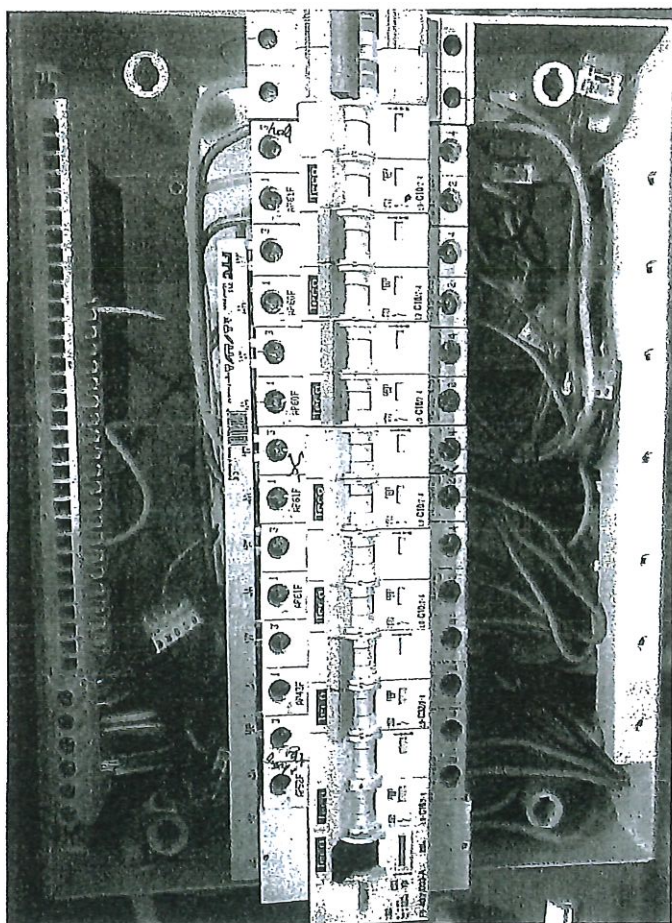


Tableau 1

Liste des remarques

Libellé

Référence

Pas d'infractions

RDE1


Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
L'unité est meublée au moment du contrôle.	RDE15

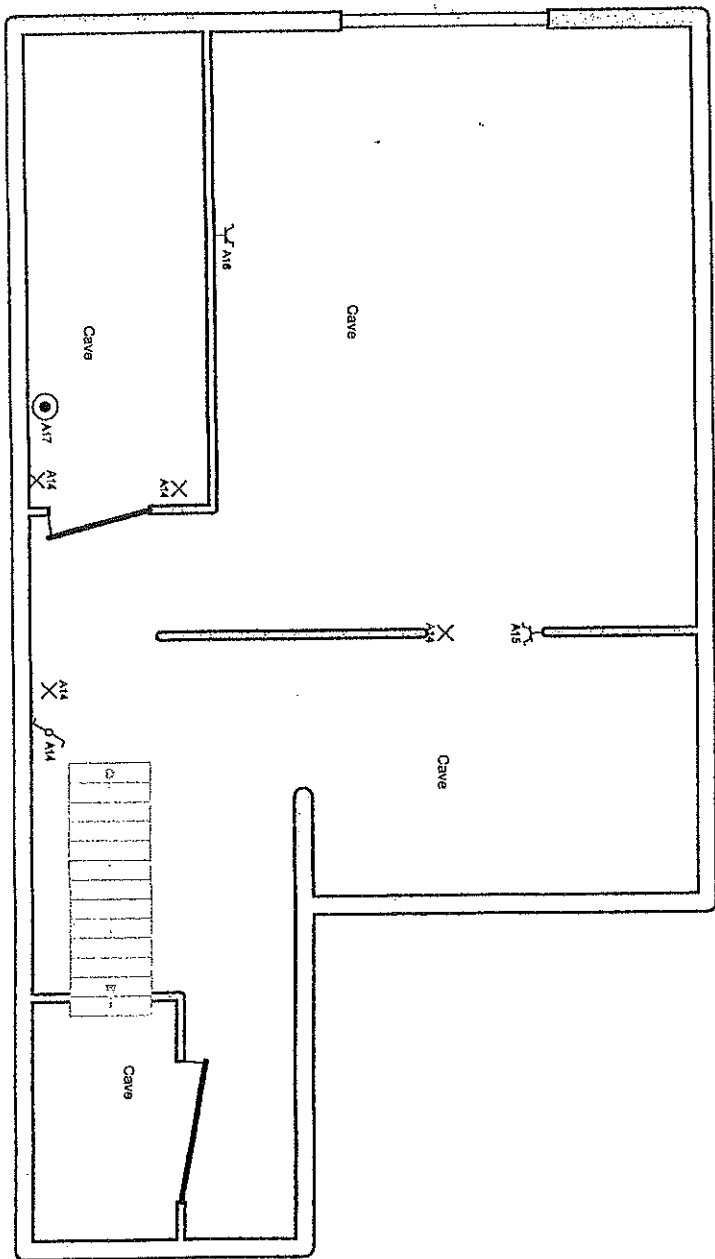

CAVE

Adresse de l'installation électrique

Installateur


SAI Electricité SPRL
Rue de l'Industrie 45
10200 Melle
GSM: 0478 47 95 75
E-mail: info@saielectricite.be
TVA BE 08853411478



P. 216

Schéma de position

Date: 24-05-22
2 x 230V - 50Hz

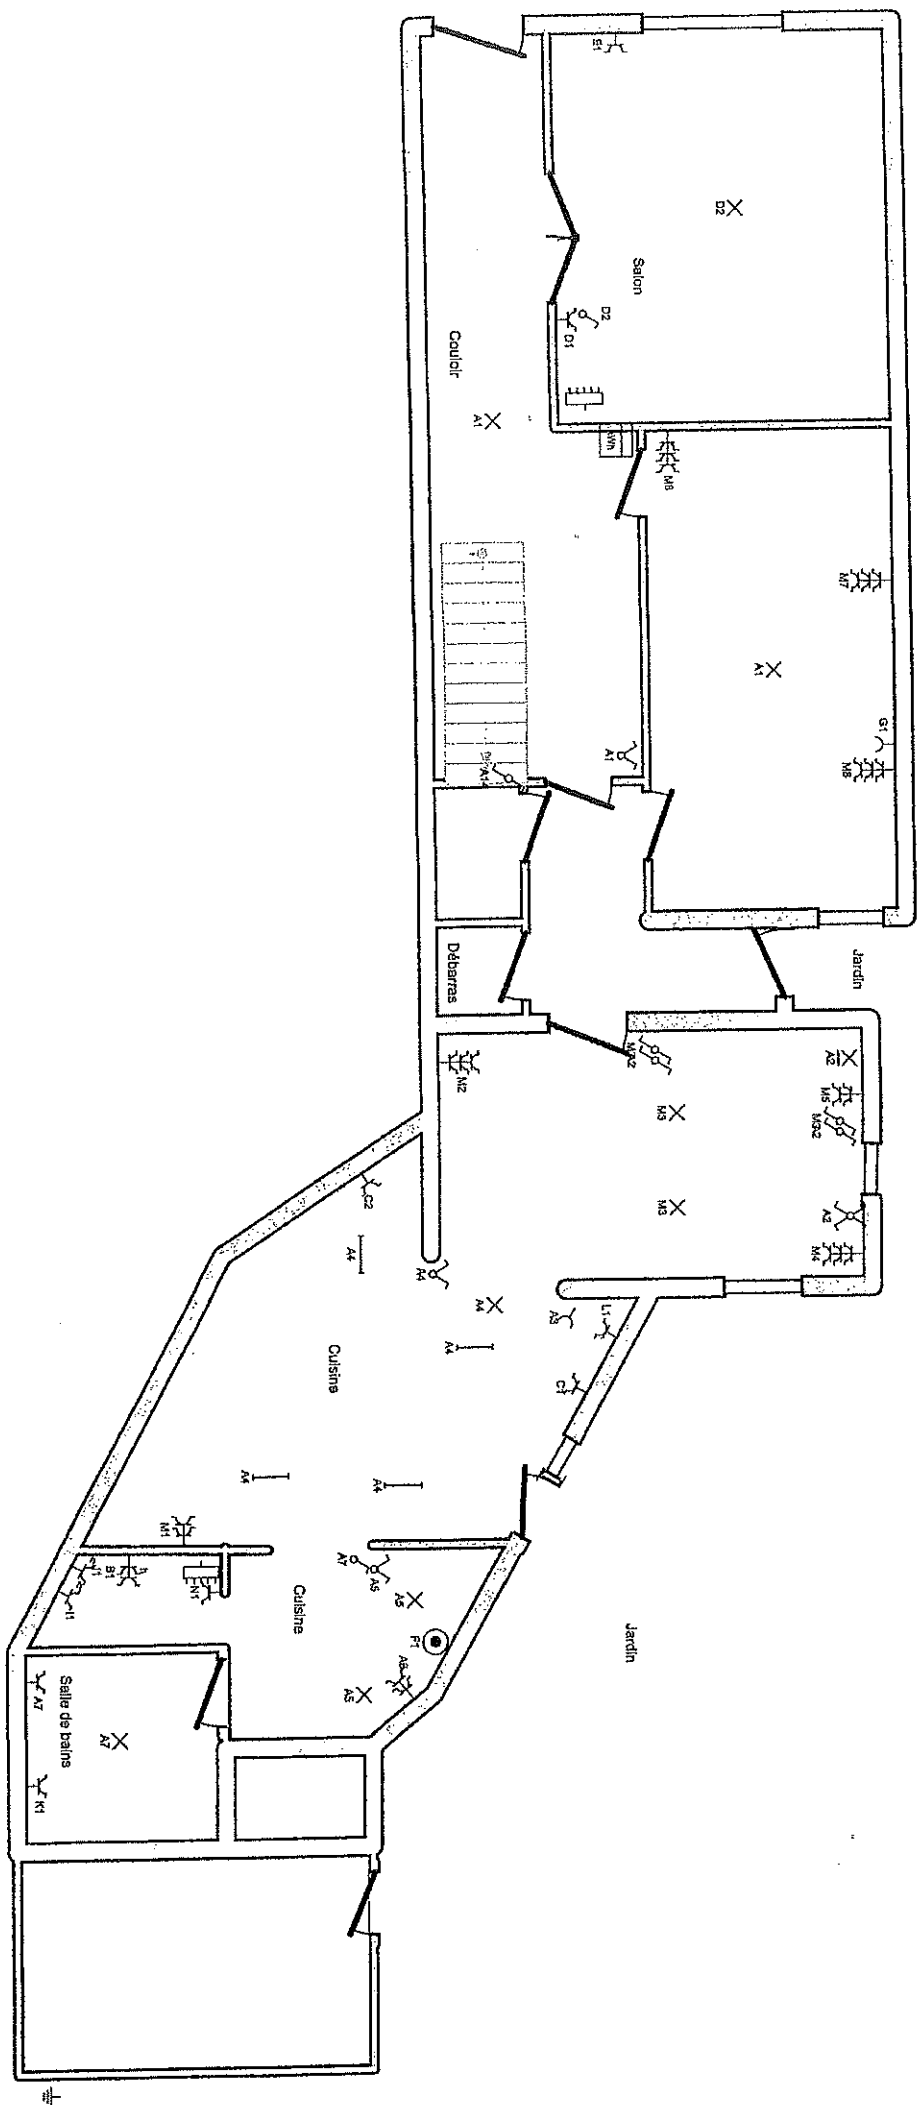

Rez de chaussée

Adresse de l'installation électrique

Installateur

JM electricité SPRL
Rue Tieu Noort 45
6238 Luttre
GSM: 0478 47 95 75
e-mail: johanna@yahoofr
TVA BE 0683.541.479


P. 315

Schéma de position

Date: 24-05-22

2 x 230V - 50Hz



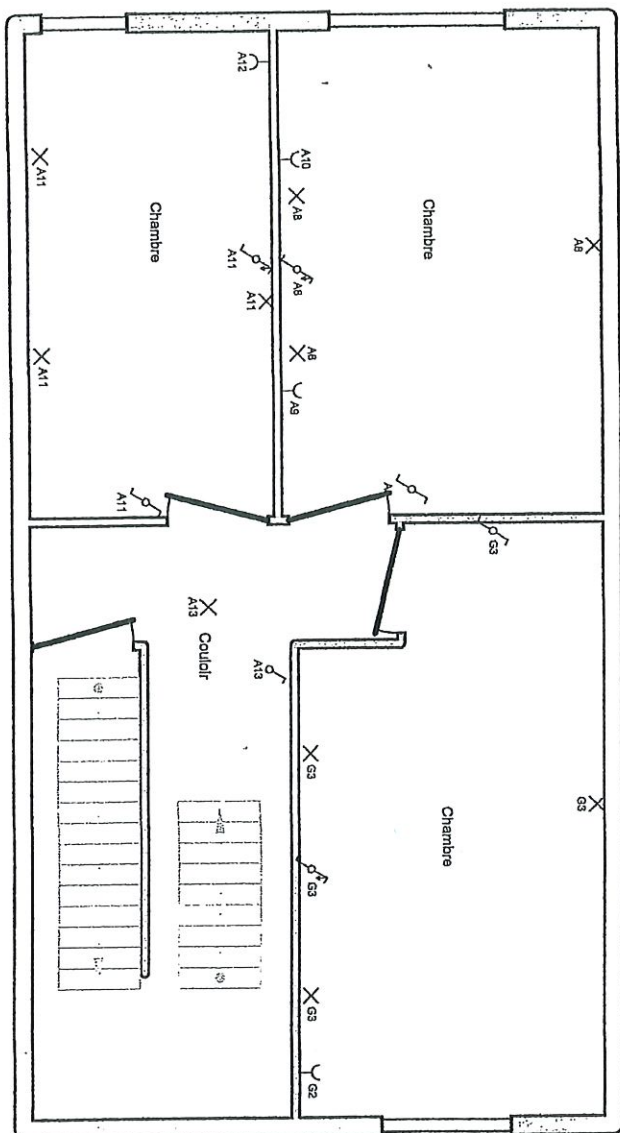

1er

Adresse de l'installation électrique

Installateur


J.M. Electricité SPRL
Rue Tréau Nocant 45
6230 Lutter
GSM: 0478 47 95 76
e-mail: jmenmarque@yahoo.fr
TVA BE 0683.541.479



P. 4/5
Schéma de position

Date: 24-05-22

2 x 230V - 50Hz

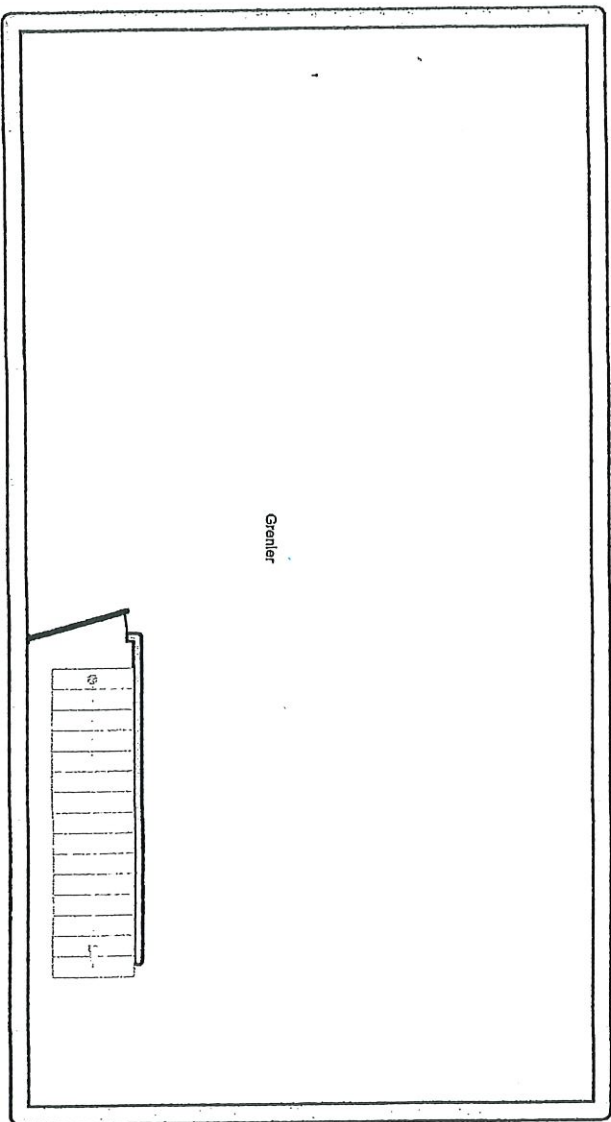

grenier

Adresse de l'installation électrique

Installateur
JM Electricité SPRL
Rue Théo Noctat 45
6230 Lincel
GSM: 0478 47 95 75
e-mail: jpsanmarque@yahoo.fr
TVA BE 0883.541.479



P. 5/6

Schéma de position

Date: 24-05-22

2 x 230V - 50Hz

5

- A prise éclairage rez, cuisine, salon étage, chaudière
- B prises buanderie
- C prises cuisine
- D prise éclairage avant rez
- E boîte sous coffret, prise avant rez
- F boîte pour laque
- G prise éclairages salon
- H vers TD1
- I prise buanderie
- J prise buanderie
- K prise SDB
- L prise cuisine
- M prises éclairages rez sous goutte
- N prise buanderie
- O circuit en réserve
- P circuit en réserve

Adresse de l'installation électrique

Installateur

JM Electricité SPRL
Rue Tieu Nécart 45
6238 Luttre
GSM: 0478 47 85 75
e-mail: jstanmarque@yahoo.fr
TVA BE 0883 341 479



p. 6/6
Liste des circuits

Date: 24-05-22
2 x 230V ~ 50Hz