

Conformiteitsattest voor:

Controle van een stookolietank voor het verwarmen van een gebouw

Interventiegegevens:

Plaats: 3583 paal Dahlialaan 24

Datum van de laatste gekende controle : van 20/06/2016

Door SV nr03685

Op deze tank is een beperkt onderzoek gehouden door Vandermeulen Joseph Hulstestraat 13 2560 te Nijlen tel 0476077769 - SV Nr. 03685 op 20/11/2024

Kenmerken:

Type:	Enkelwandige metalen reservoir
Buitenwand:	Ontoegankelijk / te kort tegen de muur opgesteld
Inhoud:	2500l met een plaatdikte van 5mm
Ingebruikname:	1996
Plaats:	in de achterste kelder

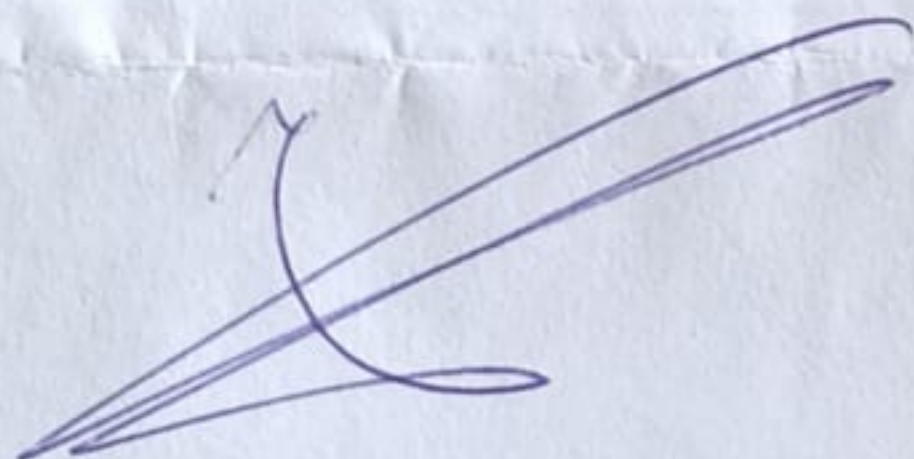
Omvang van de controle:

Visuele controle van zichtbare delen - Controle lasnaadcontrole en controle op zichtbare gebreken. Vliegroest vastgesteld en de verluchting, in pvc is niet conform. Daardoor dient de tank steeds steeds traag gevuld te worden. Er is geen water in de tank aangetroffen.

Besluit:

De controles gaven voldoening ; Er was geen zichtbare lekkage en er zijn geen sporen van vervuiling uit het verleden.

Opgemaakt te Nijlen 20/11/2024 volgende controle voor 20/11/2034



ONDERHOUDSTEST - VLOEIBARE BRANDSTOF

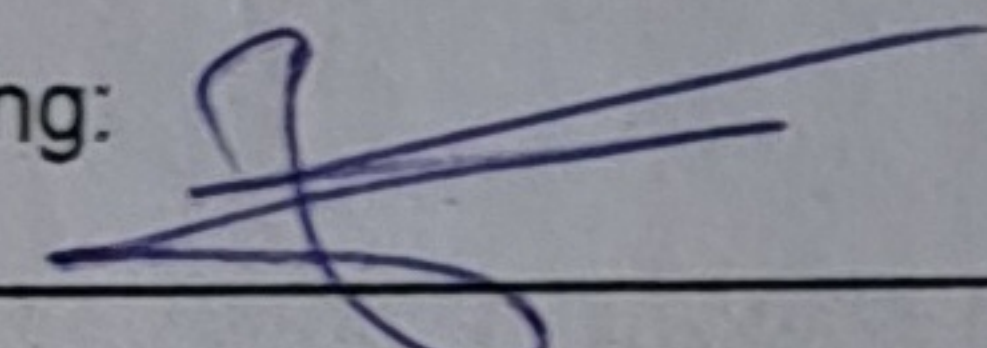
Jo Vandermeulen Hulstestraat 13 2560 Nijlen Tel : 0476/077769 TV: 15047	Klant _____	NR: 20241119/002
	Adres <u>Phalicaan 24</u> <u>PAAL</u>	
	Adres installatie <u>10/</u>	
	Ketel: Vermogen: _____ Merk & Type: <u>Buolavus 205 21kW</u> Brander: Vermogen: <u>Piello B&K 17-30</u> Merk & Type: _____ Brandstof: Gasolie verwarming	

1. REINIGING

Datum: <u>19/11/2024</u> WERKZAAMHEDEN & CONTROLE Vegen van de schoorsteen : NEEN Reinigen van de leidingen der verbrandingsgassen ja Controle van de buizen der verbrandingsgassen ja	Bijzondere Opmerkingen: <u>Ketel oloof eigenaar</u> <u>gereinigd</u> <u>is goed bruikbaar</u>
--	--

Ik verklaar de wettelijk voorgeschreven onderhoudsbeurt, bestaande in de voormelde werkzaamheden en controle, te hebben uitgevoerd ter uitvoering van de wet op de bestrijding van de luchtverontreiniging.

Naam: Jo Vandermeulen

Handtekening: 

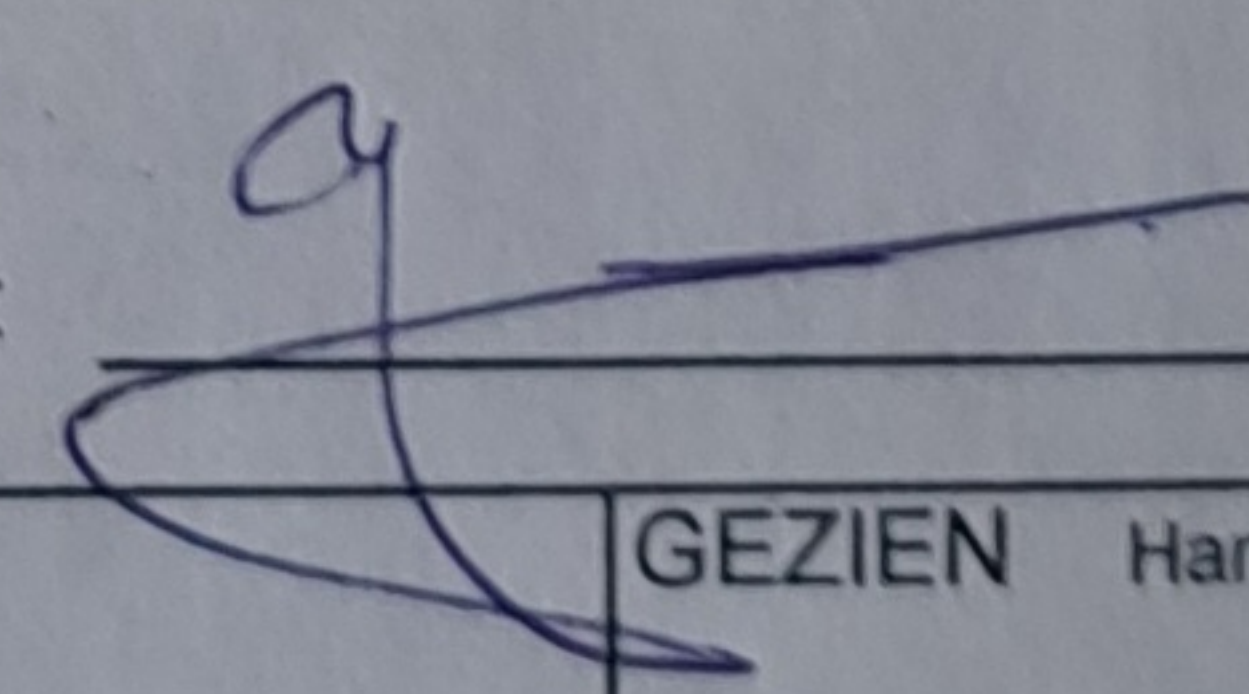
2. AFSTELLING VAN DE BRANDER

KONTROLES			Kontroleproeven	Eenheid	Proef 1	Proef 2
Spanning	Magnetische Klep	trekregelaar	Verstuiver	gal/h	0,5	
kamerthermostaat	Tank	Leiding verstuiver	Hoek	graden	45	
Ketelthermostaat	Meter	Verstuiver	Type		5	
Cel	Stookolieleiding	Vlamhouder	Pompdruk	bar	/	
Relais	Filters	Netheid Ketel	Temp. Schoorsteen	°C	120	
Motor	Pomp	Ventil. Stookruimte	Omgevingstemp.	°C	13	
H.S. Transfo	Koppeling	Staat verbrandingsk.	CO ² -gehalte	%	12,45	
H.S. Kabels	Ventilator	Staat schoorsteen	co ppm	ppm	17	
Elektroden	Luchtklep		co/mg	ppm	23	
	Brandermond		Rookindex	Bacharach	0-1	
ventilatie oke / niet conform			Zuurstof overschot	%	3,8	
			rendement	%	94	

LEVERINGEN EN UITGEVOERDE WERKEN

<u>Verluchting niet conform</u> <u>Verstuiver geplaatst</u> <u>Ketel uitgemeten</u>	Alles functioneert prima. Meting bij ketelwater van 50 °C. Normale werking : ja
Werkt volgens de OPTIMAZ-voorschriften <u>(ja)</u> neen	De installatie werkt goed.

Ik verklaar de wettelijk voorgeschreven controles in punt 2 hierboven ter uitvoering van de wet op de bestrijding van de luchtverontreiniging te hebben uitgevoerd.

De Technicus : Jo Vandermeulen Nr. TV 15047 - Handtekening: 

Dit attest dient gedurende 2 jaar ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren die moeten toezien op de naleving van de wet.

De branders van de ketels die met vloeibare brandstof worden gestookt, moeten 1x per jaar een onderhoudsbeurt krijgen door een technicus wiens kwalificatie is erkend overeenkomstig het K.B. Van 06/01/1978.

GEZIEN Handtekening van de klant:

Volgend bezoek voor; (max. een jaar na heden) : 19/11/2025