



VINCOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winst oogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services
Contract beheerd door: **ZETEL BRABANT**
Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde
Tel: - Fax: - E-Mail:
Contactpersoon: JULES TALA

• Onze gegevens
Verslag nr.: AUD / 15 / 30194462 / 02 / NL / 000
Klantref.: 100266543
Contractref.: /

• Uw gegevens
Ref.: Mail / 18/10/2011

• Interventiegegevens
Plaats: Luigi Bedetti : Rue Waelhem, 120 1030 Schaerbeek
Datum: 15/11/2011
Uitgevoerd door: Jules TALA

STE LGL SPRL

Hannekensboslaan, 23
3090 Overijse
België

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: 1er étage Voornaam:
Adres: Rue Waelhem, 120 Post nr.: 1030 Stad: Schaerbeek
Tel:

- Eigenaar of beheerder

Naam: STE LGL SPRL Voornaam:
Adres: Hannekensboslaan, 23 Post nr.: 3090 Stad: Overijse

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle Vente
- Art 86
- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 15/11/2036. (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht. Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 29.8 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 8.8 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	541448920708080972
kWh meter nr.:	21374743
Meterstand dag:	001793
Bescherming aansluiting:	NV

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	63 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	VVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	4 x 10 mm ²
Type aardelektrode:	pen / baar

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/300mA
Aantal borden:	2
Aantal eindstroombanen:	14
Bord(en):	zie bijlage(n)
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eéndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------

ANDERE BIJLAGE(N)

Tableau/bord n° 1+2

Réf: 30194462

Localisation/plaats van opstelling:

Rue Waelhem, 120 (1er étage)

Description installation
Beschrijving installatie

Date/datum: 15/11/2011







Date/datum:

15/11/2011


(etage)

Nombre Aantal	Protection/Beveiliging					Canalisation/Leiding		Description/Omschrijving
	Disj/Fus	Aut/Zek	In (A)	Nbre de pôles Aantal polen	Type AC/A/S/B	Courbe/Curve	Type	
Tableau cave								
1	Diff 300mA		40	4	A		VOB	10
Tableau étage								Général
1	Diff 30mA		40	4	A		VOB	10
1	Disj		32	3		C	VOB	10
12	Disj		20	2		C	VOB	2.5
1	Disj		10	2		C	VOB	2.5


Installateur:	Pour le organisme de contrôle agréé	Le propriétaire
BATI-CNE-NET	NOM :	L.G.L. sprl
unclimade	Adresse :	7 Rue de Vergnies 1050 Bruxelles
006.650	Signature :	Entreprise 0871 298 208 Tél. 02 375 22 68
Signature :	Date :	18/12/2011
Signature :	Date :	

1^{er} stage

central
central
central

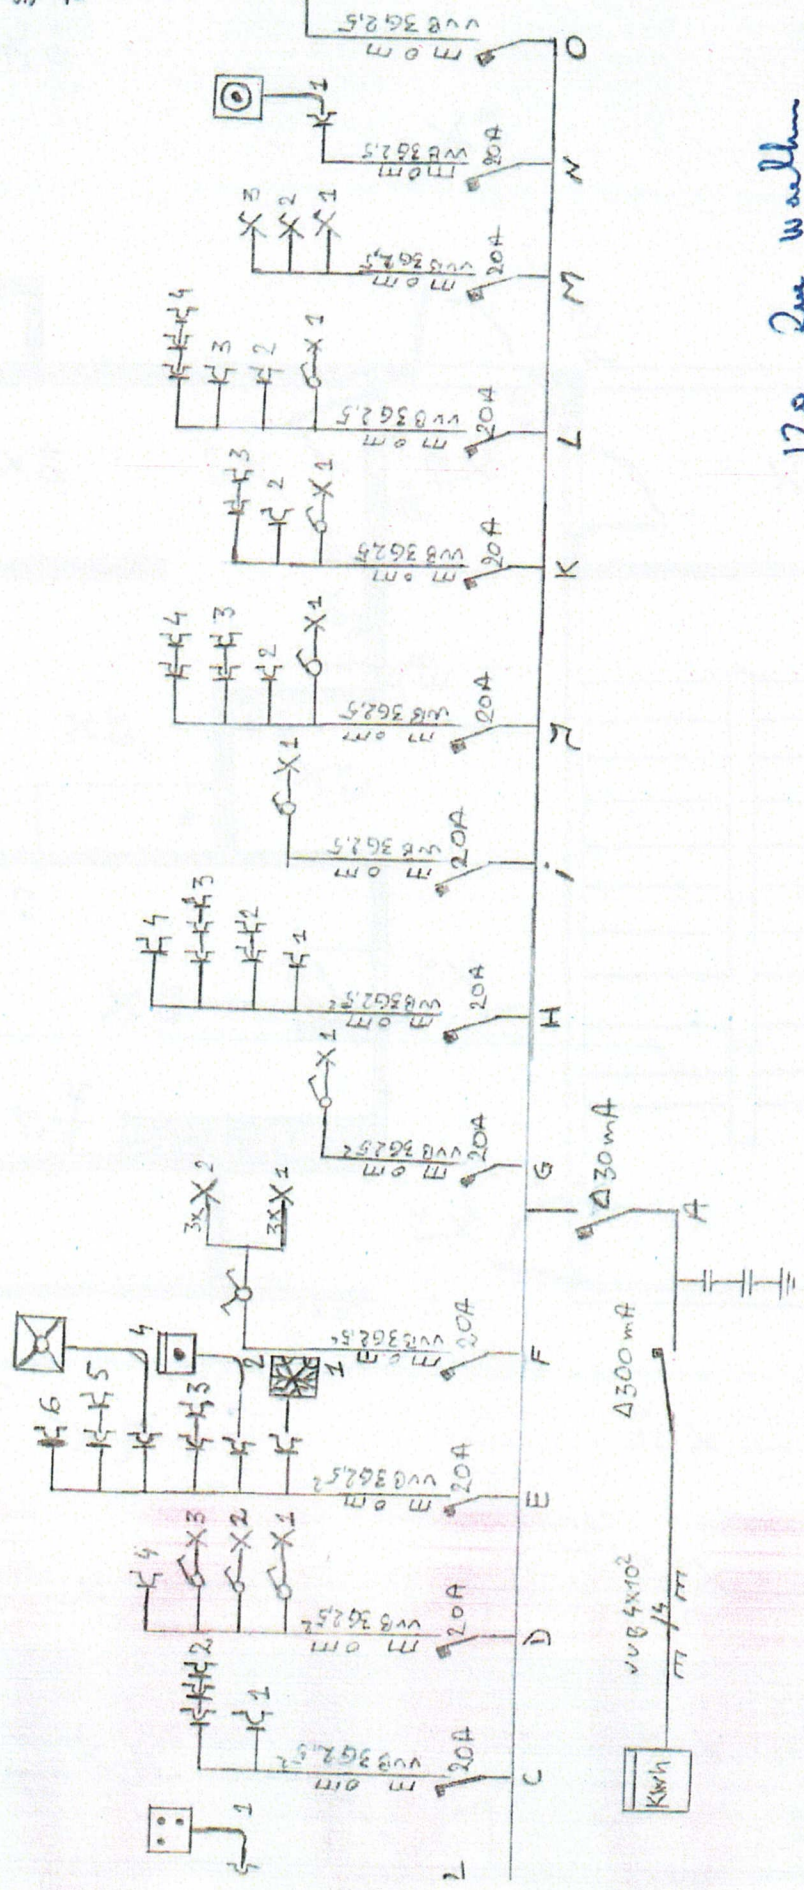

120 Rue Wailin
1030 Schaerbeek

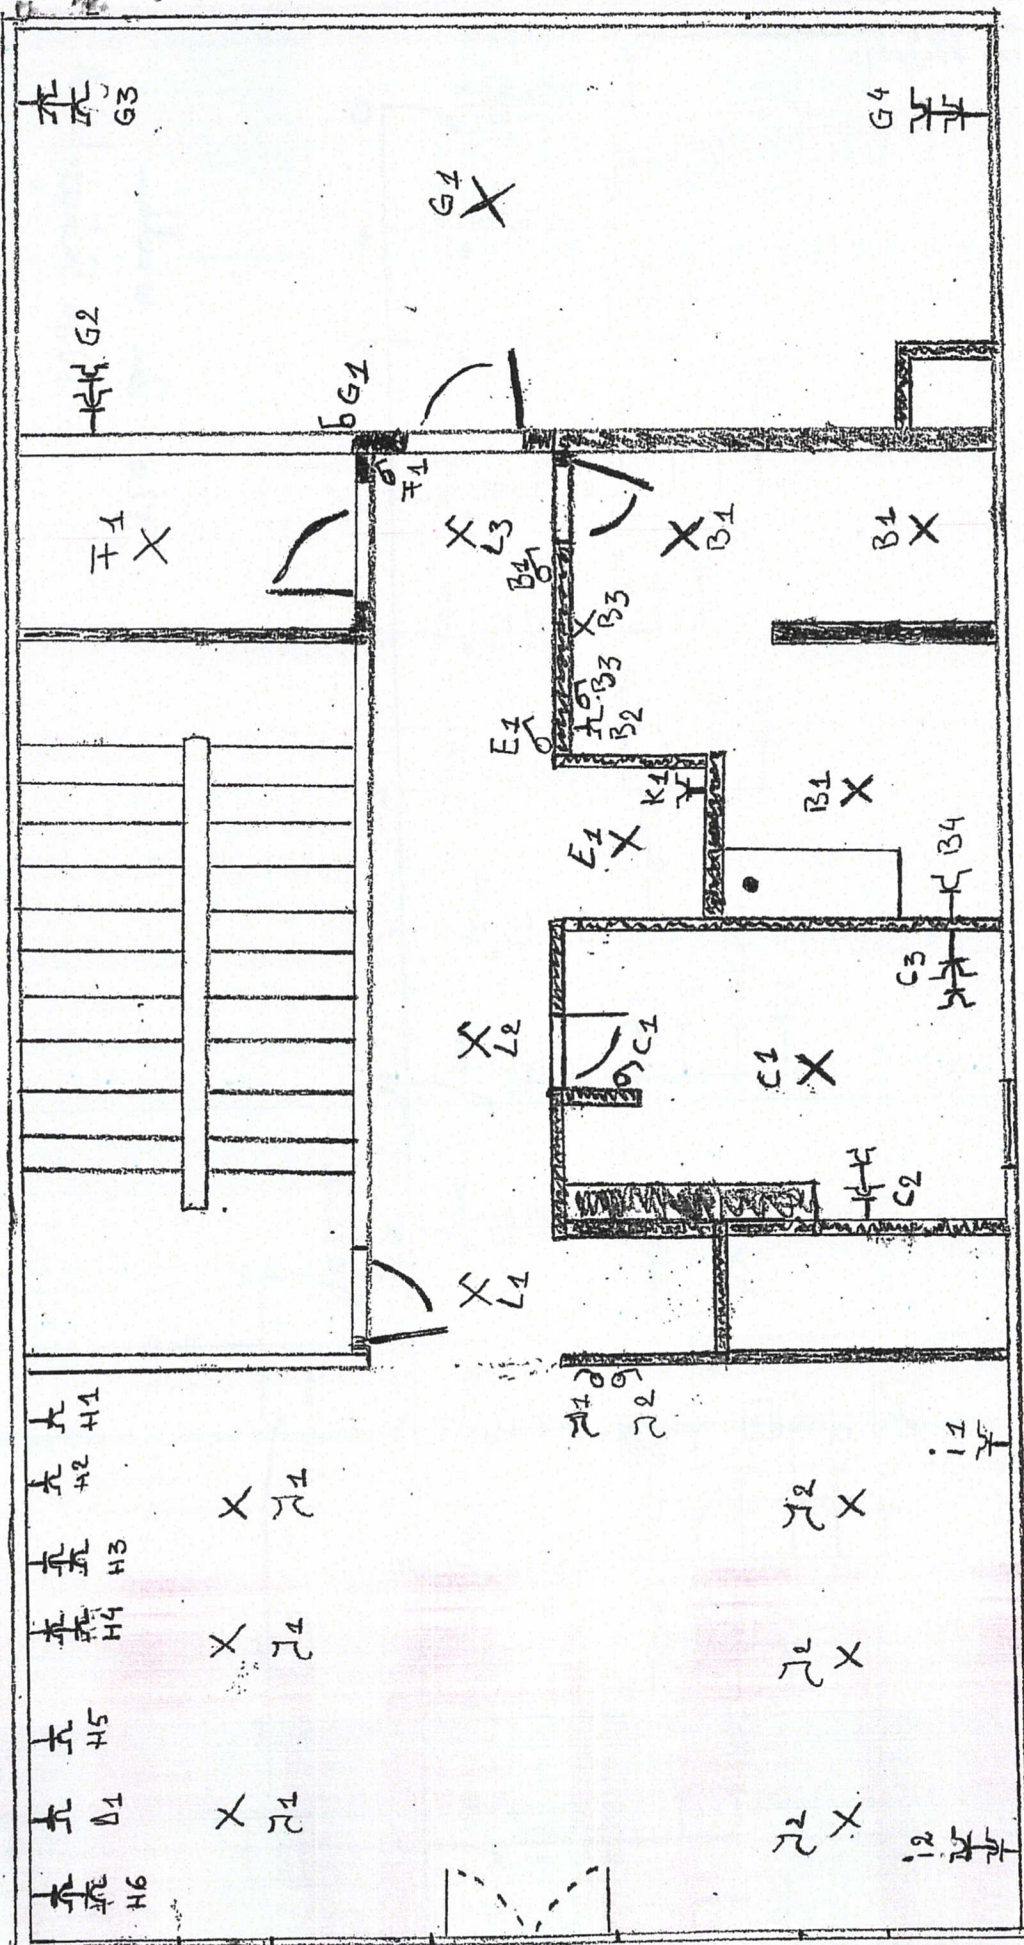

2^{ème} étage

Annexe: 1

De: 1

Lieu: Rue
Waelhem, N° 120
1030, Schaerbeek
+2 (2^{ème} étage)

Le propriétaire:

L.G.L. sprl
7 Rue de Vergnies
1050 Bruxelles
Entreprise 0821 298 208
Tél. 02 375 22 68
Paraphé:

Le délégué de
l'organisme agréé

Paraphé:

