

**ACA asbl**Organisme de contrôle
agréé
Installations domestiquesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

144000330

Ref: 2013111573

RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE/ CONTRÔLE PERIODIQUE**Données générales**

Lieu du contrôle:	rue des martyrs 5, 7012 JEMAPPES		
Propriétaire:			
Client:			
Type de locaux:	Maison	Distributeur d'énergie:	/
Code EAN:	Non-communicué		
Installateur:	ELECTROCHAUFRE MARIE CHRISTINE 961020 BRUXELLES		
N° TVA:	/	ou n° carte ID:	/
Agent-visiteur:	Quentin Maertens	Émis à:	JEMAPPE
		le	20/12/2013
		Date du contrôle:	20/12/2013

Type de contrôle

Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE)	
Type contrôle:	Art 270 Modification/Extension
Info complément:	
Réinspection à:	

Données générales de l'installation électrique

Tension nominale:	2x230v	Courant nominal max:	40A	Courant nominal sécurité principale:	40,00
Section du câble d'arrivée:	4 X 10 mm²	- Type:	VFVB		
Type d'électrode:	Barre ou piquet de terre	Section:		Conduct. de terre:	16 mm²
Interrupteur différent. général - In:	40 A	- DI:	300 mA	Nombre de pôles:	2
Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra:					
Interrupteur différent. second. - In:	40 A	- DI:	30 mA	Nombre de pôles:	2
Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra:					
Nombre de circuits:	14	Nombre de tableaux:	1	Tarif:	Jour

Mesures et contrôles

Résistance de dispersion:	6.77 Ohm	Protect. contre les contacts indir.:	En ordre	Plombage du différentiel:	En ordre
Isolement générale:	8 MOhm	Test du différentiel:	En ordre	Etat du matériel fixe:	En ordre
Test de continuité:	En ordre	Test de défaut:	En ordre	Schémas:	En ordre
Protect. contre les contacts dir.:	En ordre				

Conclusion : L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE	L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le: 25 ans après date ☐ par le même organisme (*)	
NOMBRE Schéma d'implantation: Oui D'ANNEXES Schéma unifilaire: Oui Autres:	L'AGENT-VISITEUR: 	Visa du distributeur (art 270)

Visa de l'organisme de contrôleACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Description des circuits

13 X 2P AUTO 16A
1 X 2P AUTO 20A

CONSTATATIONS: Remarques

- A : Pas d'infractions

CONSTATATIONS: Infractions

2013 11 15 73

20/12/2013



ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE-0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Schéma unifilaire & d'implantations Rue des Martyrs, 5 - 7012 Jemmapes			

ELECTROCHAUF sprl

Rue Marie Christine, 96
Bruxelles

1020
02/420 56 17
02/420 44 37

Désignation du dossier


Désignation du folio

Rue des Martyrs, 5-7012 Jemmapes

Page de garde

Concepteur ENNIA Med	Date 15/05/2013	Modifications	Date dossier 11/10/09
Réalisateur ENNIA Med			Date folio 15/5/13
Vérificateur Electro test			1 / 6

CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE INF-XAO

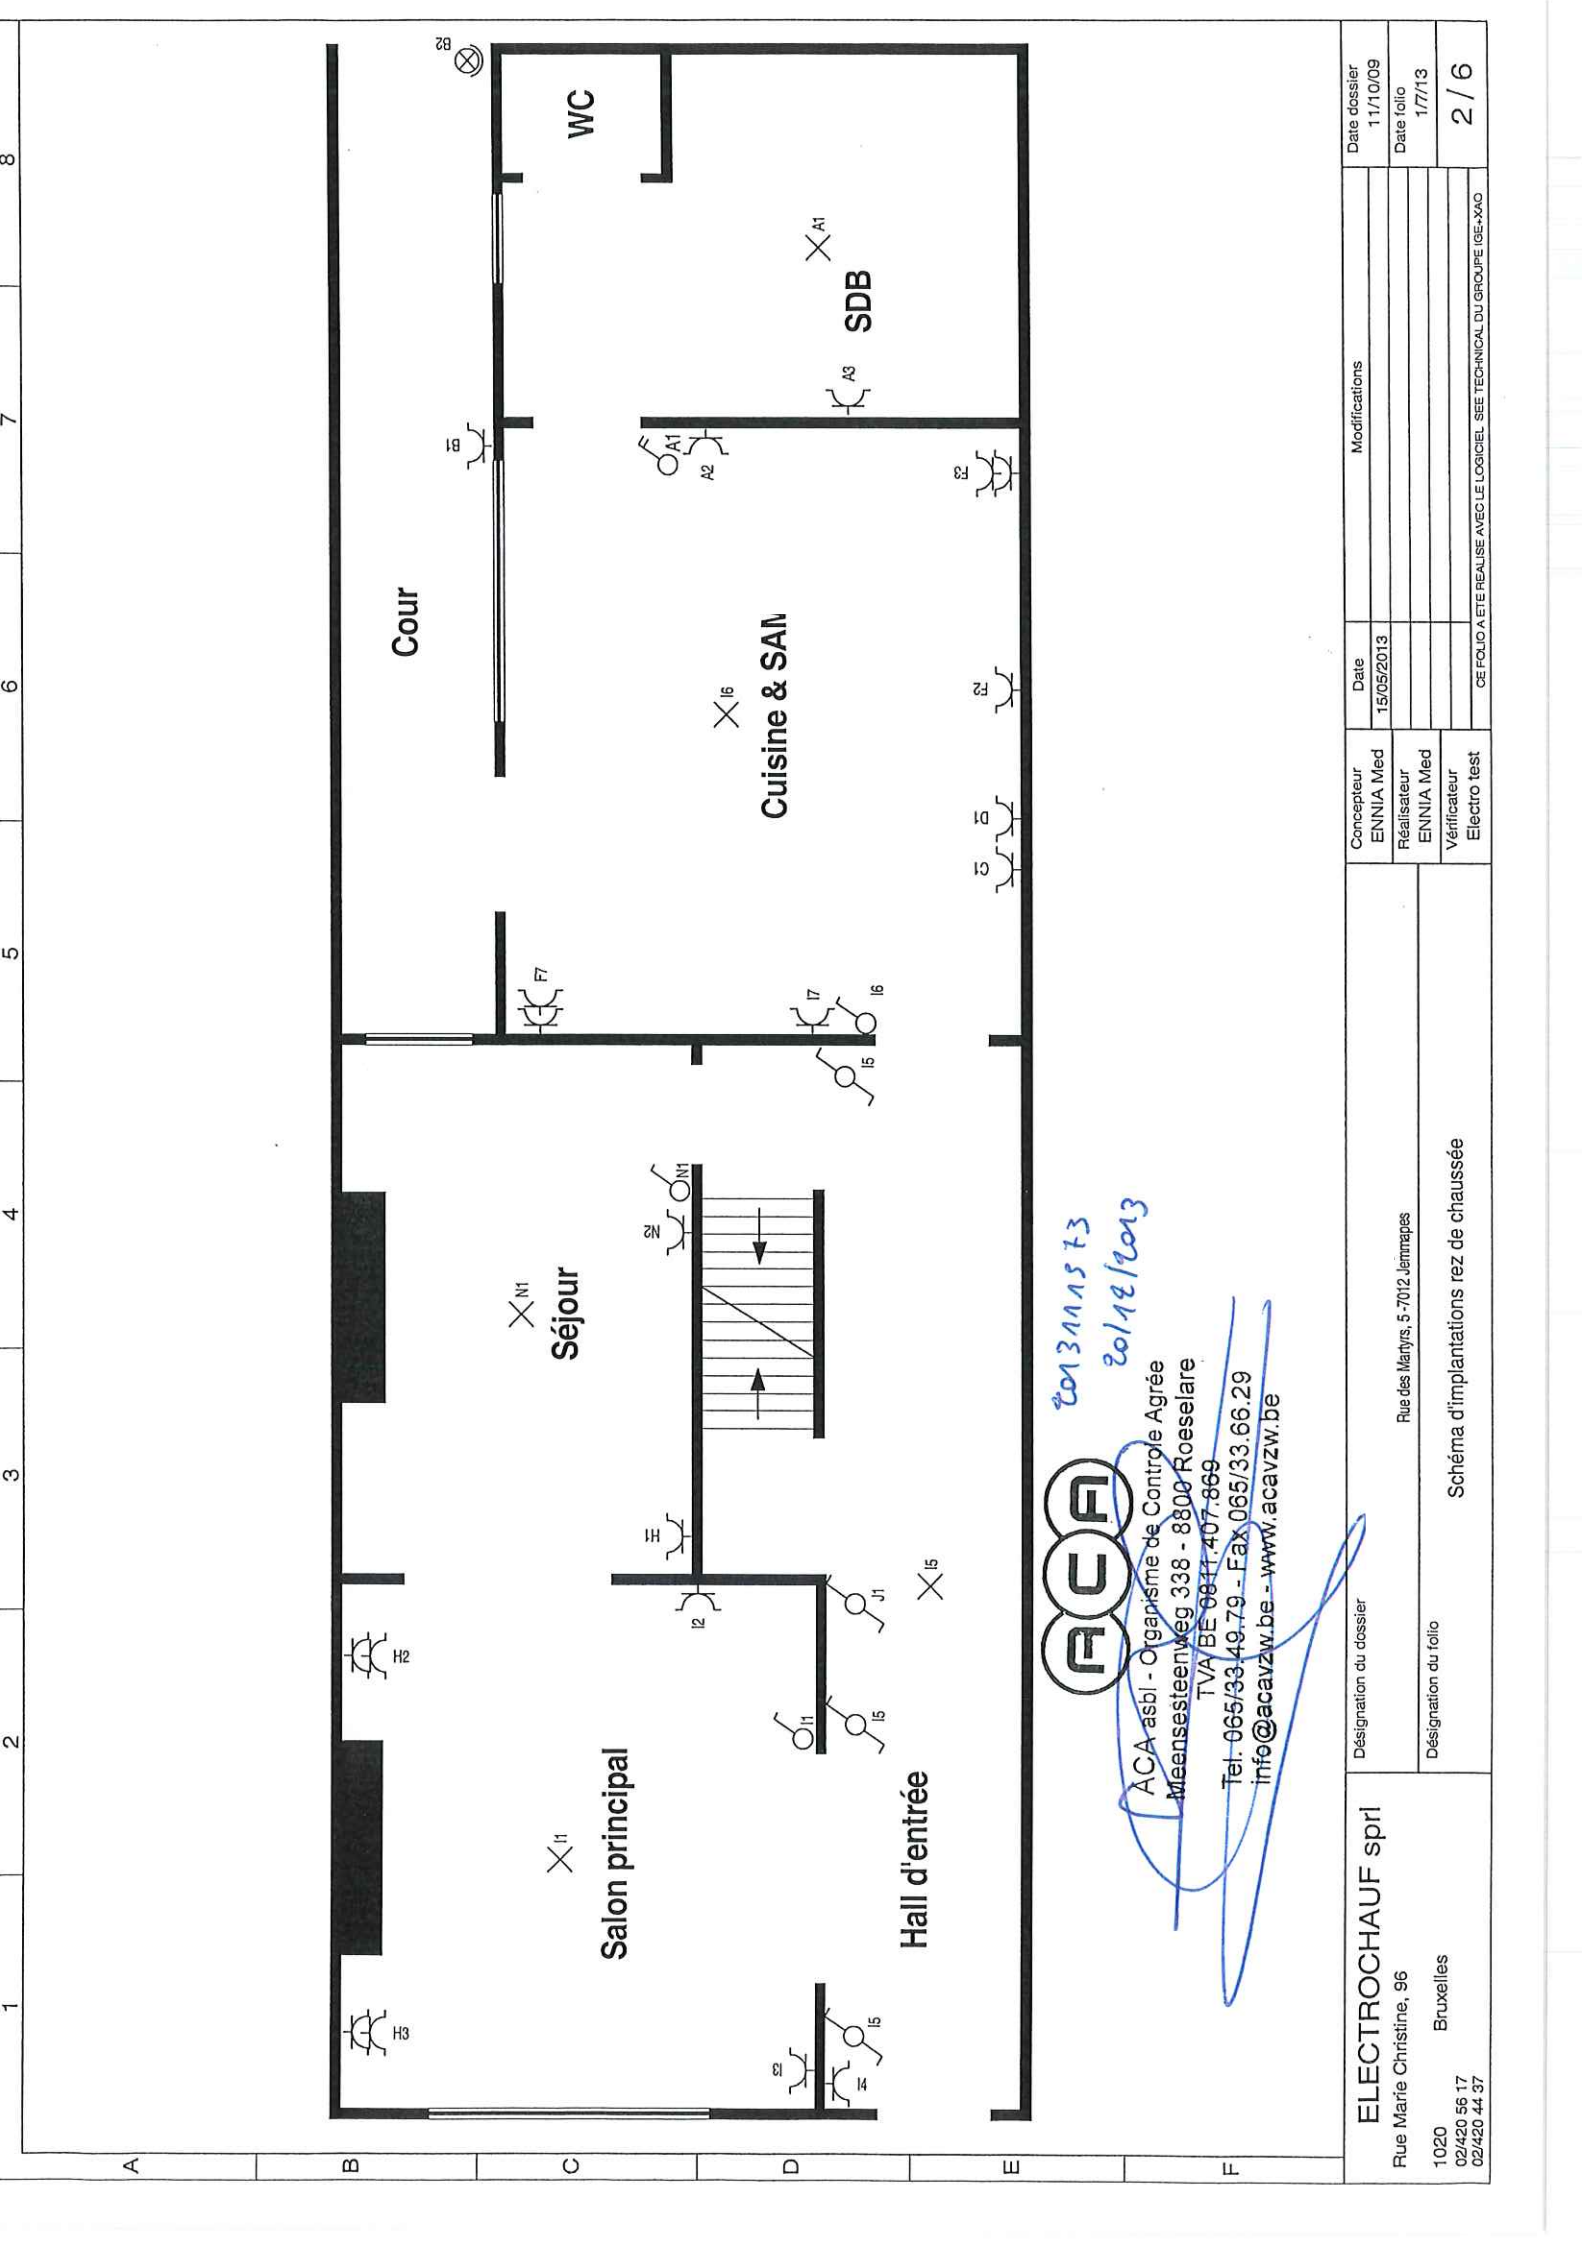

2013111573
20/12/2013


ACA
ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

ELECTROCHAUF sprl Rue Marie Christine, 96 1020 02/420 56 17 02/420 44 37		Désignation du dossier Rue des Martyrs, 5-7012 Jette Désignation du folio Schéma d'implantations rez de chaussée		Concepteur ENNA Med	Date 15/05/2013	Modifications	Date dossier 11/10/09
				Réalisateur ENNA Med			Date folio 1/7/13
				Vérificateur Electro test			2 / 6
				CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE-XAO			



ACA asbl - Organisme de Contrôle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE(0813)407-869
Tel. 065/33.49.70 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

ELECTROCHAUF sprl Rue Marie Christine, 96 1020 Bruxelles 02/420 56 17 02/420 44 37	Désignation du dossier		Concepteur ENNIA Med	Date 15/05/2013	Modifications	Date dossier 11/10/09
	Rue des Martyrs, 5-7/012 Jemmapes		Réalisateur ENNIA Med			Date folio 1/7/13
	Désignation du folio		Vérificateur Electro test			
	Schéma d'implantation 1er étage					3 / 6

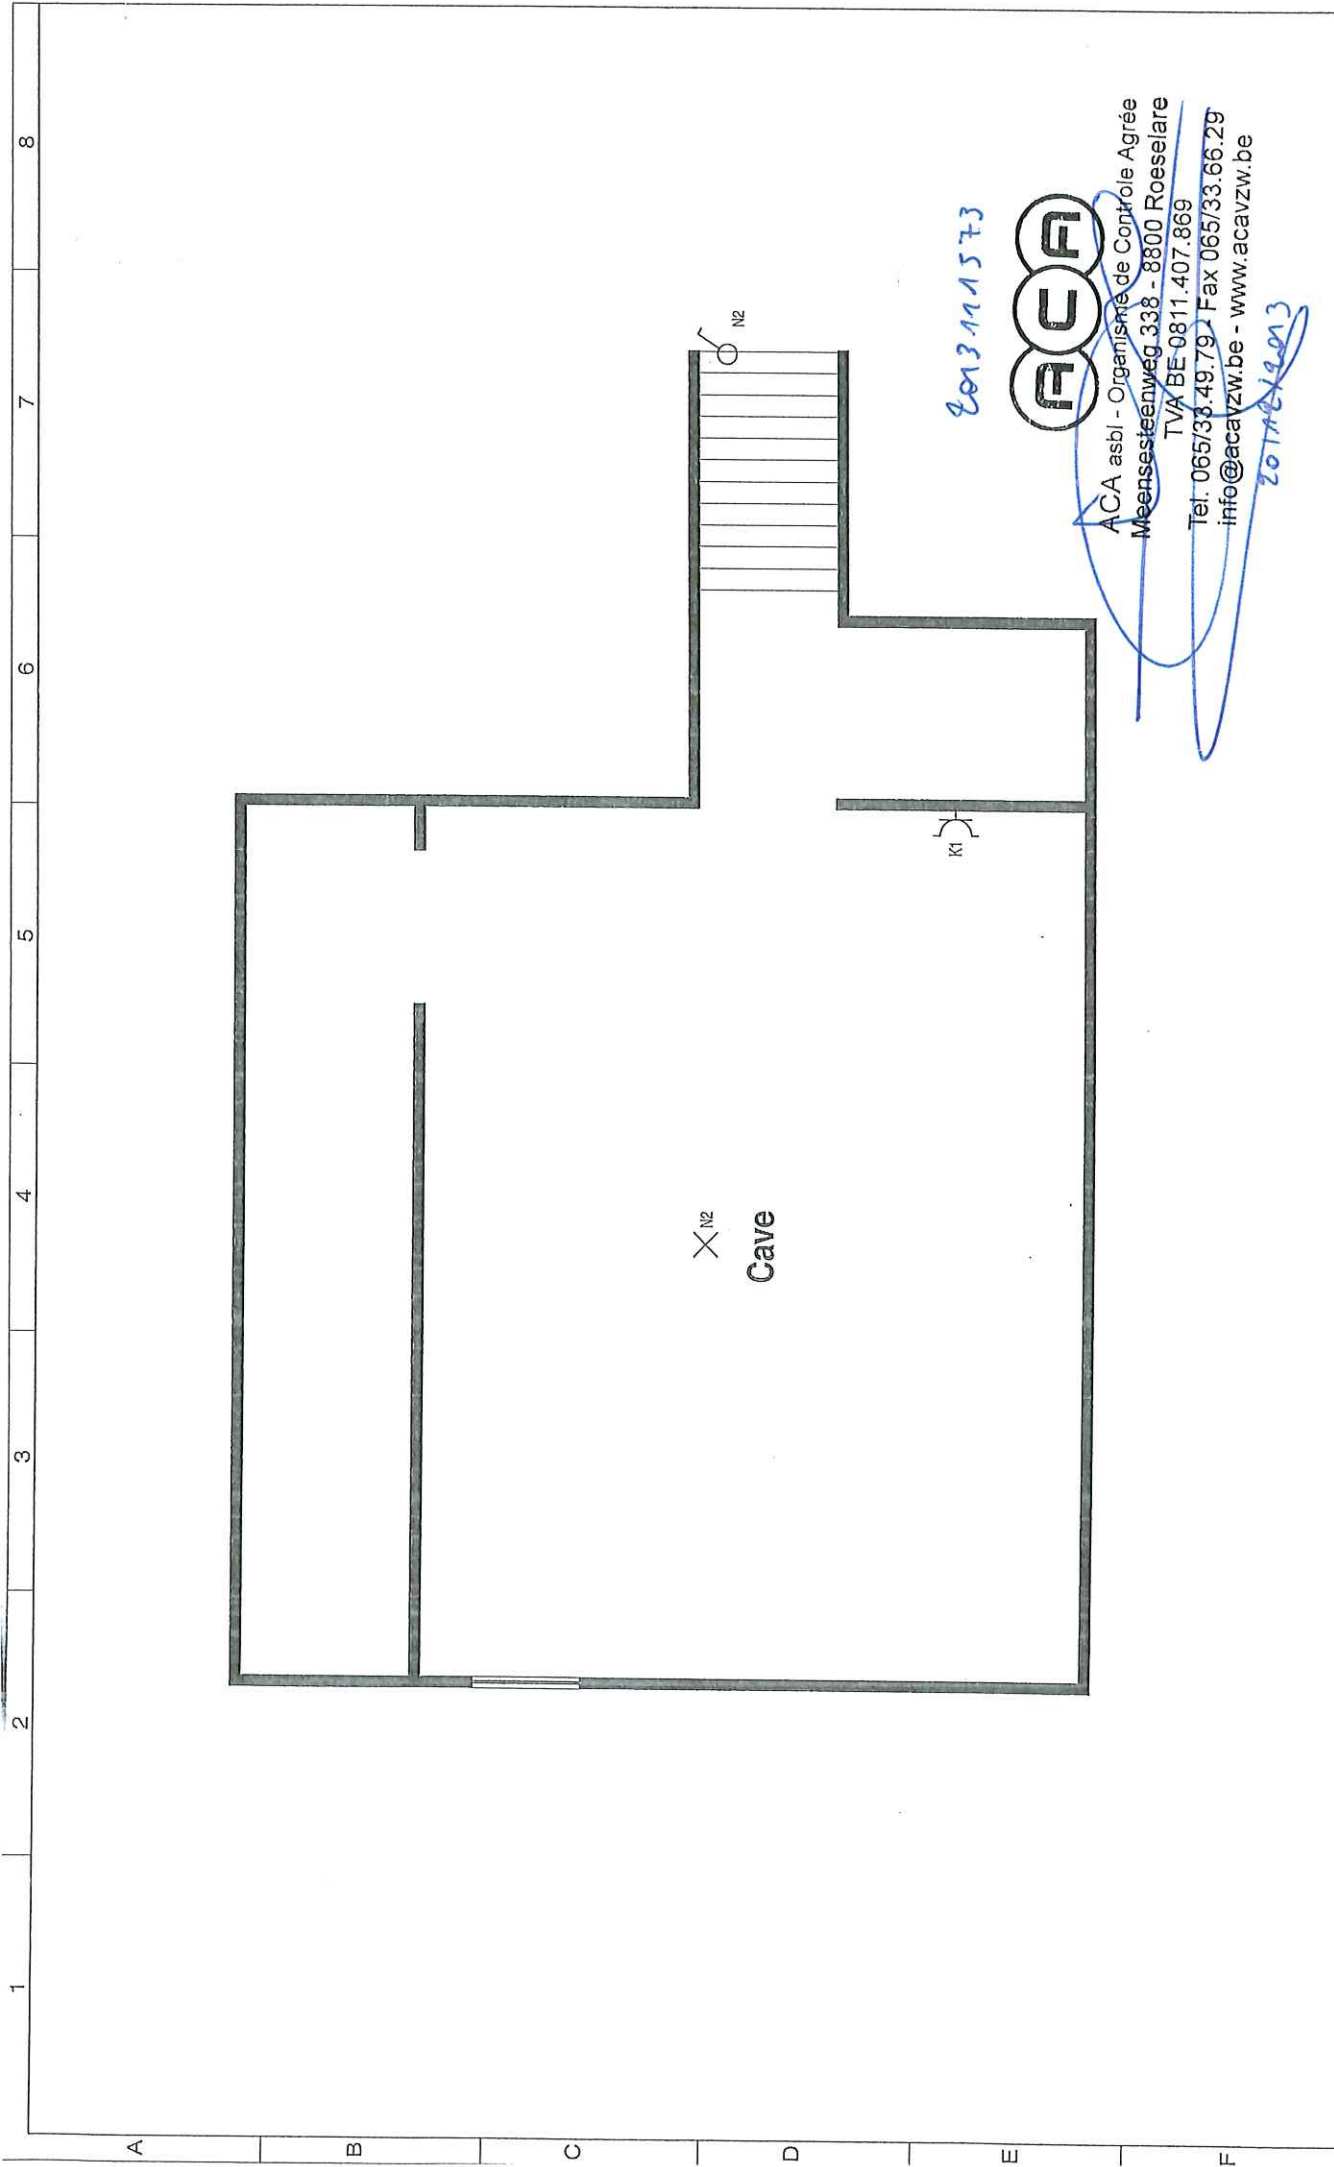


2013111573



ACA asbl - Organisation de Contrôle Agrée
 Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
 TVA BE-0811.407.869
 Tel. 065/33.49.79 / Fax 065/33.66.29
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

2012012013

ELECTROCHAUF sprl Rue Marie Christine, 96 1020 02/420 56 17 02/420 44 37		Désignation du dossier		Date dossier	
Schéma d'implantation cave		Rue des Martyrs, 5-7012 Jemmapes		11/10/09	
		Désignation du folio		Date folio	
		1020 02/420 56 17 02/420 44 37		1/7/13	
		Bruxelles		4 / 6	
		Concepteur		Modifications	
		ENNIA Med			
		Réalisateur			
		ENNIA Med			
		Vérificateur			
Electro test		CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DRAWING (CE.V4.0)			

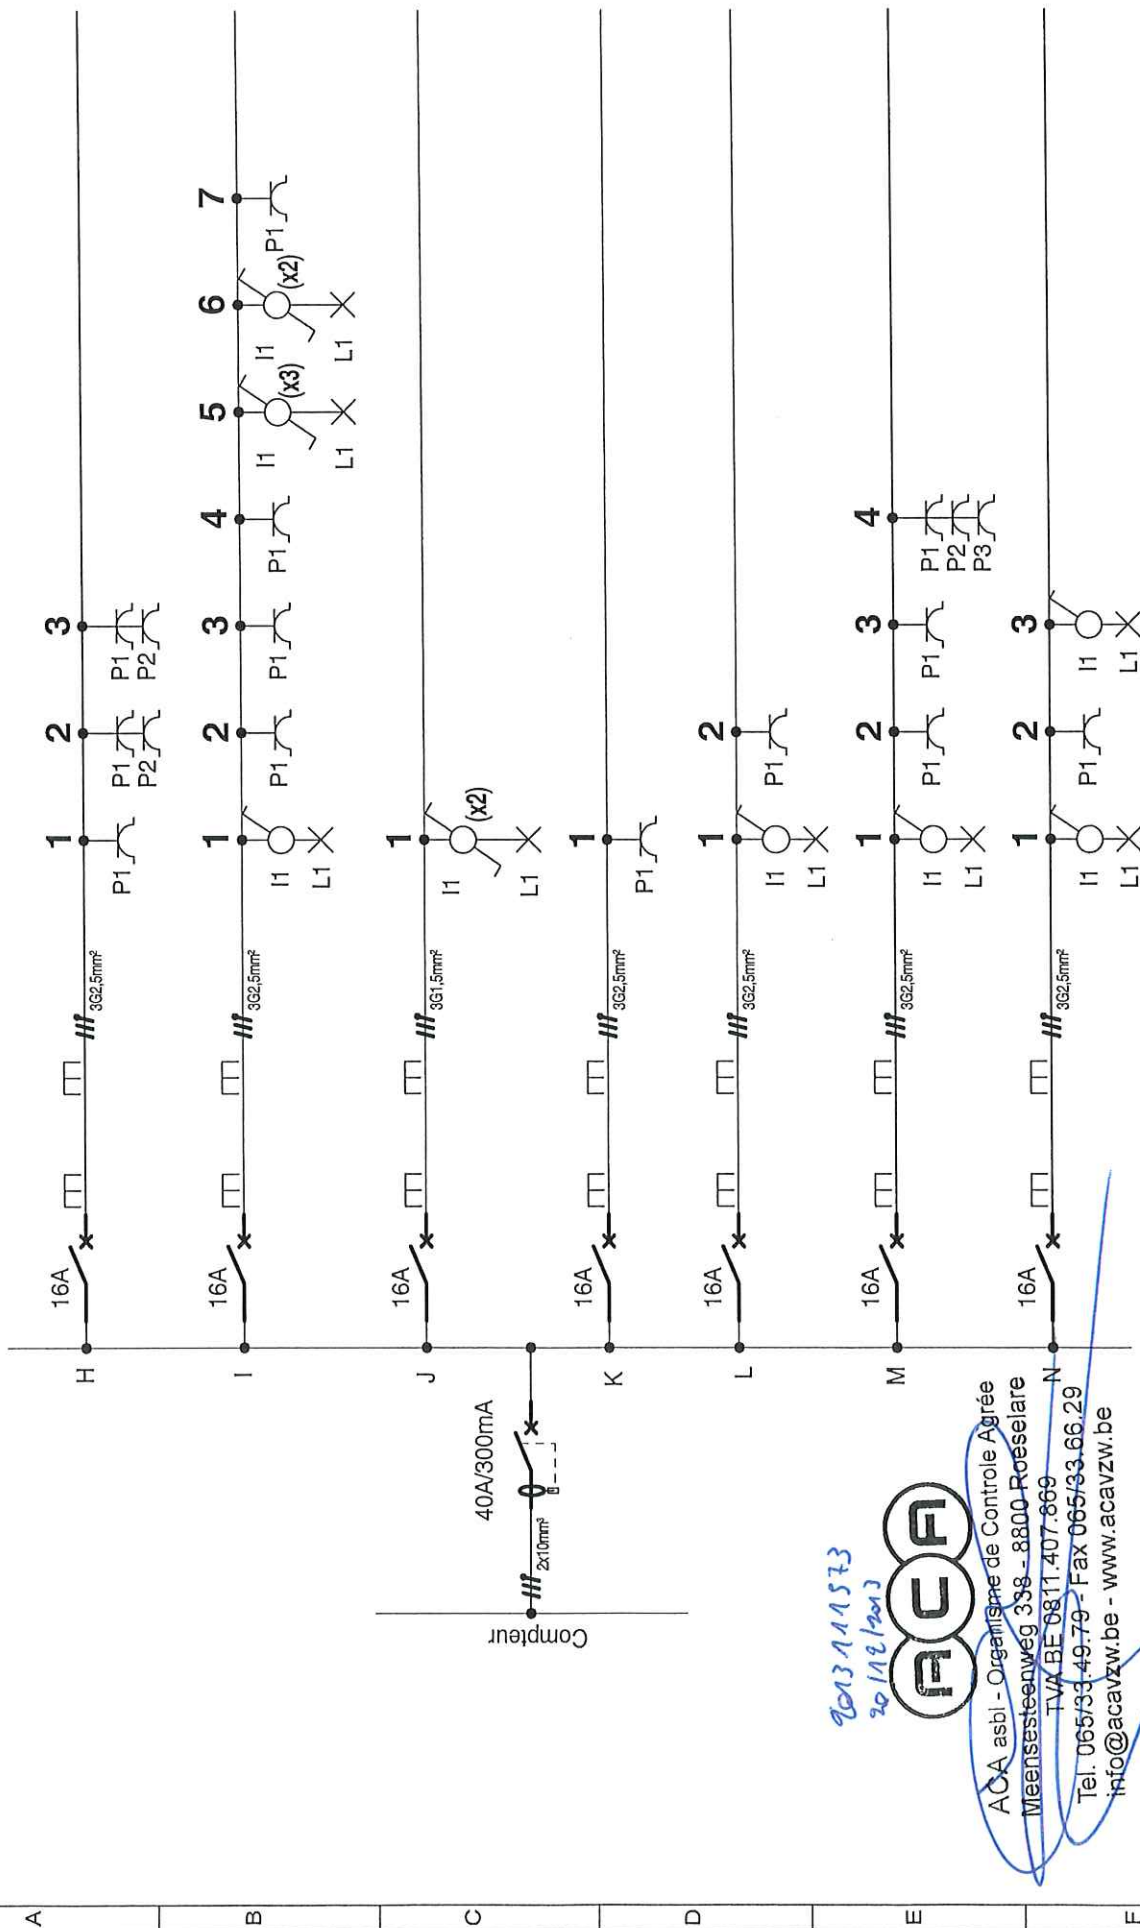

2013/11/15/73
20/12/2013



ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

ELECTROCHAUF sprl

Rue Marie Christine, 96

1020 Bruxelles

02/420 56 17
02/420 44 37

Désignation du dossier

Rue des Martyrs, 5-7012 Jémmapes

Désignation du folio

Schéma unifilaire tableau divisionnaire RdC suite

Modifications

Date

Concepteur

ENNA Med

Réalisateur

ENNA Med

Vérificateur

electro test

Date dossier

11/10/09

Date folio

17/7/13

6 / 6

CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE-XAO