

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens :		Datum verslag: 04/03/2023	
Verslag N°:	1108556	Datum keuring: 03/03/2023	
Inspecteur:	Segers Johan	Keuring N°: 202302603	
Controle volgens Boek 1:	4.2.4.3., 6.4.	Aanwezigen: Ruben	
Type keuring:	Gelijkvormigheidscontrole		
Adres- en onderzoeksgegevens :			
Plaats van het onderzoek:	De Merodelei 289 - bus 10 , 2300 TURNHOUT		
Teller n°:	8925771	Index teller:	Dag: 56063,00 Nacht: 0,00
Datum installatie:	Na 01/06/2020		
EAN-code:			
Naam opdrachtgever:	RUBEN M	Adres opdrachtgever:	De Francqueslei 27, 2100 Antwerpen
Naam eigenaar:	Av Bouw	Adres eigenaar:	Schupstraat 18 - 2018 Antwerpen
Installateur:	RUBEN M	Adres installateur:	De Francqueslei 27 - 2100 Deurne
BTW-n° of ID:	BE 0848 178 688		
Type lokaal:	Appartement		
Algemene gegevens elektrische installatie:			
Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	2
Netsysteem:	TT	Type alg. schakelaar:	Lastscheider
		Meter - bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm ²
		# stroombanen:	14
Differentieelschakelaars:			
In:	IA:	#p:	Type:
40 A	300mA	2	A
40 A	30mA	2	A
		Icu:	Test:
		3000 A	OK
		3000 A	OK
			X2,5:
			OK
			OK
Beschrijving van de installatie:			
Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:	
Algemeen # 14	Kringen B1 hoofdautoomaat en B2 A tem M	1,5 ² , 2,5 ² , 6 ² , 10 ²	
Kringen B2 A tem M # 13	Kringen B2 A tem M	1,5 ² , 2,5 ² , 6 ²	
Metingen, proeven en visuele controles:			
Ra:	16,78 Ohm	Alg. isolatieweerstand:	1,73 MOhm
Directe aanraking:	OK	Indirecte aanraking:	OK
Correcte schema's:	OK	Equipotentiale verbindingen:	OK
		Aardingscontinuïteit:	OK
		Alg. visuele controle:	OK
		Vaste toestellen:	OK
Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): Zie bijlage			
Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 03/03/2048 (6.5.2.). De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.			
Aantal bijlagen:		Ééndraadschema's: JA	Situatieplannen: JA
		Andere:	
De inspecteur, Segers Johan		Visum DNB (art. 270)	
		ATECON vzw Prins Boudewijnlaan 43 bus 10 2650 Edegem BTW BE0408.677.925 info@atecon.be	

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**ATECON**

N°618-INSP

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Raadgevingen

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:


- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
 - b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
 - c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
 - d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 - e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
 - f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
 - g) een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

De verkoper is er toe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht over te maken;

De koper is er toe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - b) elke volledige renovatie of afbraak van het gebouw met of zonder hergebouw mee te delen aan de Algemene Directie Energie « Hoog Toezicht energieinfrastructuur en -producten ». In dit geval, maakt de Algemene Directie Energie een dossiernummer over en ze nodig hem uit om een kopie van het verslag van controle van de elektrische installatie over te maken, zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen;
 - c) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn er toe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

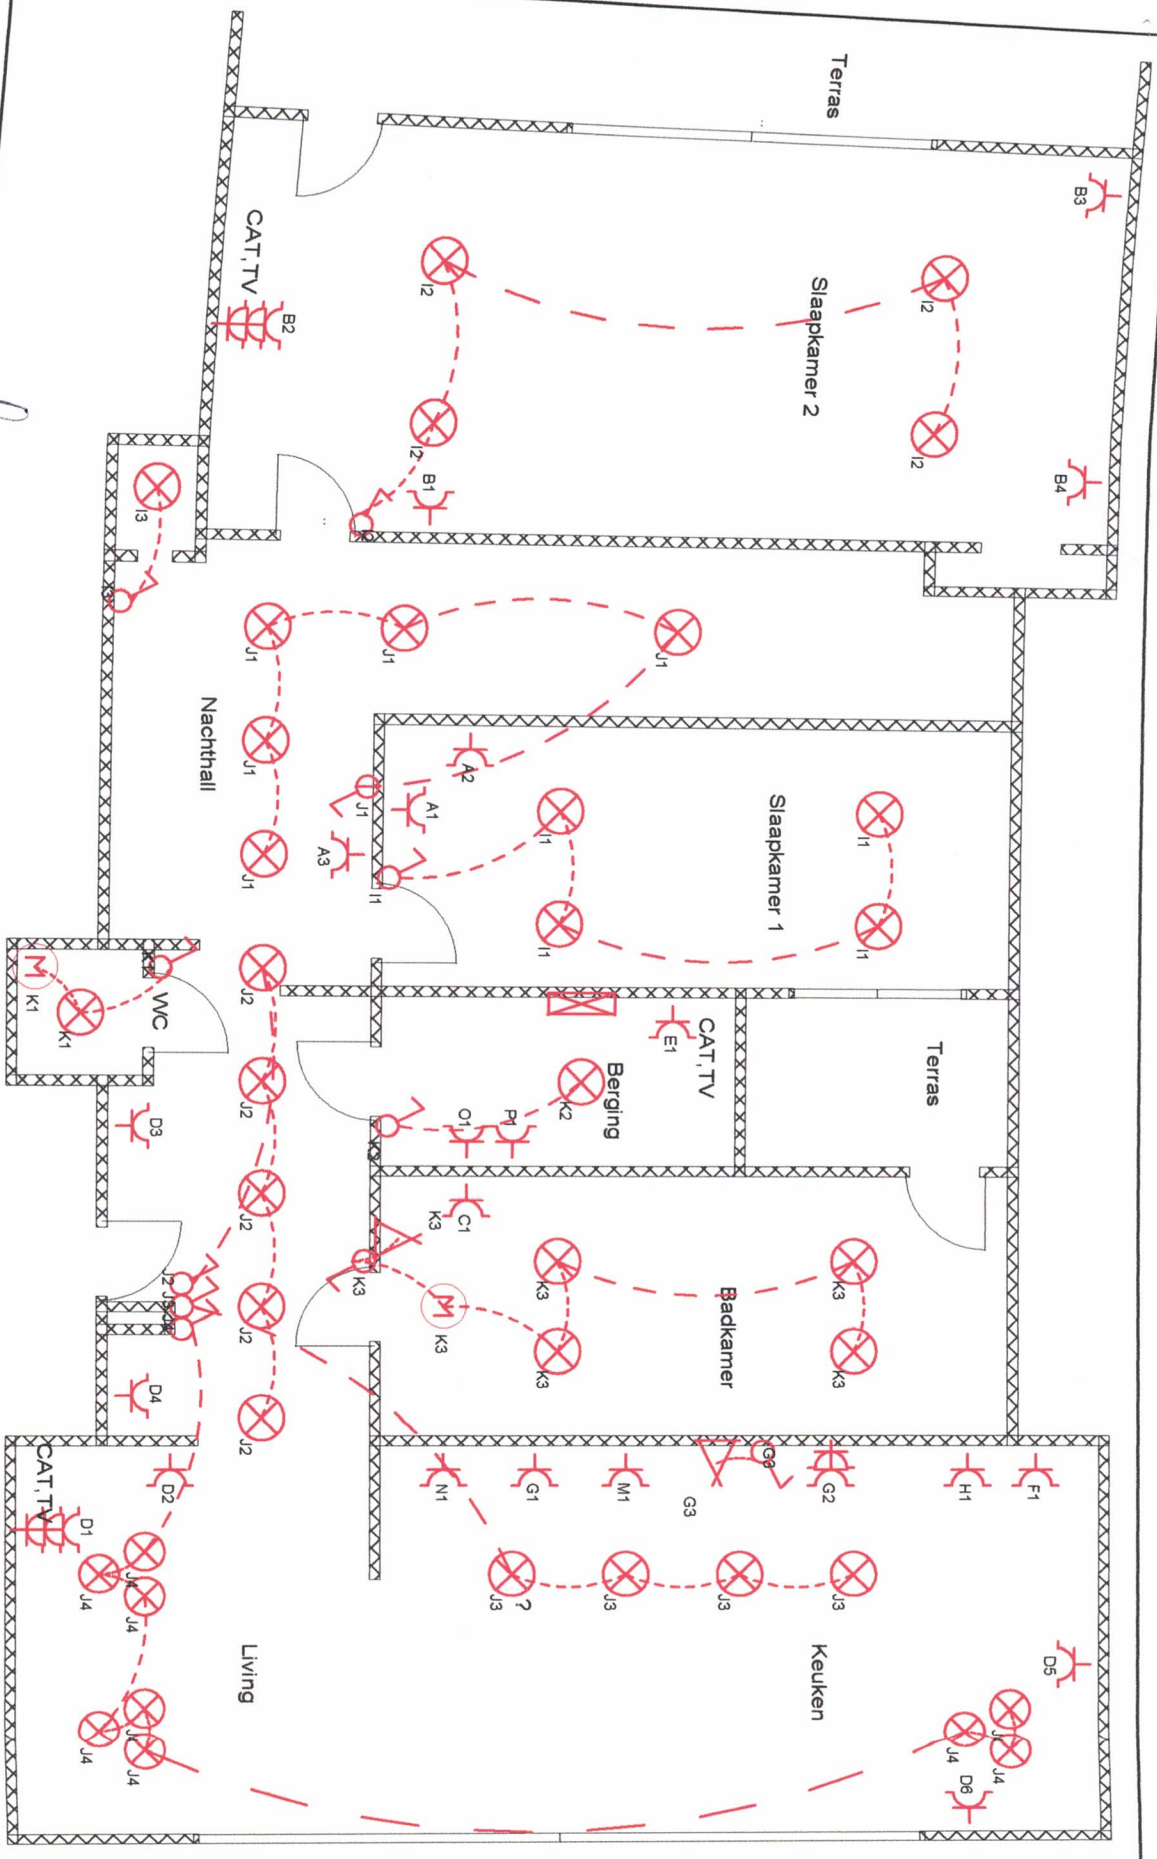

INSTALLATEUR

Naam: Ruben Malkhasyan
 BTW: BE 0848 178 688
 Datum: 26/02/2023
 Handtek:

KEURING

ORGANIS: ATECON NV
 Naam: Johan Stuyt
 Datum: 02/03/2023
 Handtek:


WERF

Naam: AV Bouw
 Straat: De Mordelei 299, BUS 002 Rechts
 Gemeen: 2300 Turnhout
 Handtek:

GLV BUS 002 Rechts

230V~

03/03/23

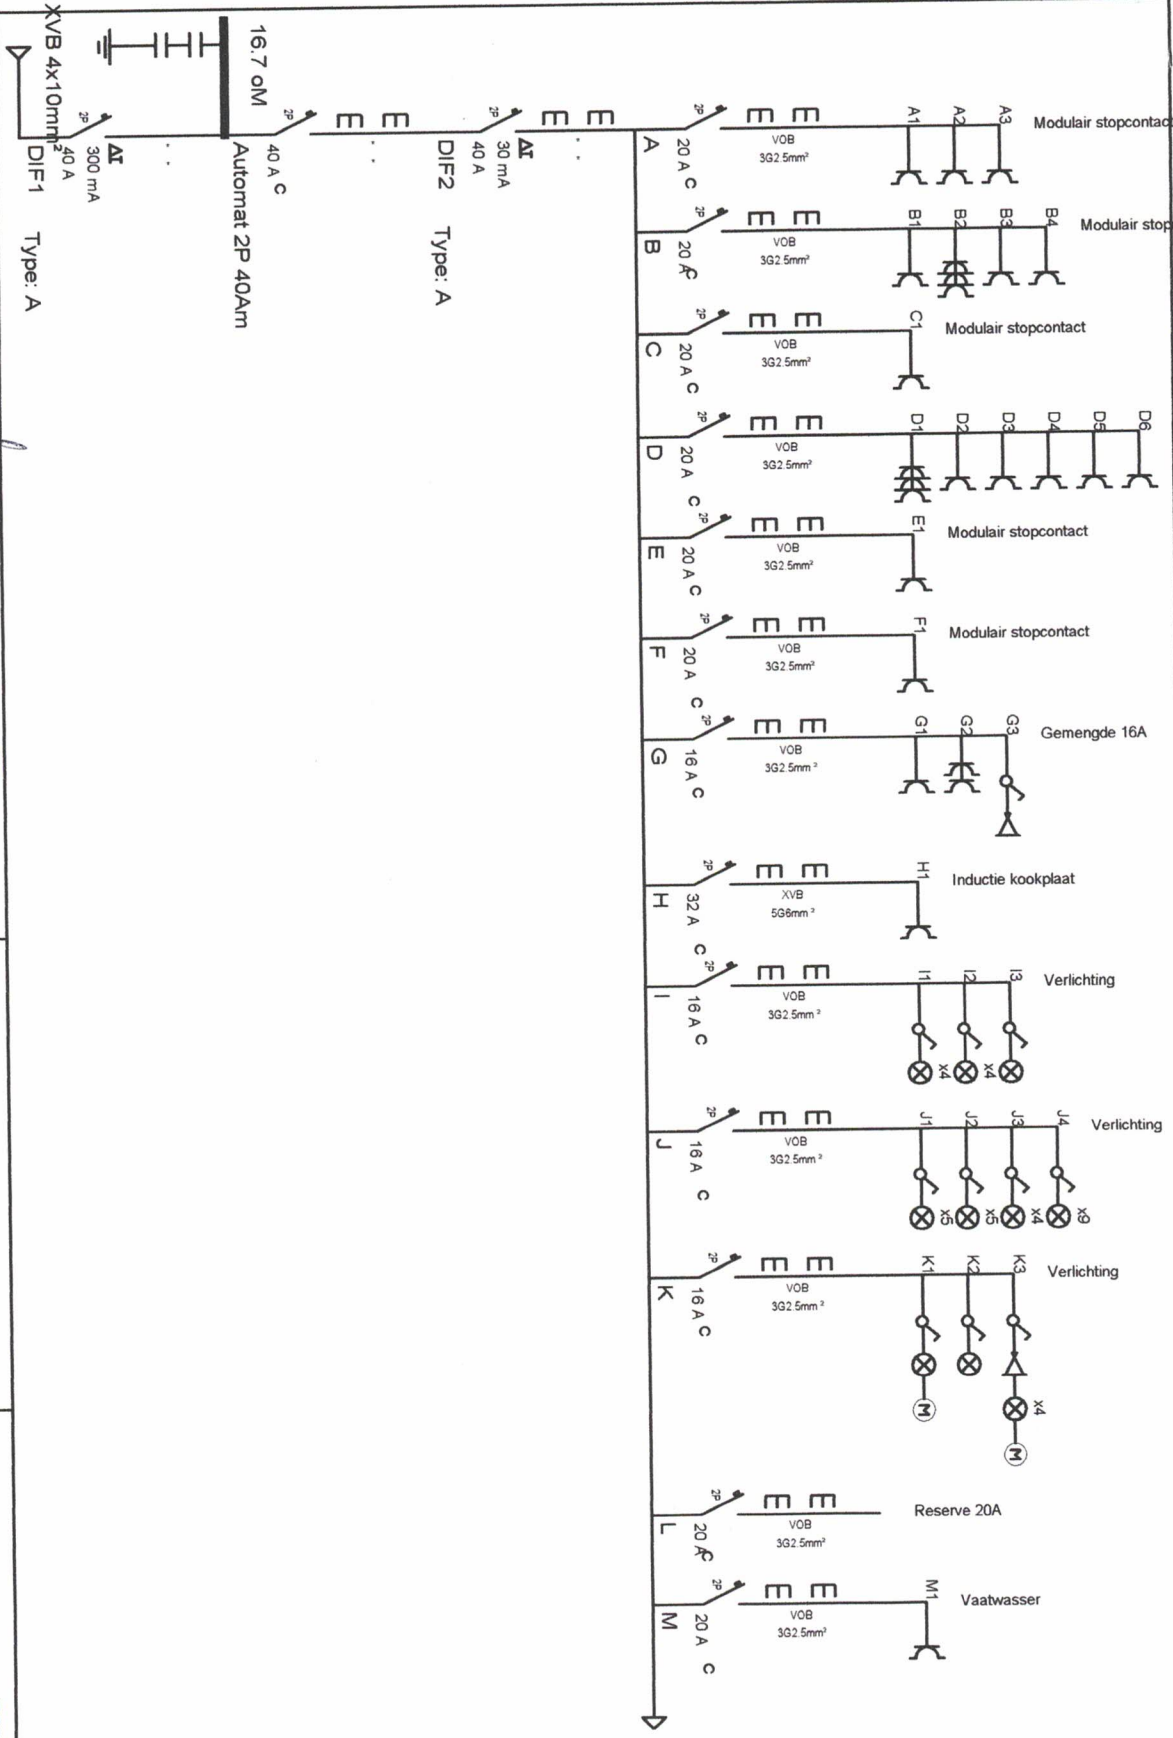

INSTALLATEUR

Naam Ruben Maikhaayan
BTW BE 0848 178 688
Datum 26/02/2023
Handtek

KEURING

Naam
Datum
Handtek


WERF

Naam AV Bouw
Straat De Mordelei 289, BUS 002 Rechts
2300 Turnhout
Handtek

Schemat1A

230V~


03/03/23

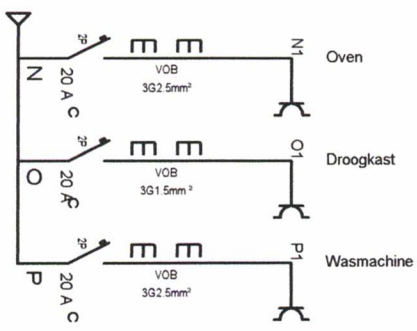

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema 1B	230V~
Naam	Ruben Maikhasyan	Naam	ORGANIS ..	Naam	AV Bouw		
BTW	BE 0848 178 698	Naam	..	Straat	De Mordelei 289, BUS 002 Rechts		
Datum	29/02/2023	Datum	..	Gemeente	2300 Turnhout		
Handtek		Handtek	..	Handtek	..		

03/03/23

- LEGENDA
- DIF 2P 40Am 300mA
 - Automat 2P 40Am
 - DIF 2P 40Am 30mA
 - A Automat 2P 20Am Stopcontacten slaapkamer 1
 - B Automat 2P 20Am Stopcontacten slaapkamer 2
 - C Automat 2P 20Am Stopcontacten badkamer
 - D Automat 2P 20Am Stopcontacten nachthall, living
 - E Automat 2P 20Am Stopcontact berging CV ketel, internet
 - F Automat 2P 20Am Stopcontact keuken dampkap
 - G Automat 2P 16Am Stopcontacten keuken afzijkast, werkblad, bij verlichting
 - H Automat 2P 32P Stopcontact keuken kokplaat
 - I Automat 2P 16Am Verlichting slaapkamer 1,2
 - J Automat 2P 16Am Verlichting nacht hall, keuken, living
 - K Automat 2P 16Am Verlichting WC, Badkamer
 - L Automat 2P 20Am Rezerv
 - M Automat 2P 20Am Stopcontact keuken vaatwasser
 - N Automat 2P 20Am Stopcontact keuken oven
 - O Automat 2P 20Am Stopcontact berging drogkast
 - P Automat 2P 20Am Stopcontact berging wasmachiniene

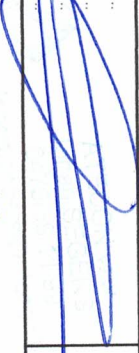INSTALLATEUR		KEURING		VERF		Legenda	230V~
Naam	Ruben Maikhasyan	ORGANIS.	Naam	Naam	AV Bouw		
BTW	BE 0848 178 688	Naam	Straat	Gemeen	De Monodellei 289, BUS 002 Rechts		
Datum	28/02/2023	Datum	Handtek	Handtek	2300 Turnhout		
Handtek		Handtek		Handtek			

03/03/23

**A1606877**

**GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971**

Ondergetekende : Naam : Malkhorssen Voornaam : Ruben
Vertegenwoordiger van de onderneming : Ruben M Buis B.T.W. nr. : RE 0848118688
Straat : De Franqueslei Nr. : 27 Bus : 1
Postcode : 2100 Gemeente : Deurne Tel. : 0488239571 Fax : 1
(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma : 1)
Adres + tel. : 1)

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie

nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna Rechts Belyk
in het gebouw gelegen te : Straat : De Merodelei Nr. : 289 Bus : 001 Verdieping : 1

Postcode : 2300 Gemeente : Turnhout
Gasmeter merk : Schumburg gasmeter nummer : 93920903

voor rekening van : Naam : AV Bouw Voornaam : 1
Straat : Schepstroot Nr. : 18-20 Bus : 1
Postcode : 2018 Gemeente : Antwerpen

- te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.
- te hebben beproefd op dichtheid.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur:

Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben
☒ ja ☐ neen
indien ja: Cerga nr. : 13-04077 N

Voorbehouden aan de DNB:

.....
.....
.....
.....

Datum : 22.01.2023

Handtekening + naam

Ruben Malkhorssen

Bijlage(n)

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).
Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

