



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 141804

Ref. verslag RAP EH/20150226-3N



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning


overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	ARAGONIA NV		Voornaam		Postnr	2000
Adres	LEOPOLD DE WAEPLAATS 26		Gemeente	ANTWERPEN		
Installateur	GEENS EL CO		Gemeente	ST-KAT-WAVER		
BTW-nummer	BE- 0460909554					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek	HEMIXVEER APP HXV 2.4		Postnr.	2620		
Adres	SCHELDEBOORD 26/B6		Gemeente	HEMIKSEM		
EAN-code	541449200003744755		Elektriciteitsverdelers	netmanagement		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					
Algemene beschrijving van de aansluiting						
U _{nom} (V ac/dc)	2X230V	5 x	2P-AUTOM 16A - 1.5/2.5 mm ²			
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10 mm ²	9 x	2P-AUTOM 20A - 2.5 mm ²			
I _{nom} aansluiting (A)	40A	1 x	2P-AUTOM 32A - 8 mm ²			
Type alg. schakelaar	DIFF.	1 x	2P-AUTOM 6A - 1.5 mm ²			
Aantal borden	1					
Aantal eindstroombanen	17					
Type aardelektrode	LUS					
Algemene diff.stroom.inr.	40/0.3A					
Bijkomende diff.stroom.inr.	40/0.03A					
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :						
Metingen	Meetapparaat :	apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01		
Aardspreads-stand :	4Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	5 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK / NOK
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
GEEN						
OPM. : Cv installatie niet afgewerkt						
Verlichting/ bad en keukenmeubels niet aanwezig						
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP - - - / - - - - - - - - - -						
Besluit						
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)						
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.						
Volgend controlebezoek uiterlijk op:	26/02/2040	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	AGENT: HUS ERIC 02/3805221 HUS ERIC (24)		Datum onderzoek:	26/02/2015

(

(

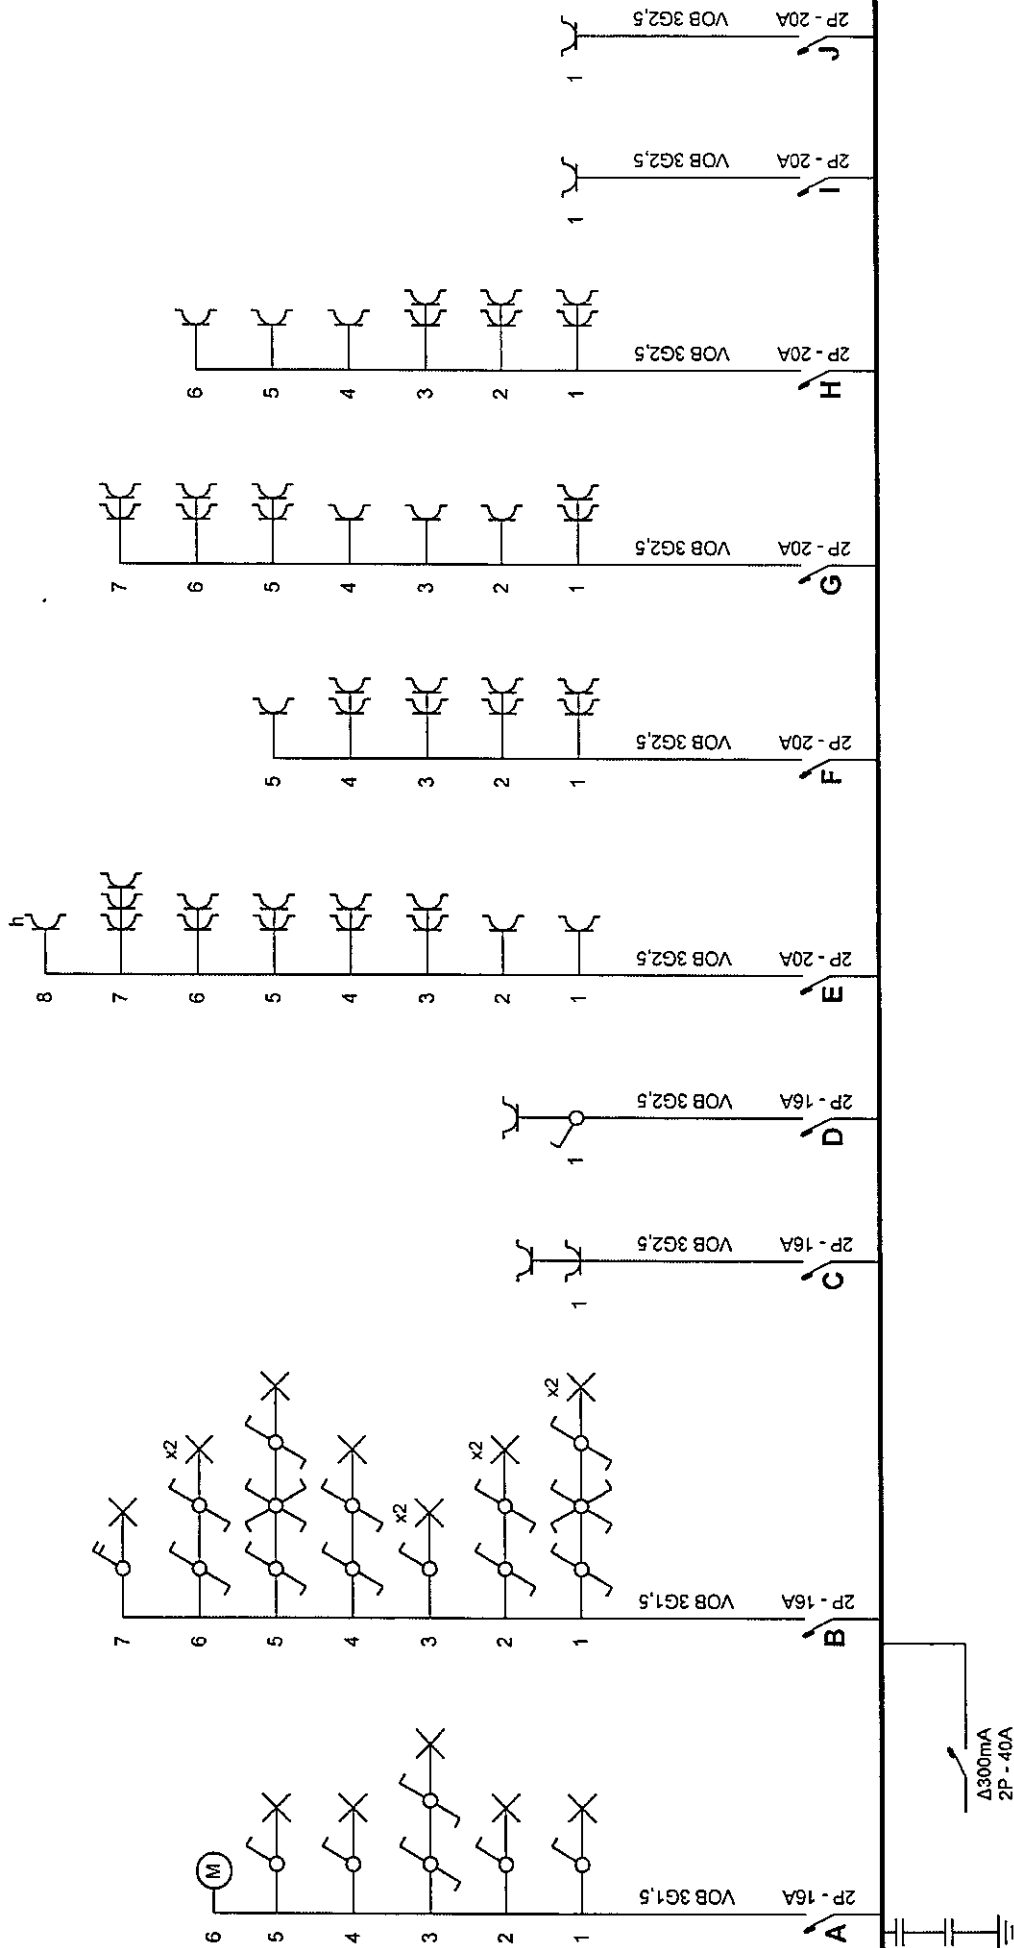

p. 1/2
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Geens El. Co. nv
Nijverheidsstraat 43
2570 Duffel
Tel.: 015 31 16 59
Fax: 015 31 93 50
e-mail: info@geenselco.be
BTW BE 0460.909.554

Plaats van de elektrische installatie
Hemixveer app. A 2.4
Scheldeboord 26 Bus 6
2620 Hemiksem

Erkend Organisme
J. Van Hemelen
Halsendallaan 5
1652 Aalst
Tel.: 02 380 52 71
Fax: 02 380 89 86
e-mail: info@vanhemelen.org

KEURINGSGORG.
VAN HEMELEEN
AGENT: HUS-ERIC
02/3805271

