



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

U. Rel.: _____ O. Rel.: _____

Verslagnr.: 0077508-12104

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2440 Beer
Veldstraat 27 bus 2

EIGENAAR: ARLWO Louw

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: ep Technoeken bvba

Adres: Morgendyk 46

INSTALLATEUR: 2380 Davel

Adres: _____

BTW of IK: BE 0443-140 444

☒ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be

☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be

☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be

☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be

☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be

☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be

☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be

☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Teller nr. _____

Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 12/02/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI-art: 271) (AREI-art: 276) (AREI-art: 276bis) (ARAB-art: 262) (K.B.4.12.2012) (T.R.-art: 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop-wooneenheid: Type der lokalen: App - 12

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 4x 230 V Bescherming van de aansluiting aut 16A max

Voedingskabel hoofdbord: 4x 16 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 2,5 Ohm; RI tot > 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie éénendraadschema + situatiereplan

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

Nota: Verlooching krooskellen, hebben badkamermeubel niet geplaatst Vaste wand heeft doublet nog te plaatsen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aanwezigheid van de stroomverdelers

naam

handtekening

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/02/15 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is niet conform.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)


OS VANDYCK



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,



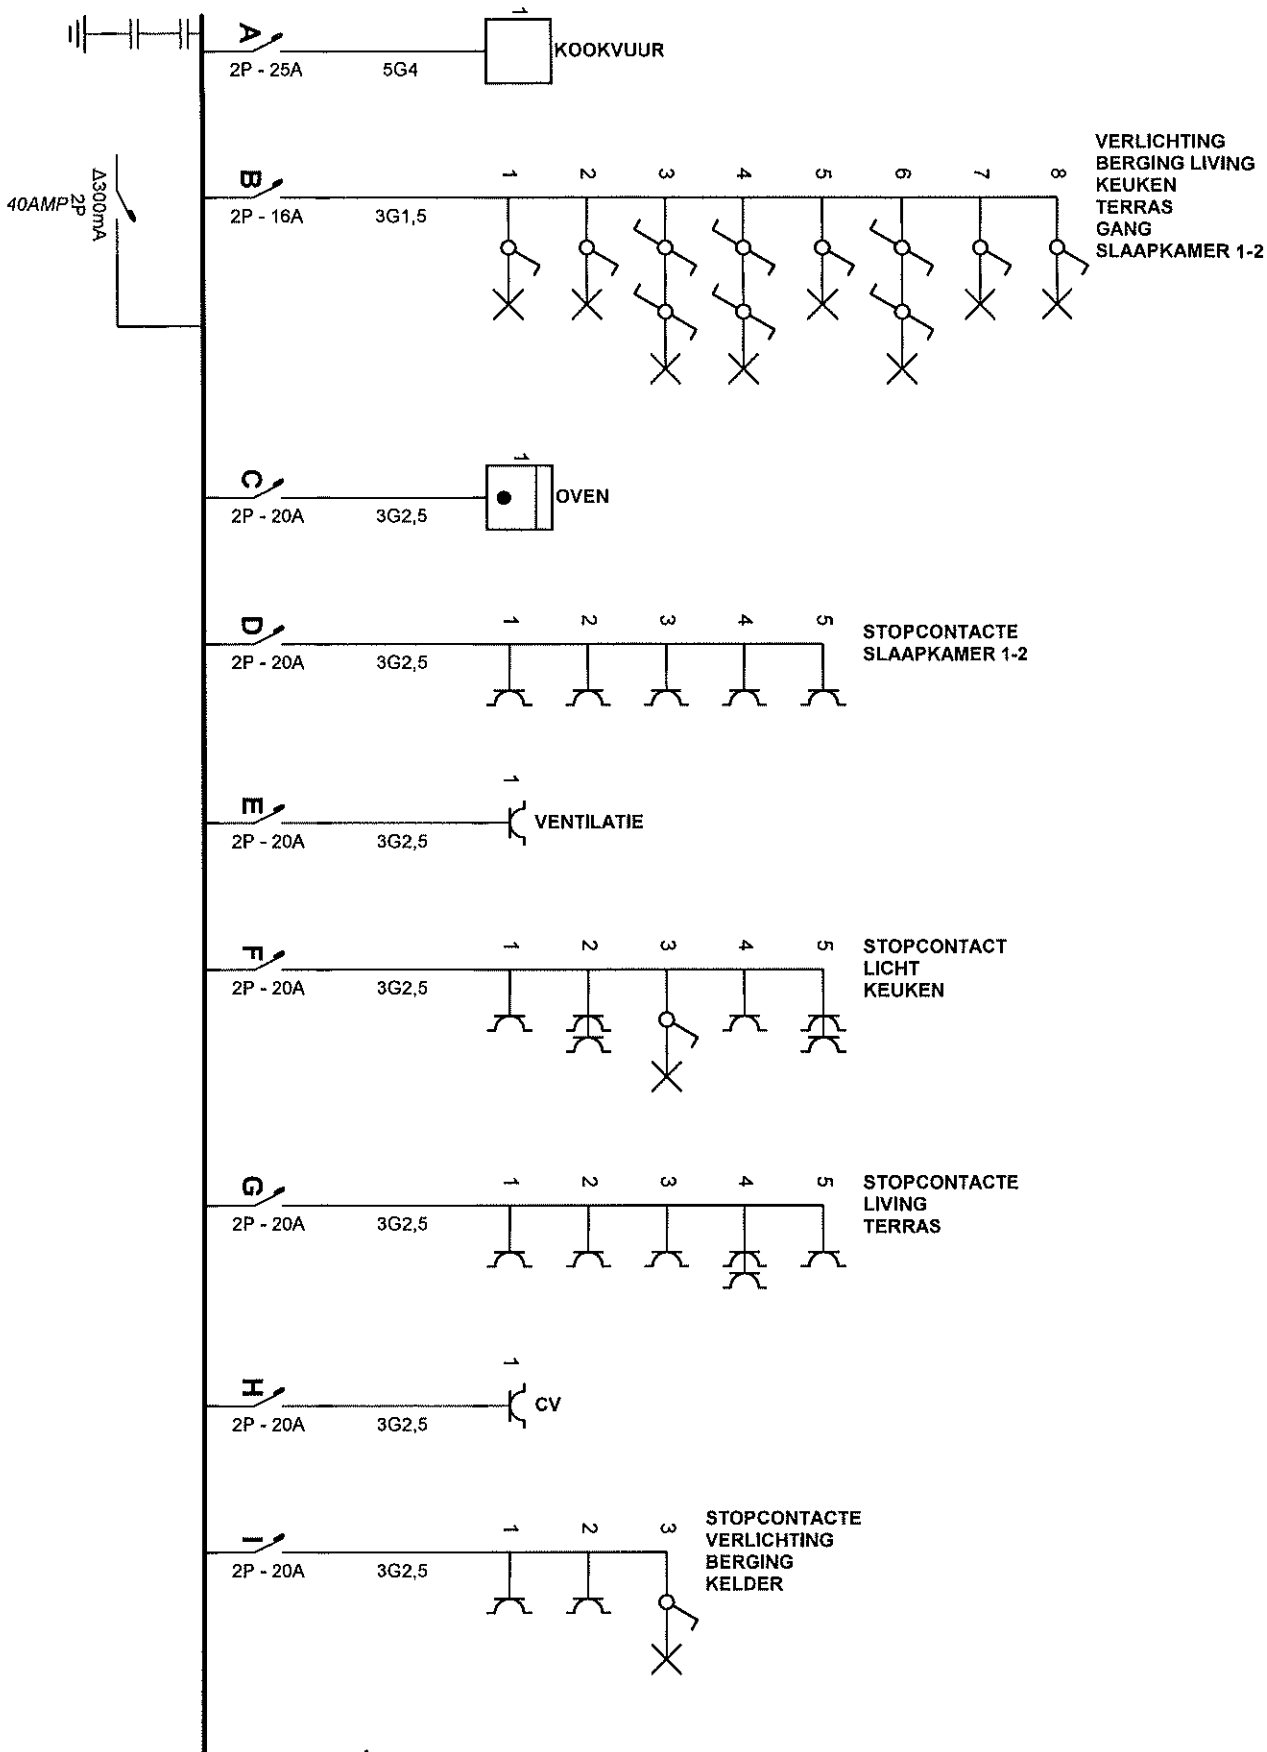

Erkend Organisme
 BTV Antwerpen
 Van Der Sweepestraat 3
 2000 Antwerpen
 Tel.: 03 216 28 90
 Fax: 03 238 86 65
 e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be


Plaats van de elektrische installatie
 ARWO BOUW
 VLEDSTRAAT APP 12
 GEEL

Installateur
 ep Technieken B.V./B.A.
 Kanaaldijk 4 G
 2380 Ravels
 Tel.: 014 65 97 83 GSM: 0496 52 58 57
 Fax: 014 65 92 29
 e-mail: an@eptechnieken.be
 BTW nr. 0443.140.441



p. 1/2
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz
 VELDSTRAAT
 APP 12

STOPCONTACTE
LICHT
BADKAMER

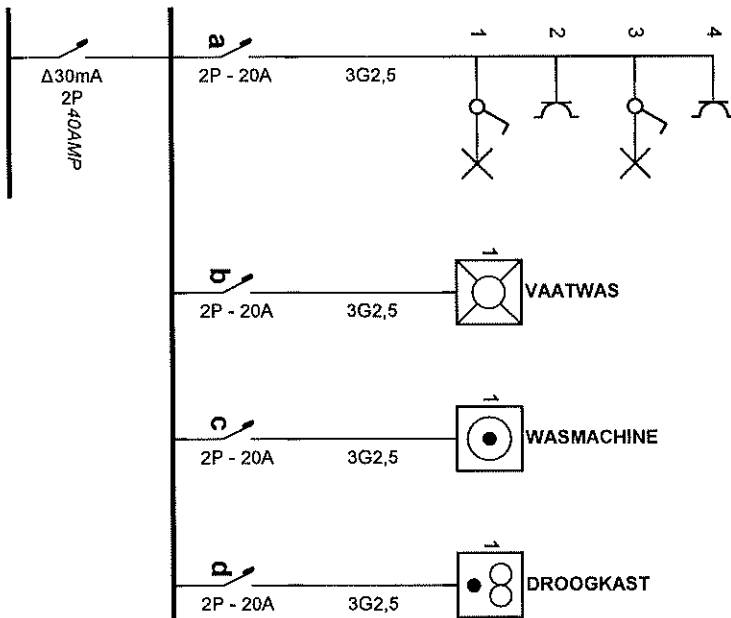

Erkend Organisme

BTV Antwerpen
Van Der Sweepstraat 3
2000 Antwerpen
Tel.: 03 216 28 90
Fax: 03 238 86 65
e-mail: biv.antwerpen@bivcontrol.be

Plaats van de elektrische installatie

ARWO BOUW
VLEDSTRAAT APP 12
GEELE

Installateur

ep Techniek B.V.B.A.
Kanaaldijk 4 G
2380 Ravenst
Tel.: 014 65 97 83 GSM: 0496 52 58 57
Fax: 014 65 92 29
e-mail: an@eptechniek.be
BTV, -E 0443.140.441



p. 2/2

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

VLEDSTRAAT

APP 12