



a **kiwa** company

Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61562635/00/NL/000

Origineel



Uw klantnummer: 100915442

Contractnummer: 2283305/1000



040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Kastelein 160, 2300 Turnhout



Uitgevoerd op:

16/09/2025 08:32 - 09:26



Uitgevoerd door: MICHEL VOETEN (6865)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 399 848
Adres	Kastelein 160, 2300 Turnhout
EAN-code	541 448 820 057 231 097
Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1 SAG3100091019
Index 1.8.1 verbruik dag	33165
Index 1.8.2 verbruik nacht	48430
Toelichting installatie	Verhuurd kantoorgedeelte links van wooneenheid verhuureenheid momenteel verhuurd aan de firma GERLI VOF BTWNR 0454085803
Gecontroleerde installatie	- LS / ZLS installatie
Type installatie	Niet-huishoudelijke installatie

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.5. Controlebezoek
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020
Toegepaste afwijkingen	- Deel 8

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be

BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



a kiwa company

Verslag

Origineel

VERSLAG NR

GEN/15/61562635/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming - Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	25
Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Doorsnede leiding voeding bord (mm ²)	10
Voedingsleiding - Type	Xvb
Spanning (V)	- 3N400V AC
Groene energiemeter	Niet aanwezig

BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: Alsb

Plaats van opstelling	Technische ruimte bureel
Te verwachten maximale kortsluitstroom, I _{cc} max (kA)	3
Aantal kringen	14
Voeding vanuit volgend bord / stroombaan	Meterkast
Thermische beveiliging van de voeding stroomopwaarts van het bord (A)	25
Doorsnede leiding voeding bord (mm ²)	10
Min. gemeten isolatieweerstand per kring (Mohm)	6.29


Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61562635/00/NL/000



(Elektrisch bord)

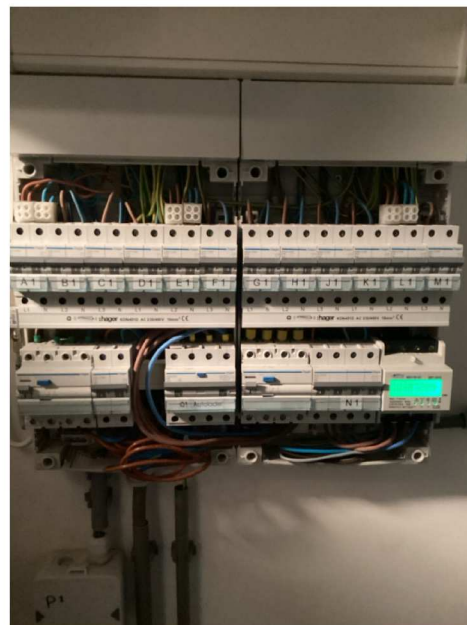

(Elektrisch bord - binnenkant)

Laadinrichting: Laadpaalinrichting

Voeding vanuit volgend bord / stroombaan	Alsb krin Q
Merk	Mennekes
Type / Model	AmtronE7
Laadmode	Mode 3
Vermogen (kW)	11
Nominale spanning van de voeding van de laadinrichting (V)	3N400V AC
Toepassing hoofdstuk 7.22.	Ja





a kiwa company

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61562635/00/NL/000

(Foto laadinrichting)

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema's	Referentie	Kastelein 160 Turnhout
	Datum	06/01/2014
	Versie	V2014/01/06
Situatieplannen	Referentie	Kastelein 160 Turnhout
	Datum	06/01/2014
	Versie	V2014/01/06
Documenten met de uitwendige invloeden	Referentie	Kastelein 160 Turnhout
	Datum	06/01/2014
	Versie	V2014/01/06

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.

Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Aardingslus
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	8.83
Locatie van aardingsschakelaar	Kelder woning
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	6.29
Min. gemeten isolatieweerstand per kring (Mohm)	6.29

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

Nota's

Installatie

- Ter informatie: instructies "eerste hulp in geval van een ongeval te wijten aan elektriciteit" zijn niet



a kiwa company

Verslag

Origineel

VERSLAG NR

GEN/15/61562635/00/NL/000

aanwezig. Ze zijn op zorgvuldig gekozen plaatsen aan te brengen indien nodig in functie van de elektrische risico's.

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Aanbevelingen en/of bijkomende informatie vindt u terug in de nota's van dit rapport.


Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN


Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De eigenaar, beheerder of uitbater van een niet-huishoudelijke elektrische installatie is er toe gehouden onmiddellijk de met toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk onder zijn bevoegdheid heeft, evenals de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

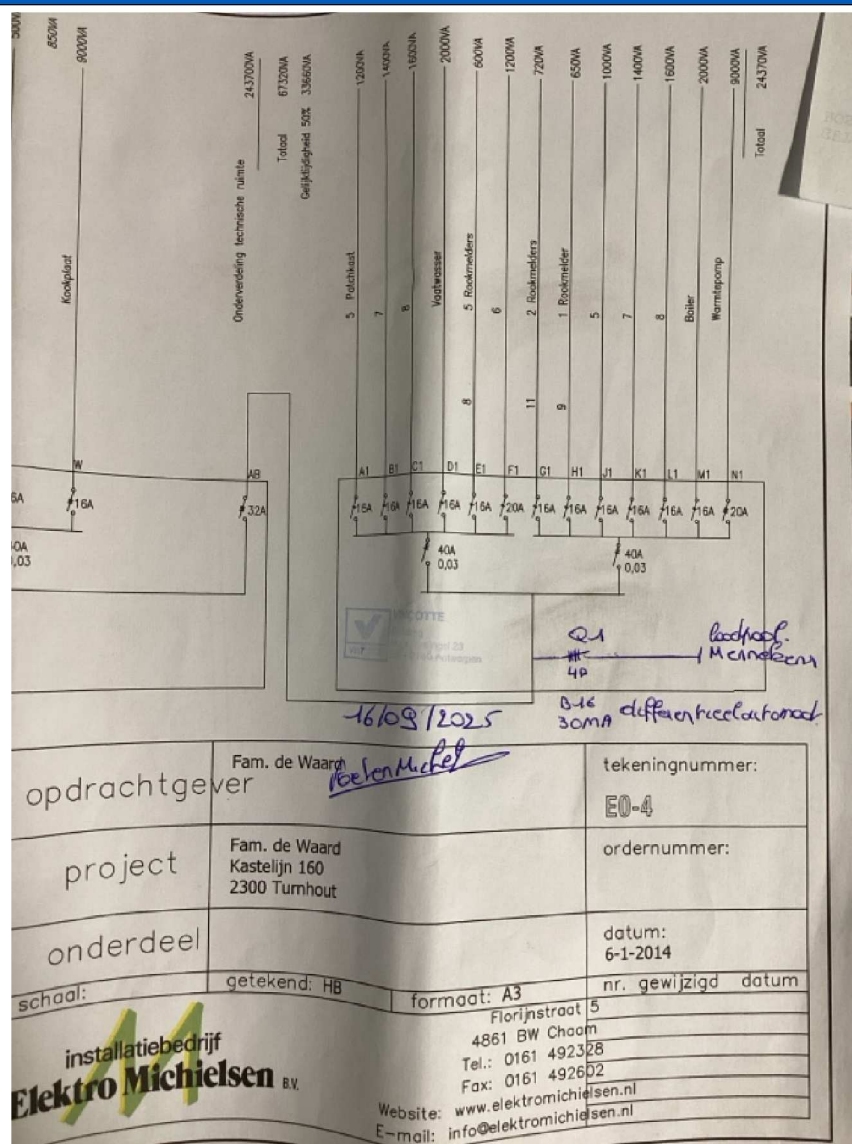

(Stroombaanschema's)

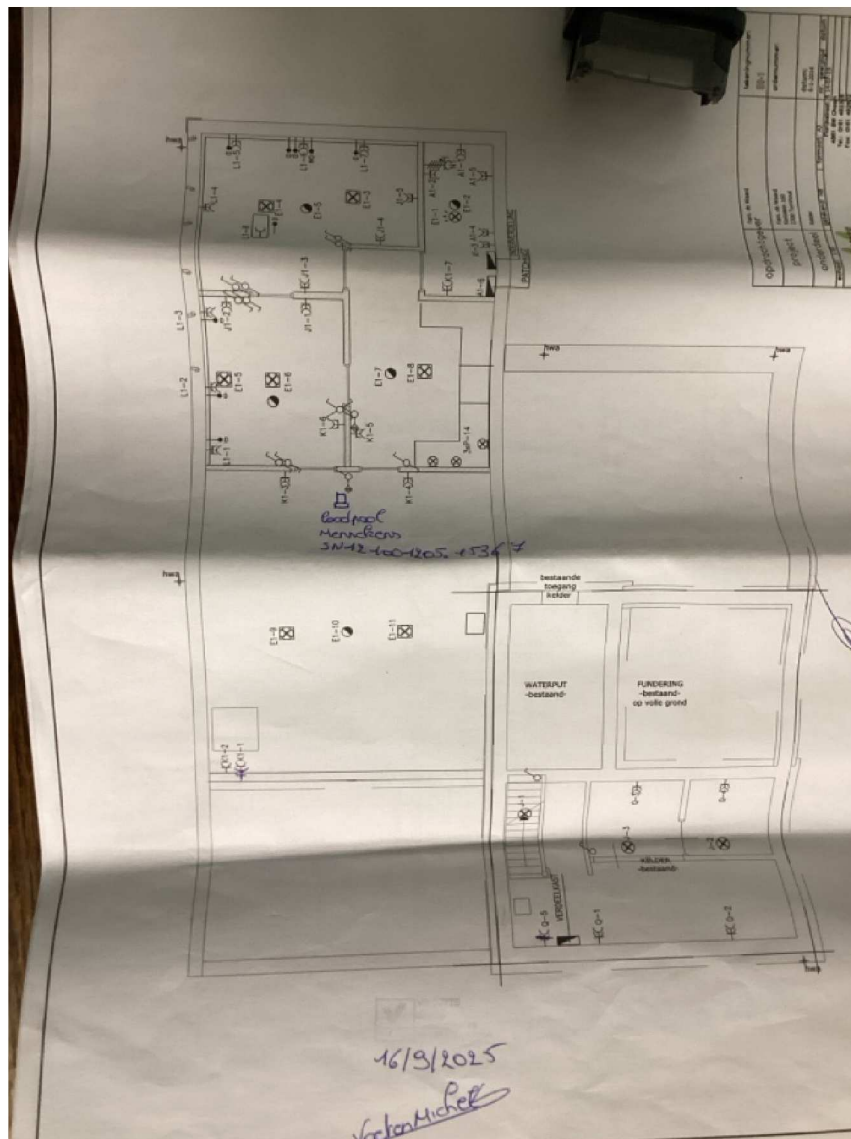

(Situatieplannen)



VERSLAG NR
GEN/15/61562635/00/NL/000

[illegible]

(Documenten met de uitwendige invloeden)