

3389493

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276bis~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwarend~~ / ~~Splitting meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop wooneenheid~~

Type der lokalen : ~~APPARTEMENT~~

Plaats van onderzoek : ~~TE VERDIEP WINKEL MOONSTRAAT 2 2018 ANTWERPEN~~

Eigendom van : ~~CC REAL ESTATE~~

Opdrachtgever : ~~SANICTECH beba PAWELISSERSTRAAT 110 2018 ANTWERPEN~~

Installateur : ~~IDEM~~

BTW : ~~0867695385~~ ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : ~~GOOSSENS MANU~~ Datum van onderzoek : ~~20/11/2013~~

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~2x230V~~ ~~3x380V+N~~ Max. Beveiliging : ~~2p 40A~~ Omschakelaar : stand

Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~AUT.DNB. 2p 40A~~ Schak. : ~~DIFF. 2p 40A~~

Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~XVB~~ aantal geleiders : ~~2~~ doorsnede : ~~10~~ mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : ~~EXVB~~ aantal geleiders : ~~4~~ doorsnede : ~~25~~ mm²

Bovengrond net/ondergrond net op bovengrond net/ondergrond net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : ~~luchtbaren~~ / pennen / horizontale geleiders Sectie : ~~16~~ mm² Spreidingswaarde : ~~23,1~~ Ω

Aantal borden : ~~1~~ Aantal eindstroombanen : ~~11~~ Algemene isolatieweerstand : ~~530~~ MΩ

Diff. schak. : algemene : ~~2p 40 A Δ 300~~ mA bijkomende : ~~2p 40 A Δ 30~~ mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~niet~~ aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~niet~~ geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : ~~20/11/2013~~
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld
 worden / ~~blijven~~ indien zonder verifiëring wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken die gepaste
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur
 de onderzoeker

[Handtekening]



Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Konich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ete@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

CC REAL ESTATE
Moonstraat 2 Bus 102
2018 Antwerpen
Tel.: 03/257.55.55
e-mail: info@ccimmo.be
BE 0460.126.237


Installateur

Sanictech B.V.B.A.
Paleisstraat 120
2018 Antwerpen
GSM: 0497 53 11 84
e-mail: erk@sanictech.be
BTW BE 0867.695.385



p. 2/4 Situatieschema

Datum: 23/09/2013
2 x 230V ~ 50Hz

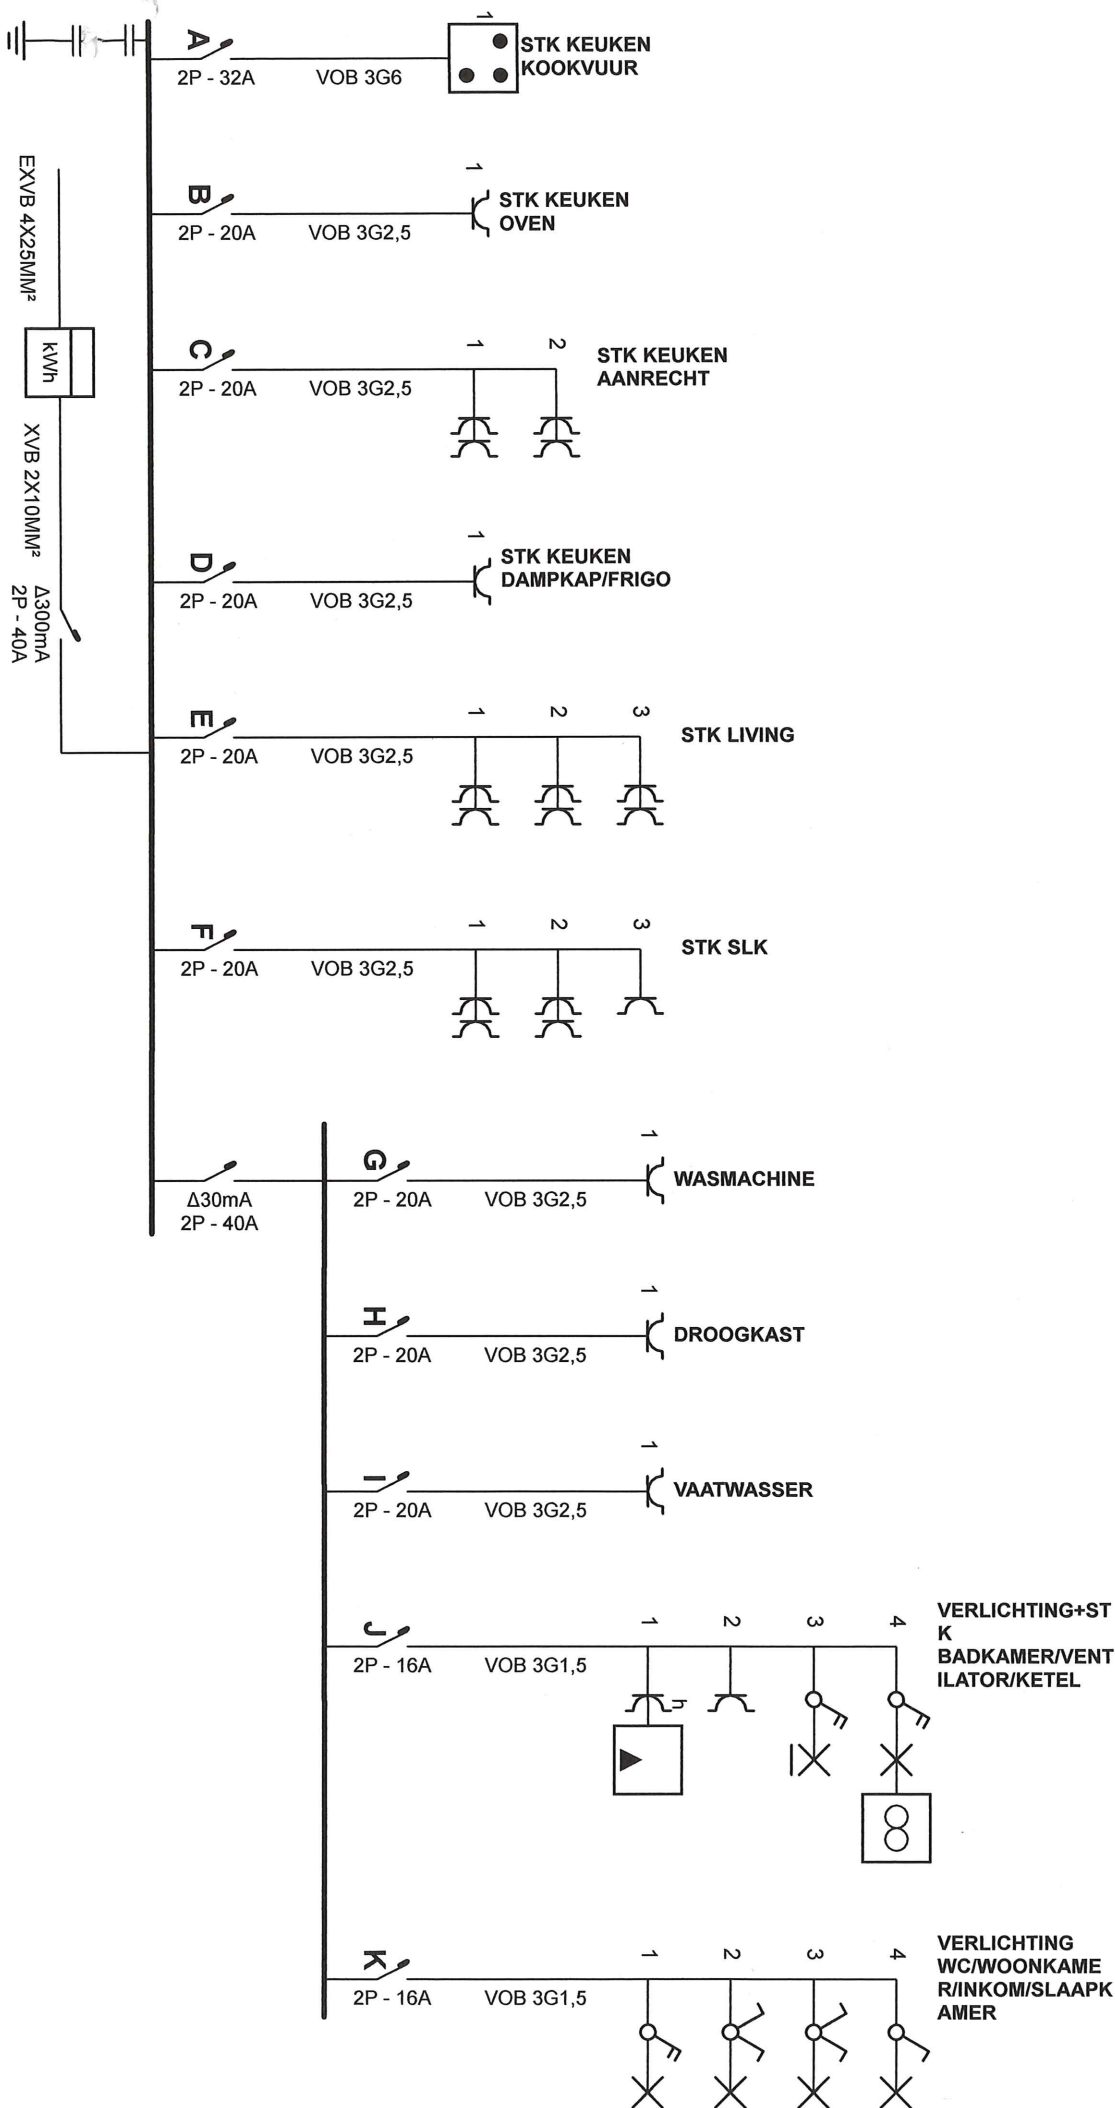

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Konitich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

CC REAL ESTATE
Moonstraat 2 Bus 102
2018 Antwerpen
Tel.: 03/257.55.55
e-mail: info@ccimmob.be
BE 0460.126.237

Installateur

Sanitech B.V.B.A.
Paleisstraat 120
2018 Antwerpen
GSM: 0497 53 11 84
e-mail: erik@sanitech.be
BTW BE 0867.695.385



P. 1/4
Eendraadschema

Datum: 23/09/2013
2 x 230V ~ 50Hz

- A** STK KEUKEN KOOKVUUR
- B** STK KEUKEN OVEN
- C** STK KEUKEN AANRECHT
- D** STK KEUKEN DAMPKAP/FRIGO
- E** STK LIVING
- F** STK SLK
- G** WASMACHINE
- H** DROOGKAST
- I** VAATWASSER
- J** VERLICHTING+STK BADKAMER/VENTILATOR/KETEL
- K** VERLICHTING WC/WOONKAMER/INKOM/SLAAPKAMER

Erkend Organisme

O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Konicht
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

CC REAL ESTATE
Moonstraat 2 Bus 102
2018 Antwerpen
Tel.: 03/257.55.55
e-mail: info@ccmmo.be
BE 0460.126.237

Installateur

Sanitech B.V.B.A.
Pateisstraat 120
2018 Antwerpen
GSM: 0497 53 11 84
e-mail: erik@sanitech.be
BTW BE 0867.695.385



p. 4/4
Lijst Kringen

Datum: 23/09/2013
2 x 230V ~ 50Hz