



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 ☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11 Code PC Rési. ☐
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11 ☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: Belliau

N° de TVA: _____

ou n° de la carte d'identité: _____

Distributeur: _____

Compteur: n°: 3335085 index: _____

Type de comptage: ☐ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit -

RAPPORT n°: lem/5/p00547286

Membre n°: _____

Installation - Nom: De Olnek

Adresse: De Olnek Dae 5/44

Woluwe 13 Combr.

Date de visite: 30 05 06

Propriétaire ou Mandataire: Tél.: _____

Nom, Prénom: Idem

Adresse: _____

Demandeur: Copieur Belliau

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du RGIE art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: _____ A Type: _____

Description du branchement: _____ Type câble: _____ Section: _____ x _____ mm²

Alimentation tableau principal: 3 x 10 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 12

Type de prise de terre: Besoul Résistance de dispersion: 3,8 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>Var schéma</u>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

<u>N-L</u>

Le différentiel général était a été plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 30 05 06 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)


INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le 30 05 06.
Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: _____
VISA DU DISTRIBUTEUR: _____

Pour le Directeur général:
Nom: N° Agent, Signature

[Signature]

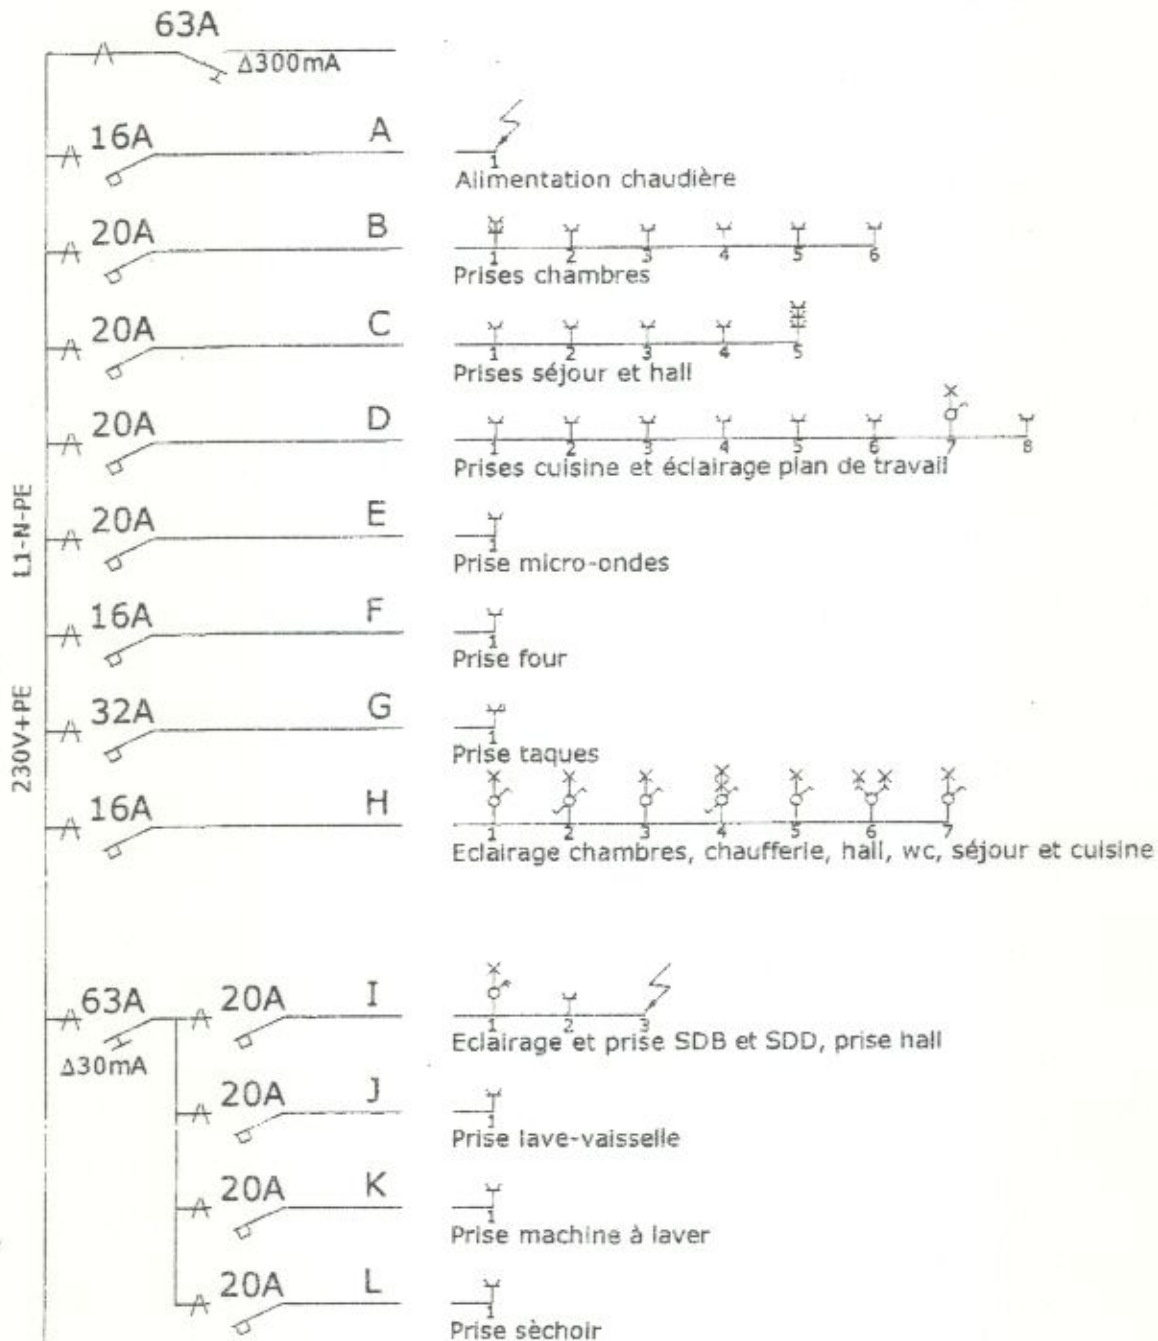

Tension de service
230V+N

Bloc B5
Appart. N4

3126/GC

Balleau

i.e.
s.a.

rue Hector Denis, 33
4420 MONTEGNEE

Tél: 04 239 68 90
Fax: 04 263 19 73

Résidence Monet
Woluwe St-Lambert

Dessiné: M. DIDDEN

Feuille 1 de 1 Plan 5.09.351/N4

Date: 31-05-05