

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelga

Nr teller : 2527680
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1352014101614

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek : rue des Allées 196, 1190 BXL.
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Akselsen A-L Adres : idem.
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Existent. BTW / TVA :
Datum van het onderzoek : 16/10/2014 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Schockaert

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : NUT 2x10mm² Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Piquet Isolatie : 62 Mohm Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : 15,5 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	{Gén par tous les circuits		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A			☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ OK ☐ NOK contact direct : ☒ OK ☐ NOK
Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contact indirect : ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles : NUT

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

Ne bent

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI
en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est non conforme au RGIE
et peut pas temporairement être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelonderbreker is aangetoond met een lekkage met test E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadsschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken
te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen
gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être
exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne
constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nos vœux contrôlé au plus tard un an après la date de contrôle.

- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 16/10/2014

- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

- o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte


- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK		271 HK		 /
☐		☐		 /
276 AK		276 HK		 /
☐		☐		 /

ELECTROTEST
Patrick Schockaert
Inspecteur
patrick.schockaert@electro-test.be
Gsm +32 473 49 15 45

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme d'un délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction Générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

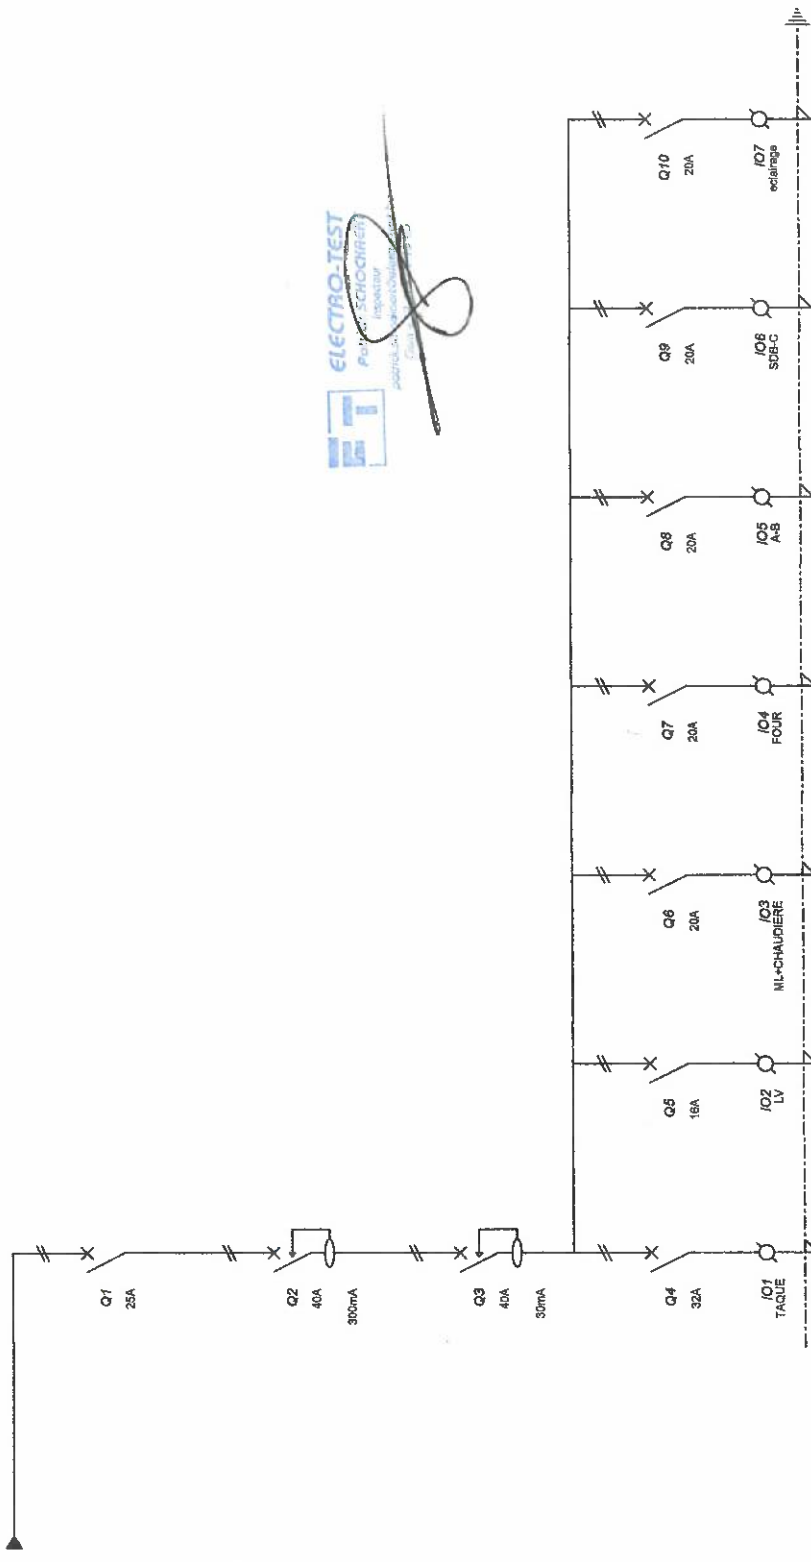

Nom	IO1	IO2	IO3	IO4	IO5	IO6	IO7
Sortie	TAQUE	LV	ML-CHAUDIERE	FOUR	A-B	SDB-C	ecolinge
Description							
Récepteurs	1x	1x	1x	1x	8x	14x	4x
Courant nominal	32A	16A	20A	20A	20A	20A	20A
Type de câble							
Information câble							
Année du câble							
Longueur de câble							