

R D

ORGANISME DE CONTROLE	INSPECT BELGIUM asbl/vzw	TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
IBAN:	TVA BE0647601296	Info@inspectbelgium.be
http://www.inspectbelgium.be	Avenue Eiffel, 8	
Mission: 34215	No Client: 00047104	Contact:



ID Externe:

Bruxelles

Date d'emission: 2022-10-16

Num. rapport: 20220010867-V.1

Ref.PV precedent.: 20220010866

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ : INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Nouvelle installation

Lieu d'inspection:

Etage: REZ 2

Référence: Livre I Chapitre 6.4.

Date d'inspection: 11/10/2022

Inspecteur: Axel VANDEN BULCKE

Propriete de:

Pers.Cont.:

Documents de référence:

Type de locaux: Appartement

Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage

Autres Reglements:

Prochain contrôle au plus tard le: 11/10/2047 ou dans un délai de: 299 mois

Installateur: /

T.V.A.: /

tel.:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: ORES

Numero EAN: **Compteur: 3077431**

Marque: Itron

Nature du courant: Alternatif

Index I: 000002,0

Index II: 000001,5

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Tension de serv.: 2x230V

I max. instal.: 40A

Liaison comptage-coffre de repart.

Type de cable: XVb

Prot. princ. branchement: aut. 2p 40A

Nombre de cond.: 2

Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI

Description Installation:

☒ voir les schemas en annexe

☒ schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation

Installation executee conformement aux schemas: en ordre

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Inventaire des influences externes present et signe: en ordre

Protection contre les chocs electriques:

Contact direct: en ordre

Contact indirect: en ordre

Différentiels essai par bouton test: p.a

Contrôle des boucles de défaut: p.a

Resist. d'isolement general: 638 Mohm

Electrode de terre:

type: boucle

Section: 35 mm²

Resistance de dispersion: 6,89 Ohm

Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre

Matériel et influences externes: en ordre

Inter.Diff.General: 2p 40A/300mA

Scellé par plombage: p.a

Diff. supplem.: 2p 40A/30mA

Pas encore places: Appartement en travaux lors de notre passage.

Nombre de tableaux: 1

Nombre de circuits terminaux: 15

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: Pas d'application

Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: En ordre

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

CONCLUSION



L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,

L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 () - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

N12 () - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13 () - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

ORGANISME DE CONTROLE
IBAN:
http://www.inspectbelgium.be
Mission: 34215
Client / Entreprise: ROF Invest
ID Externe:

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
TVA BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
No Client: 00047104
Adresse : Av Clemenceau 13/001, 1070
Bruxelles
Ref.PV precedent.: 20220010866

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be



Contact:
TVA: BE0688998720
Date d'emission: 2022-10-16

Num. rapport: 20220010867-V.1

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ : INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Nouvelle installation
Lieu d'inspection: Av Paul Pastur 192, 6200 Chatelet
Etagage: REZ 2
Référence: Livre I Chapitre 6.4.
Date d'inspection: 11/10/2022
Inspecteur: Axel VANDEN BULCKE
Propriétaire de: ROF Invest
Pers. Cont.:
Documents de référence:

Type de locaux: Appartement
Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage
Autres Règlements:
Prochain contrôle au plus tard le: 11/10/2047 ou dans un délai de: 299 mois
Installateur: /
T.V.A.: /
tel.:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: ORES
Numero EAN: Compteur: 3077431
Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Tension de serv.: 2x230V
Liaison comptage-coffre de repart.

Marque: Itron
Nature du courant: Alternatif
Index I: 000002,0
Index II: 000001,5
Prot. princ. branchement: aut. 2p 40A
Nombre de cond.: 2
Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI
Description Installation: ☒ voir les schemas en annexe
Installation executée conformément aux schemas: en ordre
Inventaire des influences externes présent et signé: en ordre
Protection contre les chocs électriques:
Différentiels essai par bouton test: p.a
Contrôle des boucles de défaut: p.a
Electrode de terre: type: boucle
Continuité PE et liaison equipotentielle: en ordre
Inter.Diff.General: 2p 40A/300mA
Pas encore places: Appartement en travaux lors de notre passage.
Nombre de tableaux: 1
Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre
Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: En ordre
Adéquation entre le différentiel et la valeur de la résistance de dispersion de terre: En ordre

☒ schema unifilaire et schema de position ont été signés pour approbation
Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre
Contact direct: en ordre
Resist. d'isolement general: 638 Mohm
Section: 35 mm²
Resistance de dispersion: 6,89 Ohm
Contact indirect: en ordre
Diff. supplém.: 2p 40A/30mA
Nombre de circuits terminaux: 15
Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: Pas d'application

CONCLUSION



L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11() - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..
N12() - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
N13() - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

ORGANISME DE CONTROLE
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>
Mission: 34215
Client / Entreprise: ROF Invest
ID Externe:

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
TVA BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
No Client: 00047104
Adresse : Av Clemenceau 13/001, 1070
Bruxelles
Ref.PV precedent.: 20220010866

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be

Contact:
TVA: BE0688998720
Date d'emission: 2022-10-16



Num. rapport: **20220010867-V.1**

EXEMPLAIRE ORIGINAL


CONSEILS/REMARQUES:

Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :

- a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

RSZ Appartement (2)

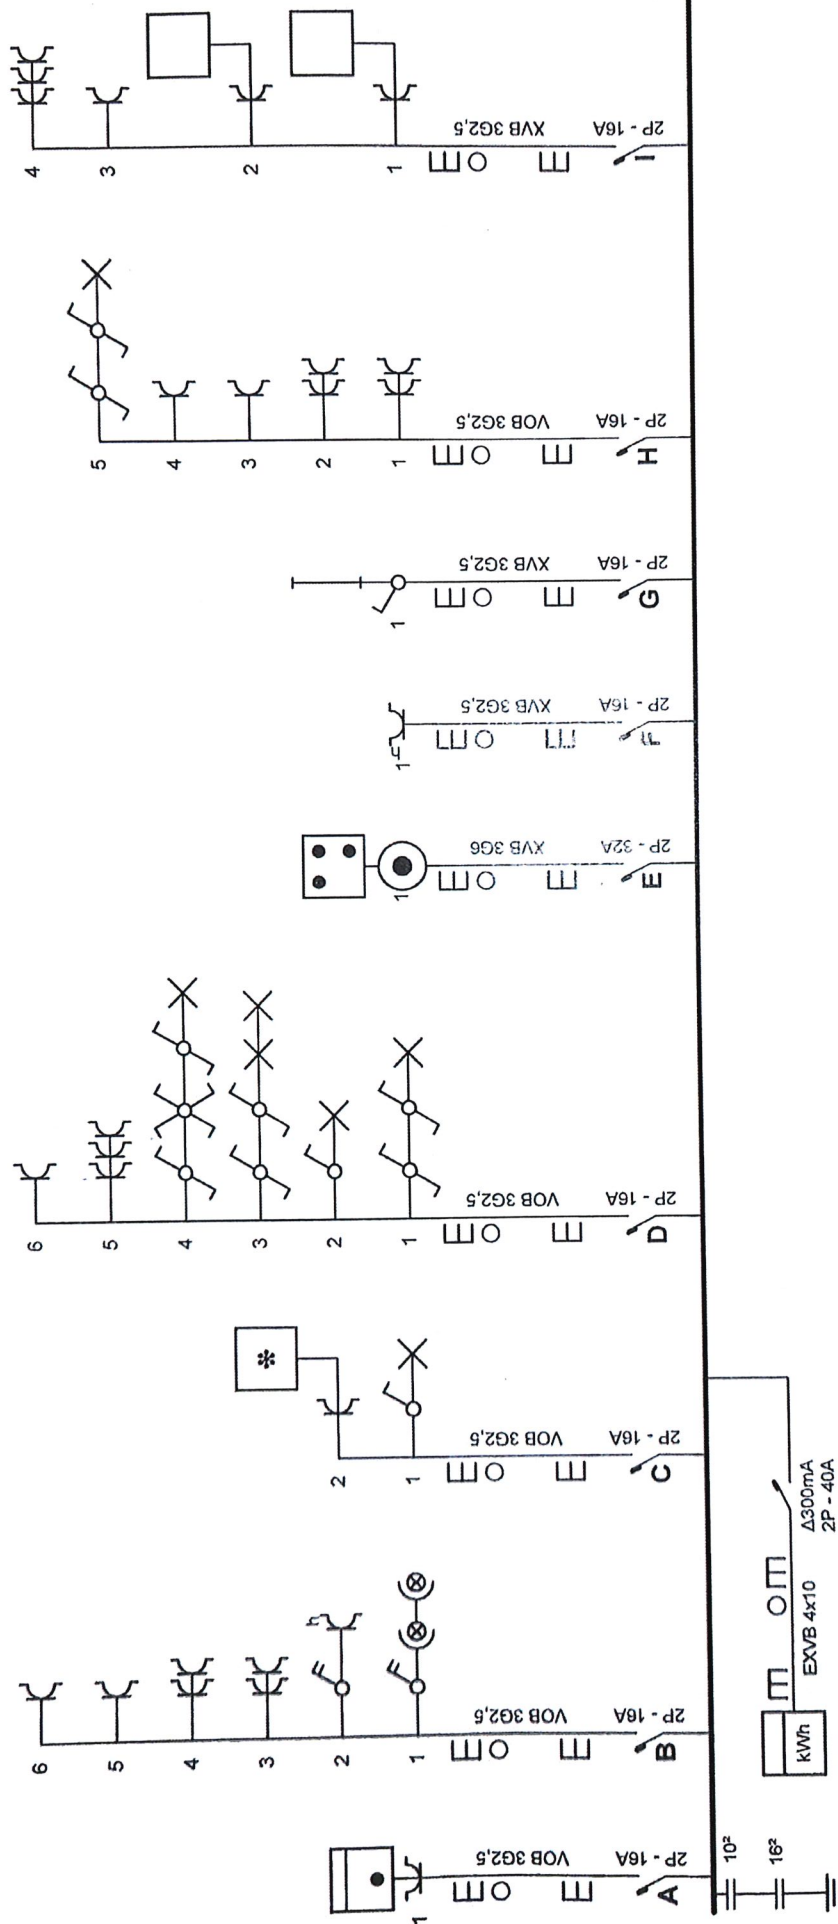

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010280 577
Inspecteur : VANDEN BULCKE Axel
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :


Adresse de l'installation électrique
ROF INVEST
avenue paul pastur 192 Boite 001
6200 chatelet
Tél.: - GSM: 0477131826
Fax: -
e-mail: Robert.akay@outlook.be
TVA BE0688.998.720

Installateur
ROF INVEST
avenue clémenceau 13 Boite 001
1070 anderlecht
Tél.: - GSM: 0477131826
Fax: -
e-mail: Robert.akay@outlook.be
TVA BE0688.998.720



p. 1/3
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: fikri najib

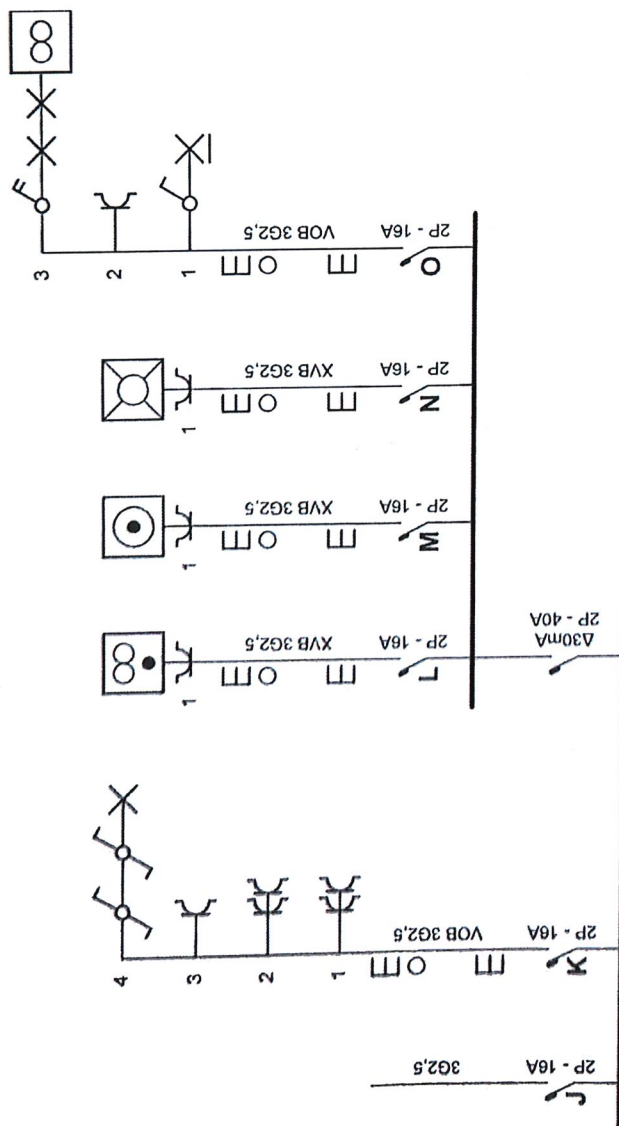

p. 2/3
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz



Installateur
ROF INVEST
avenue d'émenceau 13 Boîte 001
1070 anderlecht
Tél.: - GSM: 0477 131826
Fax: -
e-mail: Robert.akay@outlook.be
TVA BE0688.998.720

Adresse de l'installation électrique
ROF INVEST
avenue paul pastur 192 Boîte 001
6200 châtelet
Tél.: - GSM: 0477 131826
Fax: -
e-mail: Robert.akay@outlook.be
TVA BE0688.998.720

Schéma dessiné par: [ikri najib]



Installation contrôlée par:
Installatie gecontroleerd door:

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577


Inspecteur: VANDEN BULCKE Axel

Date / Datum:

PV n°:

Signature / Handtekening:

Rez-de-chaussée appartement (2)

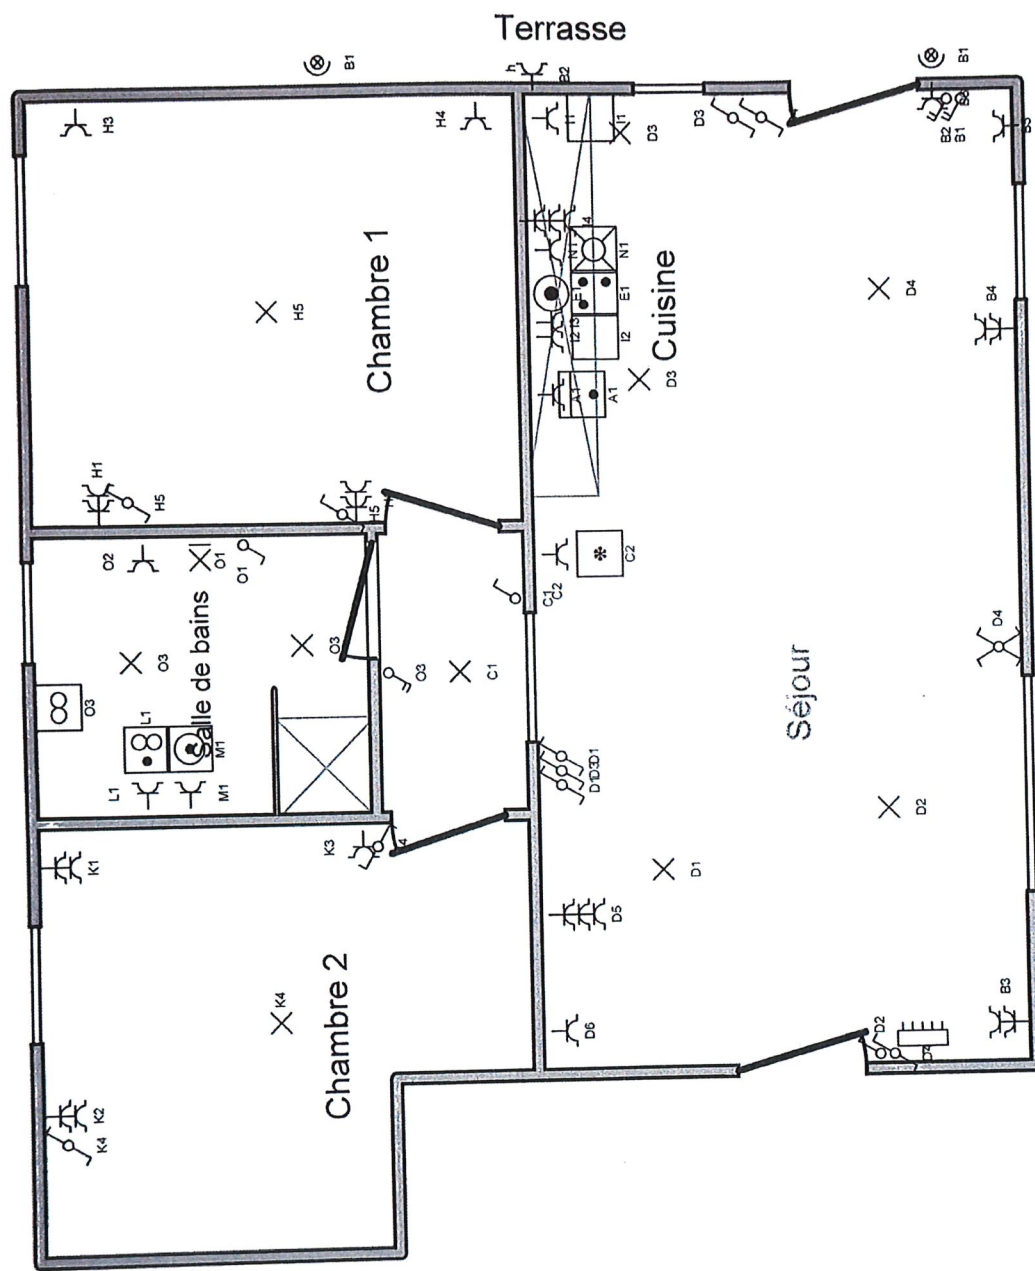

Installation contrôlée par:
Installatie gecontroleerd door:

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre / 010 260 577
Inspecteur: VANDEN BULCKE Axel

Date / Datum:

PV n°:

Signature / Handtekening:



Adresse de l'installation électrique
ROF INVEST
avenue Paul pastur 192 Boîte 001
6200 chatelet
Tél.: - GSM: 0477131826
Fax: -
e-mail: Robert.akay@outlook.be
TVA BE0688.998.720

Schéma dessiné par: fikri najib

Installateur

ROF INVEST
avenue clémenceau 13 Boîte 001
1070 anderlecht
Tél.: - GSM: 0477131826
Fax: -
e-mail: Robert.akay@outlook.be
TVA BE0688.998.720

p. 3/3
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz