


Ensemble des canalisations utilisées : tubes précâblés (type Preflex) Eca encastrés ou < à 3m. Pas de faux-plafond

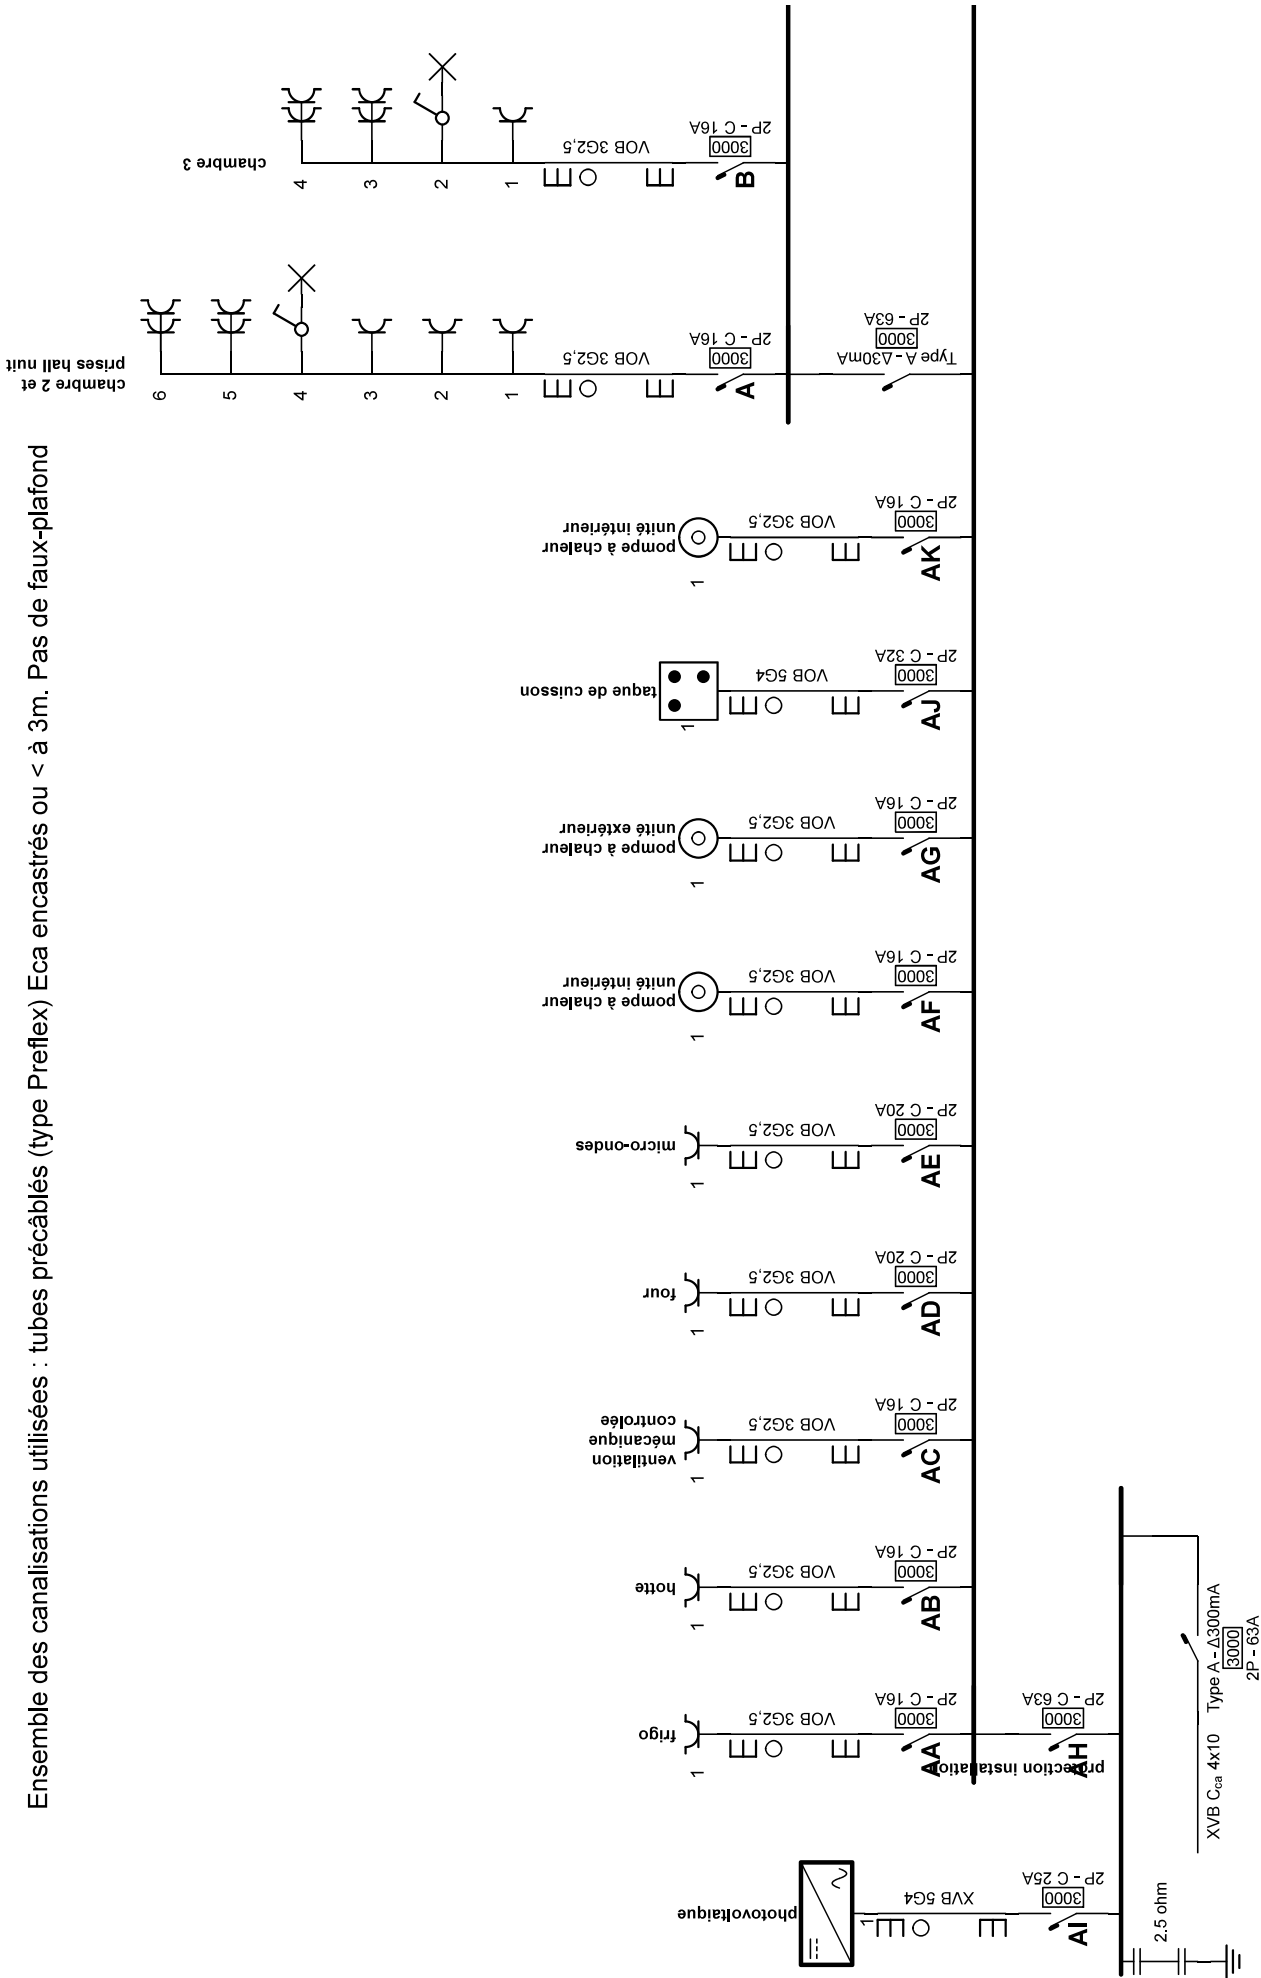

Organisme agréé
Electro-Test asbl - Flémalle
Parc Industriel 15
4400 Flémalle
Tél.: 04 223 06 66
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603


Pour Electro-Test
Nysen Denis- 318
Le 07/01/25
Par Electro-Test Nysen Denis

Adresse de l'installation électrique
Deliso
Chaussée de Charlemagne 36 Boite 4
4890 Thimister - Clermont

Installateur
Vanwers Vincent S.P.R.L.
Rue de la Bel 73
4880 Aubel
Tél.: 087 68 78 48 GSM: 0475 47 36 62
e-mail: vincent@vanwers.be
TVA BE 0834.511.883



p. 17
Schéma unifilaire
Date: 19-12-24
2 x 230V ~ 50Hz
11 785-004-05
BLOC 4A

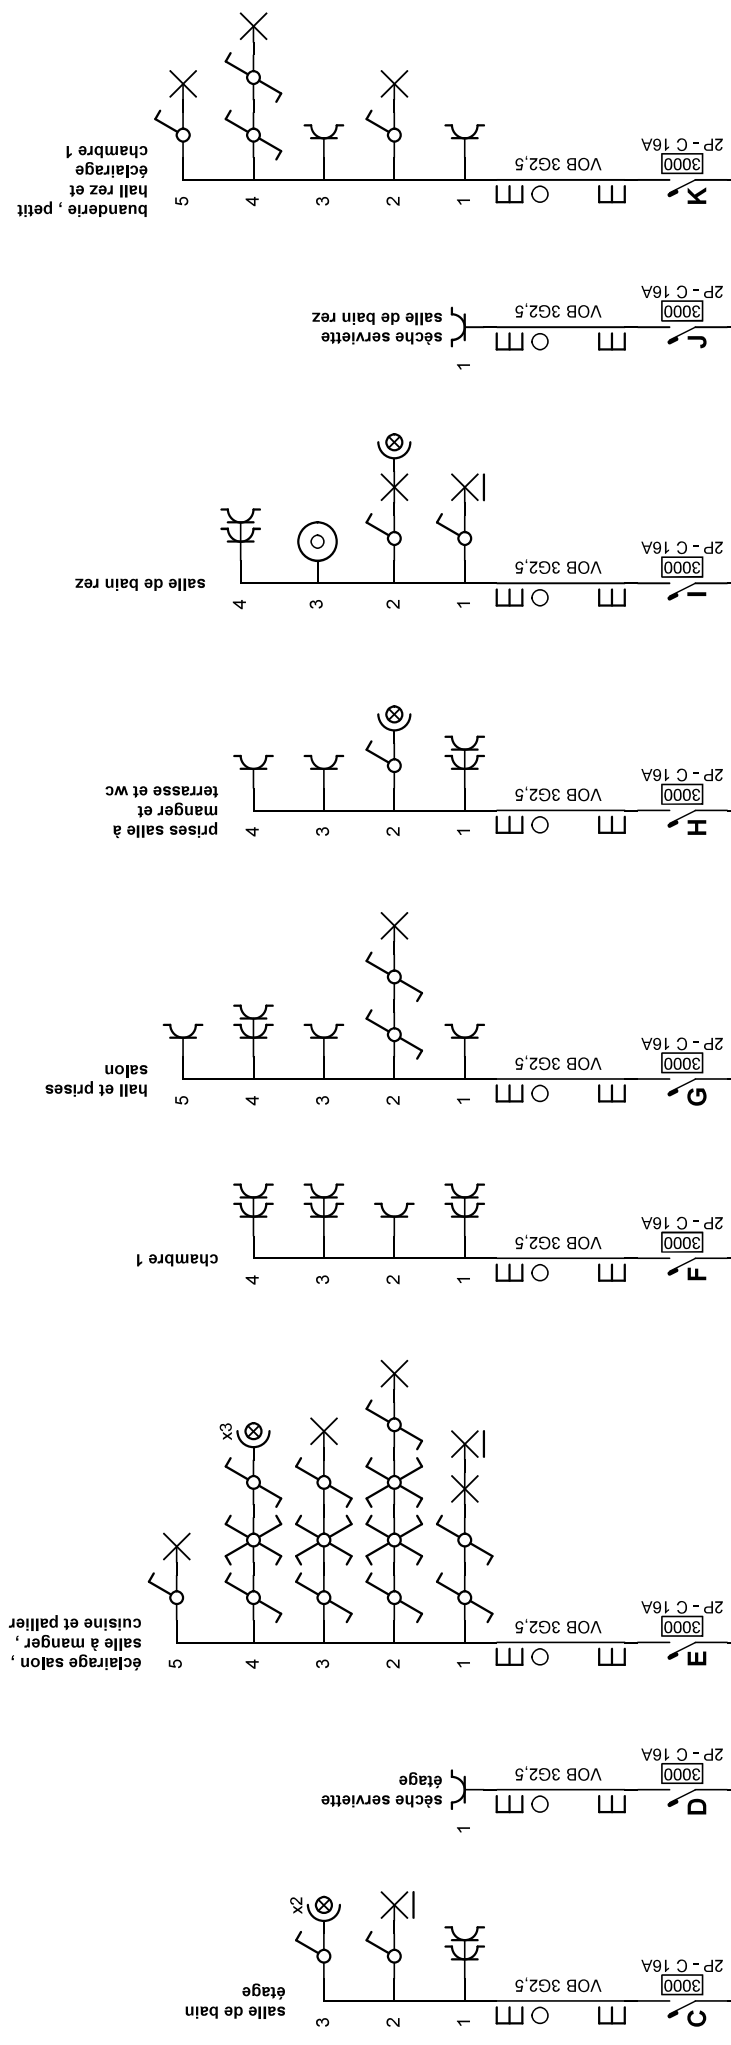


Organisme agréé
Electro-Test asbl - Flémalle
Parc Industriel 15
4400 Flémalle
Tél.: 04 223 06 66
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603


Pan Delvaux
Nissen-Denis

Adresse de l'installation électrique
Deliso
Chaussée de Charlemagne 36 Boîte 4
4890 Thimister - Clermont

Installateur
Vanwers Vincent S.P.R.L.
Rue de la Bel 73
4880 Aubel
Tél.: 087 68 78 48 GSM: 0475 47 36 62
e-mail: vincent@vanwers.be
TVA BE 0834.511.883



p. 2/7
Schéma unifilaire
Date: 19-12-24
2 x 230V ~ 50Hz
11 785-004-05
BLOC 4A

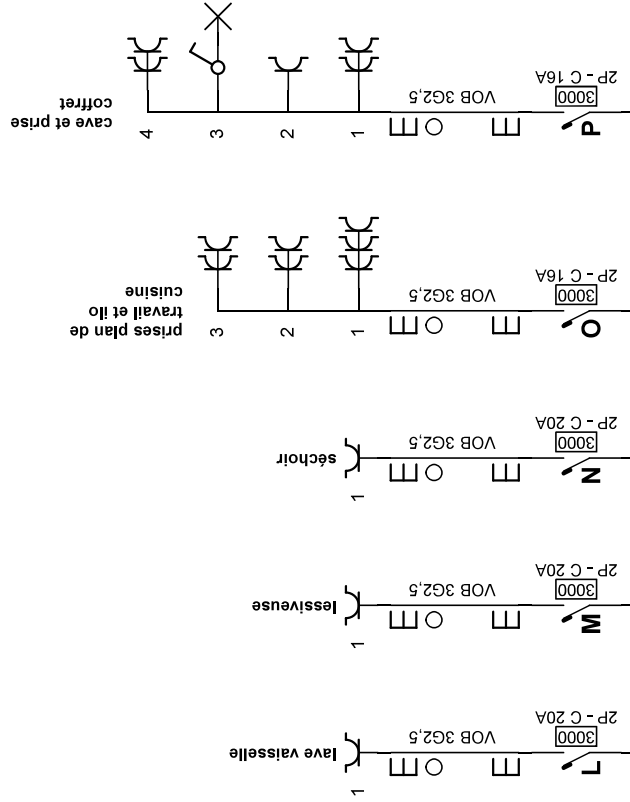

Organisme agréé
Electro-Test asbl - Flémalle
Parc Industriel 15
4400 Flémalle
Tél.: 04 223 06 66
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603

Pan Electro Test
Nissen Denis


Adresse de l'installation électrique
Deliso
Chaussée de Charlemagne 36 Boîte 4
4890 Thimister - Clermont

Installateur
Vanwers Vincent S.P.R.L.
Rue de la Bel 73
4880 Aubel
Tél.: 087 68 78 48 GSM: 0475 47 36 62
e-mail: vincent@vanwers.be
TVA BE 0834.511.883

[Signature]



p. 3/7
Schéma unifilaire
Date: 19-12-24
2 x 230V ~ 50Hz
11 785-004-05
BLOC 4A

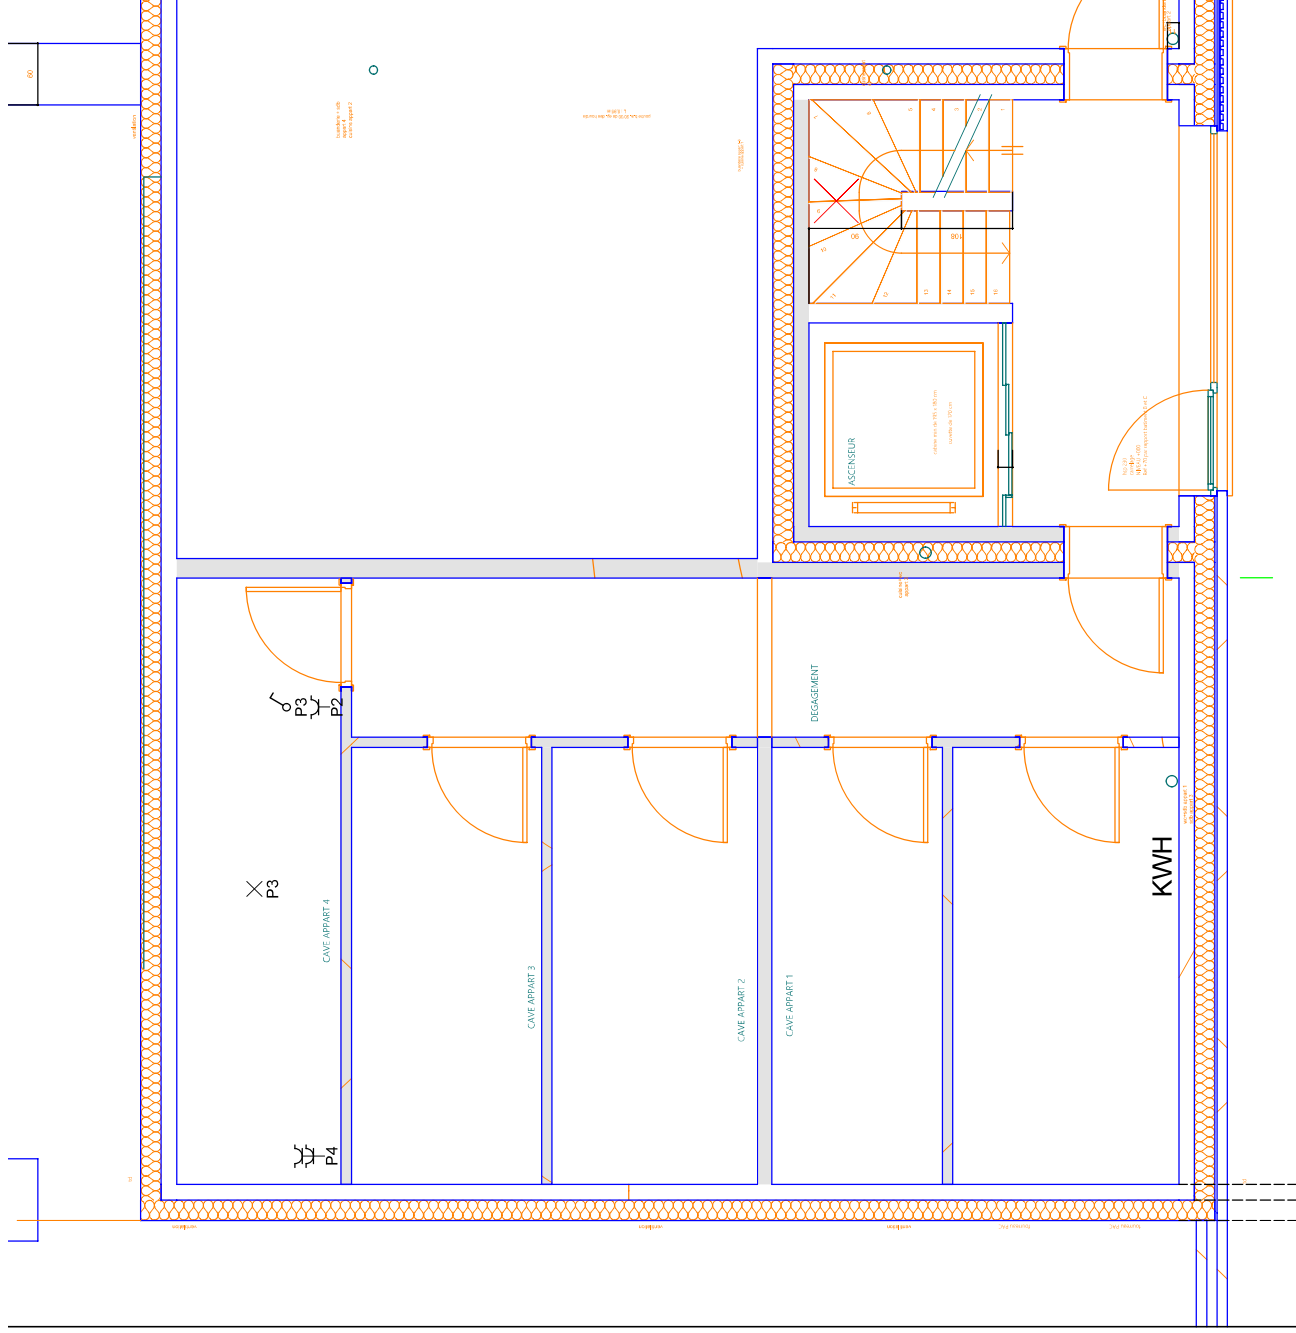

Organisme agréé
Electro-Test asbl - Flémalle
Parc Industriel 15
4400 Flémalle
Tél.: 04 223 06 66
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603


Pau Electro-Test *Nissen-Denis*

Adresse de l'installation électrique
Deliso
Chaussée de Charlemagne 36 Boîte 4
4890 Thimister - Clermont

Installateur
Vanwers Vincent S.P.R.L.
Rue de la Bel 73
4880 Aubel
Tél.: 087 68 78 48 GSM: 0475 47 36 62
e-mail: vincent@vanwers.be
TVA BE 0834.511.883



p. 4/7
Plan de position
Date: 19-12-24
2 x 230V ~ 50Hz
11 785-004-05
BLOC 4A

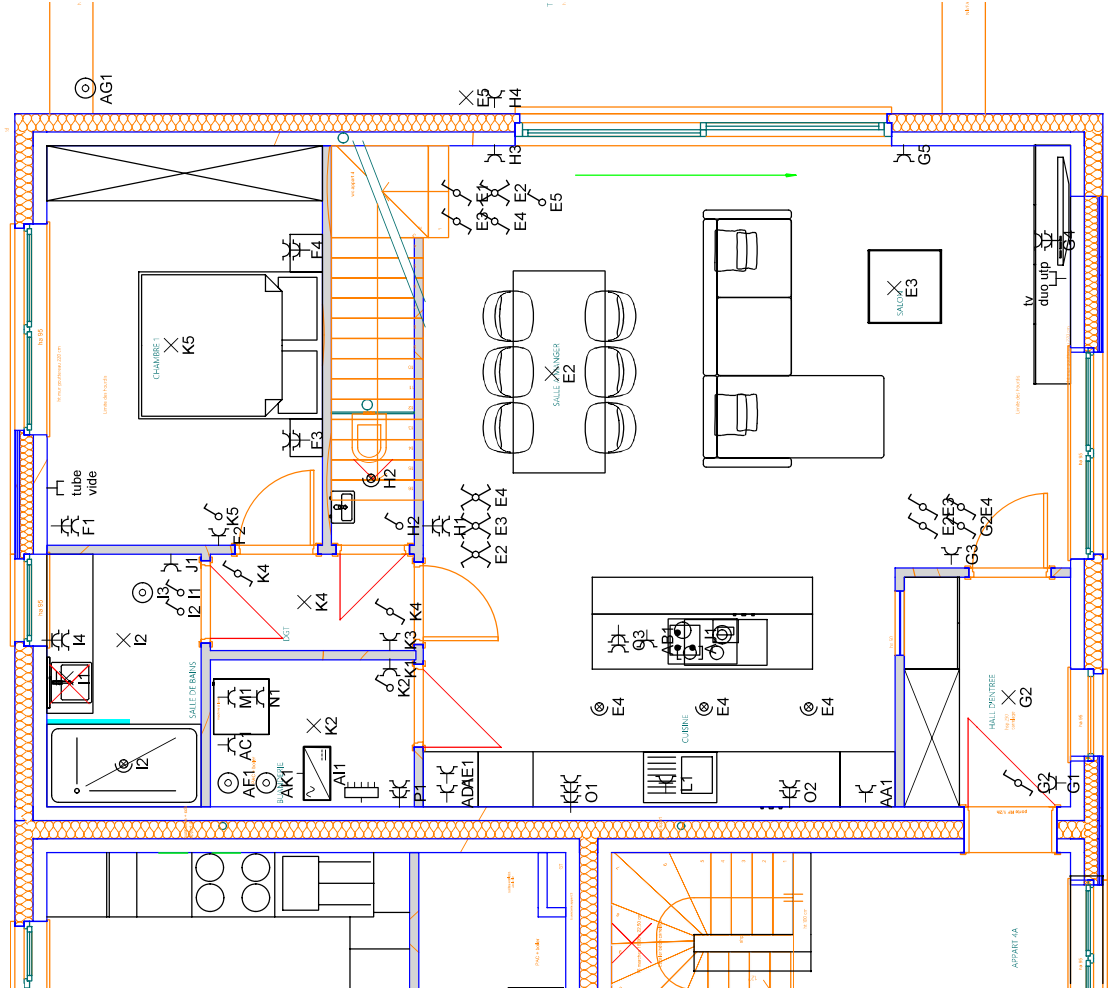

Organisme agréé
Electro-Test asbl - Flémalle
Parc Industriel 15
4400 Flémalle
Tél.: 04 223 06 66
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603


Pan-électro
N. Kisse-Denis

Adresse de l'installation électrique
Deliso
Chaussée de Charlemagne 36 Boîte 4
4890 Thimister - Clermont

Installateur
Vanwers Vincent S.P.R.L.
Rue de la Bel 73
4880 Aubel
Tél.: 087 68 78 48 GSM: 0475 47 36 62
e-mail: vincent@vanwers.be
TVA BE 0834.511.883



p. 5/7
Plan de position
Date: 19-12-24
2 x 230V ~ 50Hz
11 785-004-05
BLOC 4A

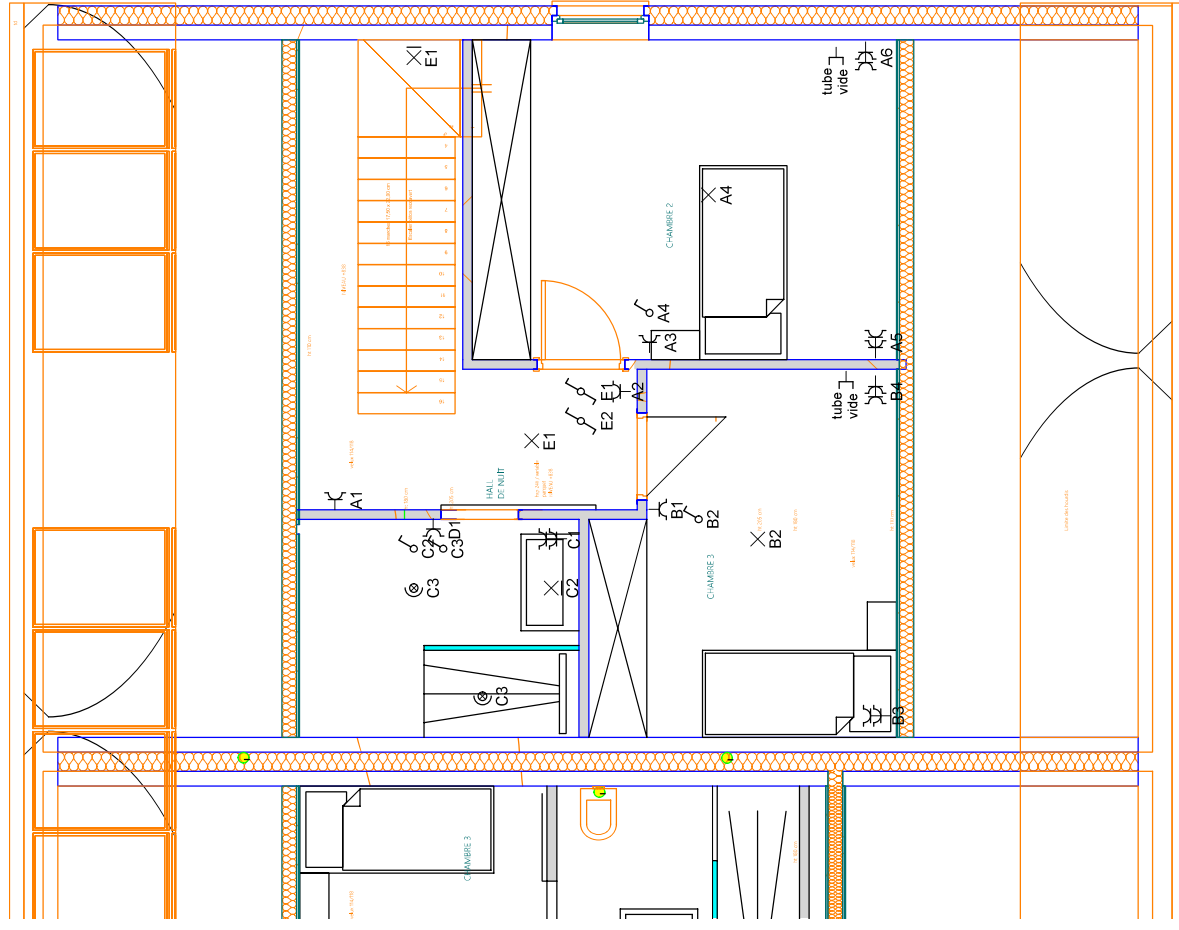

Organisme agréé
Electro-Test asbl - Flémalle
Parc Industriel 15
4400 Flémalle
Tél.: 04 223 06 66
e-mail: info@electro-test.be
BE 0434.433.603

Pan Electro Test Nissen Denis

Adresse de l'installation électrique
Deliso
Chaussée de Charlemagne 36 Boîte 4
4890 Thimister - Clermont

Installateur
Vanwers Vincent S.P.R.L.
Rue de la Bel 73
4880 Aubel
Tél.: 087 68 78 48 GSM: 0475 47 36 62
e-mail: vincent@vanwers.be
TVA BE 0834.511.883



p. 6/7
Plan de position
Date: 19-12-24
2 x 230V ~ 50Hz
11 785-004-05
BLOC 4A