

Rapp.nr. : 3375554

Suite: 2012/5/57

pag. : ...../.....

## RAPPORT DE CONTRÔLE

Rapport provisoire definitif (en cas de provisoire, le définitif suivra)

\* barrer ce qui n'est pas d'application

## GENERALITES

Type d'installation : Electrique - Photovoltaïque

Date du contrôle : 24.5.2012

Base de contrôle \* : procédure interne QPRO / ELE / 001

RGIE / Arr. 270 / 86

autre: Synergrid C10/11

Genre de contrôle \* : (re)mise en service - ~~conformité~~

Contenu du contrôle \* : visuel - essai - mesure - résultat : O.K.

Commentant : SPRL FRANCOIS RASQUIN Adresse : RUE DE LA FORGE 54 à 6940 PALENGE

Installateur : SPRL FRANCOIS RASQUIN Propriété de :

Représentant : SPRL FRANCOIS RASQUIN Inspecteur : TRIBOLET JR

Lieu de contrôle : RUE ST AMOUR N° 1 à 6940 DURBUY

## DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Panneaux photovoltaïque :

Marque : DEJOLAN

Type : 250

Pmax : 250 W

Nombre : 20

P total max : 5000 W

Nombre de string : 4

Isc : 5,26 A

Uoc : 59,90

+ coefficient Uoc : 73,85

Uoc total : 369,78 V.

1 Onduleur :

Marque : AURORA

Type : PVI-5000 TL

N° série : 754212

P max : 5750 W

I ac : 25 A

Uac : 230 V

50 Hz

Udc max : 600 V

Pilotage : en ordre/pas en ordre

Valeur de terre : 13 Ohm

CE : oui/non

Valeur d'isolement : 10 MOhm

Montage et branchement des appareils et câblage : en ordre/pas en ordre

Schémas : présent

O.K.

Tension de réseau :

3x230 V

Compteur vert n° : 3522449

Index : 00000,1

Compteur GRD n° : 55061641

Index jour : 725 79,2

kW/h.

Index nuit : 345 24,8

kW/h

53739501

Index 16599,5

Pas contrôlé : Installation existante

Annexe(s) :

## CONSTATATIONS

NOTE (N) REMARQUE (R) INFRACTION (I)

N

Conforme à la norme Synergrid C10/11

## CONCLUSION

CODE INTERNE DE CONCLUSION (BC)

☒ L'installation - est ~~conforme~~ - conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus \*☒ L'installation - ne peut être - mise en service - ~~utilisée~~ \*☐ Il faut remédier dans le plus bref délai au(x) constatation(s) (O/I)☐ Un contrôle complémentaire après adaptation est nécessaire☒ Date prochaine contrôle : 24.5.2012☐ Autre : BC

le commettant  
signature représentant

pour le directeur  
signature inspecteur

organisme de contrôle  
siège régional: dans chaque province

siège social:  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich

T: 03 / 451 37 00  
F: 03 / 451 37 10

TVA BE 0404.312.034  
www.ocb.be  
info@ocb.be

CCP 000-0162392-14  
Banque 405-3020501-49

Rue de Saint Amour N°1  
6940 Durbuy

Schéma unifilaire

**FRANCOIS RASQUIN SPRL**  
086/21 27 02 Rue de la Forge 54  
TVA BE 0465 990 374 6940 Durbuy

*[Signature]*

Td 2  
à droite  
dans le garage


Td 1  
à gauche dans  
le garage

onduleur


compteur cv

4G 16<sup>2</sup>

compteur distributeur

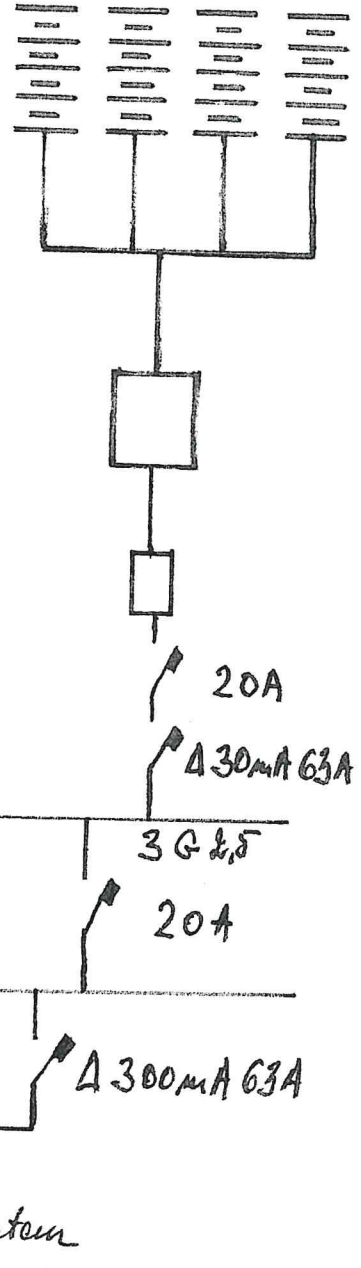

Implantation.

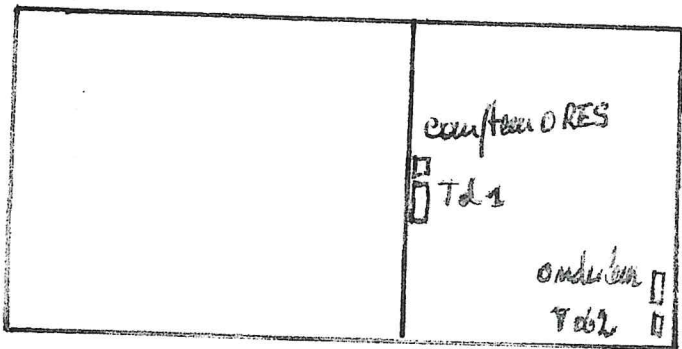

compteur cv

Installation est contrôlée par:  
M. Cardin Cardinal Mercier 82 - Namur  
Directeur : TRIBOLET Jean-Paul  
Date: 24/5/12  
N°: 2012 15/53  
Signature: *[Signature]*

Voirie Rue de Saint Amour