


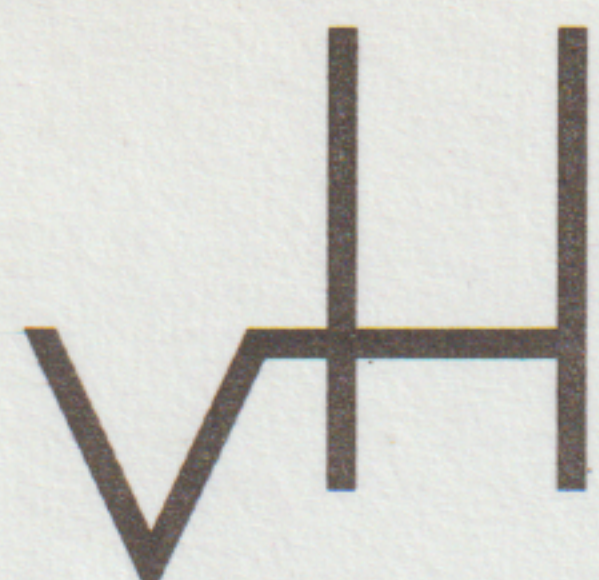

J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag : **125016**

MBO 2004 0402-5.

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

☒ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : **ONNOCKX**

Plaats van onderzoek : **IRRISSSTRAAT 19 1640 ST-GEN. PODE.**

Installateur : **DEVILLE H. Alseberg**

– B.T.W.-nummer : **432 593 967**

– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :

Aard van de inrichting : **NI Rend** Stroomleveraar : **Electabel**

Agent-Onderzoeker : **BRUIER, M** Datum van onderzoek : **02-04-2004**

– Bedrijfsspanning	3 x 230V.	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	10 mm²	
– Algemene bescherming	20A-3P	13 x 2P automaat 20A, 25mm²
– Type algemene schakelaar	automaat	(3 reservesl.)
– Type aardelektrode(s) bevoorde	pool	1 x 3P automaat 20A, 4mm²
– Aardspreidingsweerstand	1,8Ω	
– Algemene isoleringsweerstand	> 200Ω	2 x 2P automaat 16A, 15 x 25mm²
– Aantal borden en eindstroombanen	11/17	
– Algemene differentieelschakelaar	40A-3A-4P	1 x 2P automaat 20A, 15mm²
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	63/0,03A-4P	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : **/**

Vastgestelde inbreuken :

geen

De elektrische installatie werd **conform** bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op **02-04-2009**

Bue Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....