



# Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61222530/00/NL/000

Origineel



## Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Elisabethlaan 25 - 0102- 8400 Oostende



**Uitgevoerd op:**

29/08/2023 11:07 - 12:07



**Uitgevoerd door:** TIM RAYÉE (5851)

**Conform**

Deze nieuwe controle volgt op verslag nr. /00, uitgevoerd op  
(zie ook de rubriek "Controlegegevens").

### IDENTIFICATIE VAN DERDEN

#### Opdrachtgever van de controle

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Naam, Voornaam | Dhr. Kevin Labbeke                |
| Adres          | Mariakerkelaan 222- 8400 Oostende |

#### Eigenaar, uitbater of beheerder

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Naam, Voornaam | Theylaert Johan                        |
| Adres          | Elisabethlaan 25 - 0102- 8400 Oostende |

#### Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Naam, Voornaam | Dhr. Kevin Labbeke                |
| Adres          | Mariakerkelaan 222- 8400 Oostende |

### IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Vinçotte ID       | 100 202 273                            |
| Adres             | Elisabethlaan 25 - 0102- 8400 Oostende |
| EAN-code          | Niet meegedeeld                        |
| Netbeheerder naam | Fluvius                                |
| Nr Teller         | 22601052                               |
| Teller index dag  | 116377                                 |
| Type installatie  | HUISHOUDELIJKE Inst.                   |

#### VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## GEGEVENS VAN DE CONTROLE

*De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.*

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type controle                              | - Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - Belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)     |
| Datum van de uitvoering van de installatie | - Vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020<br>- Vanaf 01/06/2020 en vóór 01/06/2023                   |
| Informatie inhoud controle                 | - Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.            |
| Afwijkingen                                | - Toepassing van deel 8                                                                          |
| Afwijkingen                                | - Installation domestique: application de la dérogation 1 de la sous-section 6.5.8.1. (Livre 1). |

## GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Spanning (V)                                                      | 230         |
| Aard van de stroom                                                | Eenfasig    |
| Type van aardelektrode                                            | Aardingslus |
| Voedingsleiding - Type                                            | XVB         |
| Voedingsleiding - Doorsnede (mm <sup>2</sup> )                    | 10          |
| Aantal eindstroombanen                                            | 15          |
| Type van het aardverbindingssysteem                               | TT          |
| Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A) | 40          |
| Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen                 | 2           |

| Differentieel      | In(A) | Gevoeligheid (mA) | Type |
|--------------------|-------|-------------------|------|
| Hoofddifferentieel | 40    | 300               | A    |

## Beschrijving van de elektrische installatie

### Bord 1

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Aantal<br>differentieelstroominrichtingen | 2  |
| Aantal stroombanen                        | 15 |



( Uitwendige foto )

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Type of aarding     | Aardingslus |
| Waarde ( $\Omega$ ) | 0.22        |

## SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stroombaanschema - referentie | Appartement 0102 |
| Stroombaanschema - versie     | A                |
| Stroombaanschema - datum      | 29/08/2023       |
| Eendraadsschema               | Zie bijlagen     |
| Situatieplan - referentie     | Appartement 0102 |
| Situatieplan - versie         | A                |
| Situatieplan - datum          | 29/08/2023       |
| Situatieplan                  | Zie bijlagen     |

## RESULTATEN VAN DE CONTROLE

### Uitgevoerde controles

|                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen      | In orde |
| Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel                                                   | Ok      |
| Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking        | Ok      |
| Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen | In orde |
| Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen          | In orde |

### Metingen en beproevingen

|                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Spreadingsweerstand van de aardverbinding(en) ( $\Omega$ )                                             | 0.22 |
| Waarde van het algemeen isolatieniveau ( $M\Omega$ )                                                   | 3.4  |
| Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)                                         | Ok   |
| Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)                                          | Ok   |
| Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders | Ok   |

### Vastgestelde inbreuken

- Nihil

### Opmerkingen

#### Afronding van de controle

- Herkeuring van verslag met SO 61179415 op 12/05/2023

#### Badkamer

- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar

## BESLUIT VAN DE CONTROLE


De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 29/8/2048.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.



Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

## VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

## Bijlagen

## Foto situatieplan (1/1)



Foto van de eendraadschema's (1 / 2)

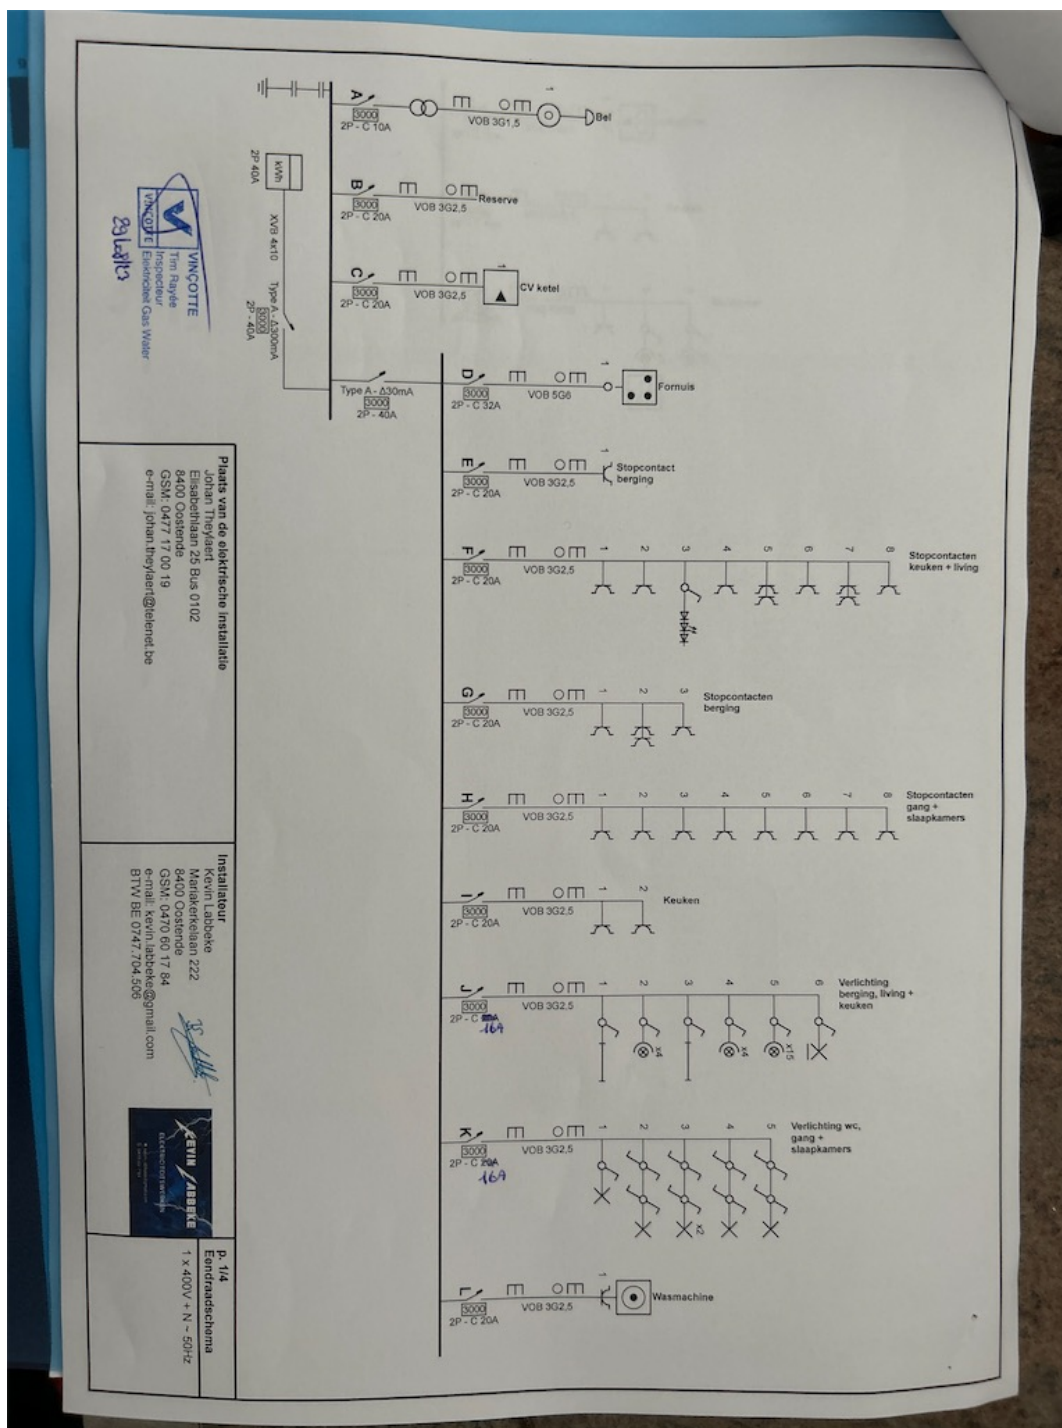


Foto van de eendraadschema's (2 / 2)

