

Resp. client:
N° commande.
N° client: 111872
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@dnconcept.be



ProKo.: LS03
N° rapport : 6171965
N° rapp. prov.:
Date: 27/12/2023

Client / Mandant :
DNP CONCEPT SPRL
RUE CHAMP LE HOUTTE 8A
6987 HODISTER

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 590 TAFFAREL ALEXANDRE
Propriété. / exploit./gestionn.: **Nom:** JD CONSTRUCT **Adresse:** 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
ENTREPÔT
Installat. / respons. travaux: **Nom:** DNP CONCEPT SPRL **Adresse:** 6987 HODISTER **T.V.A.:**
Adresse installation: JD CONSTRUCT ENTREPÔT RUE DE LA SPAR 18 **Cabine HT - privée:** NON
MARCHE-EN-FAMENNE 6900
Type installation: installation photovoltaïque **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: 541449060010483548 **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** 10261444-1999

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
ARW du 30/11/2006 concernant l'électricité verte.
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4)
Date: 26/12/2023 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/12/2048
Date installation: avant 01/06/2023
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Voir schéma unifilaire et schéma de position.

<u>Panneaux PV</u>	Nombre de circuits et panneaux/circuit	1 CIRCUIT DE 20 PANNEAUX	
	Nombre-marque-type	20 X LUXOR 300WC	
	Puissance max par panneaux (Pmax)	300	Wp
	Puissance total installée (Pdc)	6000	Wp
	Courant court-circuit (Isc) +25°C	10,03	A
	Tension circuit ouvert (Voc)- 10°C	38,6	V
<u>Onduleur</u>	Nombre-marque-type	Hypontech HPT6000	
	Repris sur liste Synergrid (C10/26)	En ordre	
	Numéros de série	T60080B123500065	
	Puissance max (Pac max)	6000	VA
	Déclaration CE présent	En ordre	
	Puissance max. (Pdc max)	6000	Wp
	Courant max. Idc max)	2X12,5A	A
	Tension max. (Vdc max)	1000	V
<u>Compteur</u> (obligatoire ≥ 10kW)	Numéro de série		
	Marque		
	Marquage Mid ou calibrage	En ordre – Pas en ordre	
	kilowattage		Kwh
<u>Indications</u>	Repérages de conducteurs DC et AC	En ordre	
	Panneaux d'avertissement des dangers	En ordre	

RESULTATS**Résist. d'isolementl:** >24,0 MOhm**Résistance de dispersion:** 23,05 Ohm**Bouton d'essai diff.:** en ordre**Boucle de défaut:** en ordre**Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre**Protection contre les chocs électriques:****contact direct:** en ordre**contact indirect:** en ordre**Protection contre le surintensité:**

en ordre

Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre**Test du coupure de l'onduleur (<5 sec):**

en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	1.	Dès une puissance (Pac max) de 5 kVA de l'onduleur, le gestionnaire du réseau (GRD) exigera un raccordement 3-phasé.
	2.	Selon sous-section 6.4.7.3. de la réglementation mentionnée, le contrôle se limite à l'installation photovoltaïque et sur la partie non modifiée pour en ce qui concerne les caractéristiques modifiées. Le type de chaque onduleur doit être repris dans la liste C10/26 publiée sur la page "Matériaux homologués" du site web www.synergrid.be .
	3.	Si indiqué, les caractéristiques et position sont repris des schémas et non pas constatées visuellement, à cause d'une accessibilité difficile des: ☐ onduleur(s) ☒ panneaux PV
I		Néants
I		A charge du propriétaire : néants

CONCLUSION


- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
 Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.
 Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRESLisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

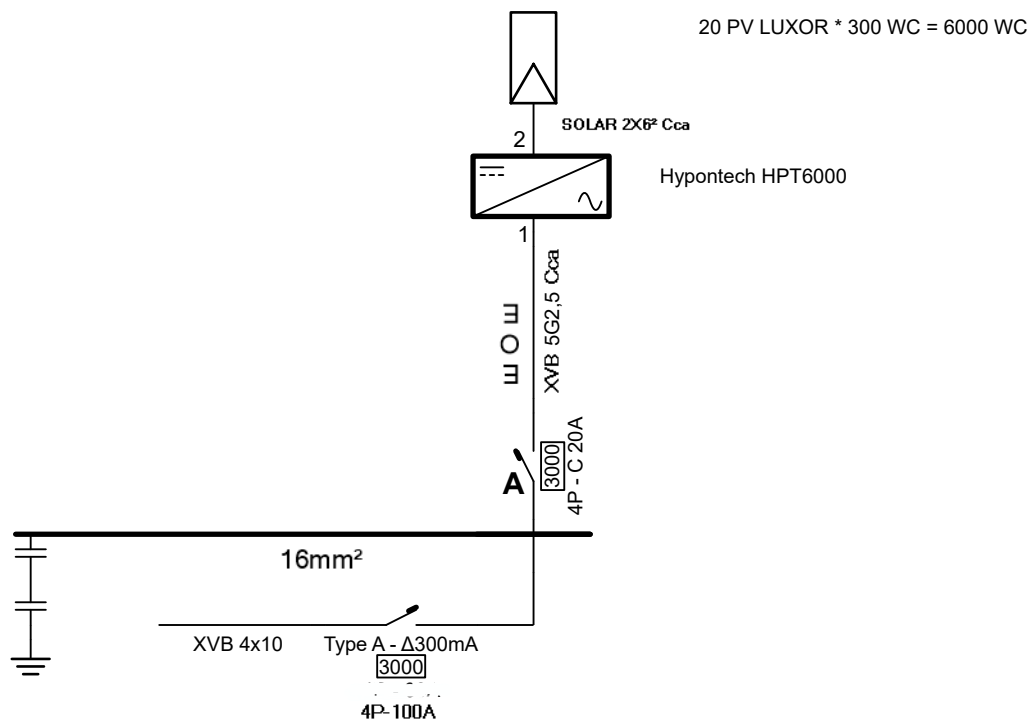

OCB, Koningin Astridlaan
60
2550 Kontich
TAFFAREL Alexandre
Agent: 590
0496/56 01 33
Le: 26/12/2023
Rapport n°: 6171965

Organisme agréé

O.C.B. vzw
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tél.: 0800 13 890
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Adresse de l'installation électrique

JD Construct & Frère
Rue de la Spar 18
6900 Marche-en-Famenne
BE0568713176
EAN 541449060010483548

Installateur




DNP Concept srl
Rue Champ-le-Houtte 8 A
6987 Rendeux
Tél.: 084 32 23 44 GSM: 0492 36 12 31
e-mail: info@dnpconcept.be
BE 0658.892.195

p. 1/3

Schéma unifilaire

Date: 11-12-23

3 x 400V + N ~ 50Hz

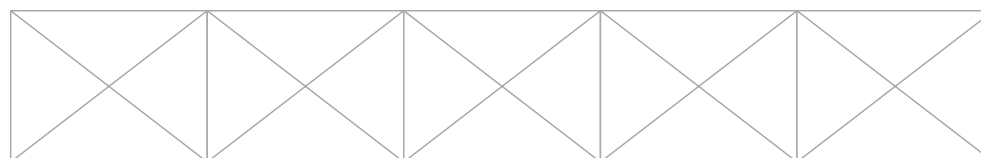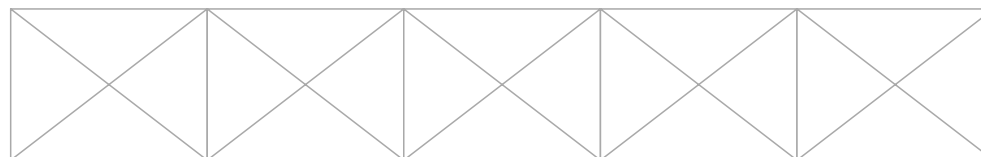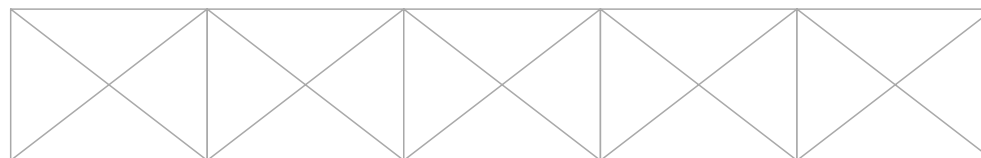

OCB, Koningin Astridlaan
60
2550 Kontich
TAFFAREL Alexandre
Agent: 590
0496/56 01 33
Le: 26/12/2023
Rapport n°: 6171965

Organisme agréé

O.C.B. vzw
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tél.: 0800 13 890
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Adresse de l'installation électrique

JD Construct & Frère
Rue de la Spar 18
6900 Marche-en-Famenne
BE0568713176
EAN 541449060010483548

Installateur

DNP Concept srl
Rue Champ-le-Houtte 8 A
6987 Rendeux
Tél.: 084 32 23 44 GSM: 0492 36 12 31
e-mail: info@dnpcconcept.be
BE 0658.892.195

p. 2/3**Schéma de position**

Date: 11-12-23

3 x 400V + N ~ 50Hz

A

Organisme agréé

O.C.B. vzw
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tél.: 0800 13 890
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Adresse de l'installation électrique

JD Construct & Frère
Rue de la Spar 18
6900 Marche-en-Famenne
BE0568713176
EAN 541449060010483548

Installateur

DNP Concept srl
Rue Champ-le-Houtte 8 A
6987 Rendeux
Tél.: 084 32 23 44 GSM: 0492 36 12 31
e-mail: info@dnpconcept.be
BE 0658.892.195

p. 3/3

Liste des circuits

Date: 11-12-23

3 x 400V + N ~ 50Hz