



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: Route de Becco 25 4910 Theux Belgique

📄 Type de contrôle: Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 Date du contrôle:
23/09/2025

📅 Prochaine visite avant le:
23/09/2050

👤 Agent-visiteur:
Jonathan Barrero

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre

Nom	Block Christophe
Adresse	Route de Becco 25, 4910 Theux, Belgique

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom	Block Christophe
Adresse	Route de Becco 25 4910 Theux Belgique

Installateur

Nom	
TVA	

Identification de l'installation électrique

Adresse	Route de Becco 25 4910 Theux Belgique
Numéro de compteur	49308240
GRD	Ores
Type de locaux	Maison

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambert 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2023 et après le 01/06/2020 Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981 Avant le 01/10/1981
Fondations	avant 81
Des dispositions dérogatoires pour les anciennes installations électriques domestiques existantes ont été appliquées (Livre 1 8.2.1)	
Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)	

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Ores
Numéro de compteur	49308240
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	VFVB 4X10
Tension de service	3 x 400 V + N
Protection générale	15 4P
Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	23,2
Description de l'installation	Voir schémas



Contrôles et essai

Testeur d'installation: FLK-TI-014/5552111

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielle	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	23,2
Isolement ($M\Omega$)	0,88
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



Infractions

Néant

Remarques

Le contrôle est effectué sur les parties visibles de l'installation et en date de celui-ci.



Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Jonathan Barrero

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.



Annexes

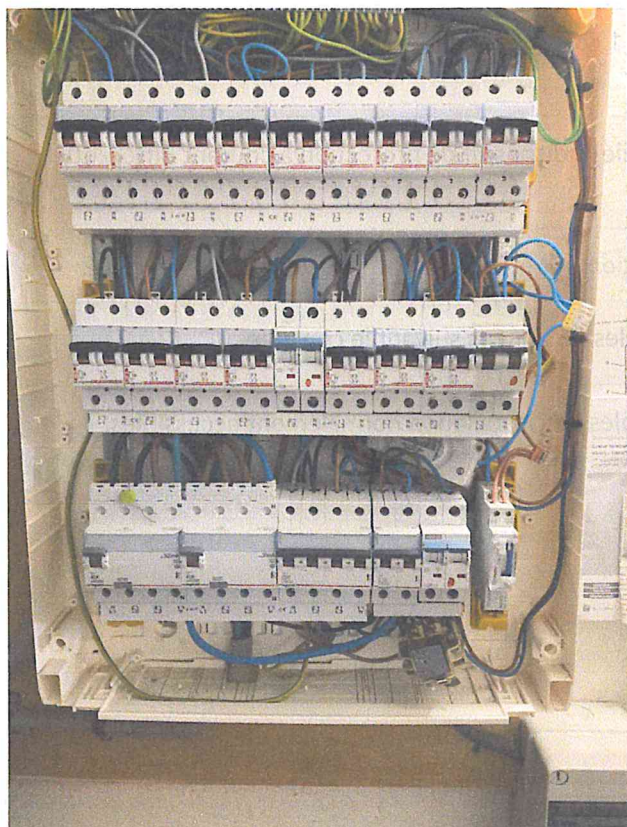


Tableau 1

Attention: circuits ne pas en

existant

Satements J-F-H-G-I

caves + 1 pc
bureau
cave

ML

±

Sécher

±

2V

±

VT SDB longilakun + 1 pc DEZ + VT

VT SDB EDJ + 1 pc Hall + 20m

PC SDB + 1 pc Hall + SDB DEZ + CH DEZ

Buanderie + chaudière + Hall

caves + 1 pc
bureau
cave

caves + garage

1 pc Hall + 3 pc Living + Edw + Hall + EXT

Fusio + pccusme

1 pc d'attente Débarras + 1 pc d'attente
CH REL

pccusme + Edw EXT

Fau

Mo + Ed et 1 pc chetage

2 pc garage + 1 pc EXT + 1 pc sd
Living

40A	B	VVB25	20 A/C
40A	C	VVB25	20 A/C
40A	D	VVB25	20 A/C
40A	E	VVB25	16 A/C
40A	F	VVB25	16 A/C
40A	G	VVB25	16 A/C
40A	H	VVB25	16 A/C
40A	I	VVB25	16 A/C
40A	J	VVB25	16 A/C
40A	K	VVB25	16 A/C
40A	L	VVB25	16 A/C
40A	M	VVB25	16 A/C
40A	N	VVB25	16 A/C
40A	O	VVB25	16 A/C
40A	P	VVB25	16 A/C



Atlas Control
02 726 04 04
office@atlascontrol.be
www.atlascontrol.be

23/09/25


Molma Block
Rue de Beece
1025 à 1340

Therux

Tensio

400V + N


jeuille 10
jeuille 2


 02 772 64 00
 office@atlascontrol.be
 www.atlascontrol.be
 23/09/25
 Atlas Control

Mifone Black
 Reulede Beeco
 NP25 à 48.10
 Thux

Tension
 400V + N

feuille 02
 feuille 1

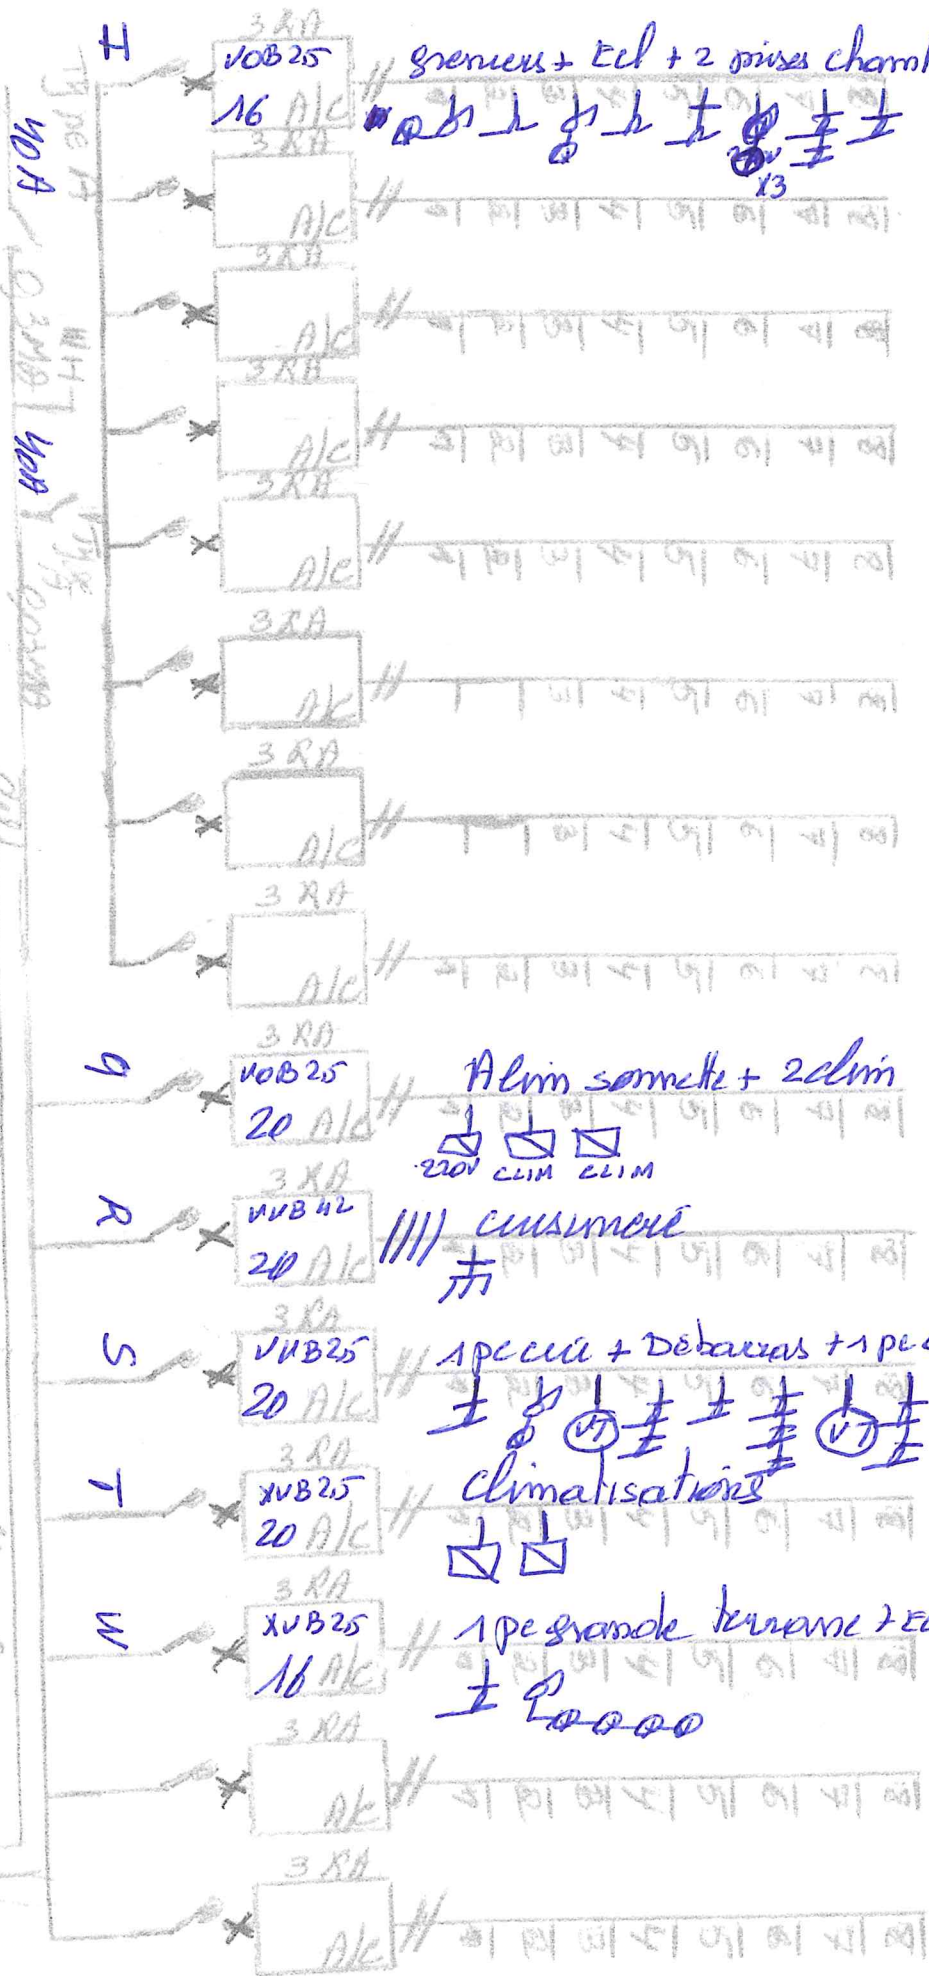

greniers + Ecl + 2 prises charnières + 1
 pc d'angle ch
 Andy


Alim sonnette + 2 clim
 220V CLIM CLIM

climatisation

1 specia + Debarras + 1 pc d'angle et
 volets pearl
 + 2 pc et
 volets Anc

1 pc grande terrasse + ecl terrasse



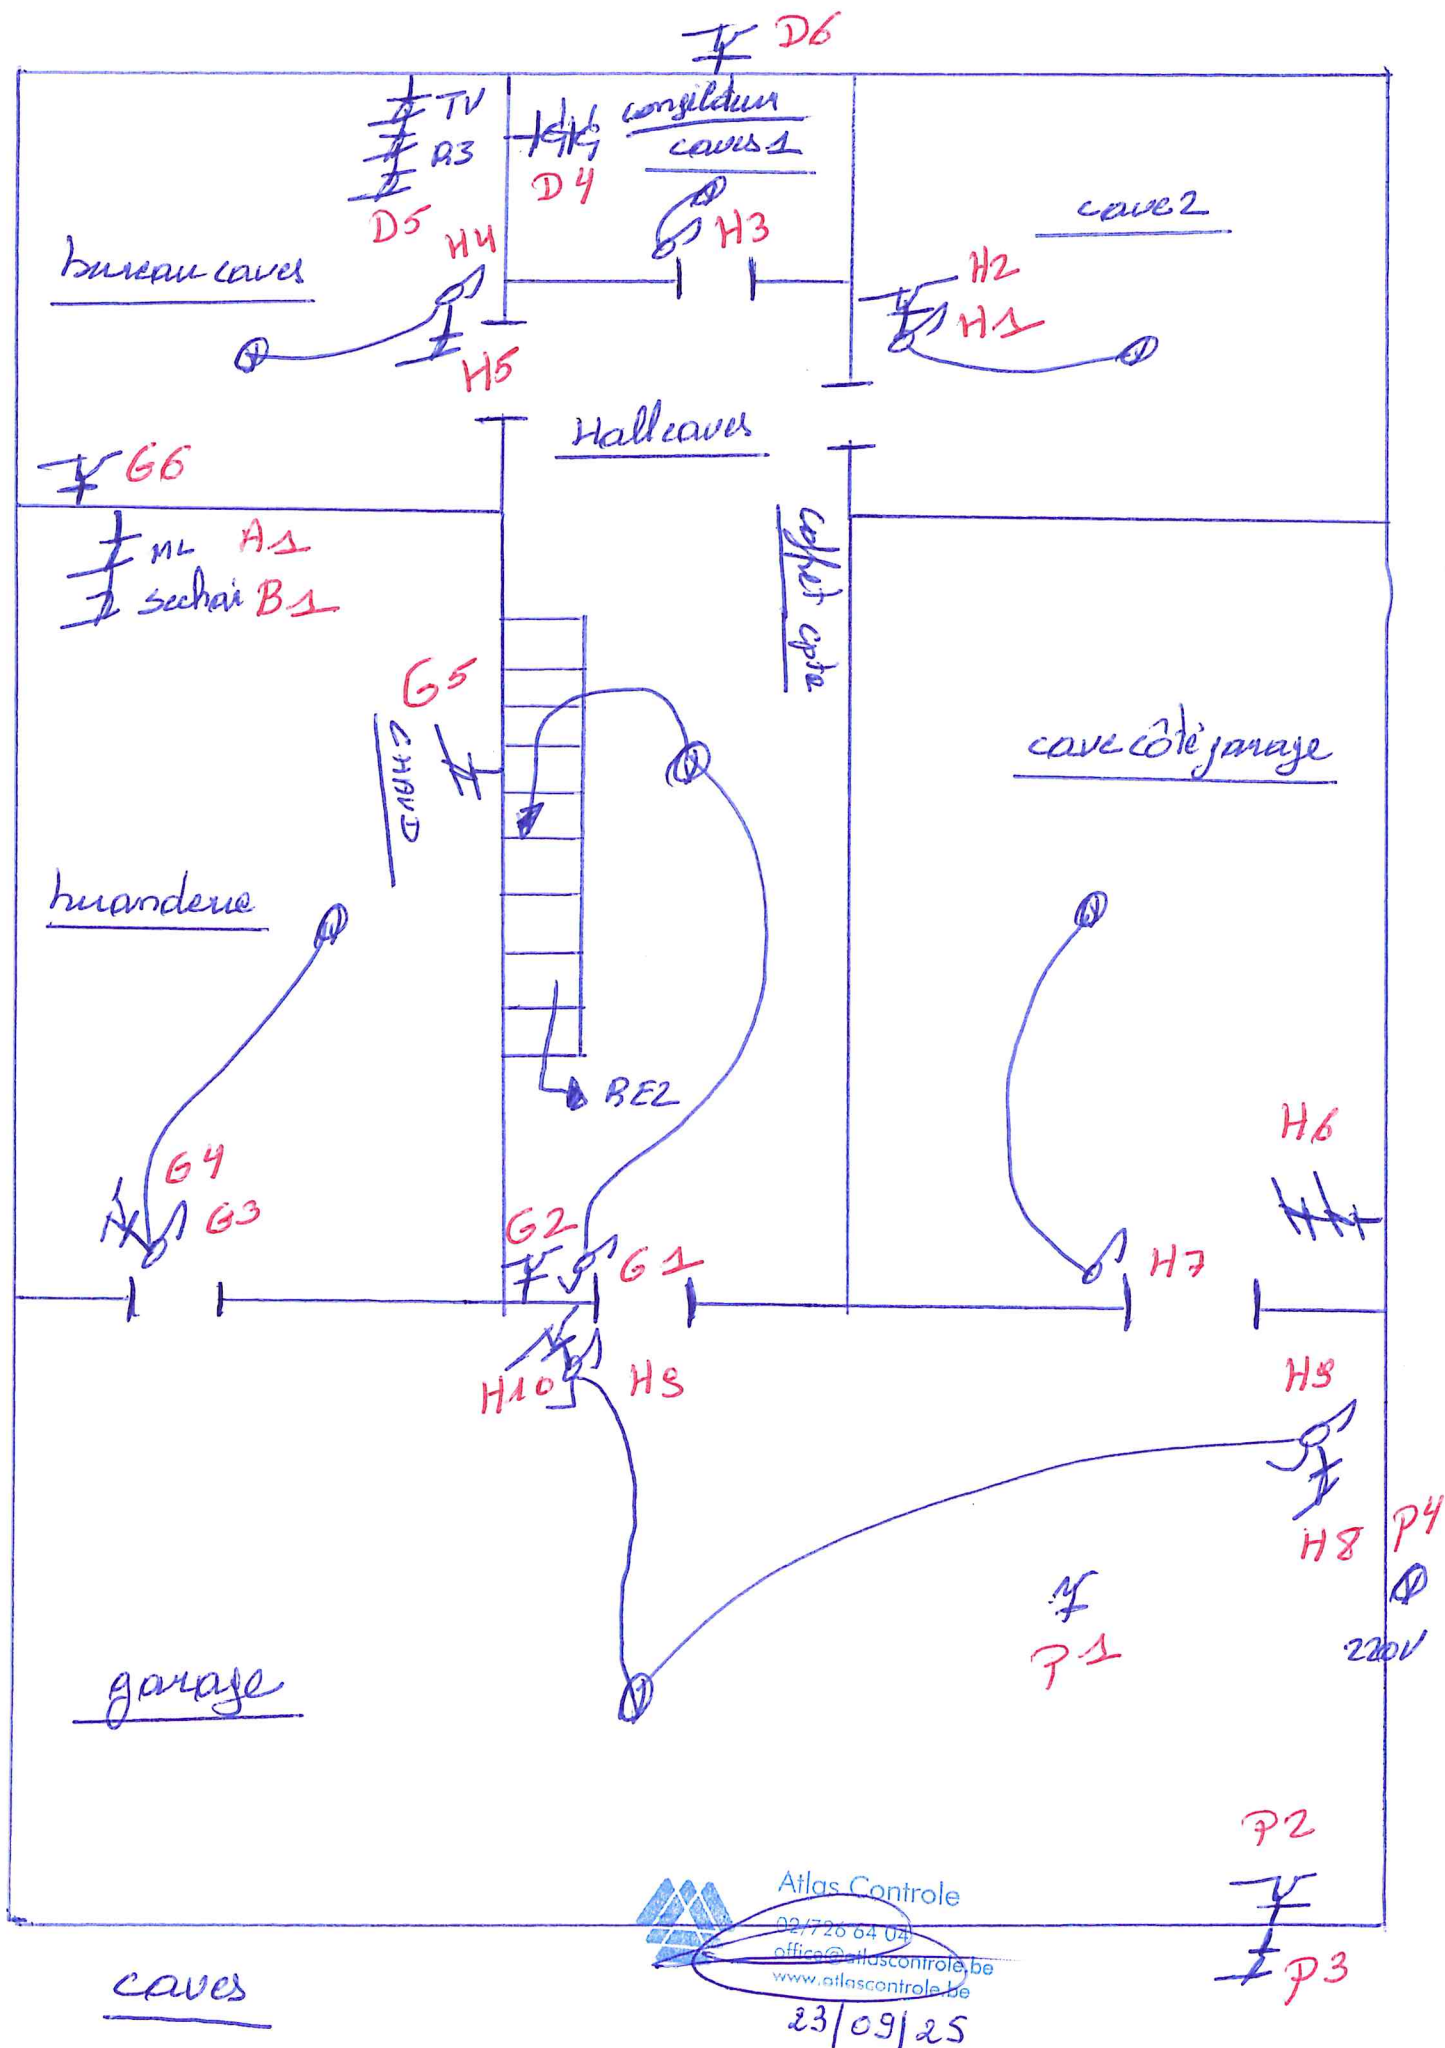

RE2 - de. chaussée

