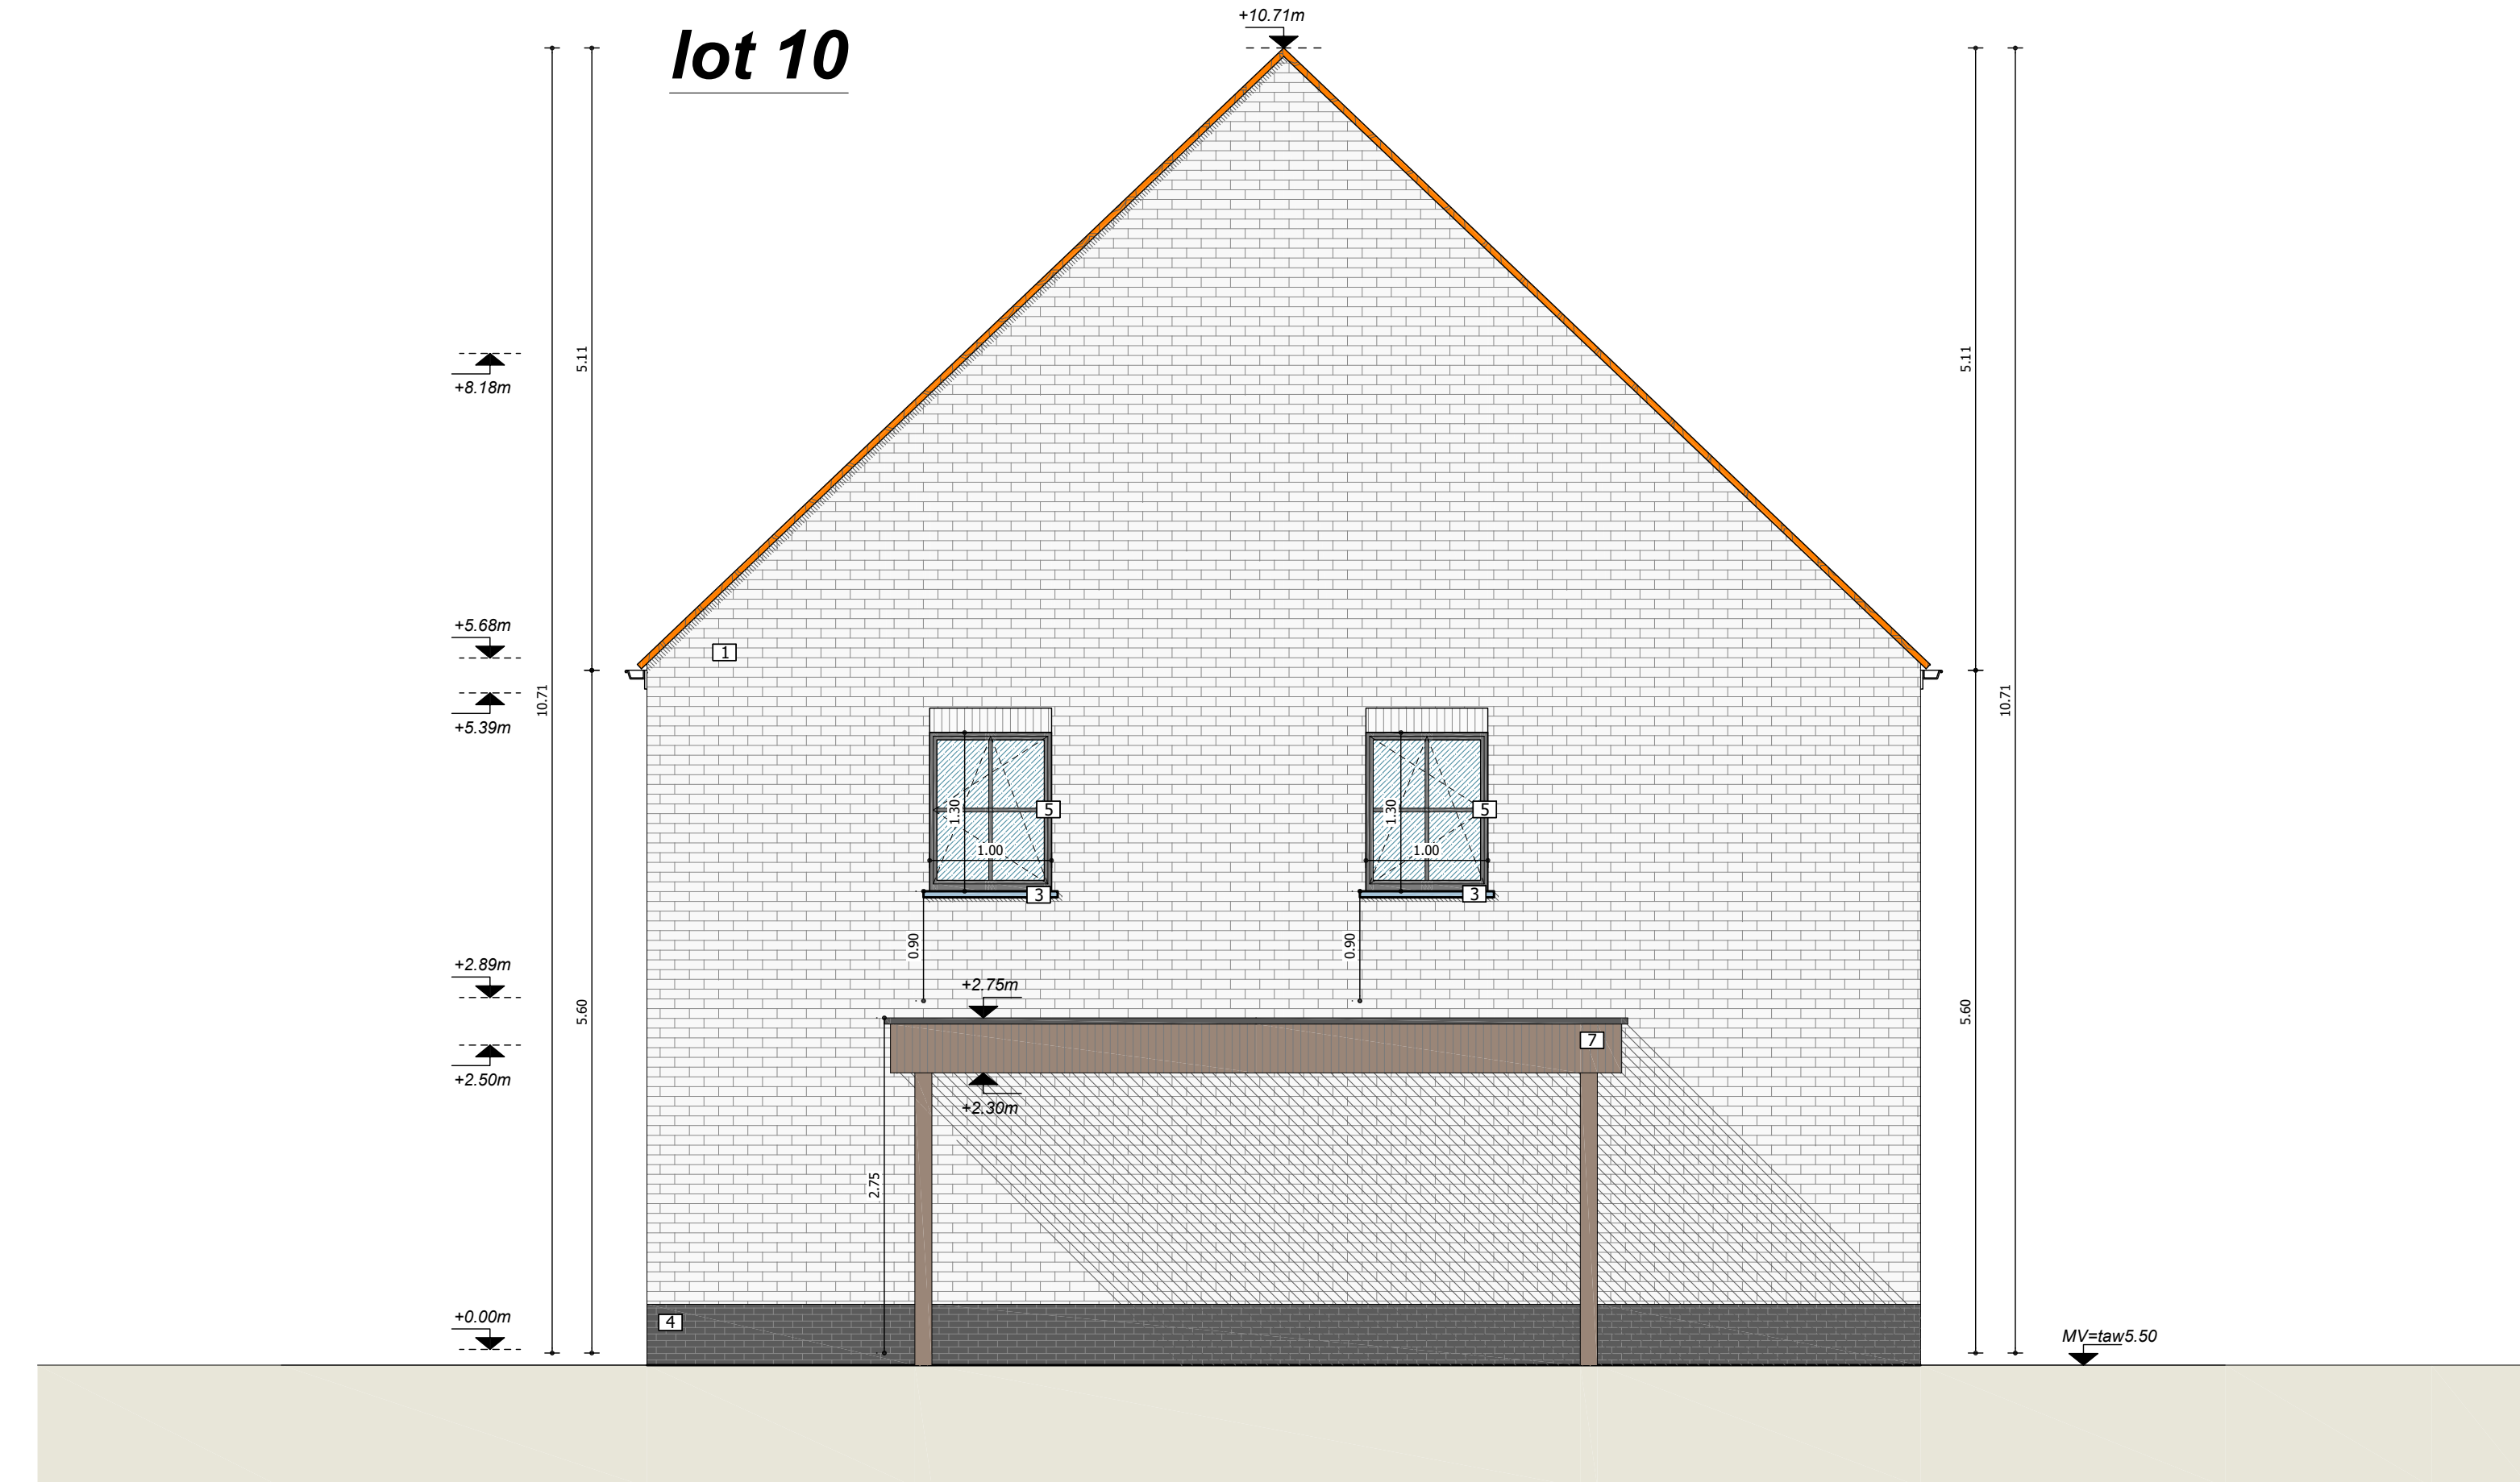
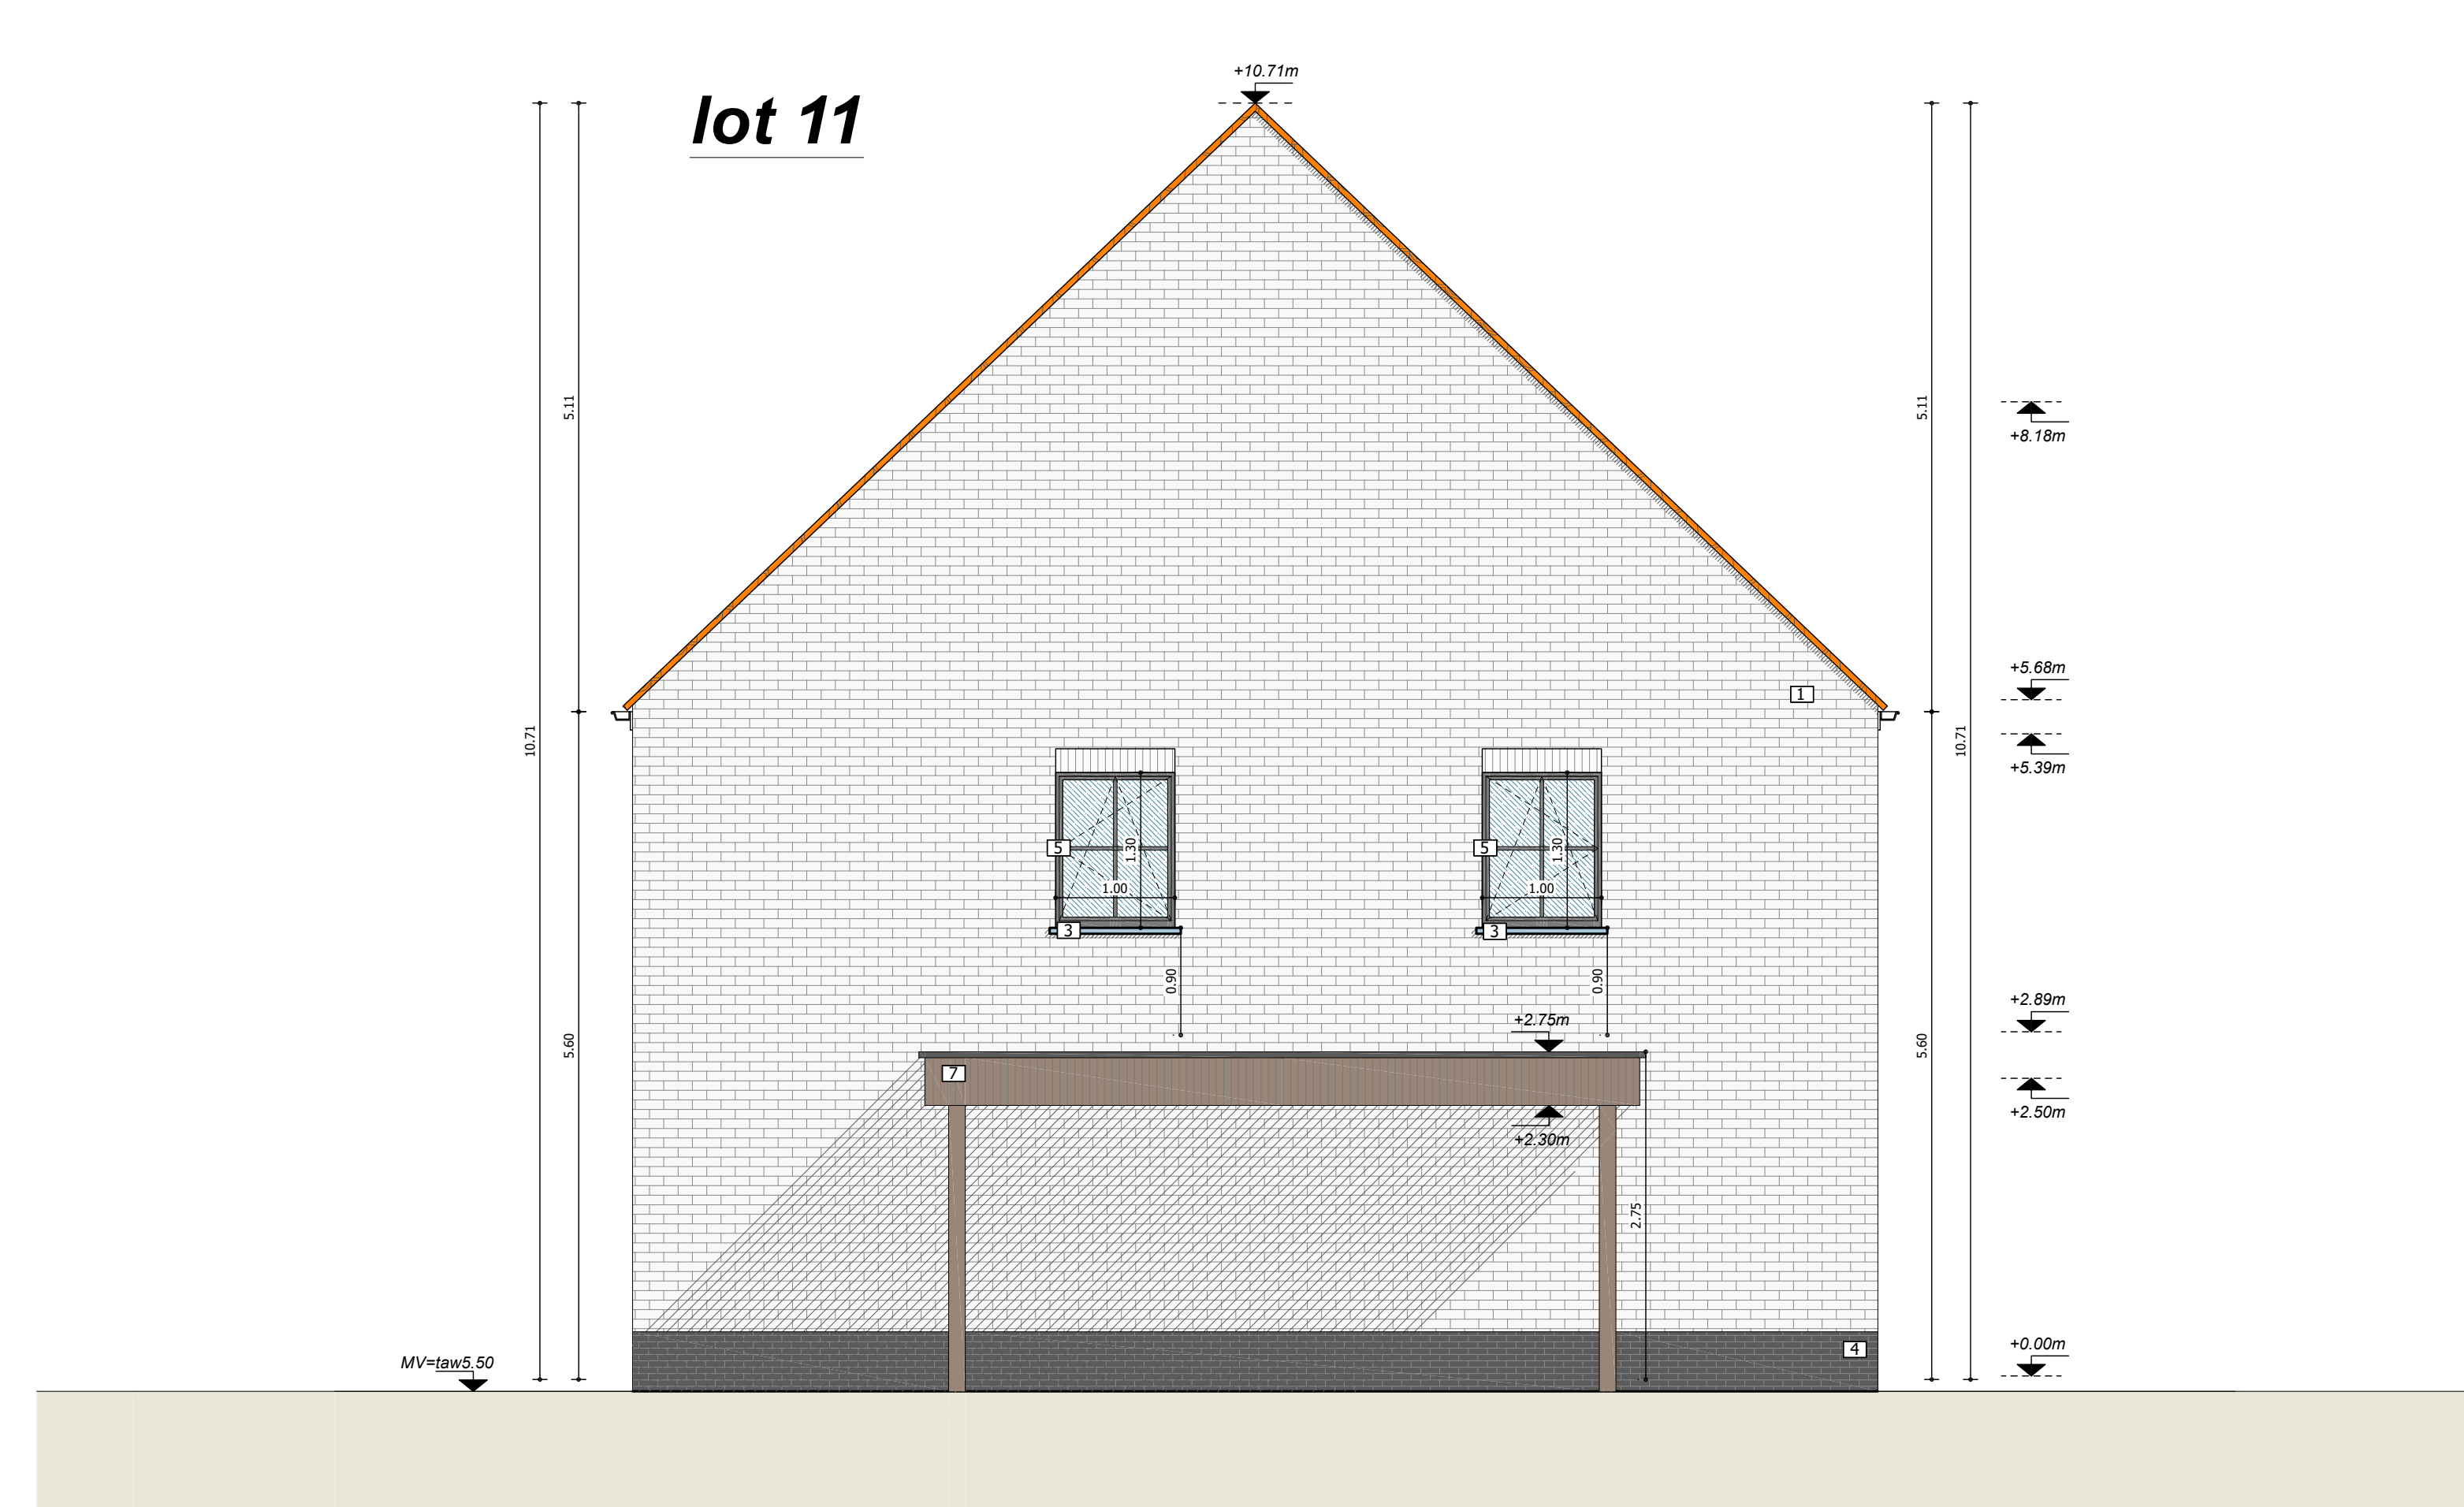


- Opgelste:** nieuwe normen
 NEN 5040-1: iszake architecten isozatie
 NEN 5040-2: iszake architecten isozatie
 Nieuwe norm voor gevelgad pas NEN
 5040-3: iszake 2008 werd pas op
 toepassing.
- De woning dient te voldoen aan het
 decreet van 9 mei 2008 (BS) in
 2009
 houdende de bevoelving van
 woningen door optische ruimtelijke
 litanie.
- de diameters van de rolverbuigingsbuizen
 door de ingenieur technieken of
 door de constructeur te worden
 bepaald.
 -funderingen dienen tot op
 draagvlak te worden ontworpen
 de constructie te worden uitgevoerd.
 -de structuur van het gebouw dient
 te worden ontworpen op basis van
 de constructie te worden bepaald
 opdat de secties van de bepaalde
 onderdelen de structuur
- Alle diktes van zowel isolatie als
 gevelmaterialen moeten bepaald
 worden door de persoon die
 de afmetingen, de afmetingen en
 prestatie berekening.
 -de berekening van de afmetingen
 wijzigingen dienen schriftelijk aan
 de architect medegedeeld te worden.
- indien er wijzigingen aangebracht
 worden dient de architect hiervan
 kennis te nemen en de afmetingen
 te hoogte gebracht te worden.
 - de afmetingen van de werken van
 de aannemer te plabse gecontroleerd
 te worden vooraleer de werken te
 worden voortgezet.
 - de uitvoeringsplannen van de
 aannemer te worden voorgelegd
 de werken aan te vangen, ter
 goedkeuring aan de architect
 overgelegd te worden.
 - na het uitzetten van de bouwwerf
 ("aanduiding waar het bouwwerk zal
 worden uitgevoerd") moet de
 architect hiervan schriftelijk (= ena),
 de afmetingen van de werken
 gebracht en dient de architect zijn
 goedkeuring te geven.
- Iszake energiestatistiek reguleerling
 de aangegeven diktes en waarden
 van de isolatie van de gevels en
 na de volledige keuze van alle
 materialen te worden vastgelegd.