




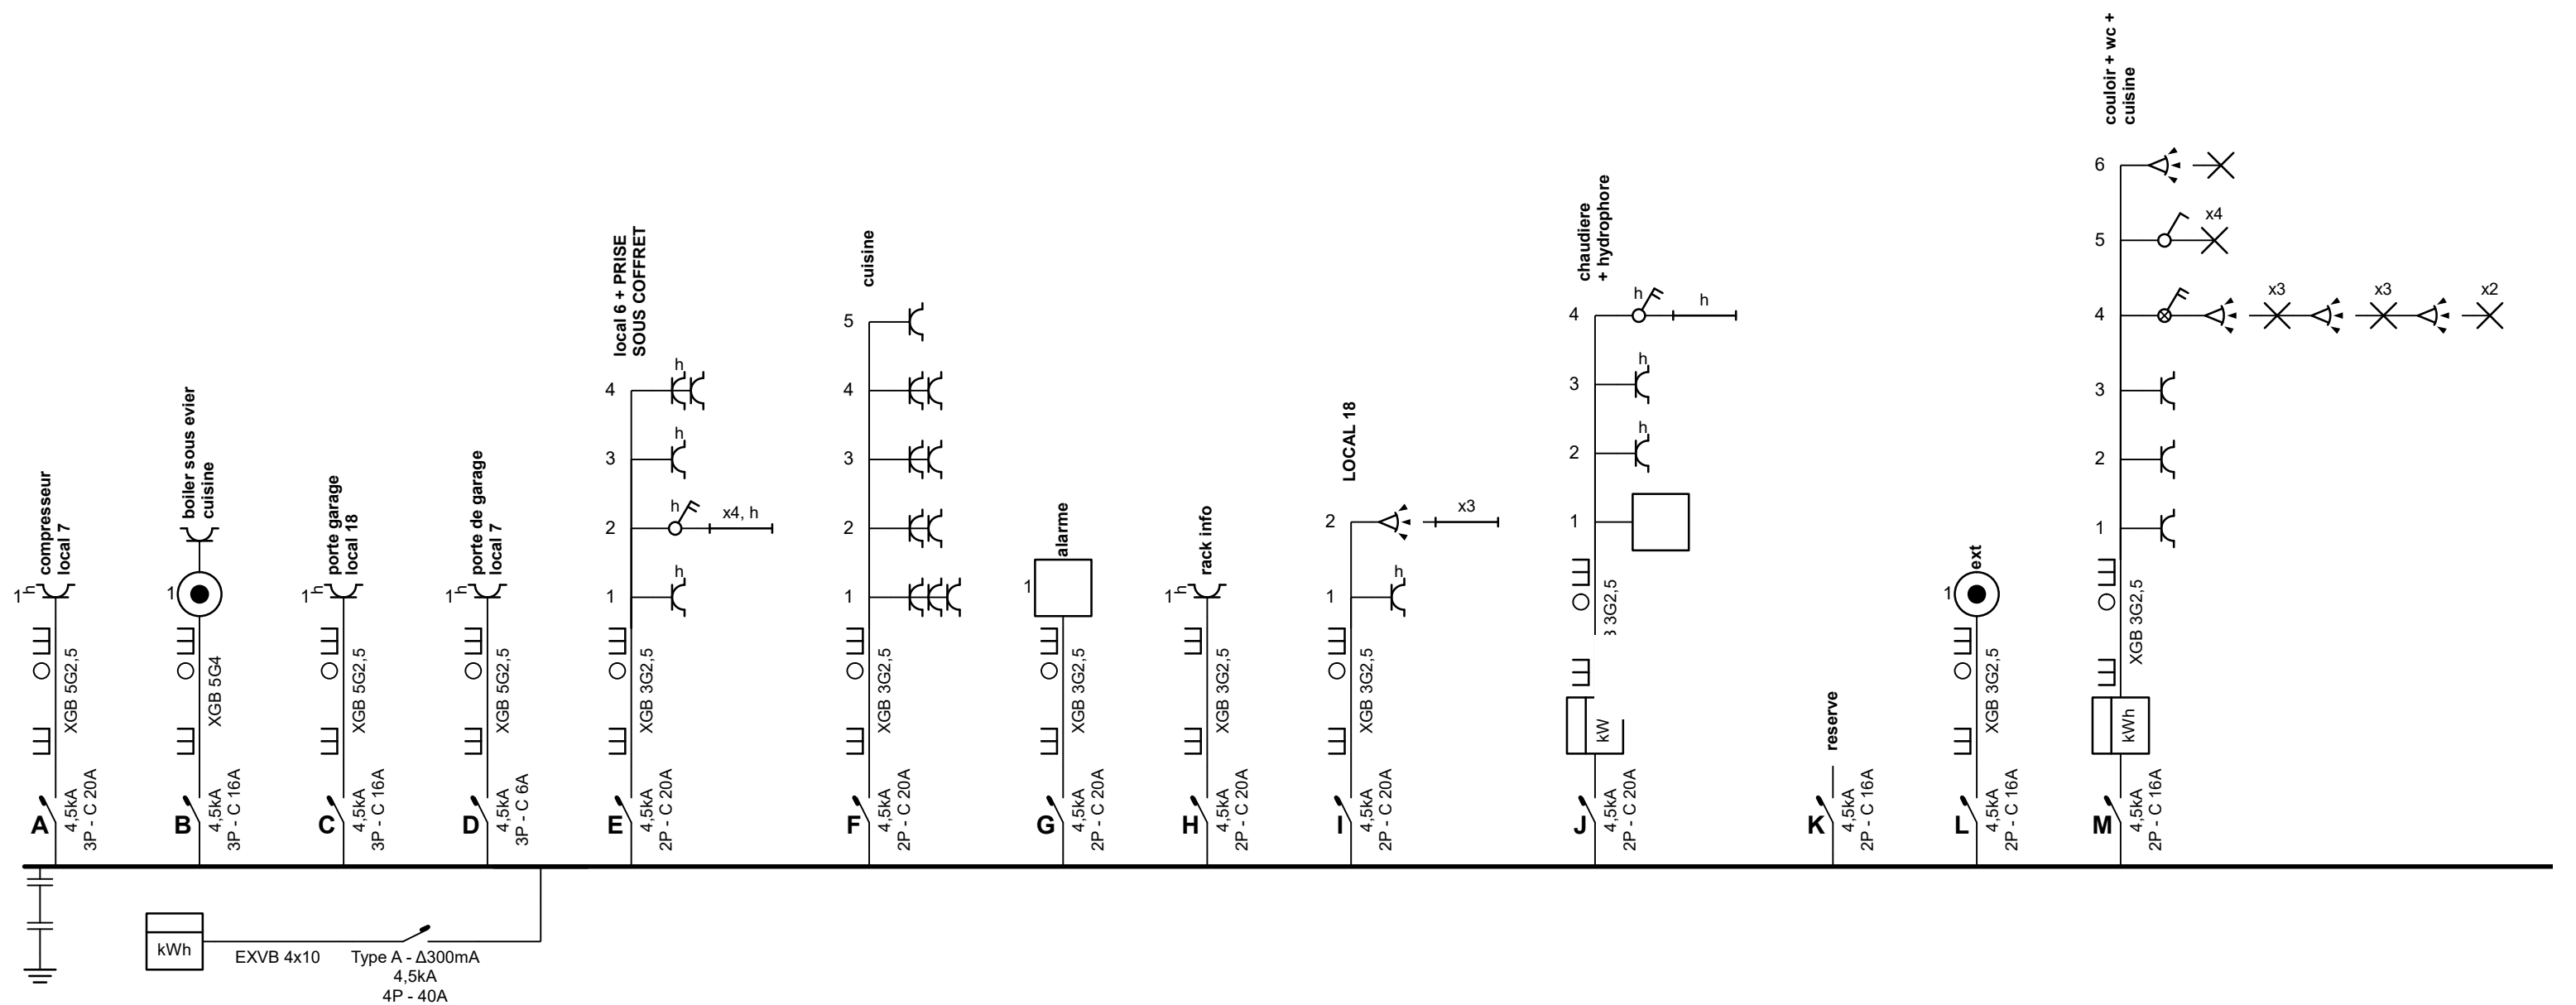

Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 1/10 Schéma unifilaire
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053			

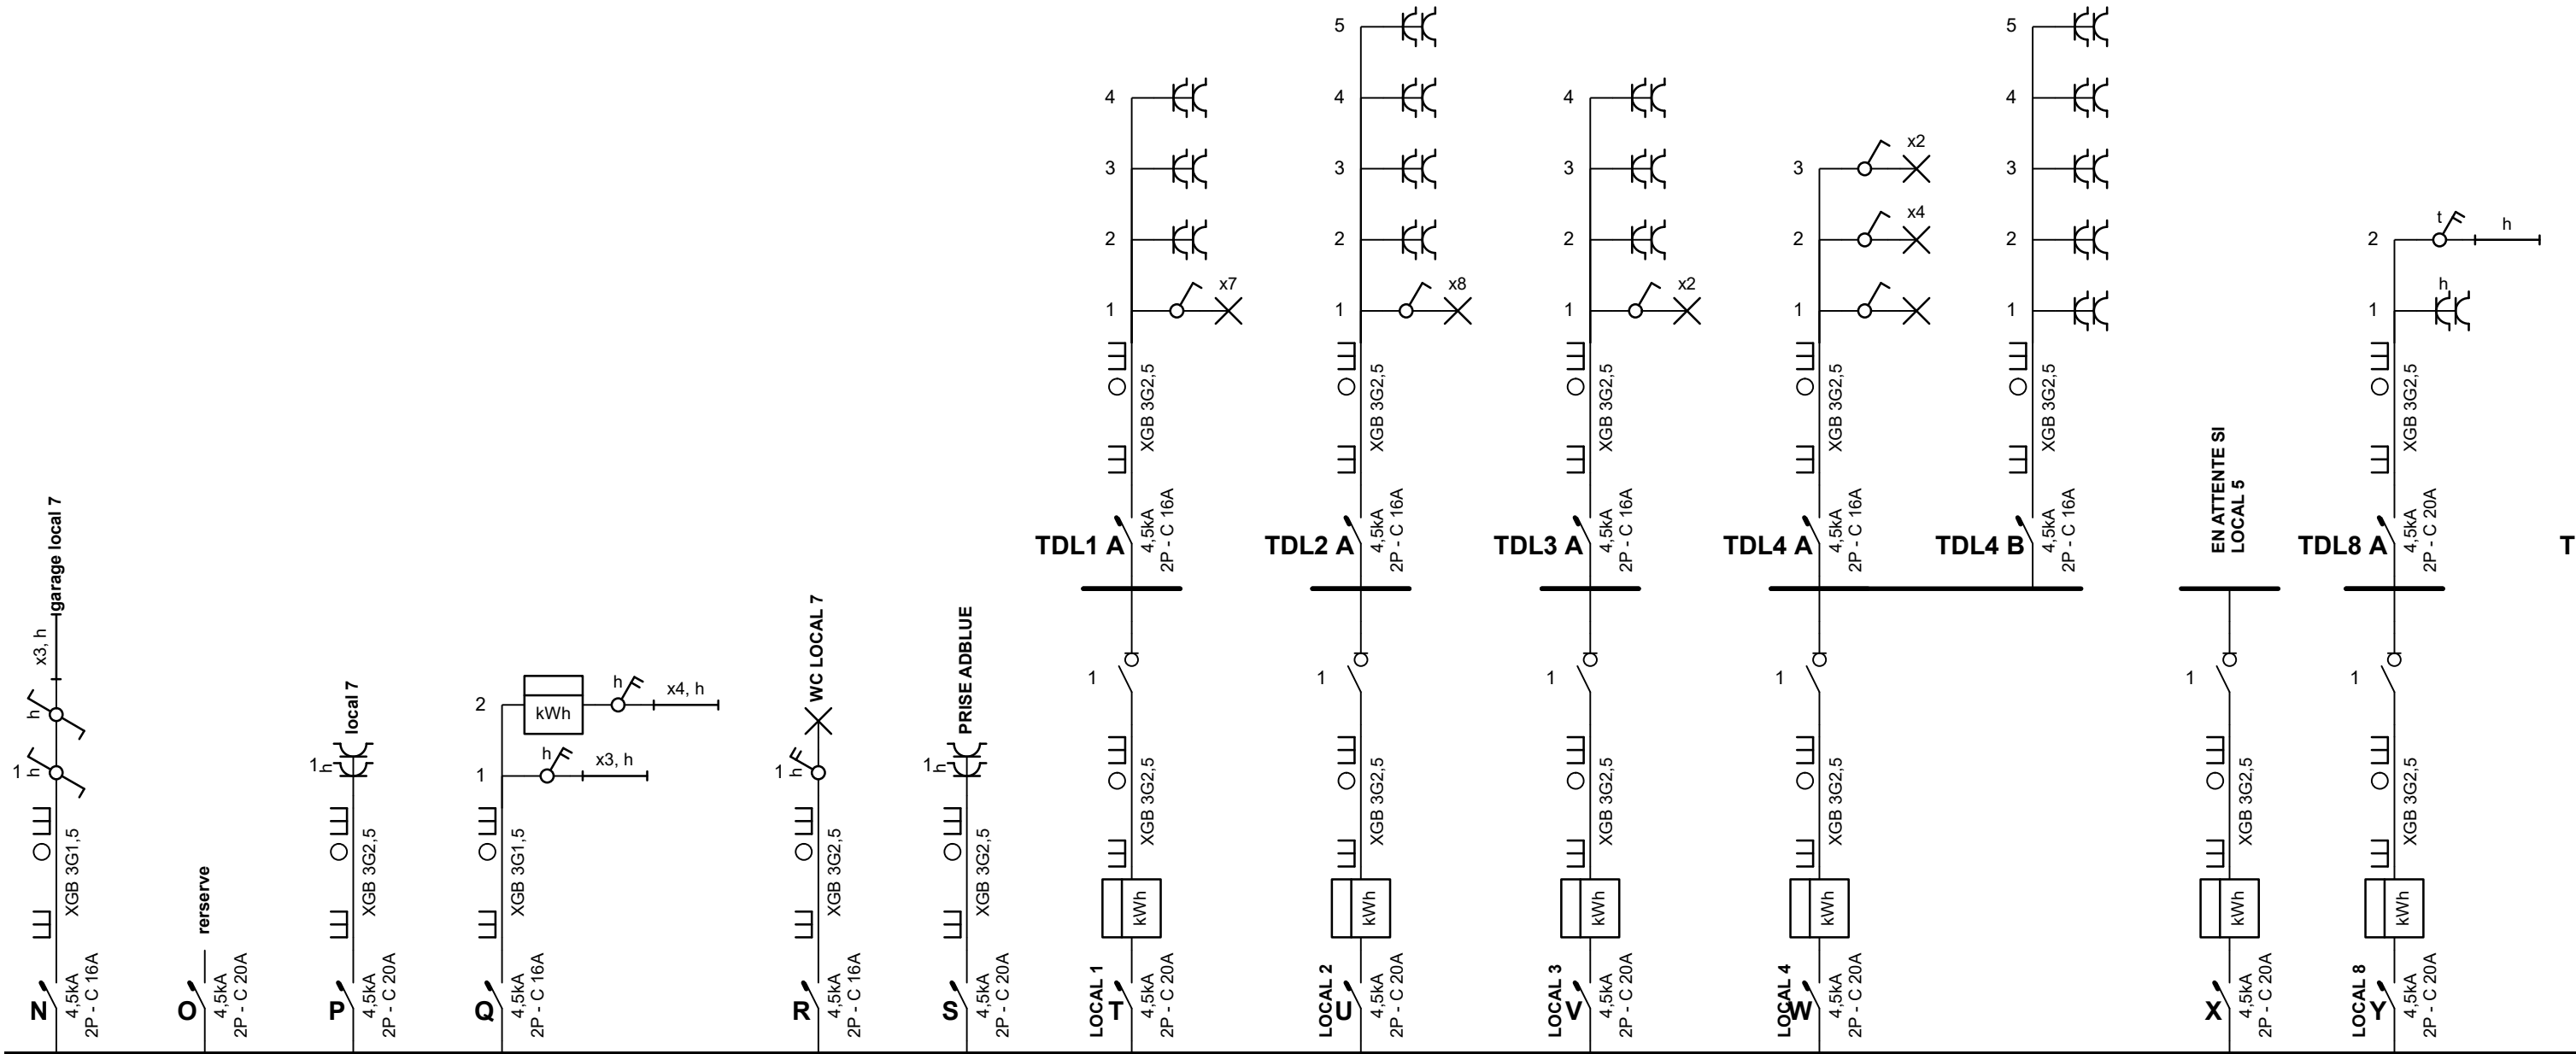


Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 2/10 Schéma unifilaire
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053			

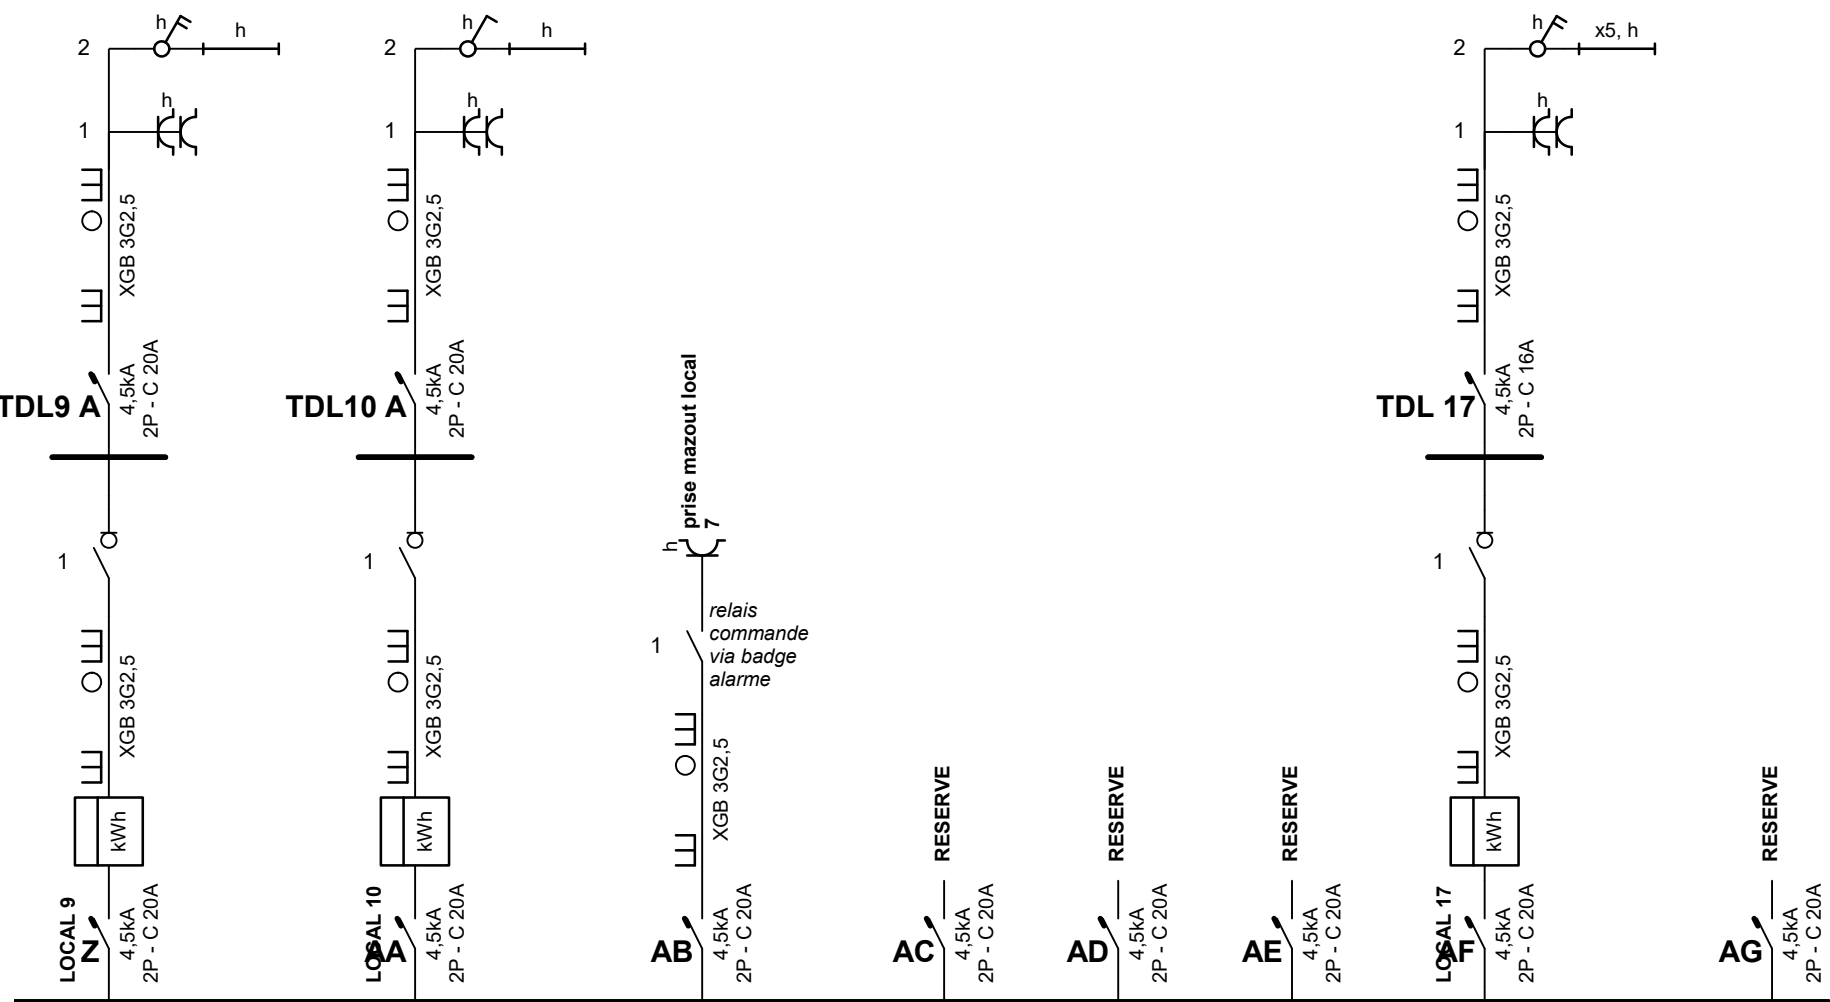


Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 3/10 Schéma unifilaire
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053			

CAVE

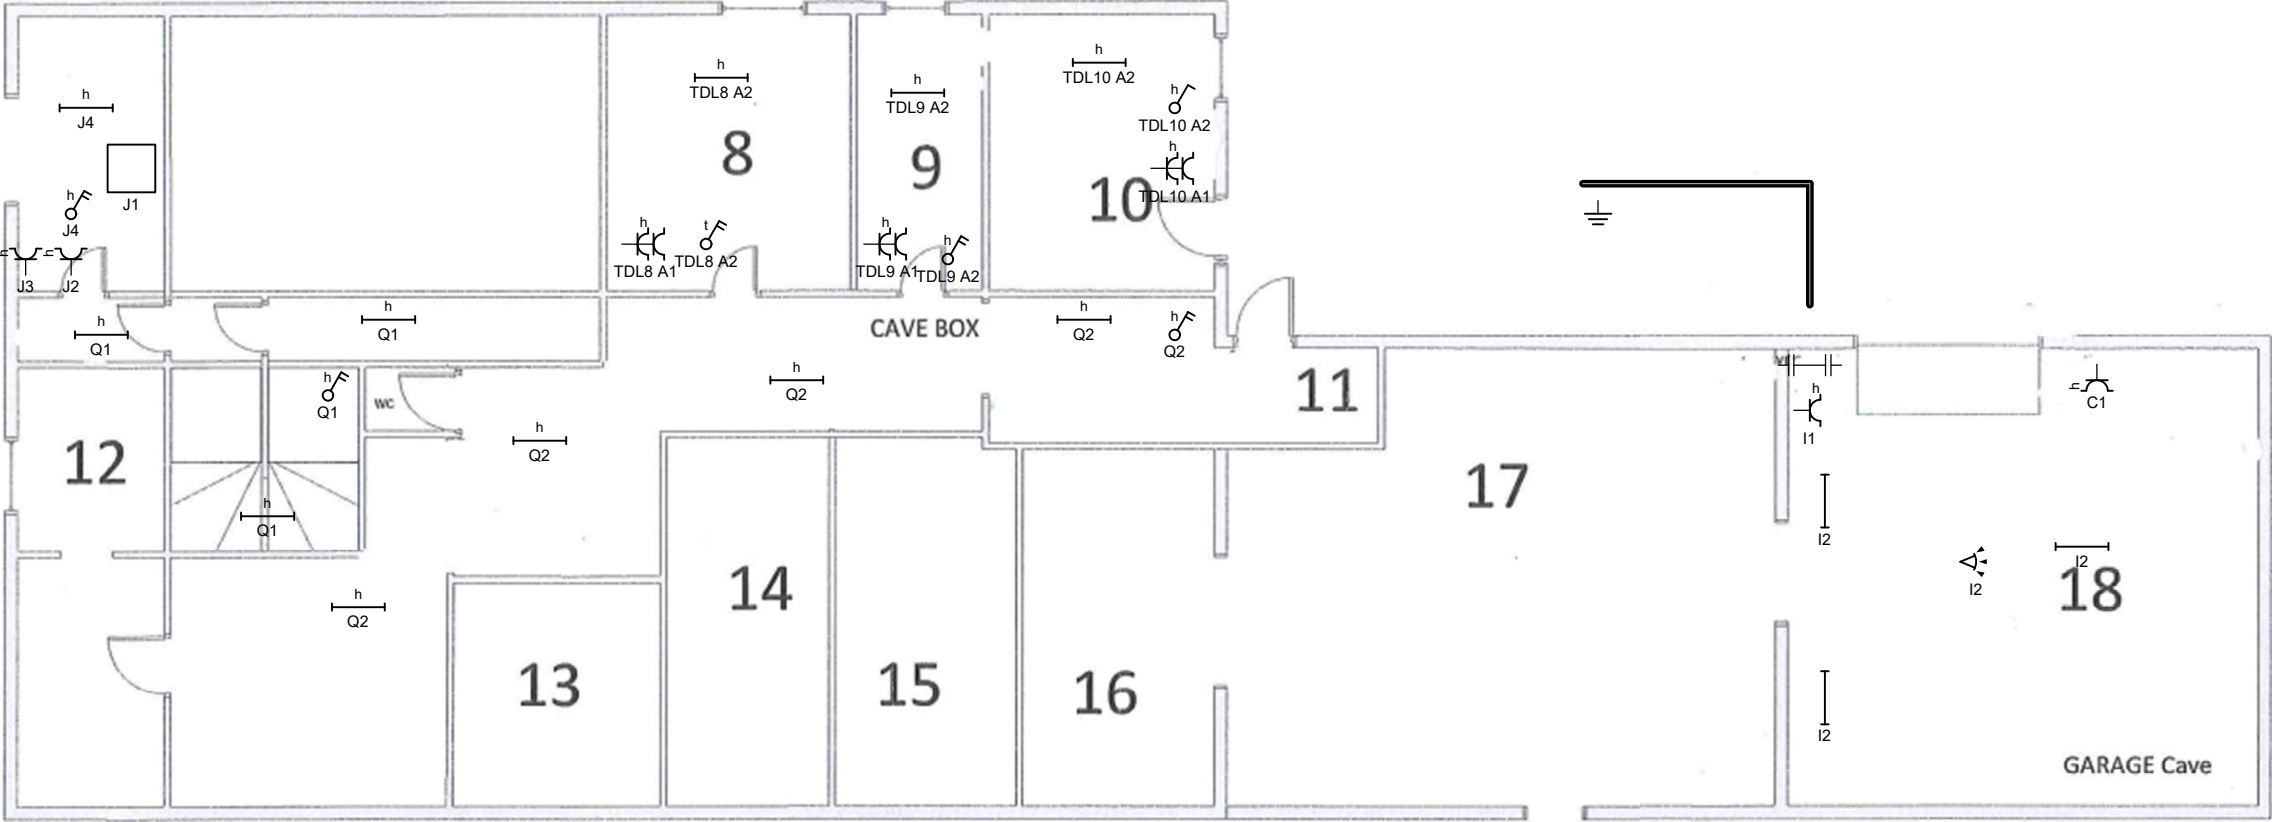


Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 4/10
			Schéma de position
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053			

REZ DE CHAUSSEE *SPAR 20*

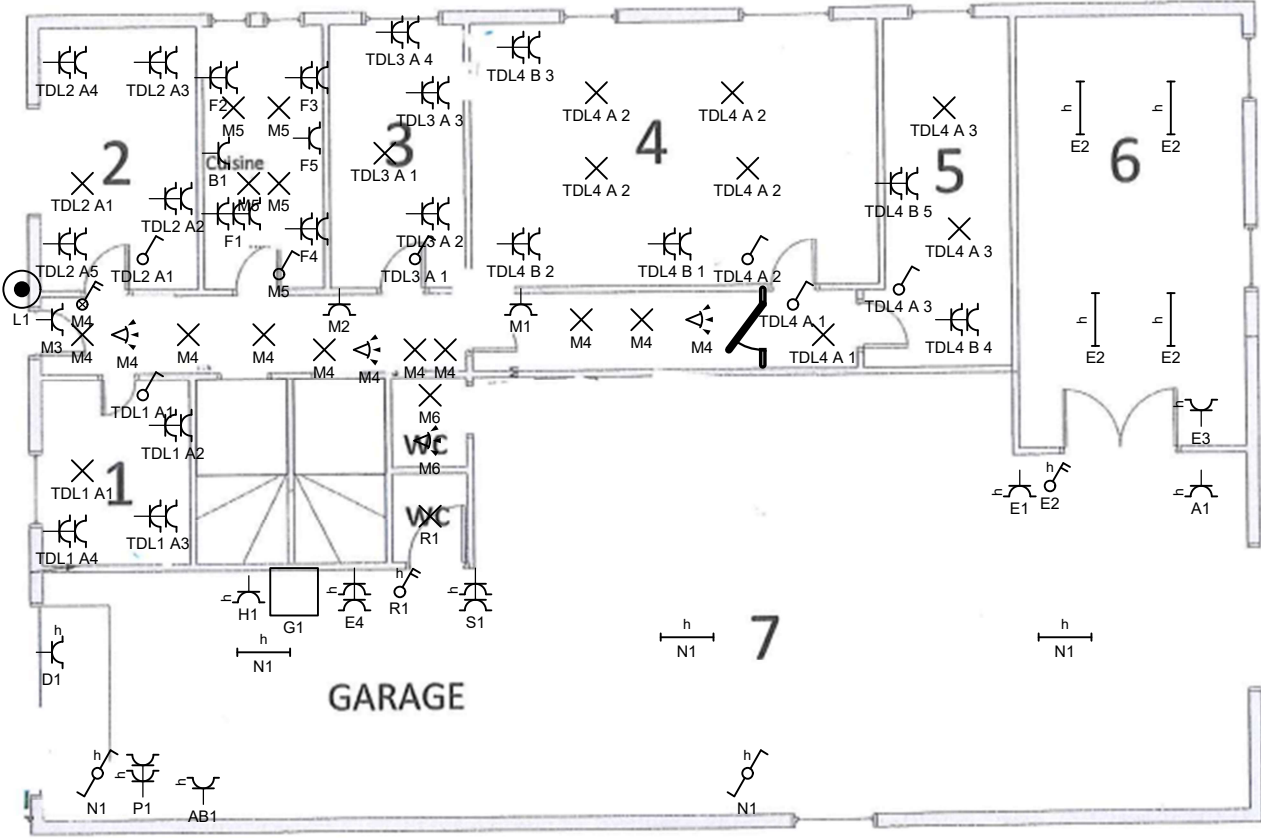

Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 5/10 Schéma de position
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053			

+1

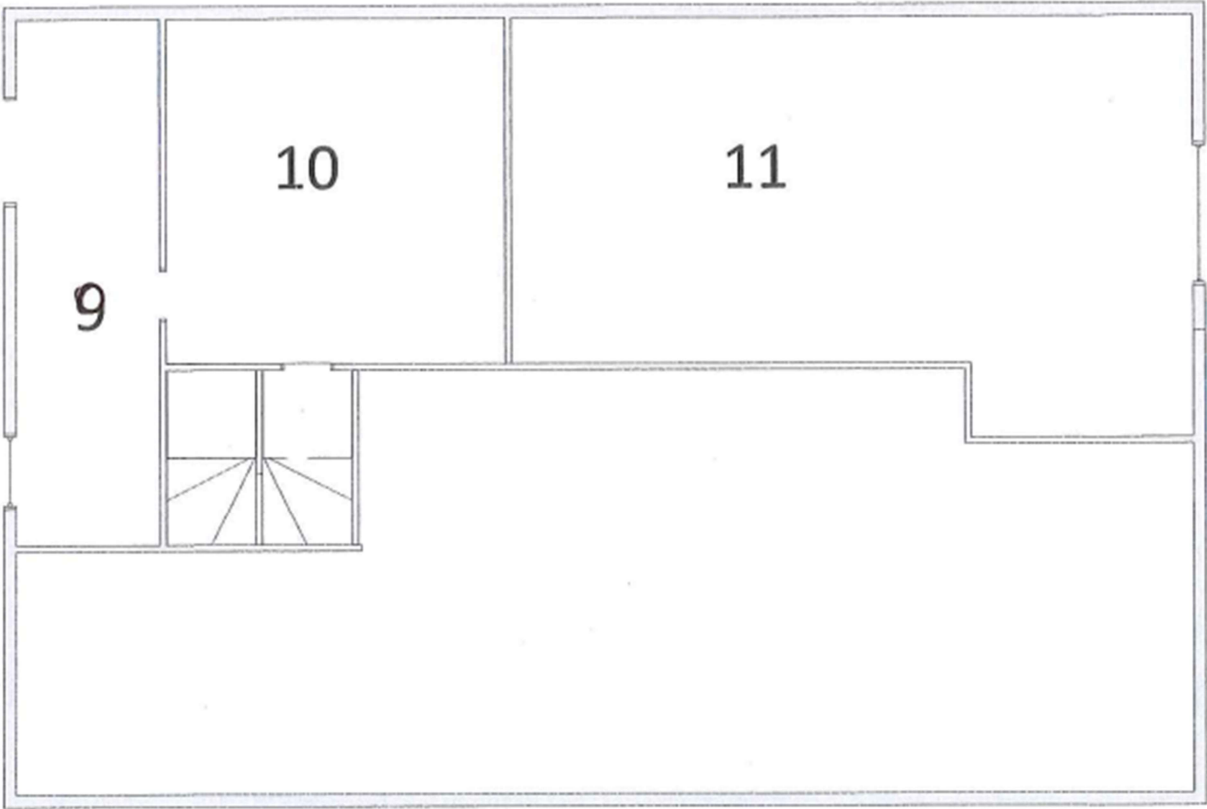

Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 6/10 Schéma de position
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
			Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053



Beter gekeurd
Bien vérifié



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Direction générale de l'Energie

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 18/11/2022 Date d'émission du rapport: 18/11/2022
Rapport N°: 0110-221118-06

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visateur:

Nom: Bureau Technique Verbruggen
Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
T: 083 21 35 27 E: btv.namur@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
L'agent-visateur: numéro 0110

Identification des tiers:

Cliet: JD CONSTRUCT & FRERE

Identification de l'installation électrique:

Nom: JD CONSTRUCT & FRERE
Adresse: RUE DE LA SPAR 18-20, 6900 MARLOIE
Code EAN:
Numéro compteur: 59998799
Cabine haute tension privée: Non
Type d'installation: unité de travail

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)
Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/06/2020

Informations contenu controle:

Néant
Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué
Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



RE06_02-08_01-15 09/20

Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 7/10 Schéma de position
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
			Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 230V

Valeur nominale de la protection du branchement: 25A

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 10 mm²

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

Type d'électrode de terre: Barre de terre


Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de tableaux: 14

Nombre de circuits: 41 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

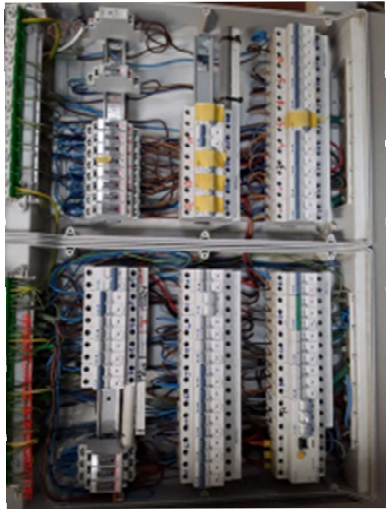

Documents des influences externes: présent

Ref. des voies d'évacuation et des espaces difficiles à évacuer: pas d'application

Documents des installations de sécurité: Non communiqué

Documents des installations critiques: Non communiqué

Plan de position des prises de terre: pas d'application

Ref. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: communiqué oralement

Autre(s) donnée(s): /

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 3,4 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 20 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:



N° Rapport: 0110-221118-06

Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 8/10 Schéma de position
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
			Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053



Beter gekeurd
Bien vérifié

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)



1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 18/11/2027

Heure d'achèvement:

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 9/10
			Schéma de position
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053			



N° Rapport: 0110-221118-06

3 / 3

Matschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boite 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Orderingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.636 / RPA Brussel / RPA Bruxelles

A	compresseur local 7
B	boiler sous evier cuisine
C	porte garage local 18
D	porte de garage local 7
E	local 6 + PRISE SOUS COFFRET
F	cuisine
G	alarme
H	rack info
I	LOCAL 18
J	chaudiere + hydrophore
K	reserve
L	ext
M	couloir + wc + cuisine
N	garage local 7
O	reserve
P	local 7
Q	
R	WC LOCAL 7
S	PRISE ADBLUE
T	LOCAL 1
TDL1 A	
U	LOCAL 2
TDL2 A	
V	LOCAL 3
TDL3 A	
W	LOCAL 4
TDL4 A	
TDL4 B	
X	EN ATTENTE SI LOCAL 5
Y	LOCAL 8
TDL8 A	
Z	LOCAL 9
TDL9 A	
AA	LOCAL 10

TDL10 A	
AB	prise mazout local 7
AC	RESERVE
AD	RESERVE
AE	RESERVE
AF	LOCAL 17
TDL 17	
AG	RESERVE

Organisme agréé BTV Namur / Luxembourg Avenue du Sainfoin 25 5590 Ciney Tél.: 083 21 35 27 e-mail: btv.namur@btvcontrol.be	Adresse de l'installation électrique jd construct et frere rue de la spar 20	Installateur jd construct et frere rue de la spar 20	p. 10/10 Liste des circuits
			3 x 230V ~ 50Hz
			RD LE 06/10/22 3.7OHMS
Schéma dessiné par: Electricité Martin Guillaume - TVA BE 0898.884.053			