

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

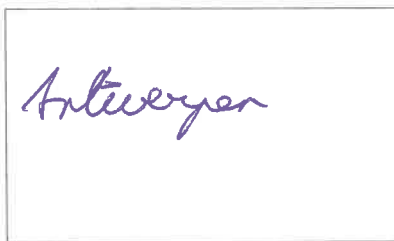

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 288/1340 18/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2300 Turnhout

Tijl en Telestraat 35 bus 3

EIGENAAR: Delahout

Adres: 10

OPDRACHTGEVER: 10

Adres: 10

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 18/10/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ABAB art. 282) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: app 3de verd

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V mono V Bescherming van de aansluiting out my 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 40 mm² Alg. schakelaar: type 40A 30mA

oe van de aardelektrode: tus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 13 ; RA: 5 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Nota: herbeurging van 347/122024/06
schema 5 in 1 ex aanwijzing

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangeschikte van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/10/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ② De installatie is niet conform.
- ③ De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,