

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/11/2025	Inspecteur: Jimmy Asselberghs	Mentor:	Installateur:
ID-label:	B.T.W. nr.:-	Klantreferentie:	

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155	Serienummer: 21251286
--	-----------------------

Datum verslag: 18/11/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Steenberg
Huisnummer	16
Busnummer	A
Postcode	3460
Gemeente	BEKKEVOORT
Land	België

Eigenaar

Naam	
Straatnaam	Steenberg
Huisnummer	16
Busnummer	A
Postcode	3460
Gemeente	BEKKEVOORT
Land	België

Installateur

Naam	
BTW nr.	L
Telefoonnummer	
E-mail	

Type : appartement

EAN : 541449400000834446

Teller Nr.: : 1SAG1100610276

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 2
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V	Meter / bord verbinding: 10 mm²	Max beveiliging: 40 A
Aantal kringen: 19		

Ri algemeen: 4,79 MΩ RE: 13,09 Ω

OK OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I: t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg	vzw NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 18/11/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(’s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 16:05 tot 16:31

De inspecteur Jimmy Asselberghs

Asselberghs

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/11/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.








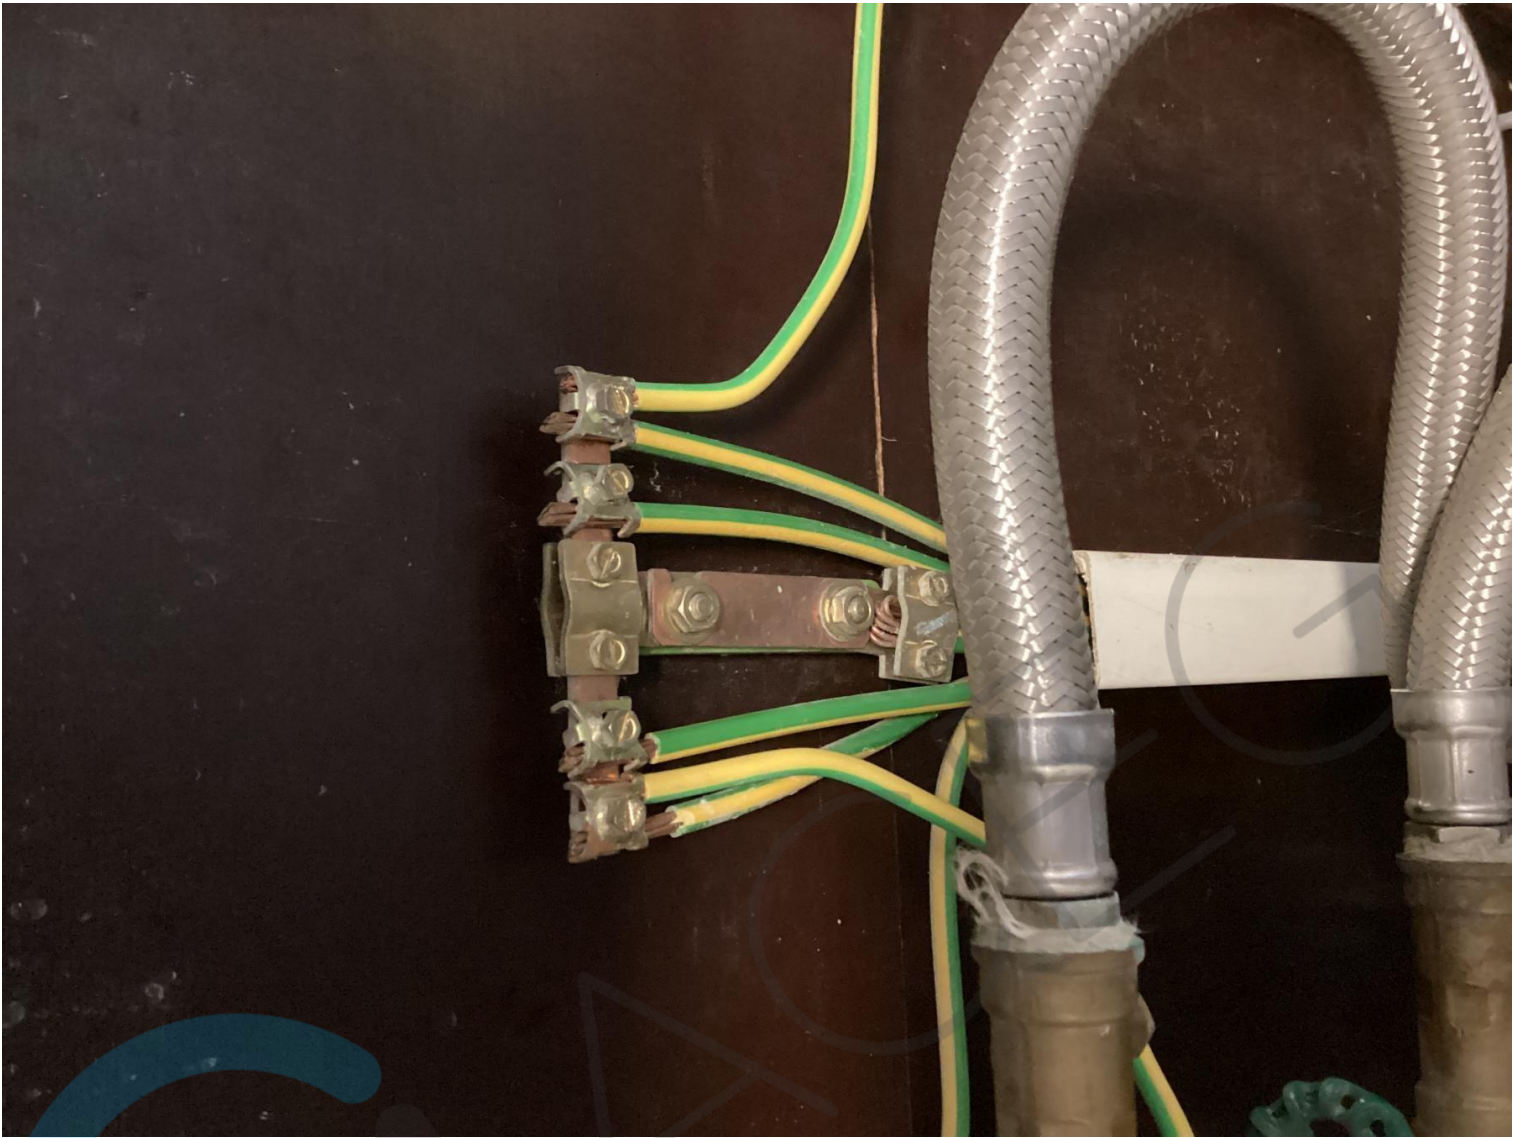





APR 1-16A

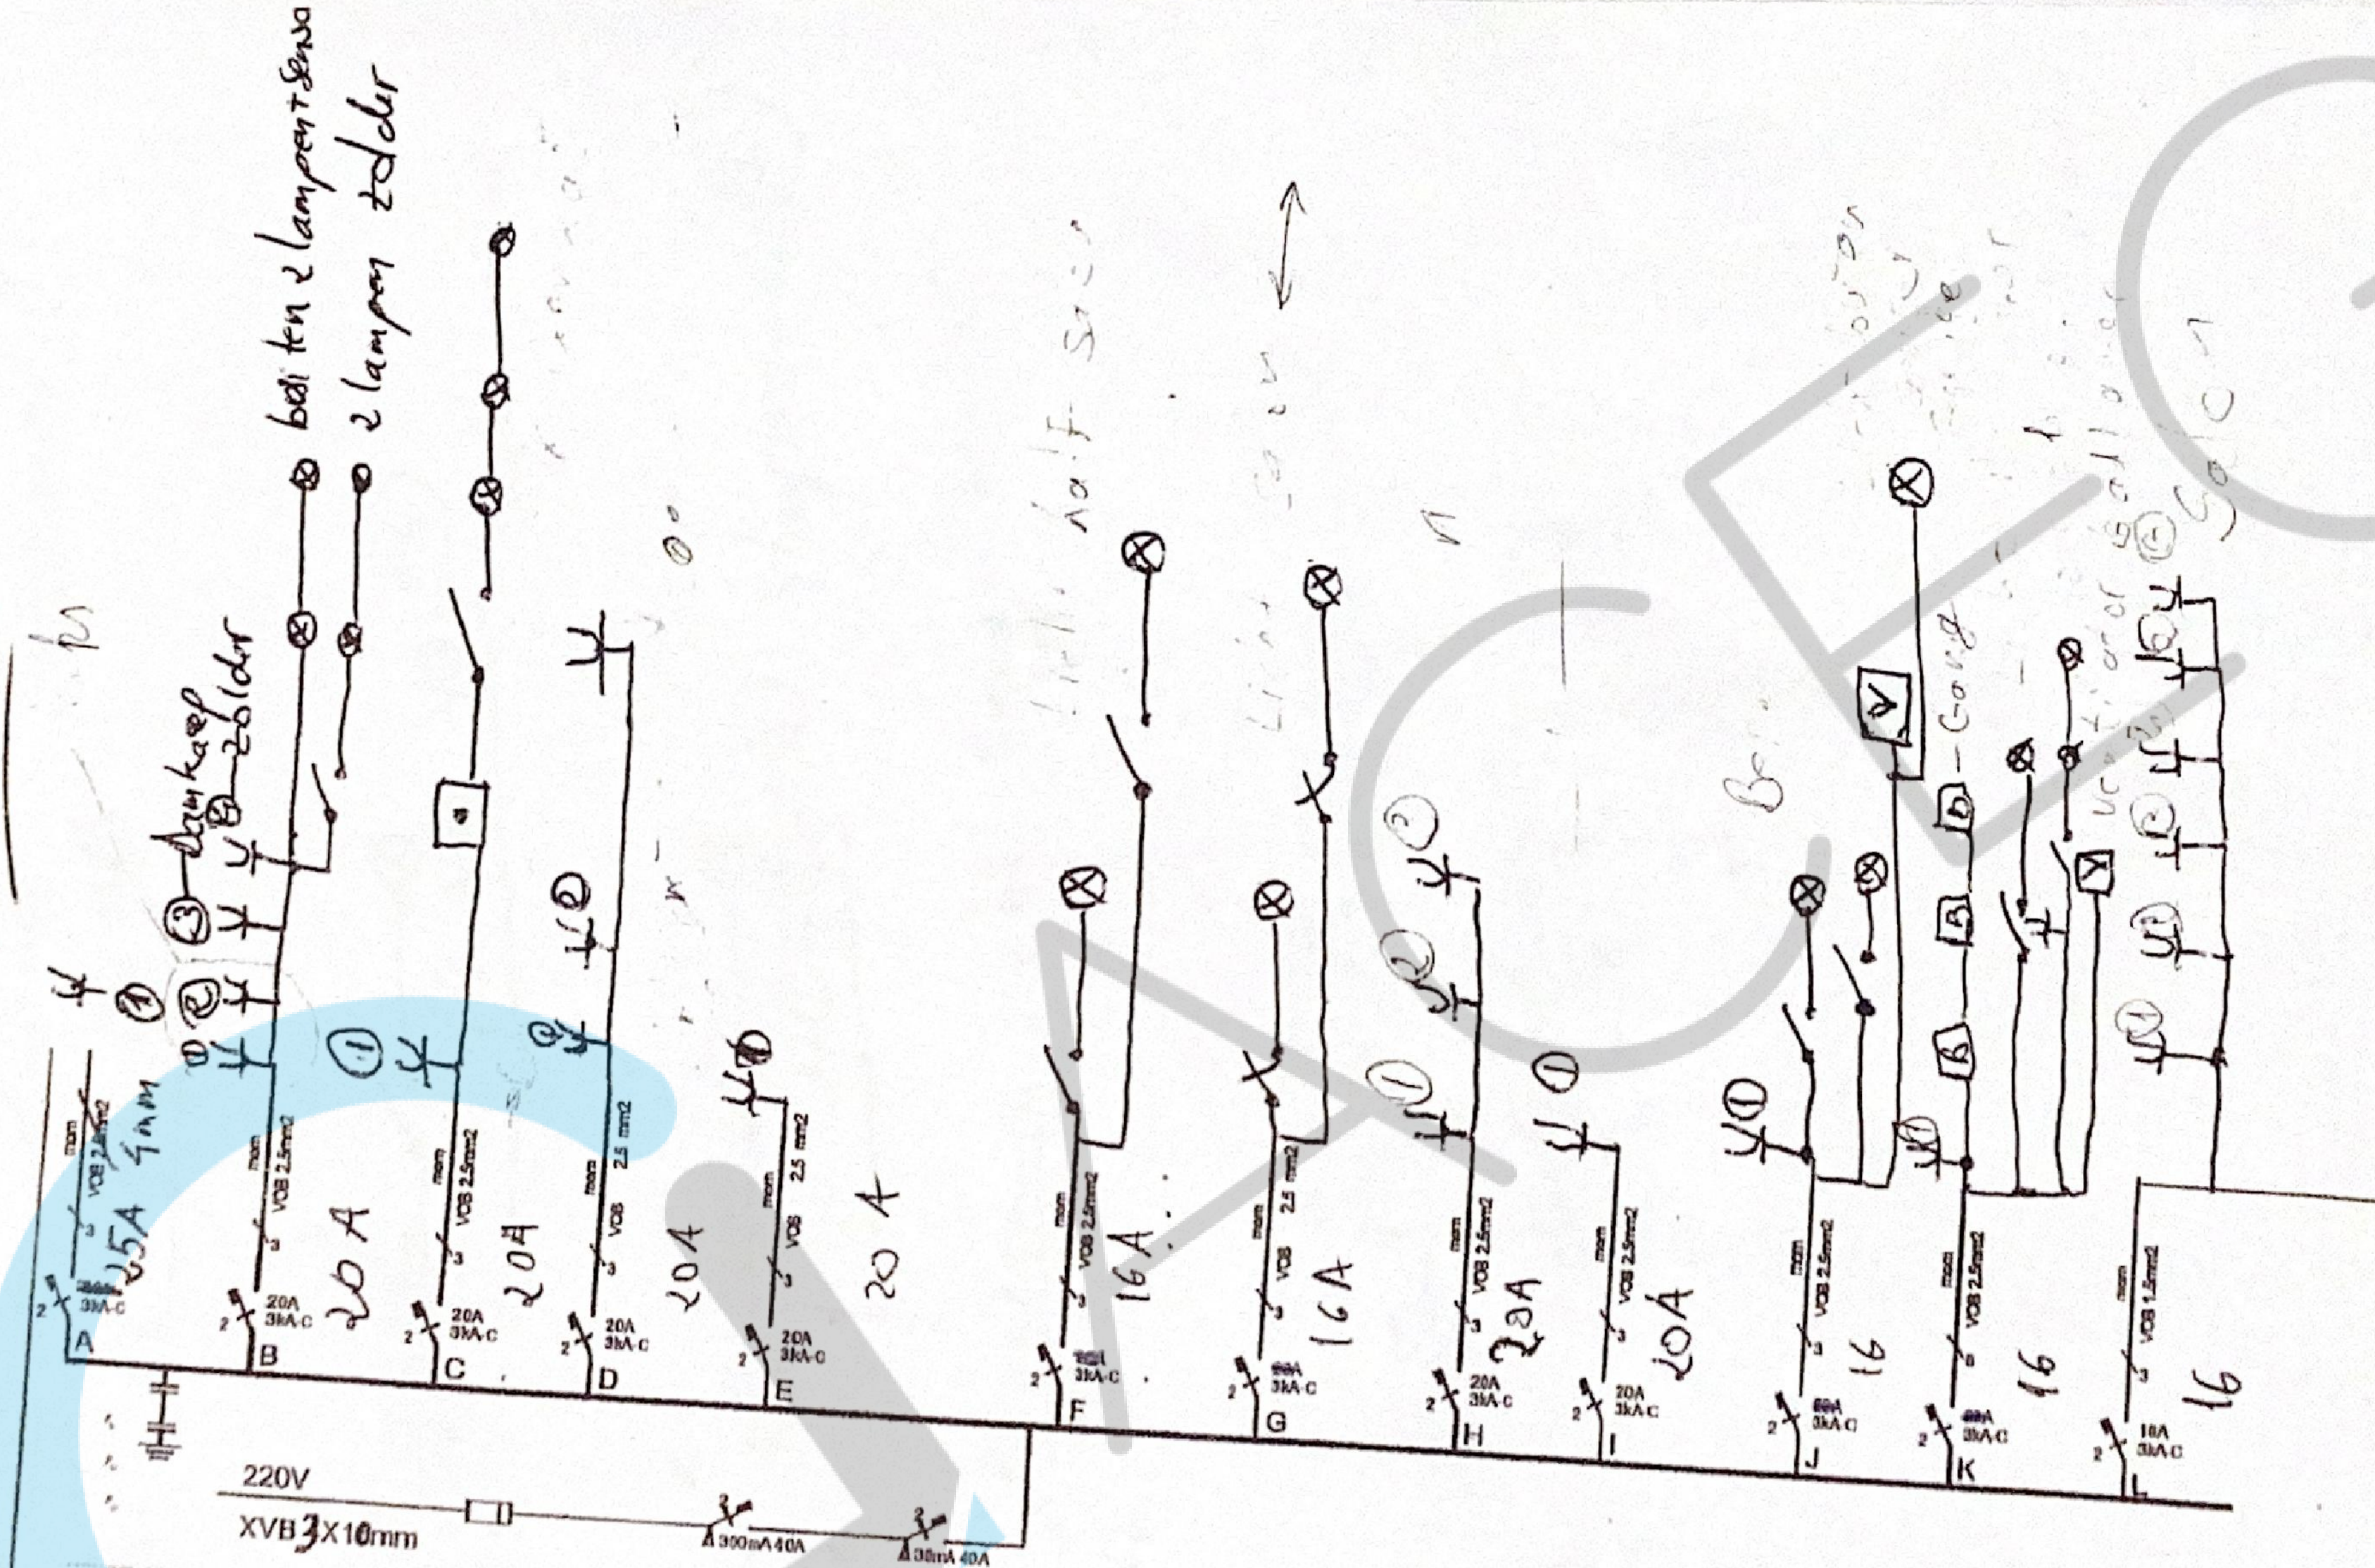



Afgev. erkend organisme

Verantw. uitvoering


Voor gezien "S" "C"
P. Vaes
datum 15/11/2025

zolder

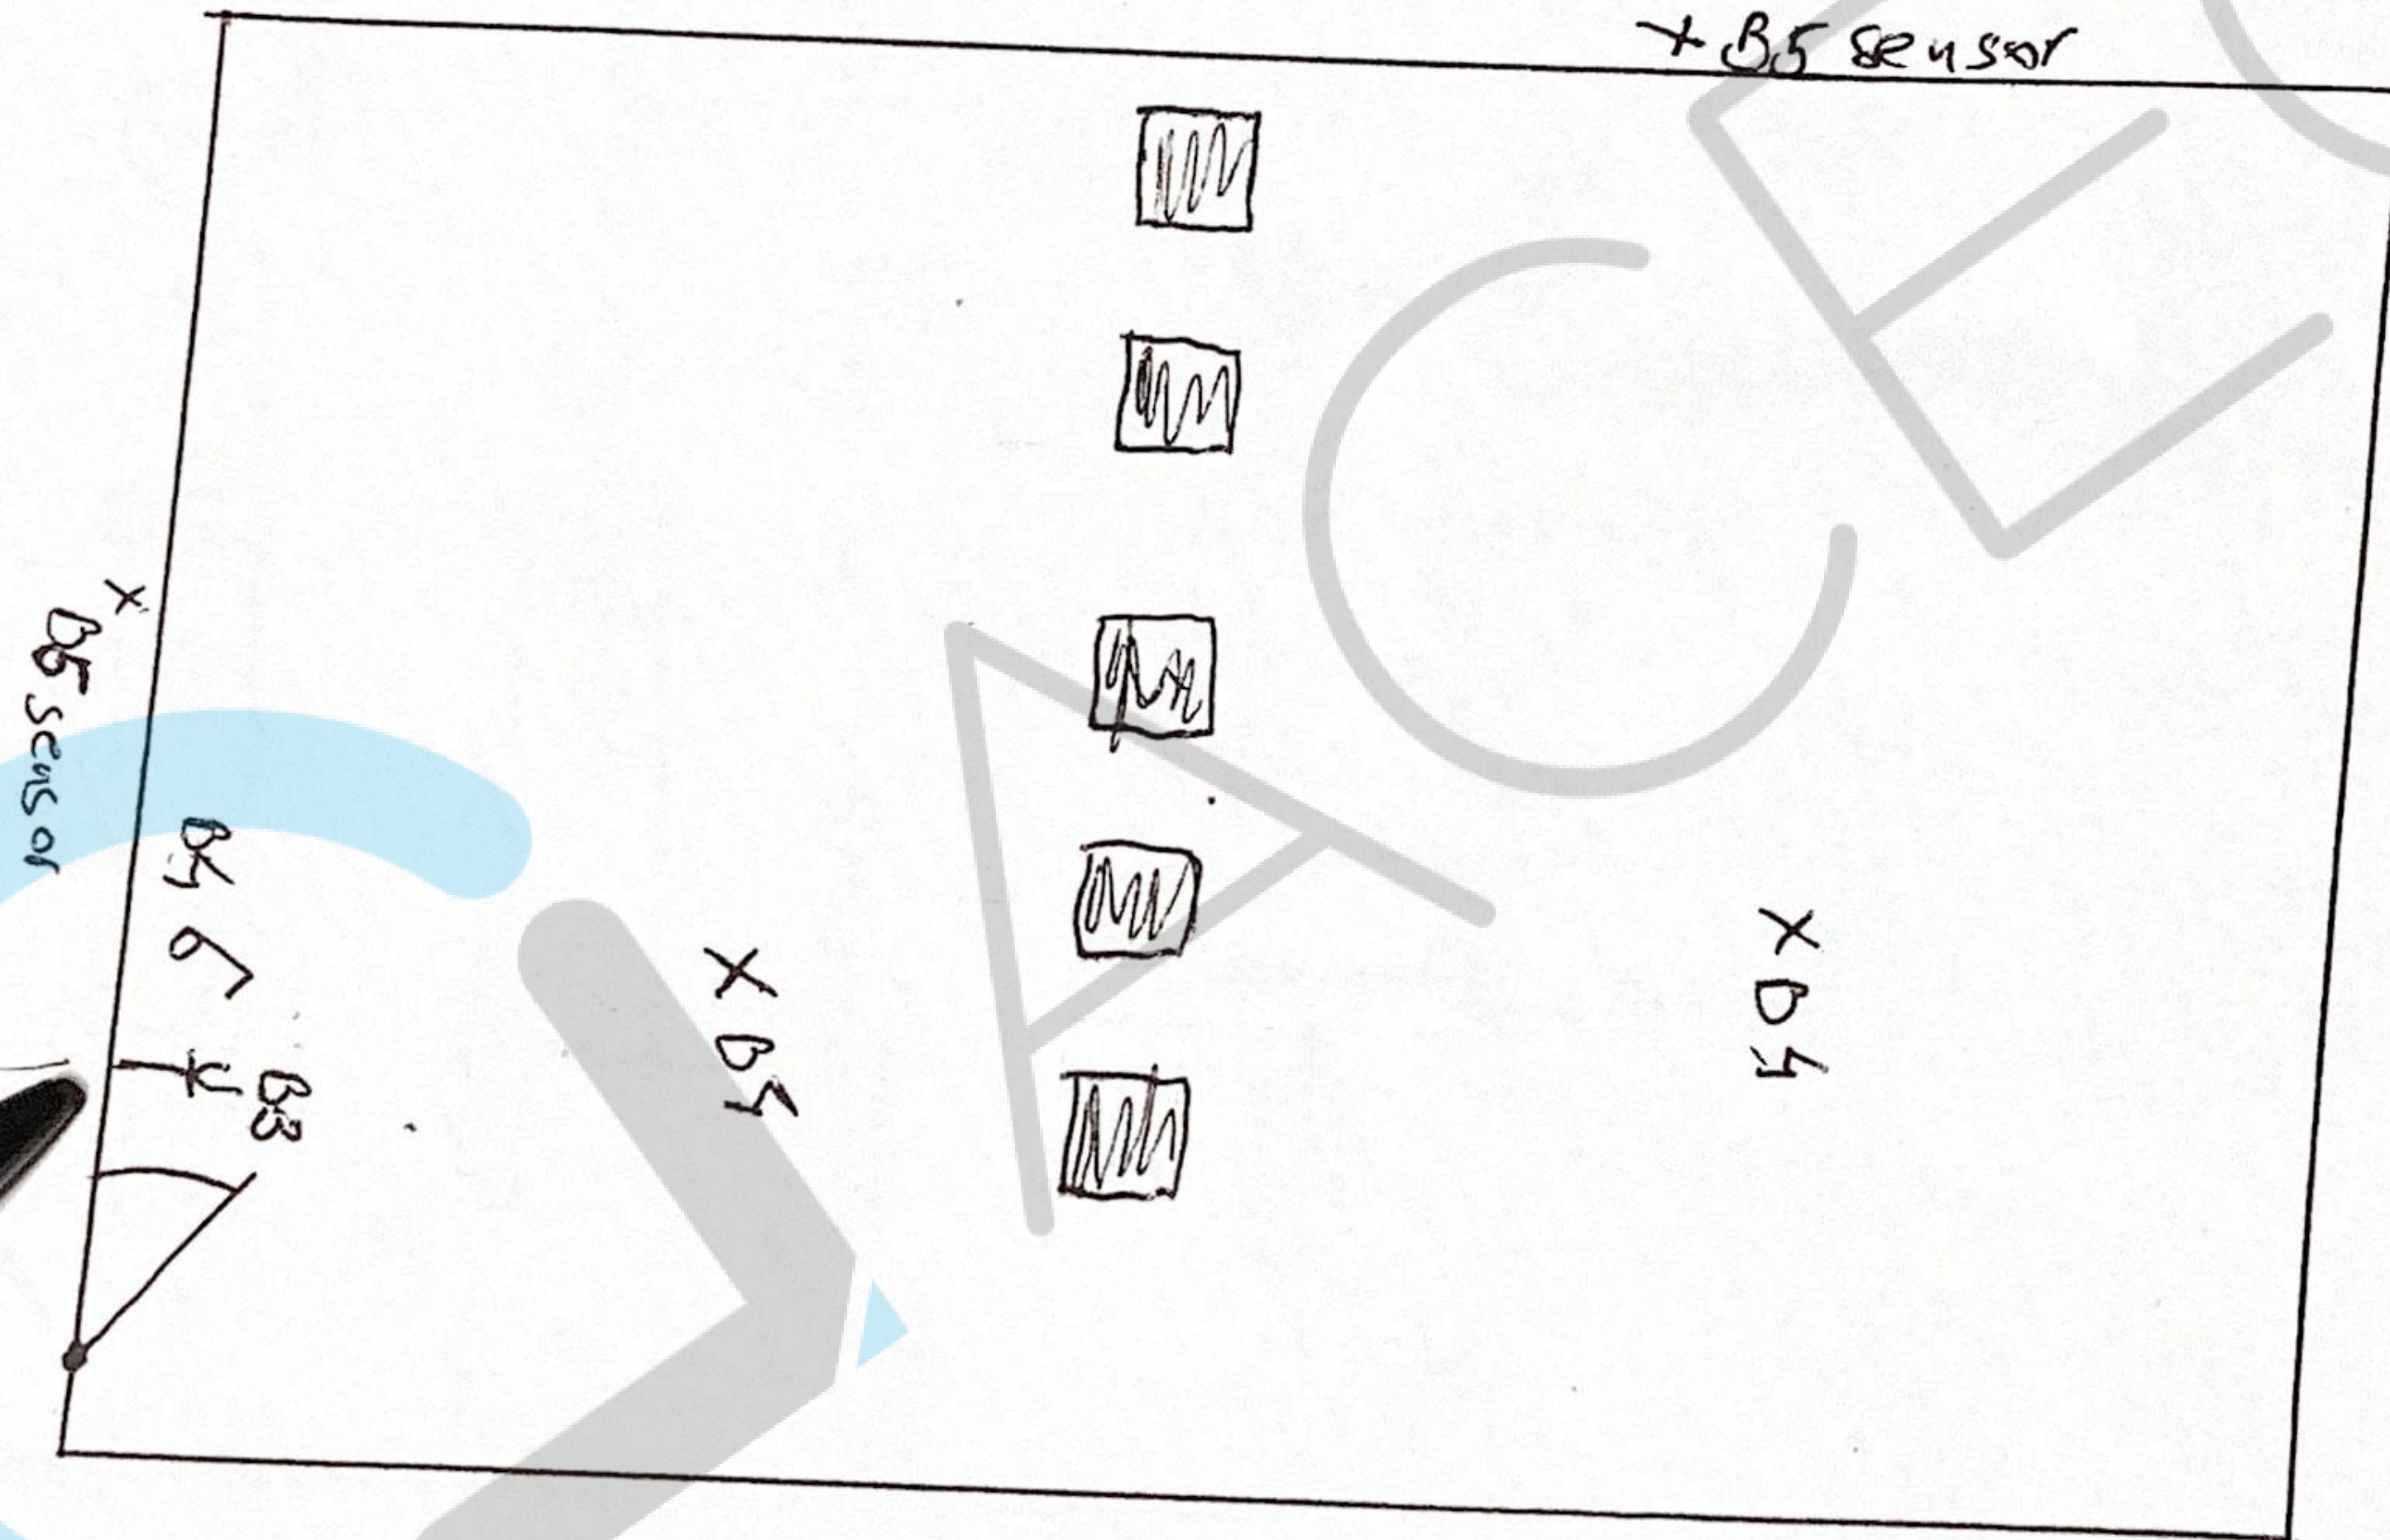

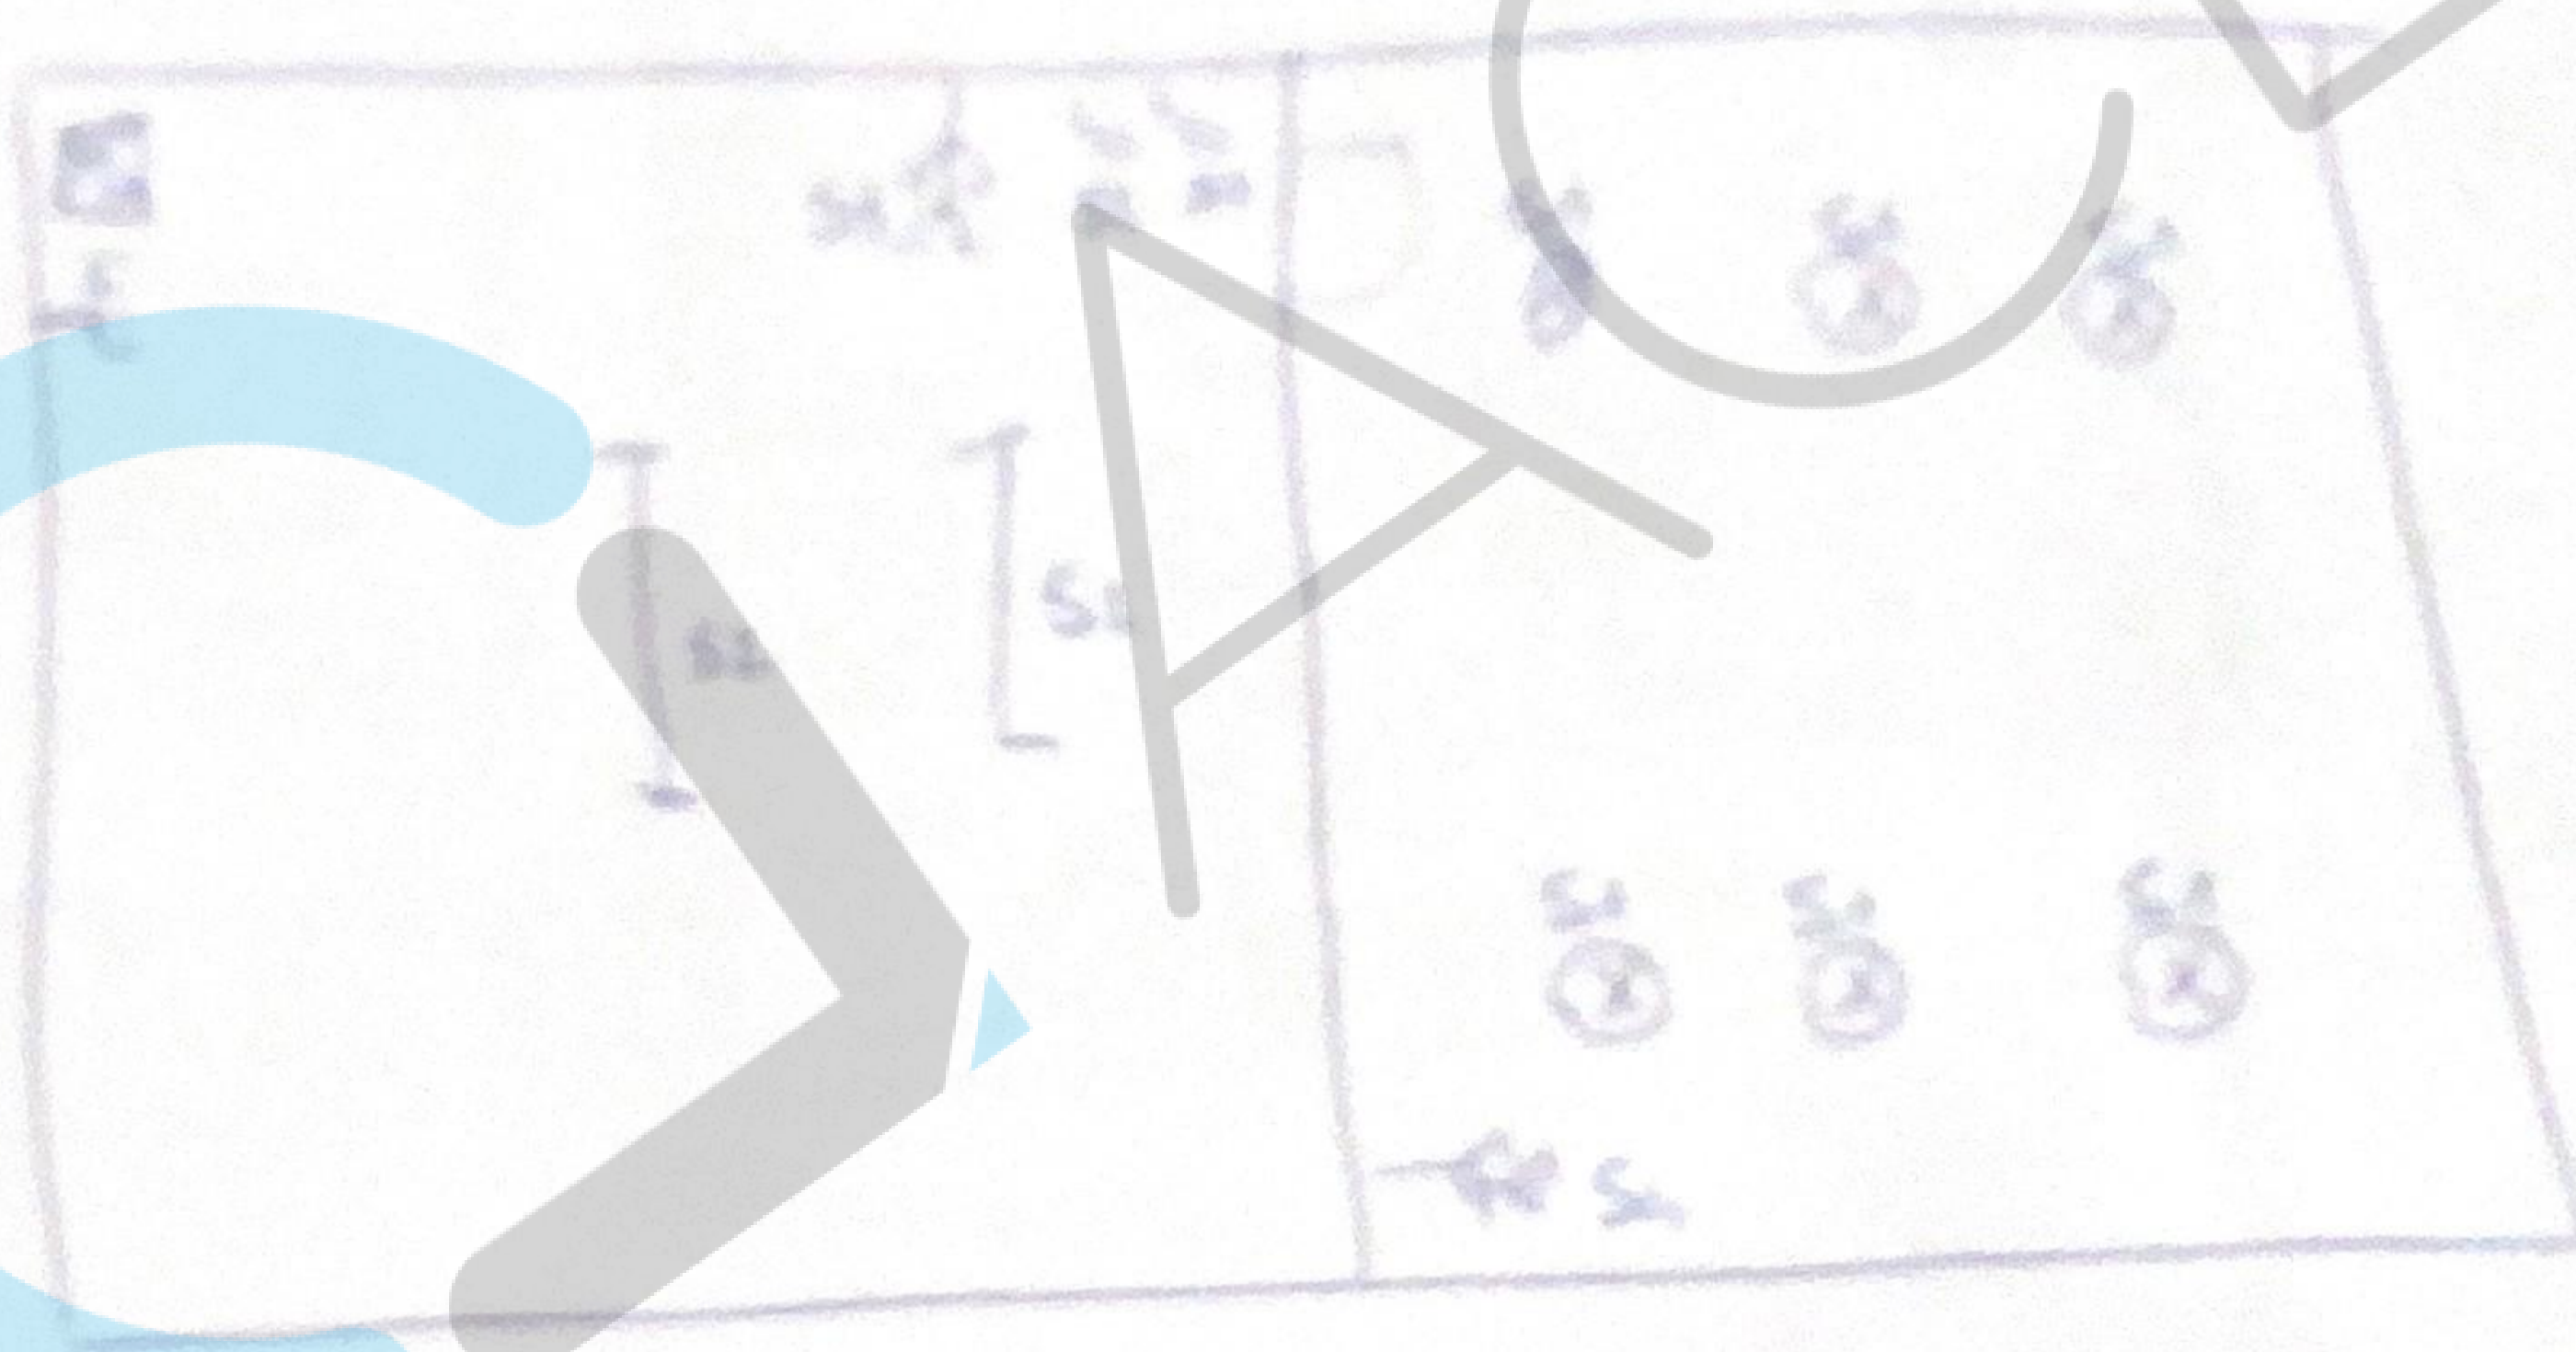

Amelung

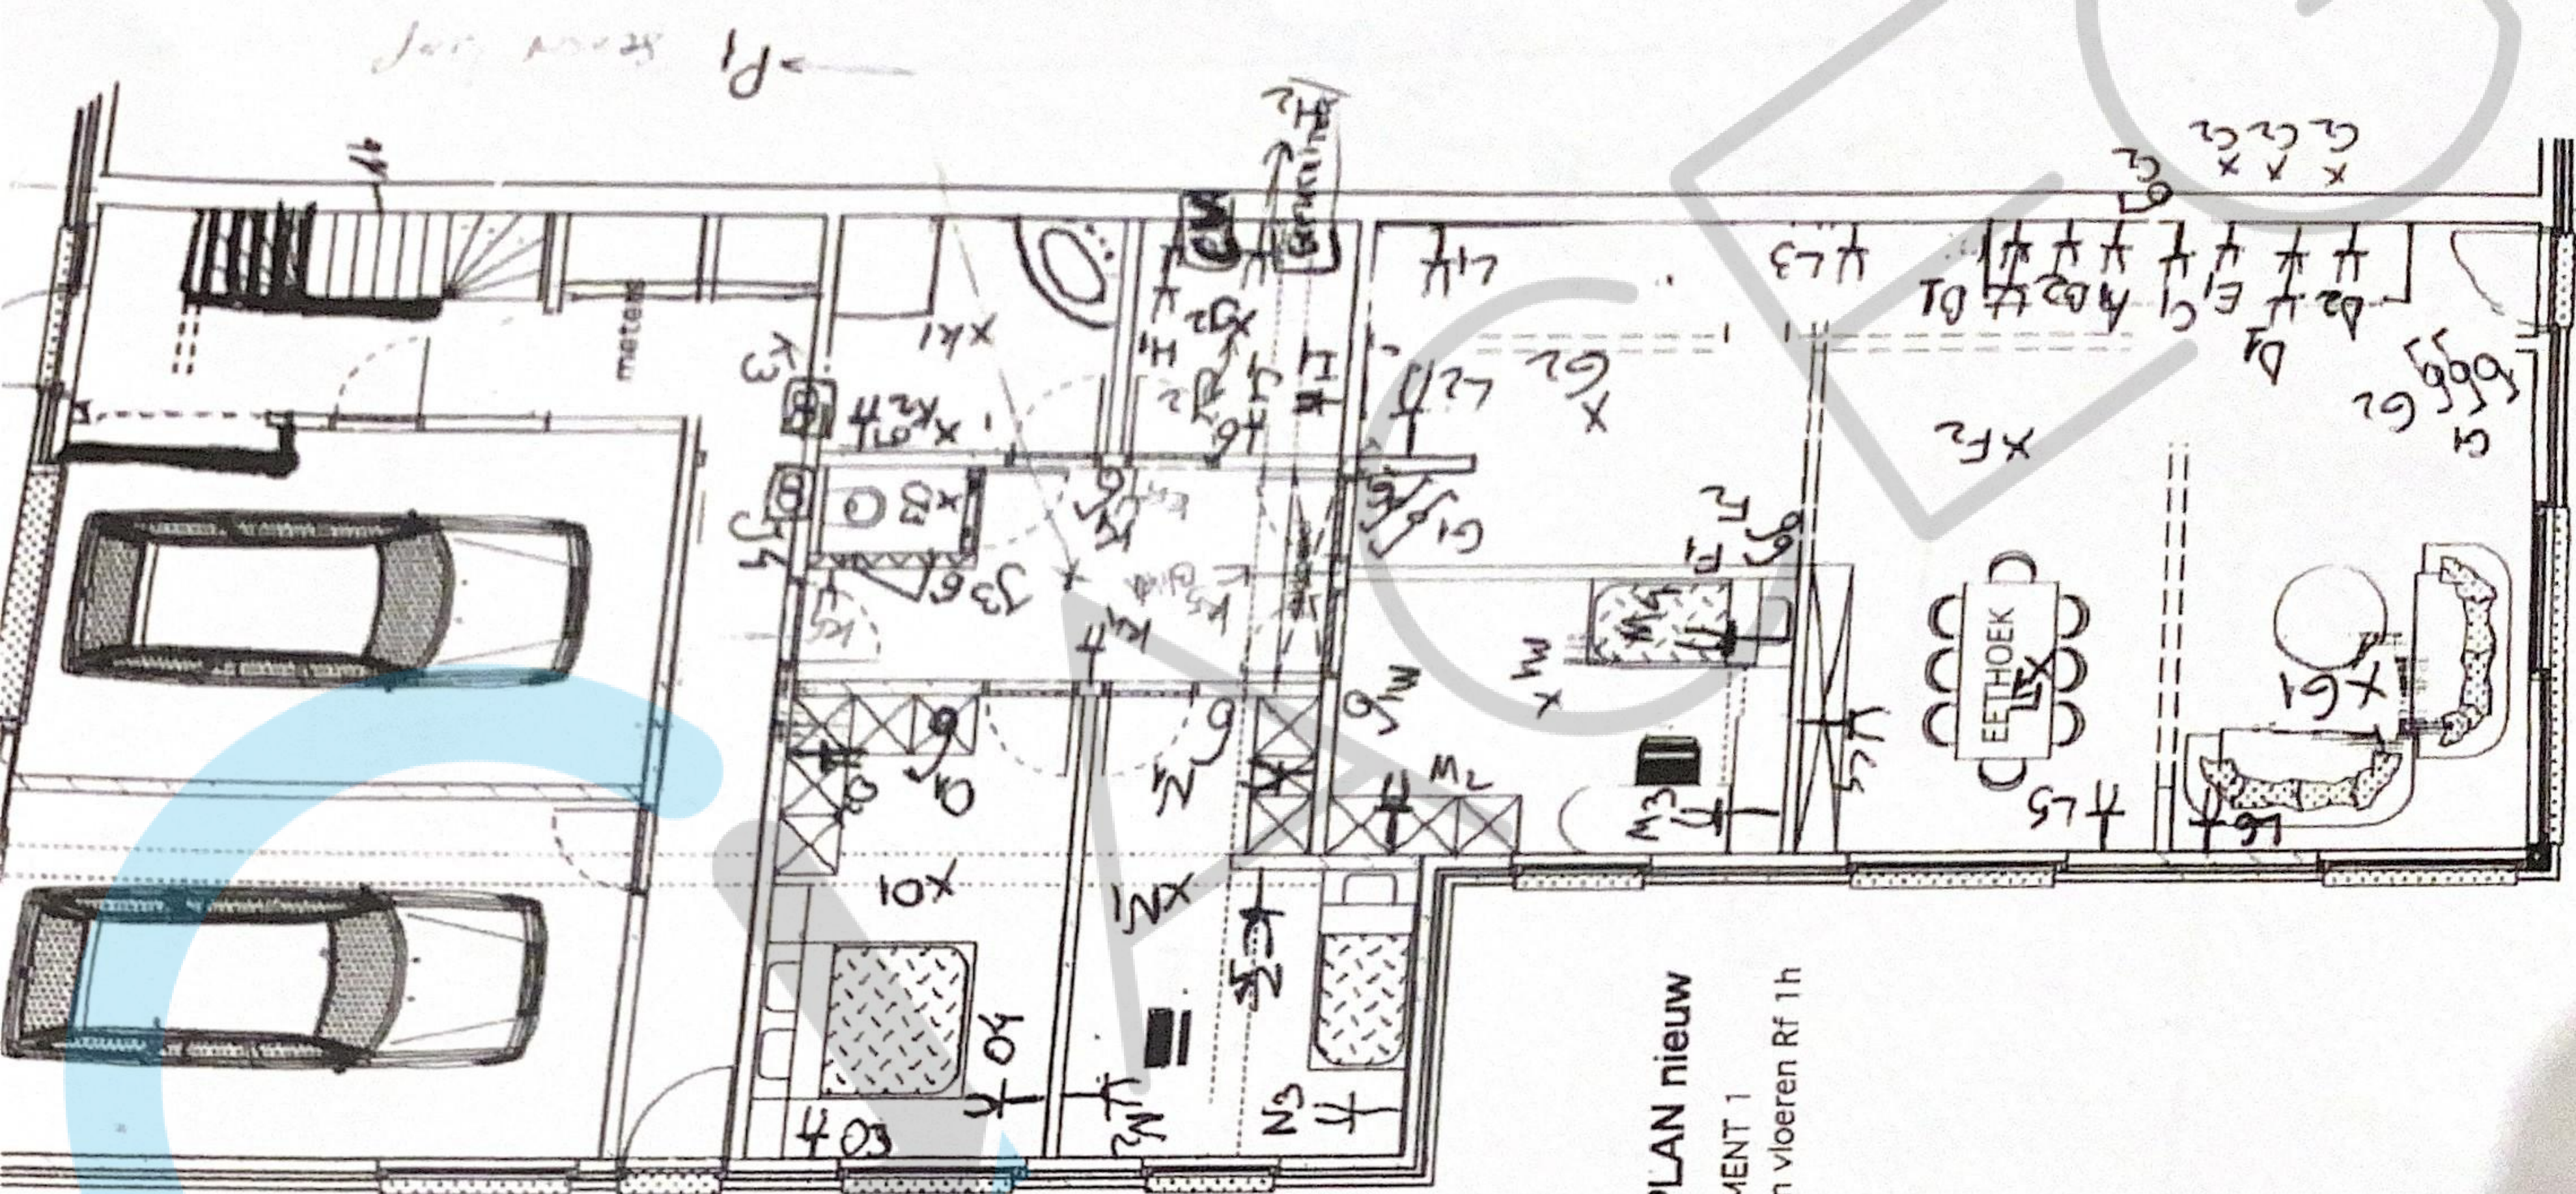

GRONDPLAN nieuw
APPARTEMENT 1
 wanden en vloeren Rf 1h

P1 Staircase

Amelung