

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Numéro de rapport:

36.090

Date du contrôle:

09/01/2024

Lieu du contrôle:

Rue du Villez 5+ Velaine sur Sambre 5060
Velaine sur Sambre. Belgique

Agent-visiteur:

David Kabayiza

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

V1 09/01/2024 11:54:37

Prochaine visite avant le:

09/01/2029

Testeur d'installation:

TI-024/5605012

Donneur d'ordre

Nom

Adresse

Email

Paulette Mahy

rue de la Vallée, 32, 5060 Velaine sur Sambre, Belgique

paulette.mahy@gmail.com

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation

Type de locaux

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Installateur

Rue du Villez 5+ Velaine sur Sambre 5060 Velaine sur Sambre. Belgique

Non-domestique Salle de spectacle

Paulette Mahy

Rue du Villez 5+ Velaine sur Sambre 5060 Velaine sur Sambre. Belgique

Données du raccordement

GRD

Numéro de compteur

Code EAN

Liaison compteur-tableau

Tension de service

Protection générale

Ores

20 318 168

EXVB 4X16

3 x 400 V + N

40 A 4P

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Contrôles

Schémas/plans OK	Liaisons équipotentielles OK	Fondations avant 81	Installation électrique après 81
Description de l'installation	Voir schéma		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	300mA - 63A - type A		
Test BP du DDR	OK		
ΔI_n	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre (Ω)	7		
Isolement ($M\Omega$)	2		


Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 5 années suivant le contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

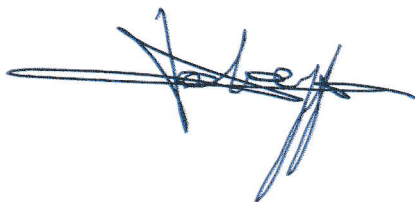

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

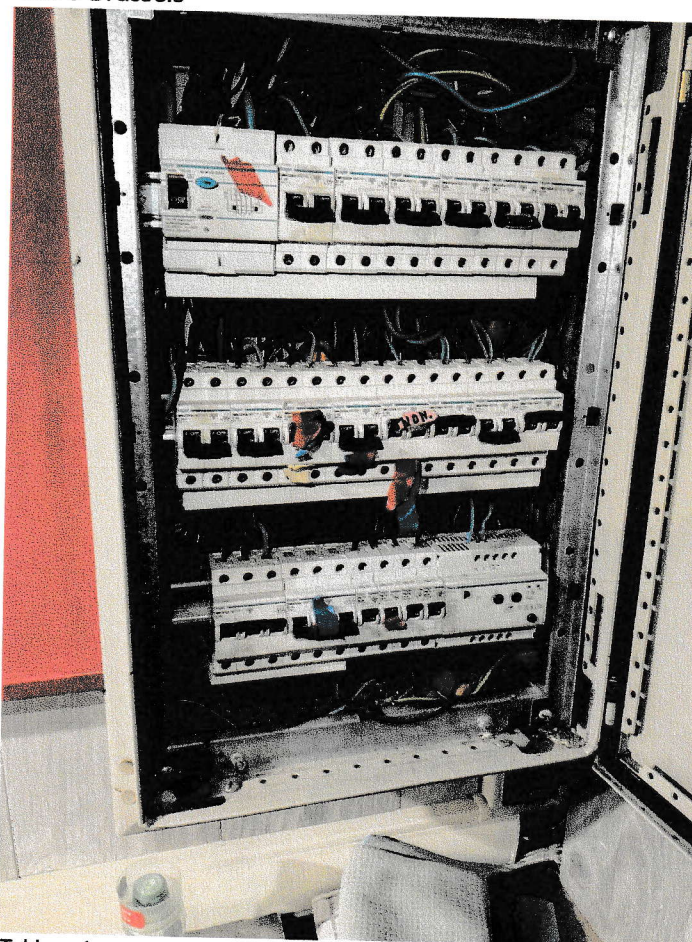


Tableau 1



Tableau 2

Liste des remarques

Libellé	Référence
Pas d'infractions	RDE1
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6
Libellé	Photo