



N° 234-INSP.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBOEK

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 17 224 12193

EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. ☐

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Protection max. :
-------------------------	---	---

Aardelectrode : Electrode de terre :	Isolatie : Isolement :	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :
---	---------------------------	--

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
33	30	A			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
33	30	A			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :
Raccordements : OK ☒ NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :
Liaisons equipotentielles : OK ☒ NOK ☐

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
et mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE
et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénstraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.


o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 17 224 12193
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK 18 m	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK		271 HK		 /
☐		☐		 /
276 AK		276 HK		 /
☐		☐		 /

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'envoyer immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

INSTALLATION EXISTANTE PARTIES COMMUNES Av. Gabriel-Emile Lebon, 32 1160 AUDERGHEM

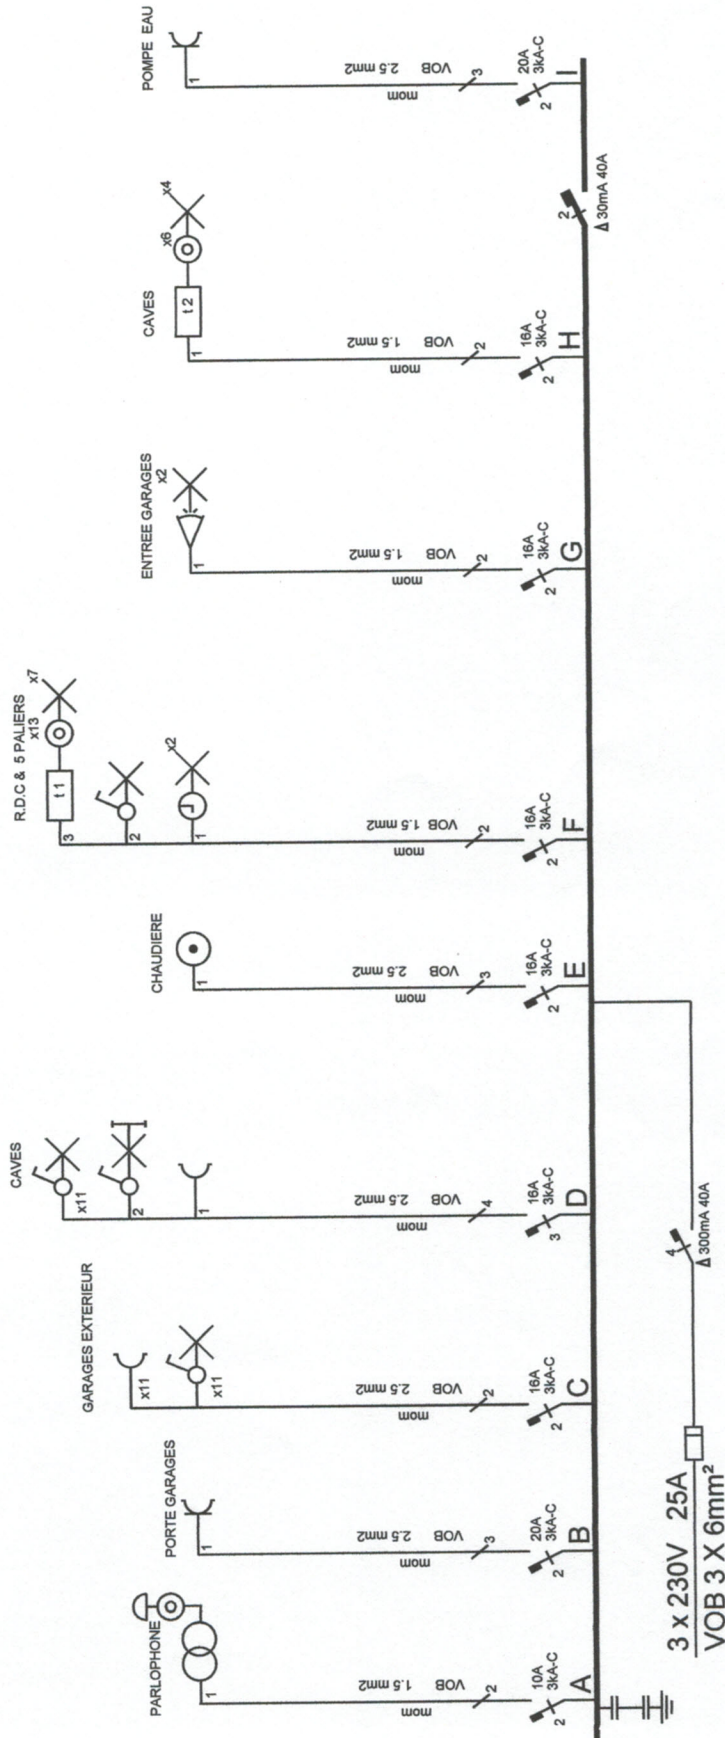

Organisme agréé

ELECTRO-TEST
 Carl VANDERBAST
 Inspecteur
 C.B.N. 30 001 58 21 07

Propriétaire

ACP Anne - France
 Av. Gabriel-Emile Lebon, 32
 1160 AUDERGHEM

Compteur N° 20323478

10/11/2014



AFELEC

Rue Léon Mathews 3
 1083 Bruxelles
 TVA: 0810.841.212
 Tel 02/425.40.11

3 GARAGES GAUCHE
8 GARAGES DROITE

C1 - 11
X 11
X 11

MOTEUR PORTE
B1

ENTREE
GARAGES

